

**DESCRIPCIÓN**

**W1-** ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

-BOTONERA CANALIZADA POR TECNORAMPA- SOBREPUESTA



-PANEL DE SEGURIDAD

-BOTONERA CON BRAILLE

-AMORTIGUADORES

-OPCIÓN GENERADOR


-DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 3.00M

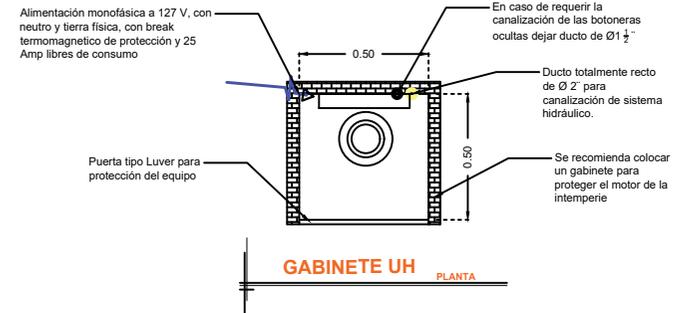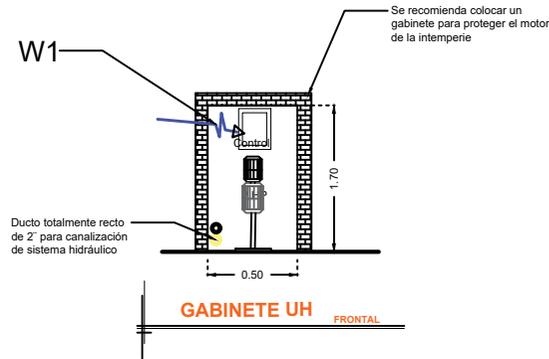

NOTA:

**BOTONERAS SOBREPUESTAS**

-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARÁ SOBREPUESTAS AL IGUAL QUE LAS BOTONERAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

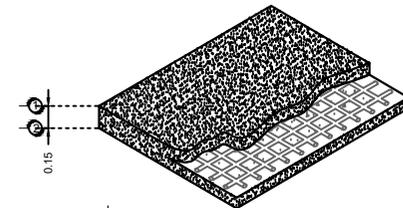

**ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA**

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

**ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA**

RAZON SOCIAL: **STRUGGLE DE LEON S. DE R.L. DE C.V.**

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO: **Arq. Mariana M. Olvera U.**

FIRMA:

**GTO-003-L**  
PROYECTO 12

N. DE CLIENTE: **14586**

NOMBRE: **Luis Miguel Fdz.**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA: **500 KG** UH: **2 HP**

UBICACIÓN: **Sabes Los Insurgentes (Equipo #2)**

ELEVACION: **3.18 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **Gruesa**

**ELECTROHIDRAULICO**