

TecnoRampa
EMPRESA EN TECNOLOGIA Y SERVICIO

DIRECCION:
 AUTOPISTA
 MEXICO-QUERETARO
 KM 175+494 COLONIA
 EL SAUZ BAJO
 TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

ELEVADOR DISCAPACITADOS -
 SEMICOMPLETA

CARGA 500 KG

RECORRIDO: 3.81 M

ESTACIONES: 2

UNIDAD HIDRÁULICA: 2HP

VENDEDOR: ING. IVÁN RICARDO JURRY M.

RAZÓN SOCIAL: GUSTAVO KURI

NO. DE CLIENTE:

FECHA: 16/12/2021

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

EQUIPO: DESARMADA

COLUMNAS: EN DOS PARTES

DIMENSIONES DE VANO:

COLOR DEL EQUIPO

EQUIPO: NEGRO

ACABADOS: CRISTAL CLARO . ESMERILLADO

TIPO DE ALIMENTACION


MONOFASICA 110 VAC

TUBERIA - DELGADA

COMPLEMENTOS

- FIJO EN PUERTA IZQ. DE 5CM
- BOTONERAS EMPOTRADAS
- DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y U.H. 5.00M
- GENERADOR
- TORRETA EN LAS DOS ESTACIONES (SIN SONIDO)
- LLEVAR PROTECCION PARA PISOS Y MUEBLES
- DESCARGA DE EQUIPO DE 10PM A 6AM
- BANCO DE BATERIAS.



Firme de concreto armado con una resistencia de $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$.

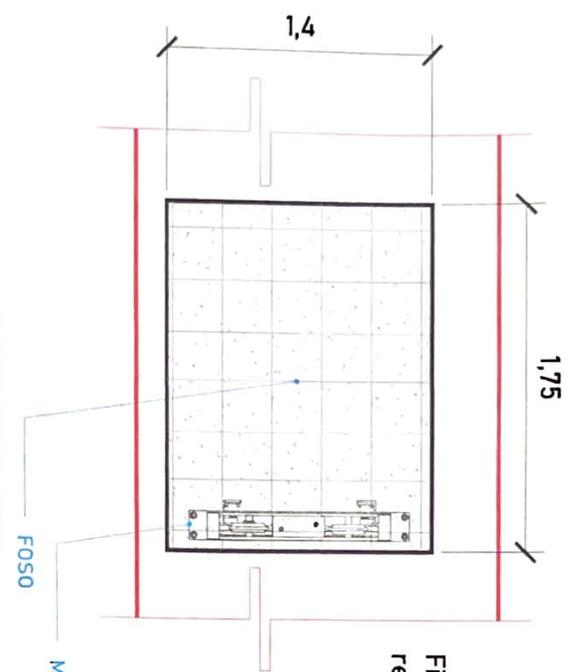

ALTURA DE COLUMNAS

| | |
|------------|-------|
| Foso | 0.20m |
| Recorrido | 3.81m |
| Sobre paso | 1.80m |
| Total | 5.81m |

ARMADO (VISTA EN PLANTA)
 Las dimensiones del área para el elevador en este caso de 1.40m x 1.75m deberá de ser el mismo en todas las estaciones que tenga el sitio.

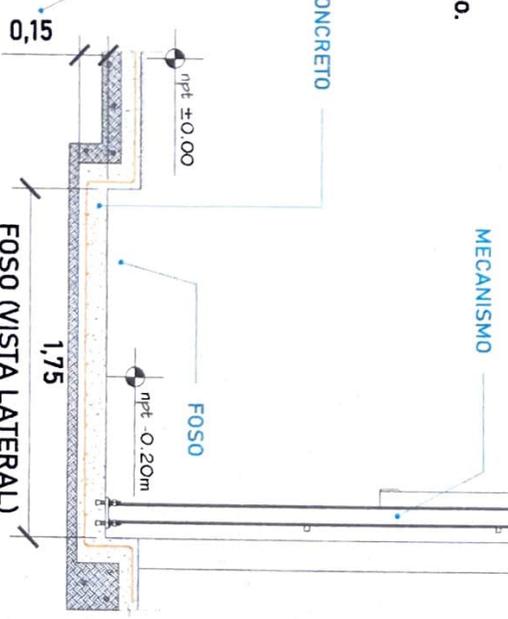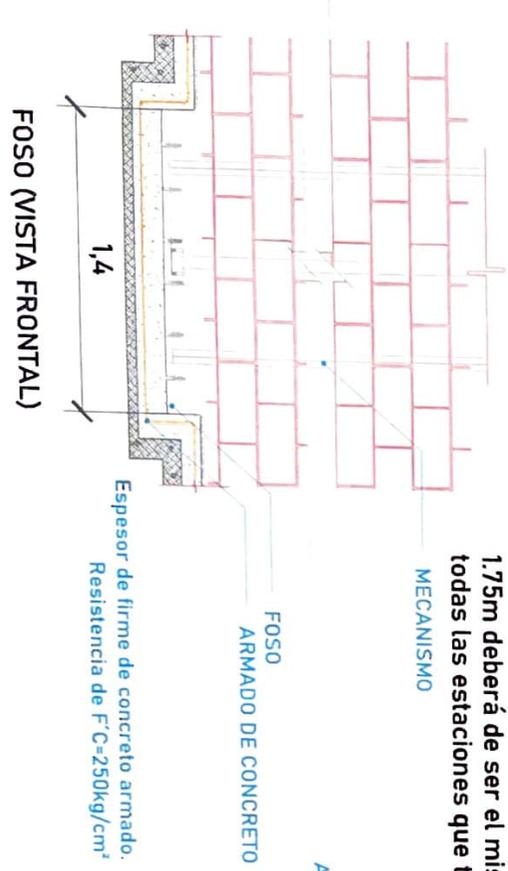


MAPA DE MODIFICACIONES

| NO. | FECHA | FECHA |
|-----|-------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

UNIVERSIDAD: **Tecnica Rampas**
 NOMBRE DEL ALUMNO: **NOAH**
 MATERIA: **MECANISMO**
 TITULO: **ARMADO**
 GRUPO: **MAQUINA PARA EL ELEVADOR A-2**


[Handwritten signature]



NOTAS GENERALES

SECCION: **Carretera Federal Mexico-Queretaro**
 UBICACION:


GRUPO DE UBICACION:

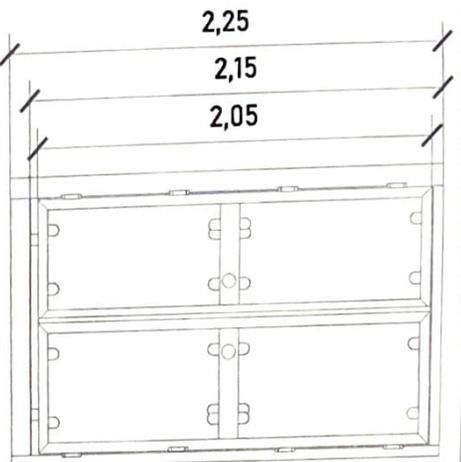

CABINA (VISTA EN FRONTAL)

ALTURAS DEL EQUIPO:


| | |
|-----------------------|--------|
| ALTURA CABINA | 2,25 M |
| ALTURA DE PUERTA | 2,05 M |
| ALTURA INT. DE CABINA | 2,15 M |

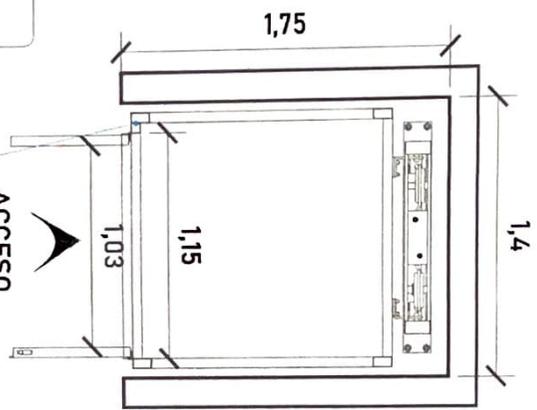


ACCESO PB-1ER NIVEL ACCESO Y ABATIMIENTO

DIMENSIONES DE ACCESO

| | |
|---------------------------|--------|
| DIMENSIÓN DE PUERTA | 1,15 M |
| DIMENSIÓN DE ACCESO LIBRE | 1,03 M |

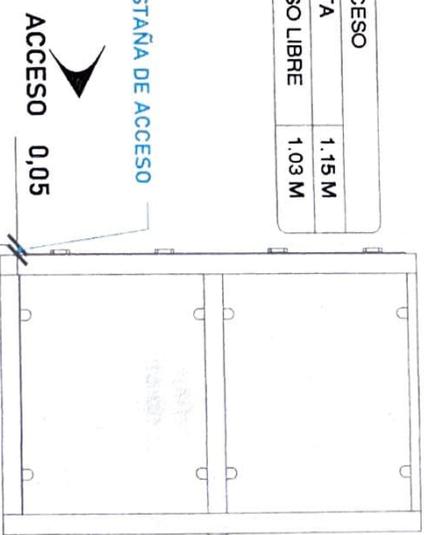


CABINA (VISTA LATERAL)

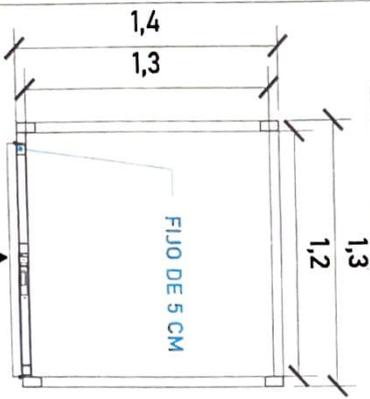

ACCESO PB-1ER NIVEL CABINA (VISTA EN PLANTA)

Para el acceso se tiene una pestaña de 5cm, por lo tanto se pide que el área del elevador este nivelado y a plomo en cada una de sus estaciones.

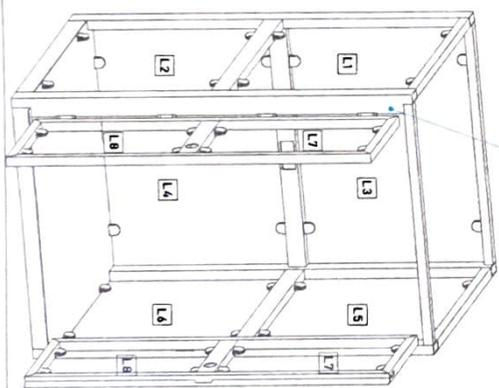

ACABADOS

ACABADOS DEL EQUIPO:

| | |
|----|--------------------|
| L1 | CRISTAL ESMERILADO |
| L2 | CRISTAL ESMERILADO |
| L3 | CRISTAL ESMERILADO |
| L4 | CRISTAL ESMERILADO |
| L5 | CRISTAL ESMERILADO |
| L6 | CRISTAL ESMERILADO |
| L7 | CRISTAL CLARO |
| L8 | CRISTAL ESMERILADO |

NOTAS GENERALES



COMANDO DE CONSTRUCCION
 DISTRIBUCION
 ABOGADO
 Carrera Federal Médico-Quirúrgico

Tabla de modificaciones

| FECHA | DESCRIPCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN |
|-------|-------------|-------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TITULAR: **Tasco Group**
 PERSONA ENCARGADA DEL CLIENTE:
 VISADO: **INSTRUCION**
 FOLIO: **1** DE **1**
 PLAN: **CONSTRUCCION**
 DIMENSIONES DEL EQUIPO: **A-3**

