

TecnoRampa
 SINERGIA EN TECNOLOGIA Y SERVICIOS

DIRECCION: AUTOPISTA
 MEXICO-QUERETARO KM
 175+494 COLONIA EL SAUZ
 BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

ELEVADOR AUTOS - PLATAFORMA

CARGA: 3,500 KG.

RECORRIDO: 2.74 M

ESTACIONES: 2

UH: 10 HP

VENDEDOR: LIC. LUIS FRANCISCO VILLA E.

RAZON SOCIAL: MONICA BERNAL MORALES

NO. DE CLIENTE: 28305-20710

FECHA: 11/01/2023

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

TIPO DE ALIMENTACION

TRIFASICA 220 VAC

TUBERIA-GRUESA

BOTONERA: CANALIZADAS POR TECNORAMPA

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

CABINA:

COLUMNAS: COMPLETAS

DIMENSIONES DE VANO:


COMPLEMENTOS

- INE
- HORARIO DE 8:00 A 18:00 HRS
- ACCESO LIBRE
- TRAVESAÑO INTERMEDIO ADICIONAL EN BARANDALES PARA SEGURIDAD
- REVISAR ALTURA LIBRE TOTAL PARA ALTURA DE COLUMNAS CON POLEAS

COLOR DEL EQUIPO


PLATAFORMA: GRIS

COLUMNAS: NEGRO

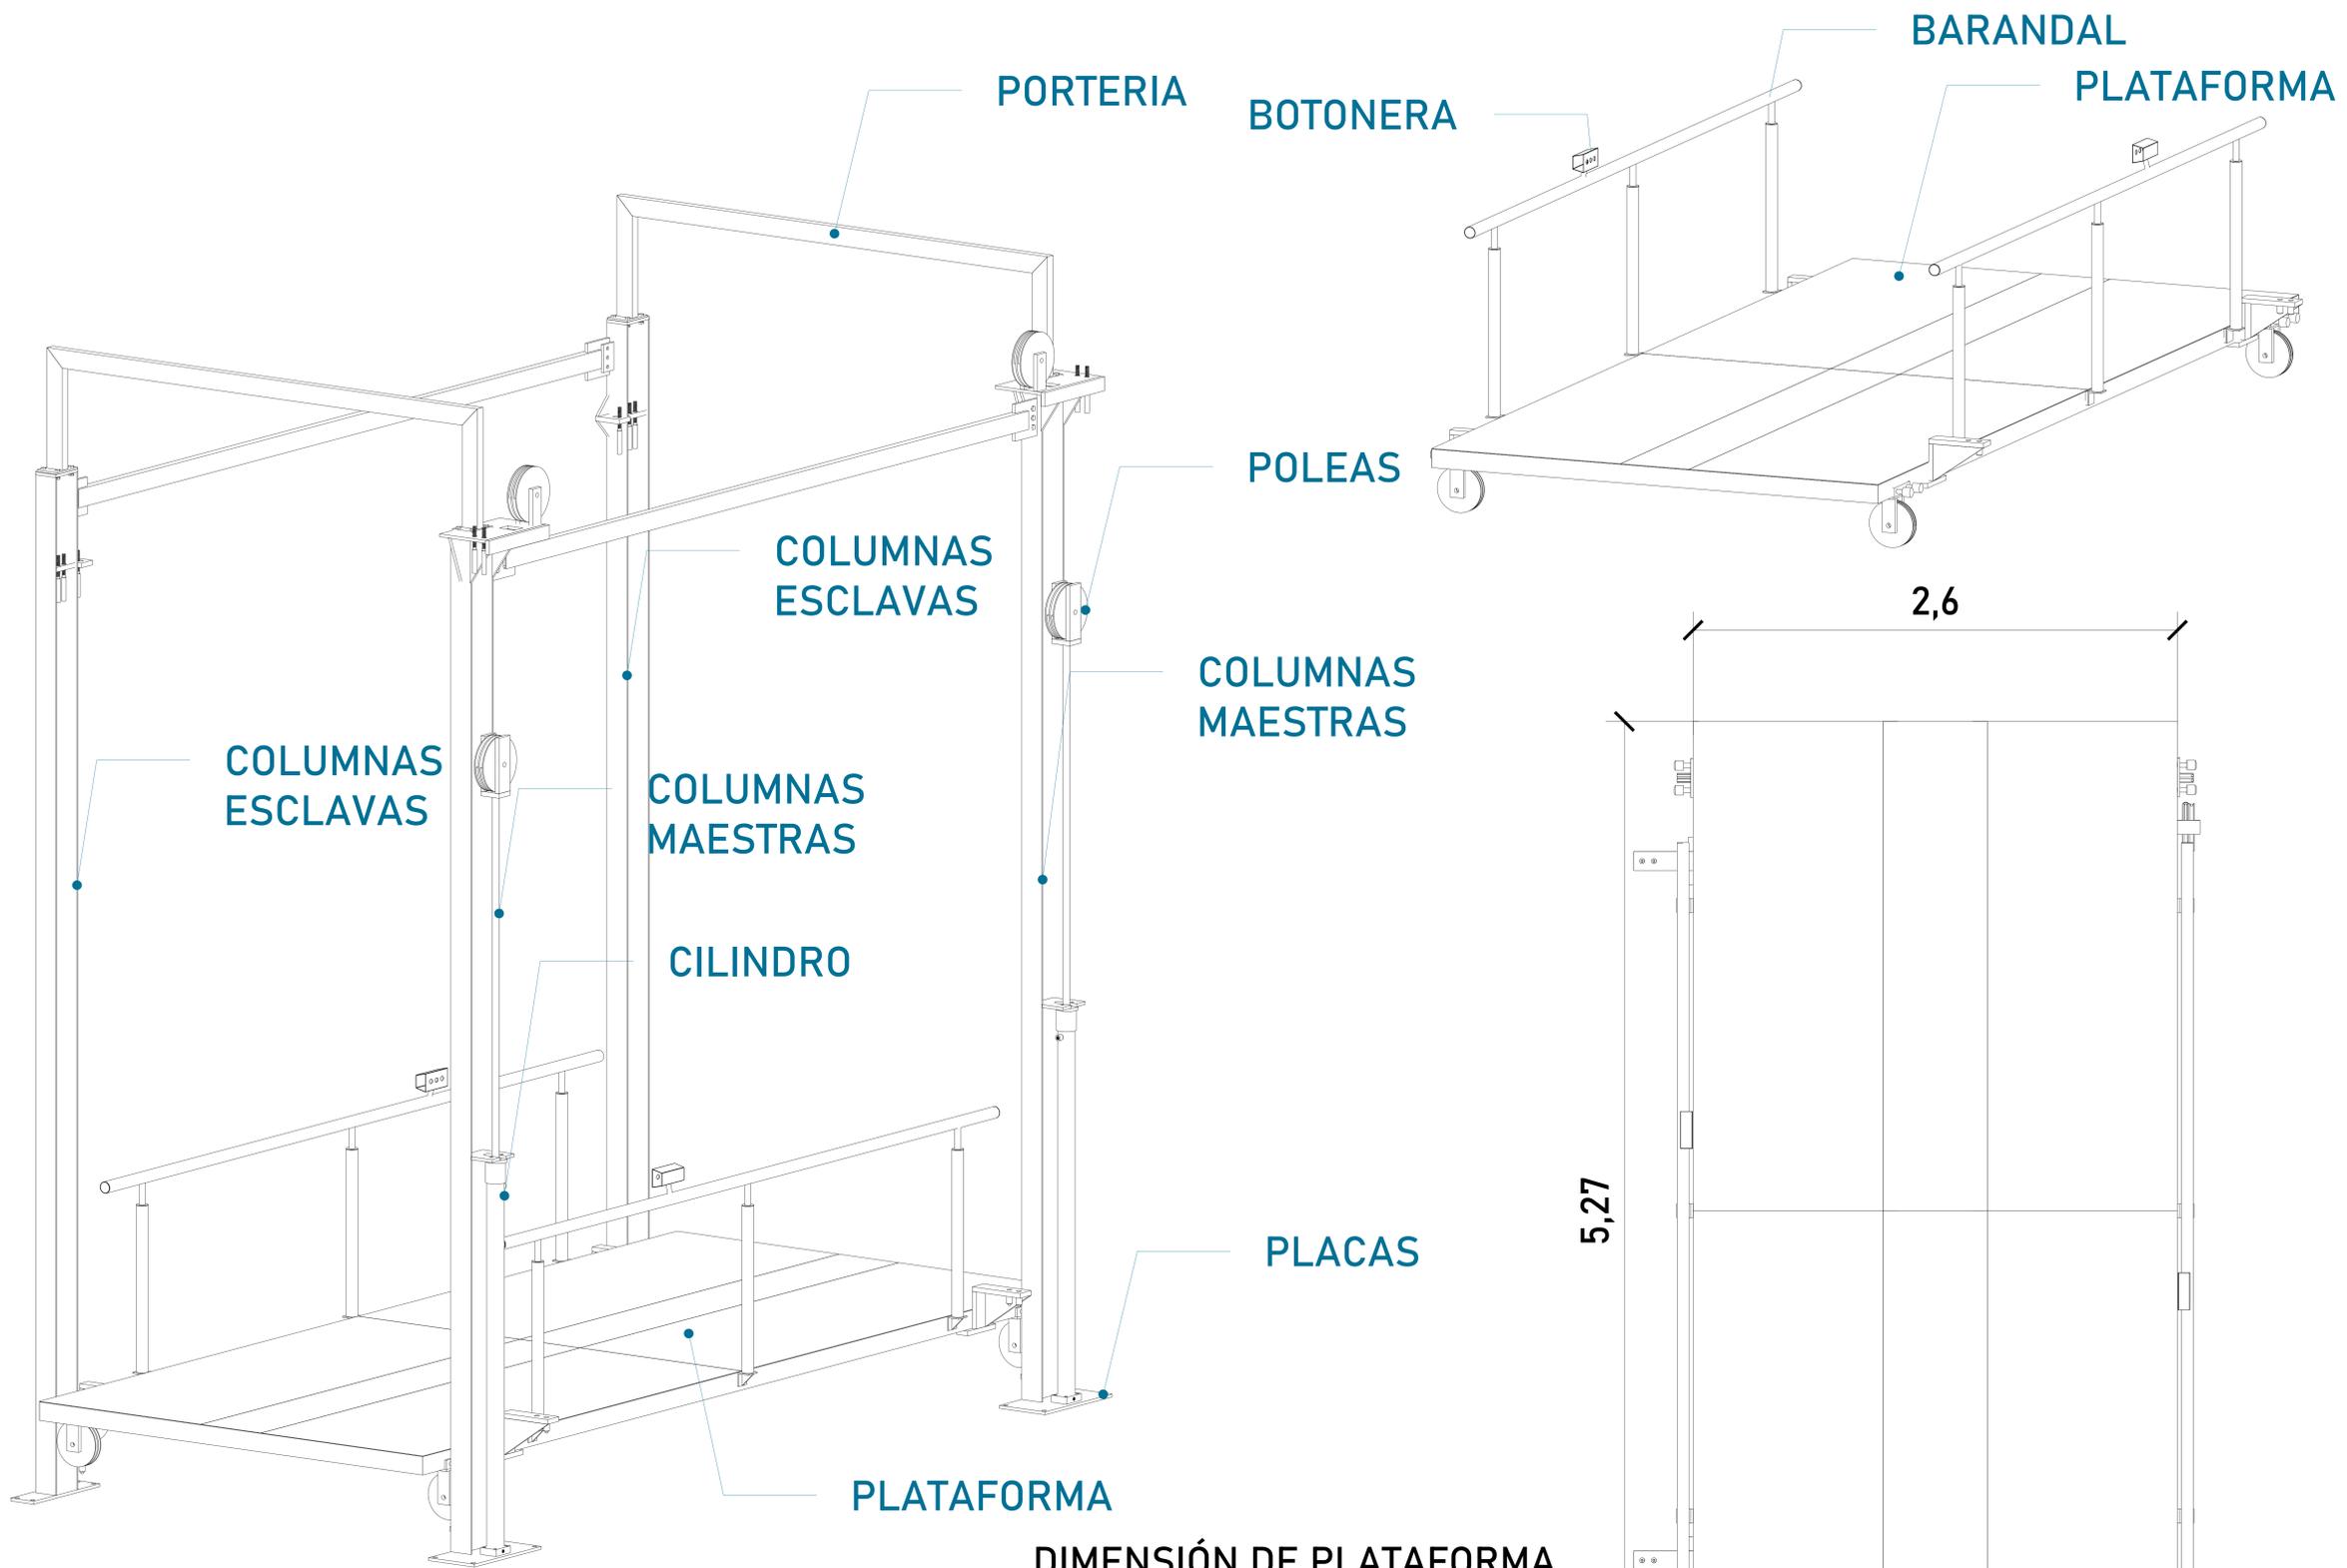

DIMENSIÓN DE PLATAFORMA

Largo	5.27m
Ancho	2.60m

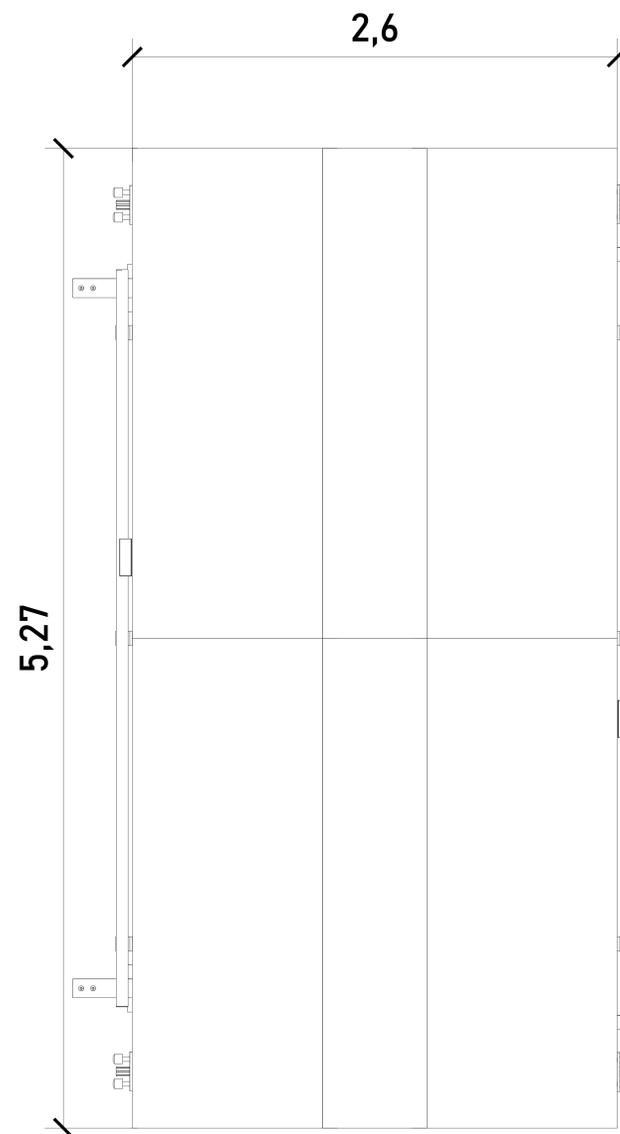

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:



UBICACION:
Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:


NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
0	LIBERACION DE GUIA MECANICA	11/01/2023
1	SE ELIMINARON MUROS EN A-3, SE ACOTO COLUMNAS Y POLEAS	12/01/2023

EMPRESA: **TecnoRampa**
SOLUCIONES EN MOVIMIENTO Y ESTABILIDAD

RAZÓN SOCIAL: MONICA BERNAL MORALES

VOBO: VENDEDOR: LIC. LUIS FRANCISCO VILLAE
FECHA: 11/01/2023 ELEVADOR: AUTOS PLAT


PLANO: DESCRIPCIÓN DE PARTES CLAVE: **A-1**

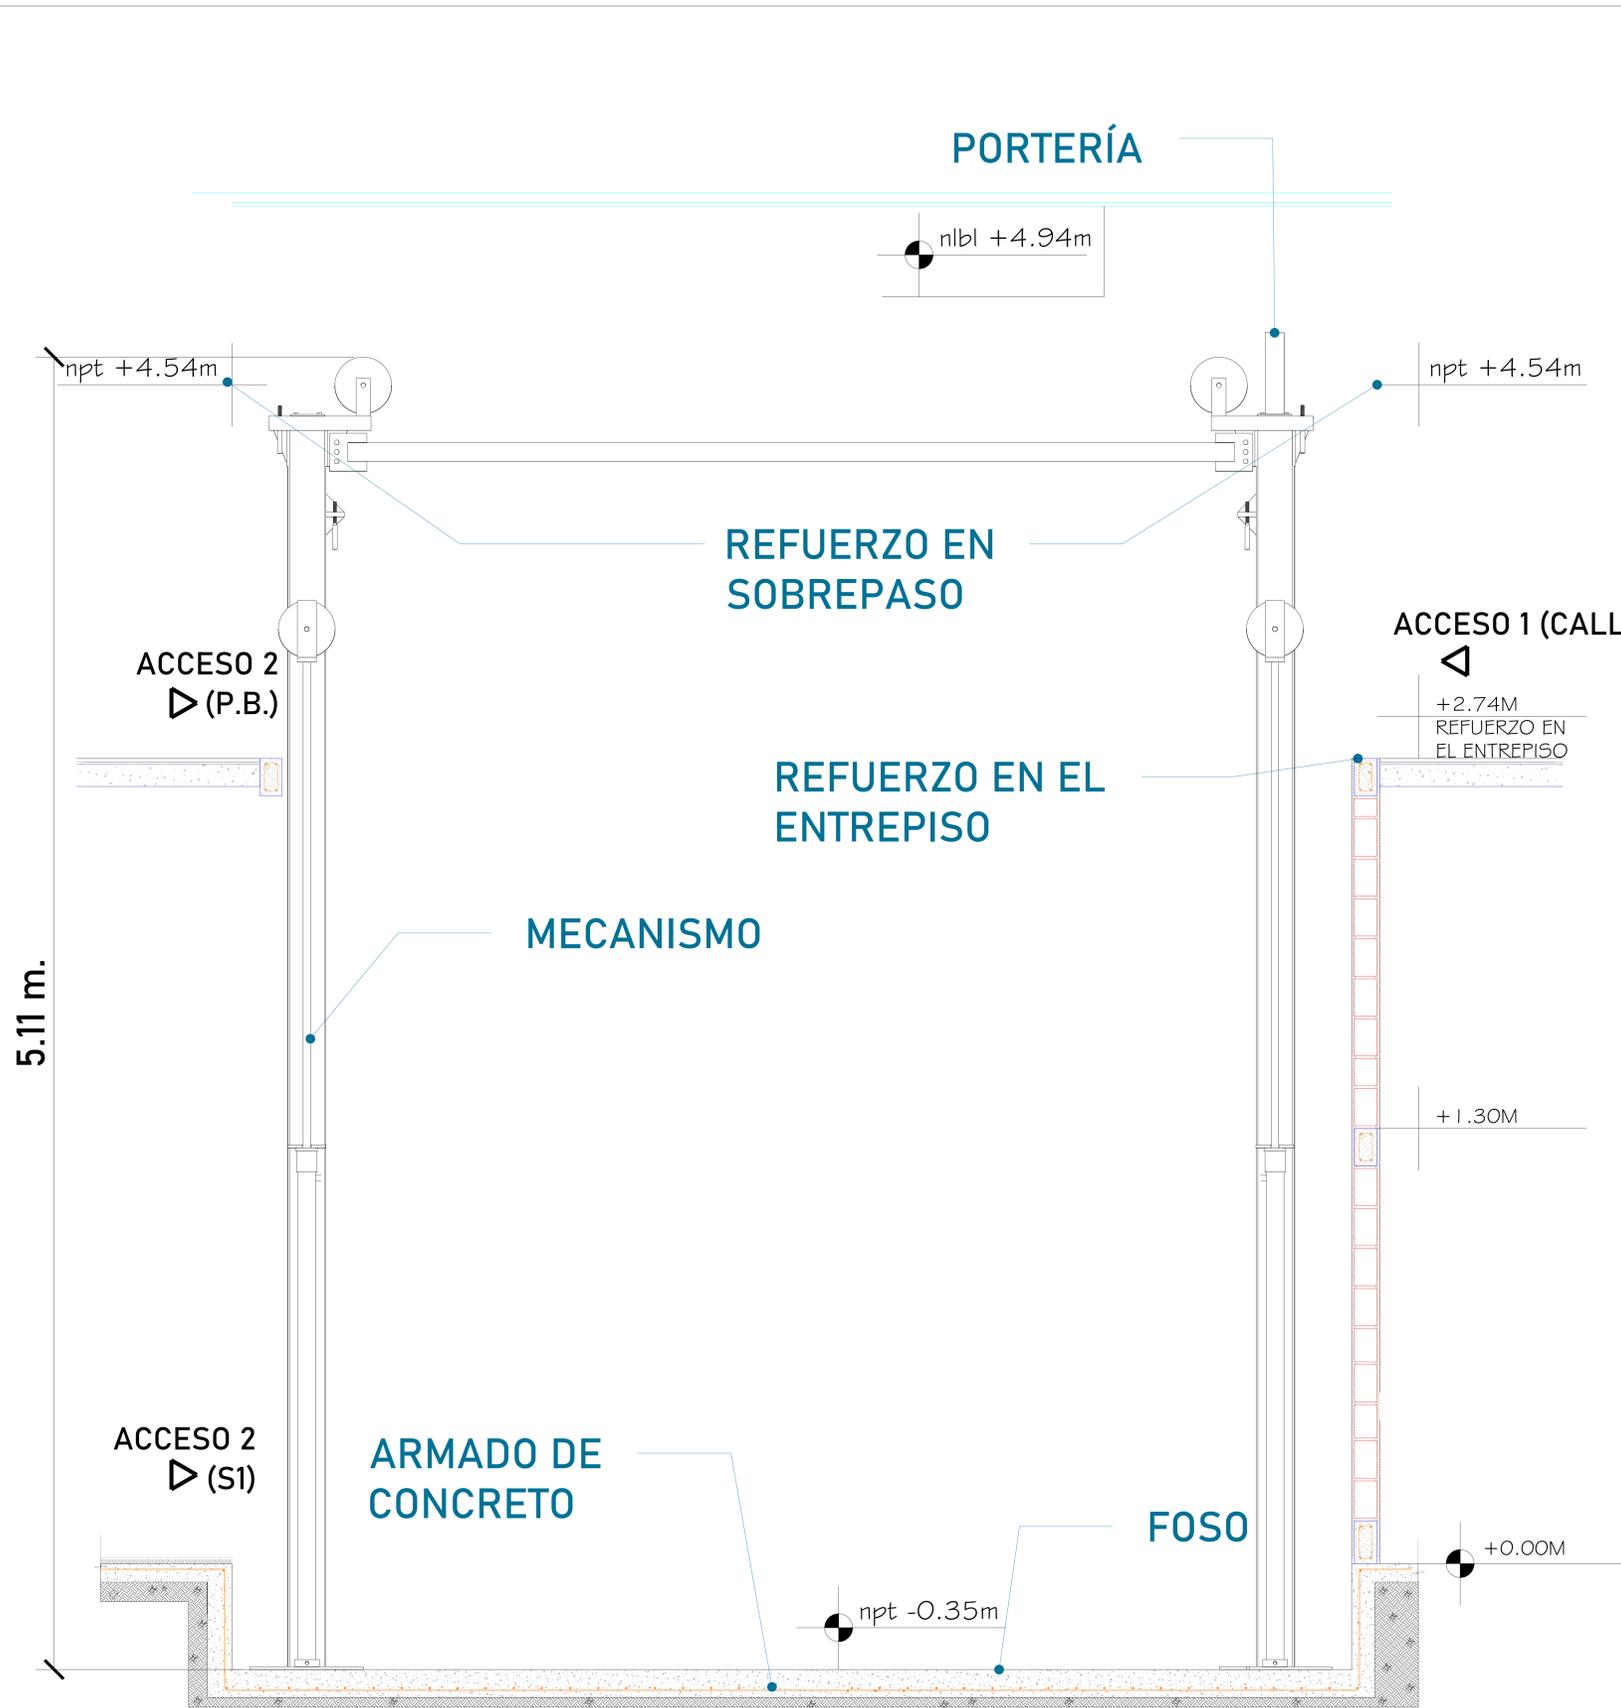

Para la estabilidad del equipo Tecnorampa debera ser anclado aun cierto numero de refuerzos estos serán de acuerdo al recorrido del equipo y a los distintos niveles que se tengan.

Para anclar se solicita una cadena de concreto ($f'c=250 \text{ kg/cm}^2$) o una viga de acero, ambas minimo de 15 cm.

En la ultima estación nuestras columnas tienen un sobrepaso de 1.80m por lo tanto se solicita un refuerzo a esa altura.

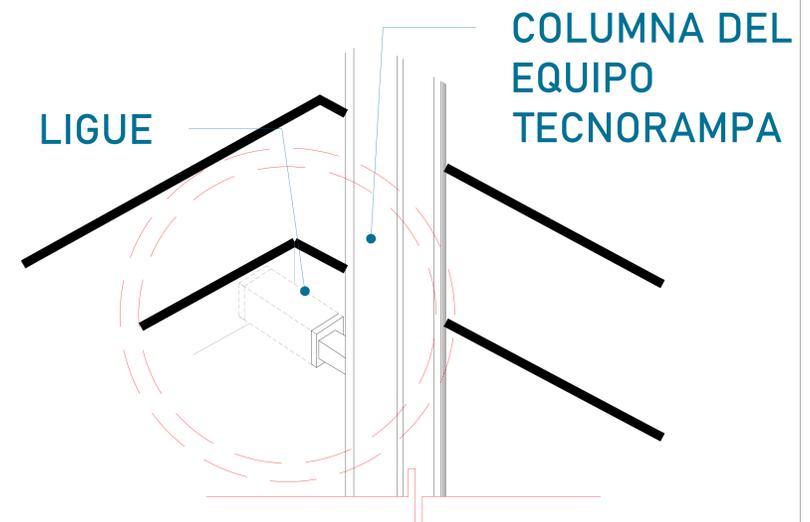

Las columnas del equipo Tecnorampa se ligan a distintas alturas por eso se solicitan los refuerzos, estos son puestos por el cliente.

ALTURA DE COLUMNAS

Foso	0.35m
Recorrido	2.74m
Sobre paso	1.80m
Poleas	0.22m
Total	5.11m



UBICACION:
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
0	LIBERACION DE GUIA MECANICA	11/01/2023
1	SE ELIMINARON MUROS EN A-3, SE AGOTO COLUMNAS Y POLEAS	12/01/2023

EMPRESA: **TecnoRampa**


RAZÓN SOCIAL: MONICA BERNAL MORALES

VOBO: LIC. LUIS FRANCISCO VILLAE
FECHA: 11/01/2023
ELEVADOR: AUTOS PLAT

PLANO: RECORRIDO DEL ELEVADOR
CLAVE: A-3

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRAULICA 10HP	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	3
AMPERS DE CONSUMO	27
WATSS DE CONSUMO	7.4 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

TABLA DE CALIBRES	
CALIBRE	DISTANCIA
8 AWG	0-10M
6 AWG	11-15 M
- (CONTEMPLAR CALCULO)	16- EN ADELANTE

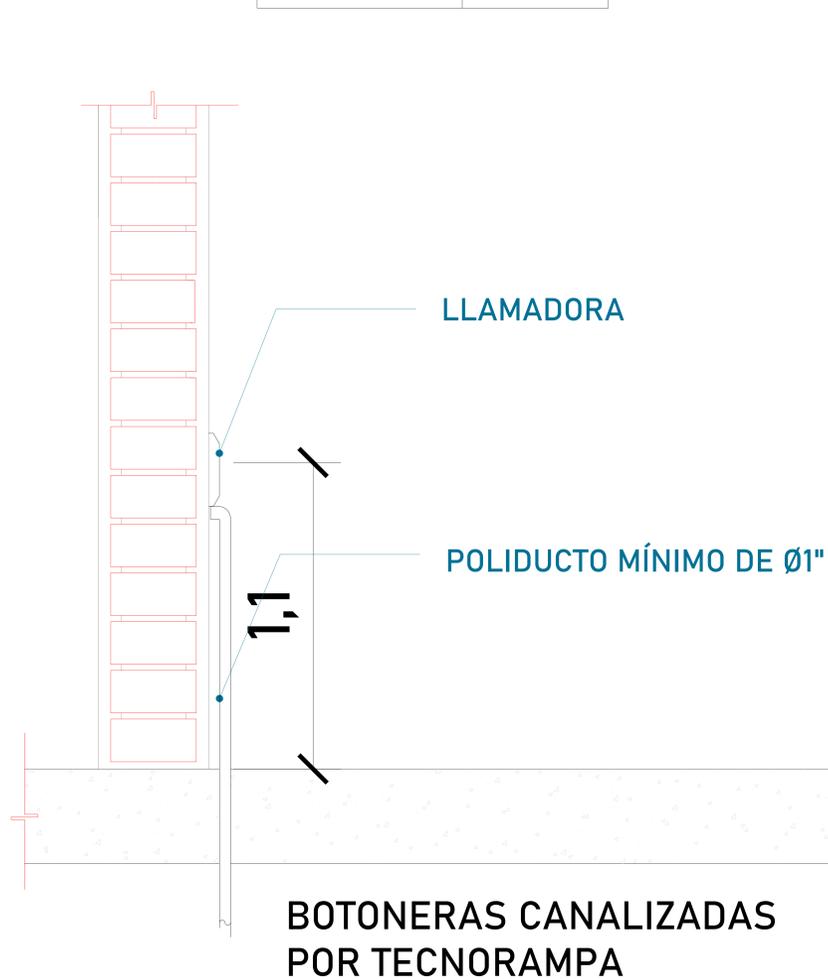

El motor del equipo Tecnorampa, debe estar protegido del polvo y agua o cualquier sustancia que pudiera contaminar el aceite por eso se solicita un nicho de 1.15mx0.65mx2.00m para su resguardo.

El cliente suministra, instala y energiza centro de carga con alimentación trifásica a 220V, con neutro y tierra física, e interruptor termomagnético de 3 x 50 Amp exclusivo para el elevador, deberá colocarse en el área donde se ubique la unidad hidráulica y control eléctrico proporcionado por TECNORAMPA a no mayor de 5.00m del área del equipo.

Por seguridad no deberá ser manipulado por personal no autorizado

*Al hacer caso omiso de las indicaciones ya dictadas y tenga alguna falla el equipo, Tecnorampa no se hará responsable de estas, además de que el año de garantía no tendría cobertura para estos daños.



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:		
NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	LIBERACIÓN DE GUÍA MECÁNICA SE ELIMINARON MUROS EN A-3, SE ACOTÓ COLUMNAS Y POLEAS	11/01/2023

EMPRESA: **TecnoRampa**
Mantenimiento de Ascensores y Escaleras

RAZÓN SOCIAL: MONICA BERNAL MORALES

VOBO: LIC. LUIS FRANCISCO VILLA E.

FECHA: 11/01/2023 ELEVADOR: AUTOS PLAT

PLANO: ALIMENTACIÓN Y BOTONERAS CLAVE: A-4

