DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRAULICA 5HP	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	3
AMPERS DE CONSUMO	15
WATSS DE CONSUMO	3,7 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

TABLA DE CALIBRES	
CALIBRE	DISTANCIA
8 AWG	0-10M
6 AWG	11-15 M
- (CONTEMPLAR CALCULO)	16- EN ADELANTE

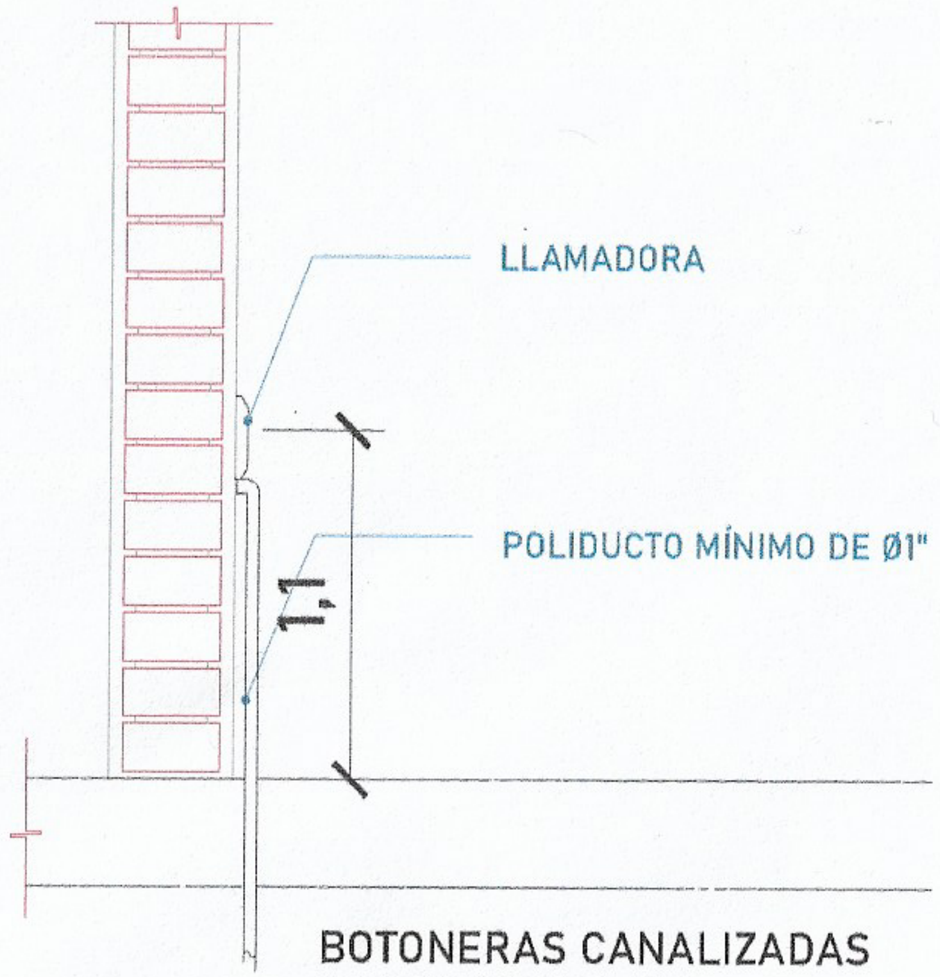

BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

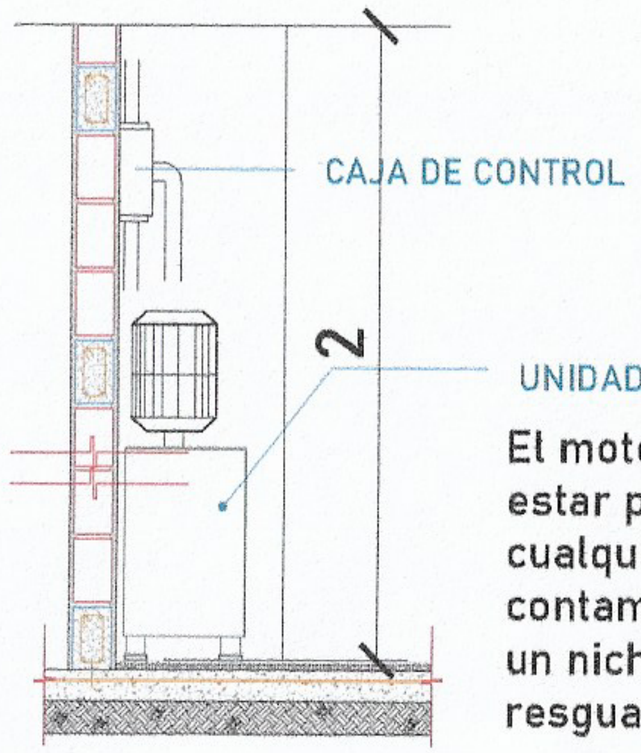

El motor del equipo Tecnorampa, debe * estar protegido del polvo y agua o cualquier sustancia que pudiera contaminar el aceite por eso se solicita un nicho de 1.05mx0.65mx2.00m para su resguardo.

El cliente suministra, instala y energiza centro de carga con alimentación trifásica a 220V.Neutro y tierra física e interruptor termomagnético de 20 Amp exclusivo parael elevador.

Por seguridad no deberá ser manipulado por personal no autorizado

*Al hacer caso omiso de las indicaciones ya dictadas y tenga alguna falla el equipo, Tecnorampa no se hará responsable de estas, además de que el año de garantía no tendría cobertura para estos daños.

CROQUIS DE LOCALIZACION:

UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:

N

NOTAS GENERALES

Por Rij RL.
23/ENE/23

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
0	LIBERACIÓN DE BOM. MECANICA	03/01/2023
1	CAMBIO FOSO, CABINA Y PUERTAS DE CABINA	03/01/2023

EMPRESA: TecnoRampa

RAZÓN SOCIAL :
JORGE RUIZ RAMIREZ

VOBO:

VENDEDOR:
ING. SALVADOR SILVA

FECHA: 03/01/2023

ELEVADOR: CABINA

PLANO:
ALIMENTACIÓN Y BOTONERAS

CLAVE:
A-4