

TecnoRampa
SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

DIRECCION: AUTOPISTA
MEXICO-QUERETARO KM
175+494 COLONIA EL
SAUZ BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

ELEVADOR DISCAPACITADOS -SEMICOMPLETA

CARGA 500 KG

RECORRIDO: 6.20 M

ESTACIONES: 3

UNIDAD HIDRÁULICA: 3 HP

VENDEDOR: ARQ. EVELIN ALVARADO

**RAZON SOCIAL: DYM GRUPO CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V.**

NO. DE CLIENTE:

FECHA: 23/01/2025

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

CABINA: DESARMADA

COLUMNAS: EN 2 PARTES

DIMENSIONES DE VANO:

COLOR DEL EQUIPO

EQUIPO: NEGRO

ACABADOS: CRISTAL CLARO / ESMERILADO

TIPO DE ALIMENTACION

BIFÁSICA 220 VAC


TUBERIA: DELGADA

COMPLEMENTOS

- DOS FIJOS DE 2" EN LADO DERECHO DE ACCESO
- ALTURA TOTAL DEL EQUIPO 2.00m
- LA OPERACIÓN DEL EQUIPO ES MANUAL.
- NO INCLUYE PUERTAS EXTERIORES.
- PESO TEÓRICO DEL EQUIPO: 615.00 KG
- VELOCIDAD PROMEDIO DE 10 A 15 SEGUNDOS POR METRO.
- EL CLIENTE SUMINISTRA Y MONTA EN UNA DISTANCIA NO MAYOR A 10.00M, PARA TECNORAMPA, BODEGA DE 5M2 PARA RESGUARDO DE MATERIAL.

Firme de concreto con una resistencia de $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$.
 Malla electrosoldada de 6.6.10.10 después de los 10cm


OBRA CIVIL POR PARTE DEL CLIENTE

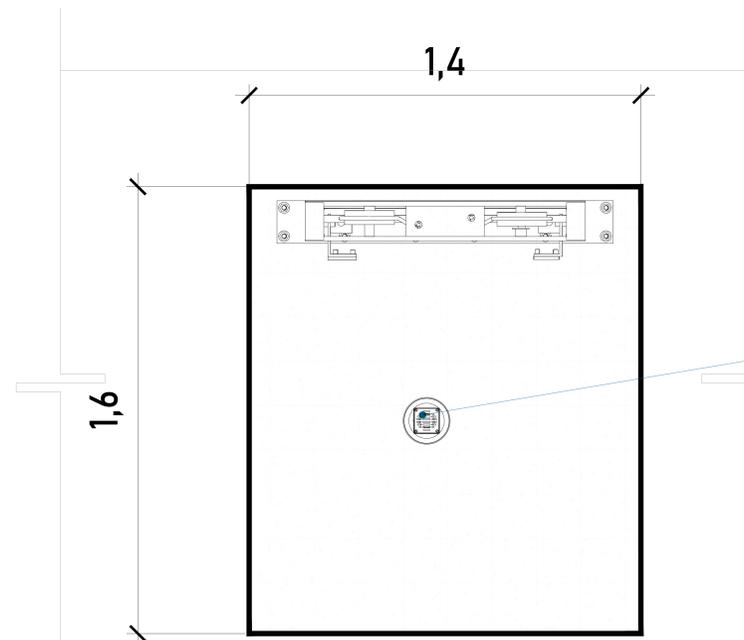

ARMADO (VISTA EN PLANTA)

Por motivos de seguridad ante posibles acumulaciones de agua se recomienda la instalación de una salida de drenaje (coladera)


ALTURA DE COLUMNAS	
Foso	0.20m
Recorrido	6.20m
Sobre paso	1.80m
Total	8.20m

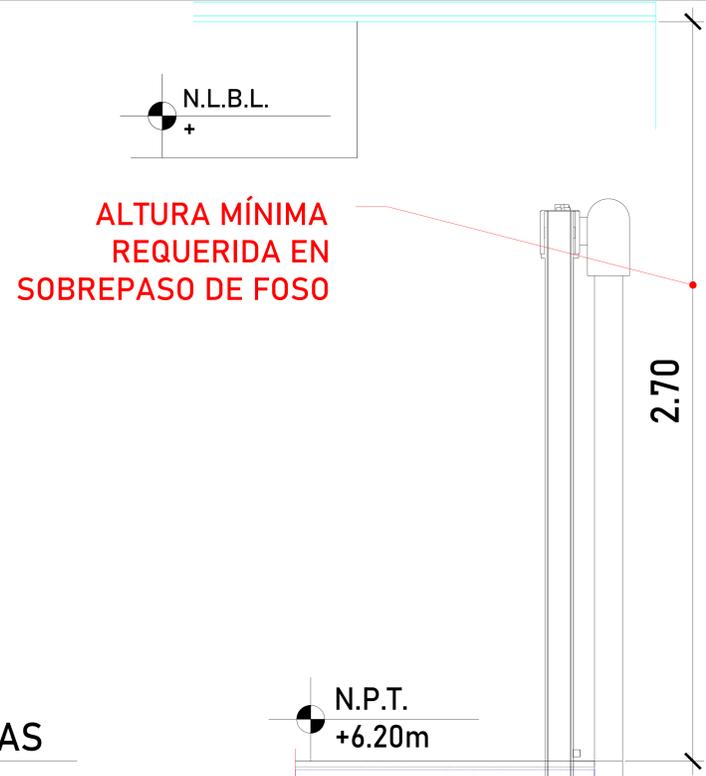

ALTURA MÍNIMA REQUERIDA EN SOBREPASO DE FOSO

N.P.T. +6.20m

2.70

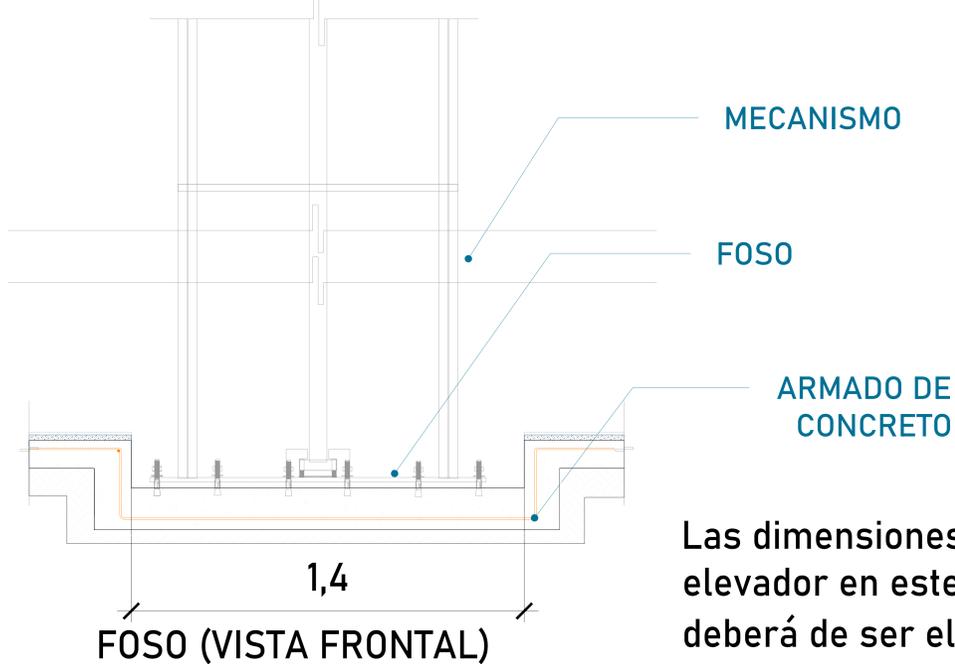

FOSO (VISTA FRONTAL)

Las dimensiones del área para el elevador en este caso de 1.40 x 1.60m deberá de ser el mismo en todas las estaciones que tenga el sitio.

OBRA CIVIL REALIZADA Y SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

ESPESOR DE FIRME DE CONCRETO ARMADO RESISTENCIA DE $F'c = 250 \text{ KG/CM}^2$

ARMADO DE CONCRETO

N.P.T. ±0.00

FOSO N.P.T. -0.20m

0,15

1,6

FOSO (VISTA LATERAL)



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro




NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
0	LIBERACIÓN GUIA MECÁNICA	23/01/2025


EMPRESA: **TecnoRampa**
 RAZÓN SOCIAL: DYM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
 VOBO: VENDEDOR: ARO. EVELIN ALVARADO
 FECHA: 23/01/2025 ELEVADOR: DISEÑO SEMI
 PLANO: HUECO PARA EL ELEVADOR CLAVE: A-2

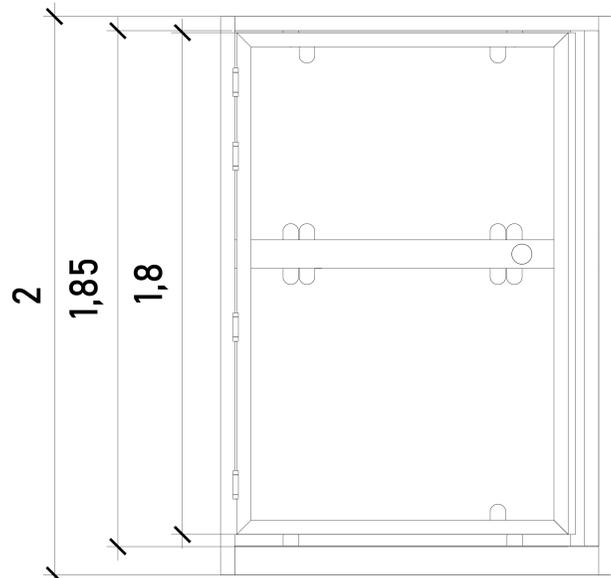

CABINA (VISTA EN FRONTAL)

ALTURAS DEL EQUIPO:

ALTURA CABINA	2.00 M
ALTURA DE PUERTA	1.80 M
ALTURA INT. DE CABINA	1.85 M

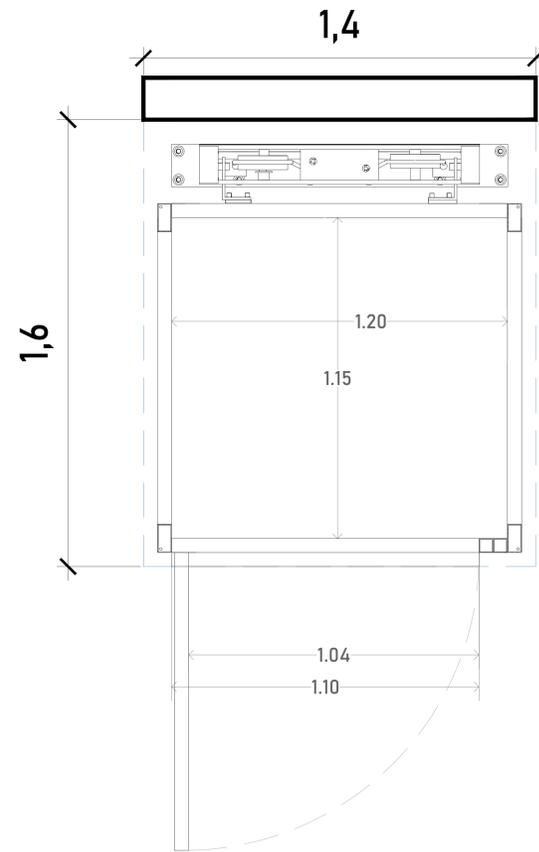


DIMENSIONES DE ACCESO

DIMENSIÓN DE ACCESO	1.10 m
DIMENSIÓN DE ACCESO LIBRE	1.04m

PESTAÑA DE ACCESO
 >
 ACCESO



CABINA (VISTA LATERAL)

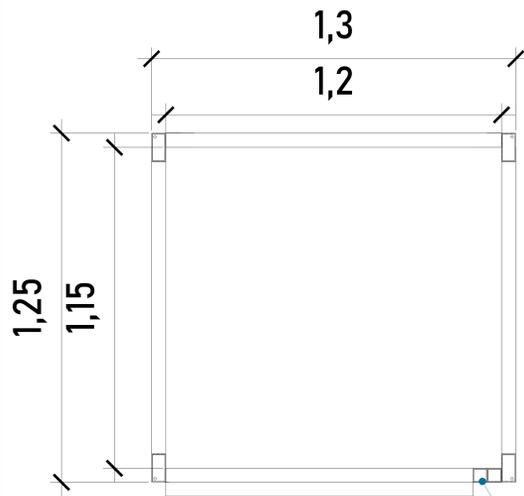


CABINA (VISTA EN PLANTA)

Para el acceso se tiene una pestaña de 5cm, por lo tanto se pide que el área del elevador este nivelado y a plomo en cada una de sus estaciones.

ACCESO

2 FIJOS DE 2"

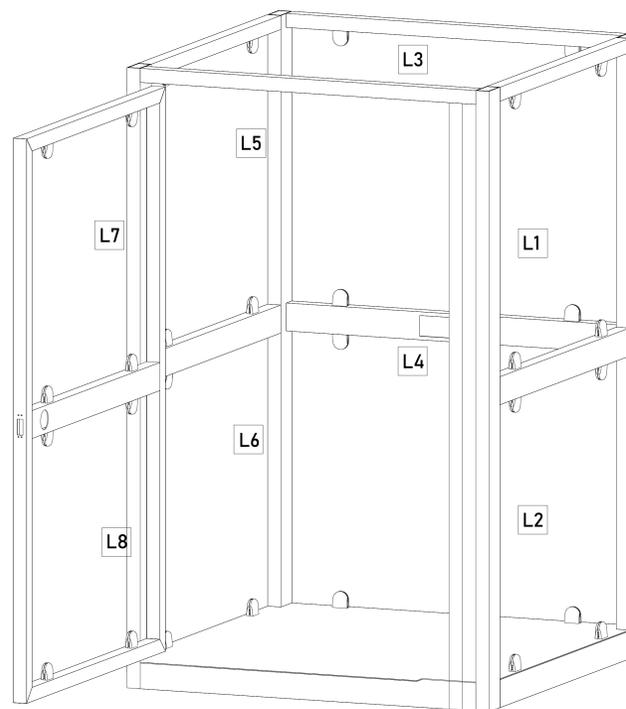

ACABADOS

ACABADOS DEL EQUIPO:


L1	CRISTAL CLARO
L2	CRISTAL CLARO
L3	CRISTAL ESMERILADO
L4	CRISTAL ESMERILADO
L5	CRISTAL CLARO
L6	CRISTAL CLARO
L7	CRISTAL CLARO
L8	CRISTAL CLARO

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:



UBICACION
 Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
0	LIBERACIÓN GUIA MECÁNICA	23/01/2025

EMPRESA: **TecnoRampa**
INGENIERÍA EN TRANSPORTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

RAZÓN SOCIAL: DVM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

VOBO: VENDEDOR: ARO. EVELIN ALVARADO

FECHA: 23/01/2025 ELEVADOR: DISC. SEMI

PLANO: DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CLAVE: A-3

