




**DESCRIPCIÓN**

**W1-** ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO 3 X 20 AMP DE PROTECCIÓN

**BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA**

-GENERADOR

-DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UH 5.00M

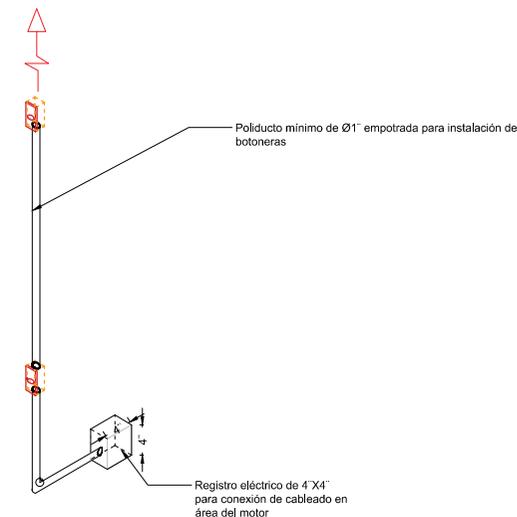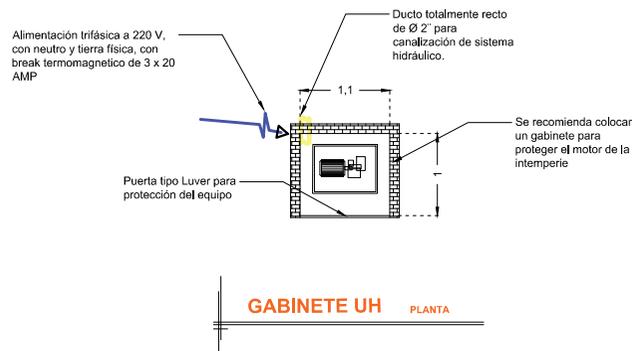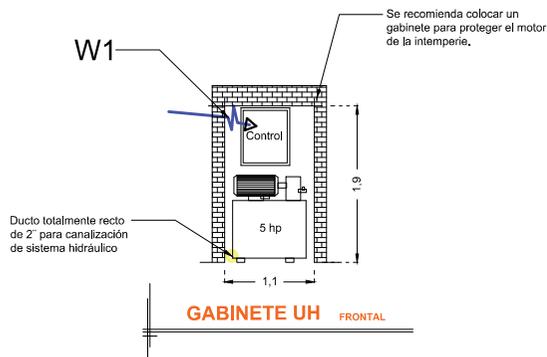

\*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado

RAZON SOCIAL: **CIDETEQ**

ELEVADOR: **CARGA**

LEVANTAMIENTO:  
**Arq. Salvador Silva S.**

FIRMA:

N. DE CLIENTE:

NOMBRE:  
**Juan Carlos Yañez**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA:  
**500 KG** UH: **5 HP**

UBICACIÓN: **Parque Tecnológico Queretaro s/n San Fandila Pedro Escobedo**

ELEVACION: **4.10 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA:

**ELECTROHIDRAULICO**

**QRO-003-L**