


DESCRIPCION

W1- ALIMENTACION TRIFASICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FISICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO 3 X 20 AMP DE PROTECCION

W2- SE SOLICITA ESTA PREPARACION PARA QUE LA CANALIZACION QUEDA EMPOTRADA EN LAS BOTONERAS.

NOTA: Por cada nivel adicional deberá de colocarse una chالupa para alojar el botón de llamada y deberá de continuarse la tubería hasta esta.

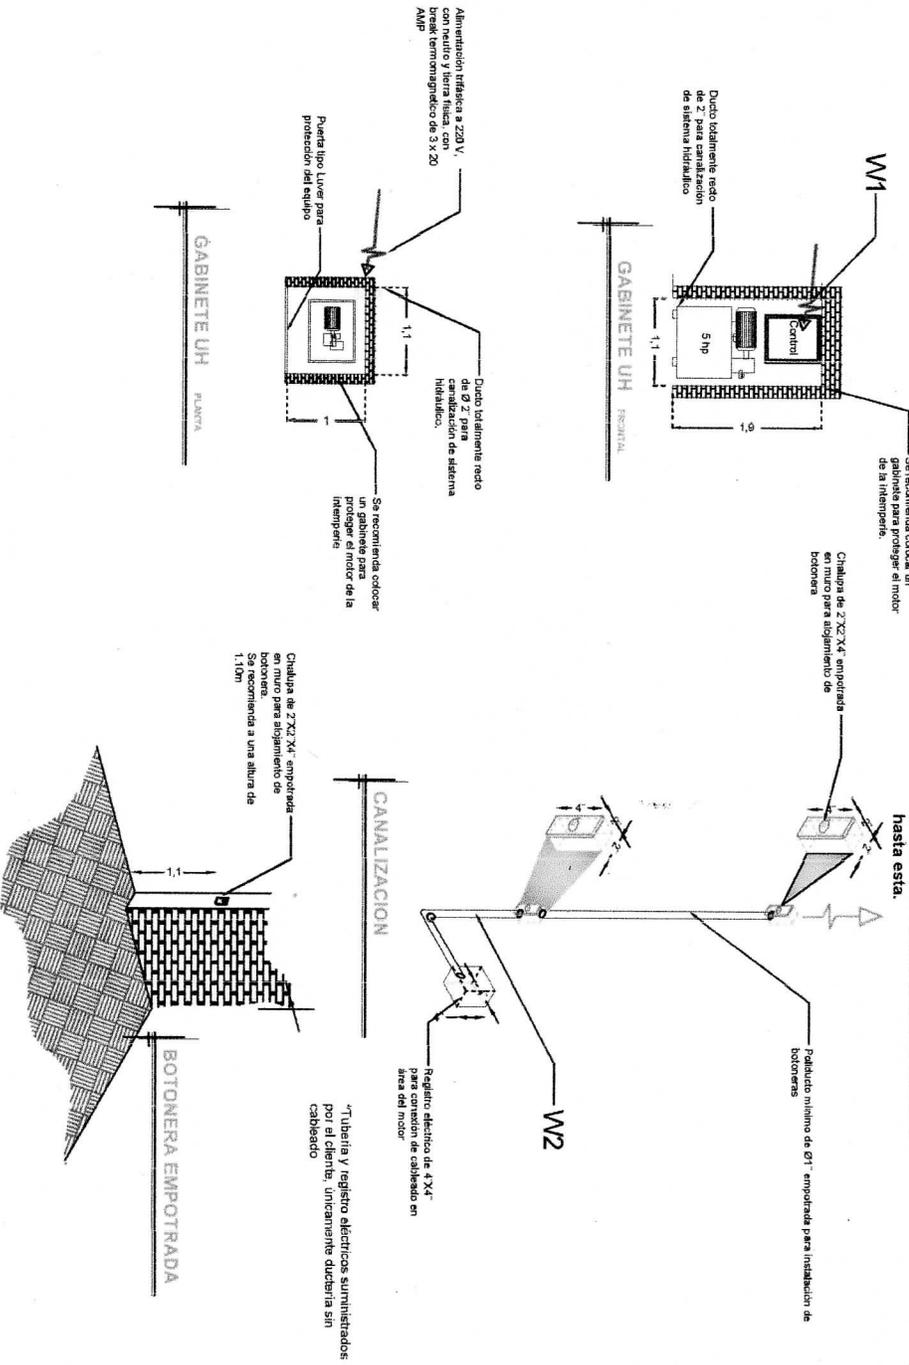

ELEVADOR: CARGA

LEVANTAMIENTO: Ing. Mauricio Compagny

FRIMA:

TIPO:

CARGA: 1500 KG
UH: 5 HP

ELEVACION: 5.00 MTS

TUBERIA: DELGADA

ELECTROHIDRAULICO

MEX-003-L

RAZON SOCIAL: RESIDENCIAL ATIZAPAN S.A. DE C.V.

N. DE CLIENTE: 13579

NOMBRE: Juan Manuel A.

UBICACION: Via Dr. Jorge Iruarez Cantu s/n. Atizapan de Zaragoza Edo. de Mex.