



**DESCRIPCIÓN**

**W1-** ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO


**W2-** EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

**W3-** SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.


- BOTONERA EMPOTRADA
- PANEL DE SEGURIDAD
- BRAILLE
- GENERADOR

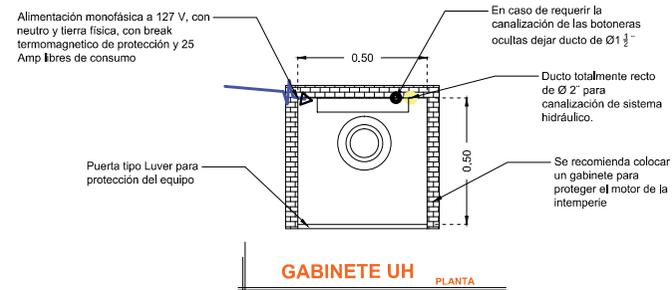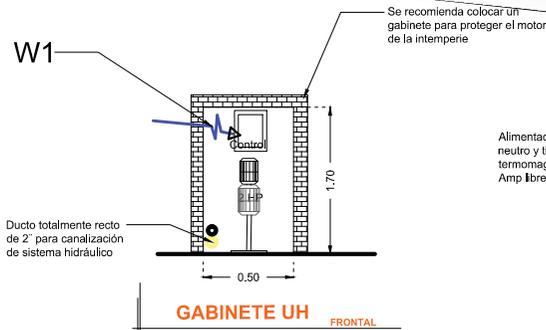

Chalupa de 2"X2" X4" empotrada en muro para alojamiento de botonera. Se recomienda a una altura de 1.10m

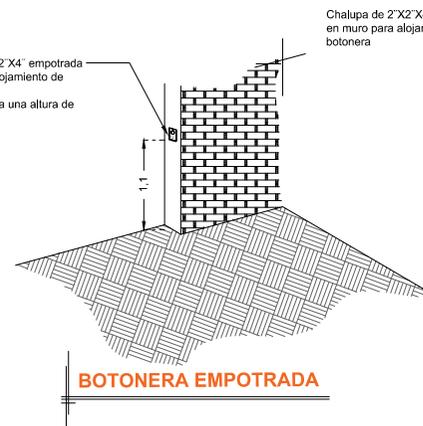

**NOTA:** Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

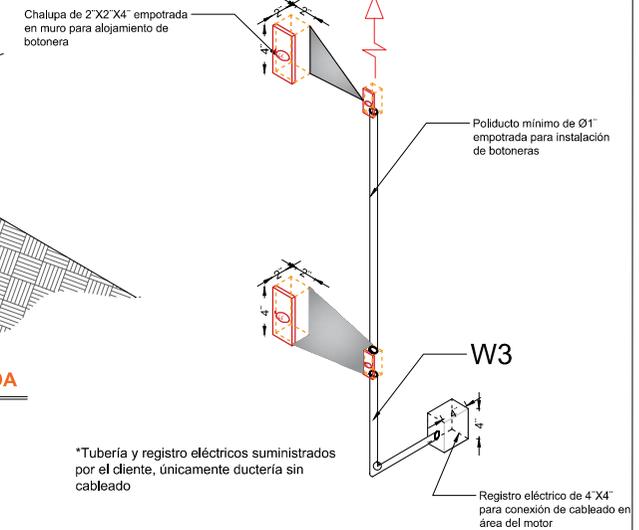

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18,5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

**UNIDAD HIDRAULICA**

RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA HOTELERA DE QRO.**

ELEVADOR: **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO:  
**Arq. Salvador Silva S.**

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **13109**

NOMBRE:  
**Rodrigo Eligio Ibarra**

TIPO: **CREW EVOLUTION**

CARGA:  
**500 KG UH: 2 HP**

UBICACIÓN: **Av. 5 de febrero #110 Col. Niños Heroes Qro.**

ELEVACION: **3.40 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **GRUESA**

**ELECTROHIDRAULICO**

**QRO-003-L**