



**DESCRIPCIÓN**


- Y1-** ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 1.50M
- Y2-** FONDO DEL FOSO SERÁ DE 1.45M
- Y3-** OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4-** MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM
- Y5-** FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE  $F' C = 250 \text{KG}/\text{CM}^2$
- Y6-** MECANISMO DEL ELEVADOR
- Y7-** AREA DEL ELEVADOR

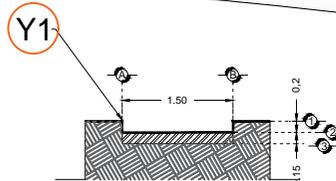

**FOSO VISTA FRONTAL**

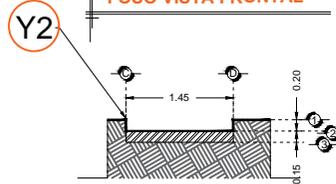


**FOSO VISTA LATERAL**

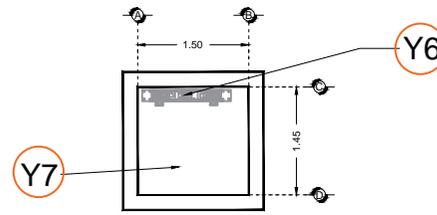

**FOSO VISTA PLANTA**




**FOSO VISTA ISOMETRICO**

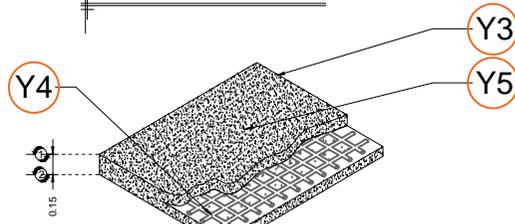


**ARMADO DE FIRME**

**Nota:**  
- Para anclajes a concreto se utilizaran taquetes expansivos como elemento de unión.  
- Para anclajes a acero se utilizara soldadura para unir la placa de anclaje al elemento estructural del edificio.

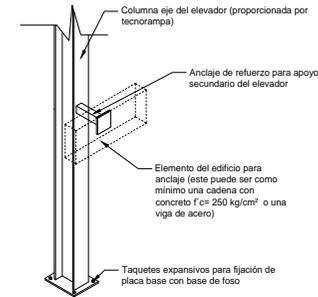

**ANCLAJES DEL EQUIPO**

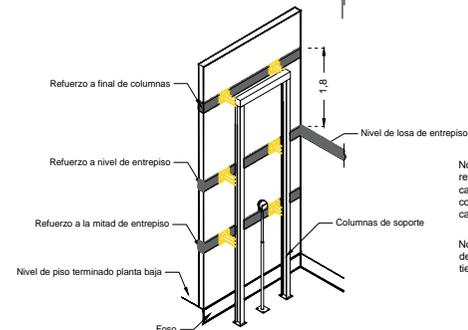

**REQUERIMIENTOS DE REFUERZO**

**Nota:** en las alturas indicadas de refuerzo se deberá de colocar una cadena de concreto  $f' c = 250 \text{ kg}/\text{cm}^2$  como mínimo, el armado dependerá del calculo del cliente.

**Nota2:** El número de refuerzos dependerán de cuantas estaciones se tiene en sitio.

RAZON SOCIAL: ZACOALPAN INMOBILIARIA S.A. DE C.V.

ELEVADOR : **HANDICAP 1**

LEVANTAMIENTO:  
FRANCISCO VILLA

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 16016-8996

NOMBRE:

TIPO: **MEDIA**

CARGA:  
**500 KG** UH : **2 HP**

UBICACIÓN: IZTACCHUATL No. 74 COL. FLORIDA, CDMX

ELEVACION: **2.71 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **DELGADA**

**OBRA CIVIL**

**CDMX-001-E**