


DESCRIPCIÓN

- Y1- ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 1.25M
- Y2- FONDO DEL FOSO SERÁ DE 1.75M
- Y3- OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4- MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM
- Y5- FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE F'c=250KG/CM²
- Y6- MECANISMO DEL ELEVADOR
- Y7- AREA DEL ELEVADOR

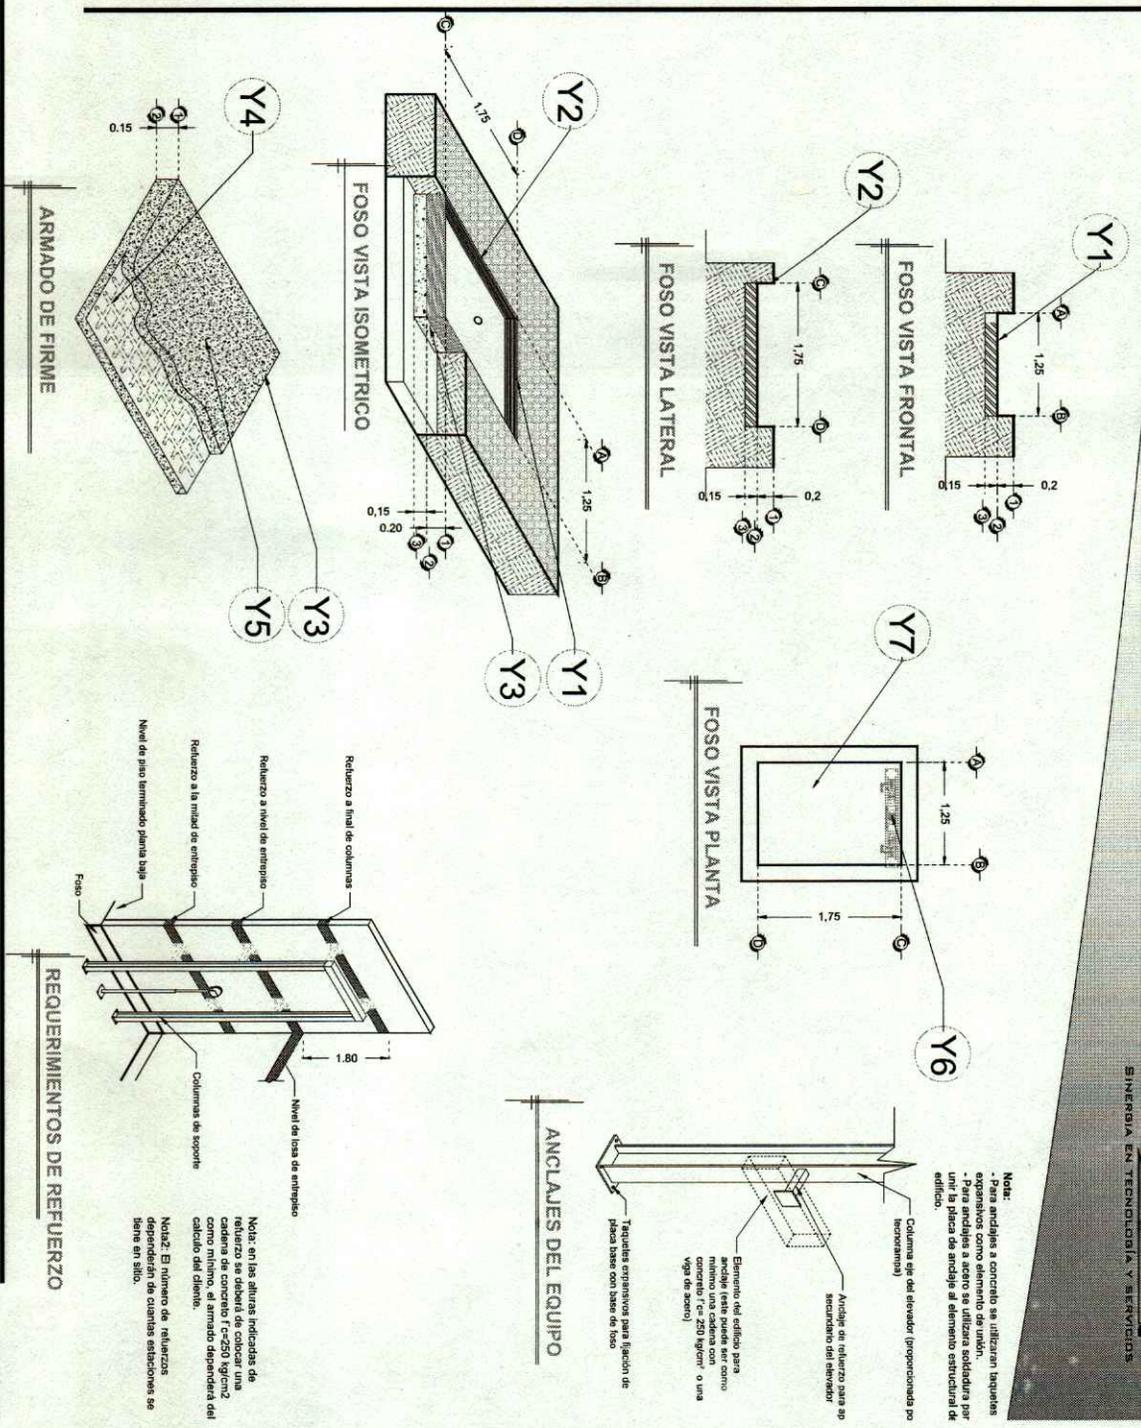

Nota:
 - Para anclajes a concreto se utilizarán tarugos expansivos como elemento de unión.
 - Para anclajes a acero se utilizará soldadura por unir la placa de anclaje al elemento estructural de edificio.

Nota: En las alturas indicadas de refuerzo se deberá usar una malla electrosoldada de 6.6.10.10 como mínimo, el armado dependerá del cálculo del cliente.
Nota2: El número de refuerzos dependerán de cuantas estaciones se tiene en sitio.

RAZON SOCIAL: **MISIONERAS GUADALUPANAS DEL ESPIRITU SANTO**

N. DE CLIENTE: 18500
 NOMBRE: **Antonio S. Belmonte**

UBICACION: **Av. Guanajuato #509 Col. Centro Irapuato Guanajuato**

ELEVADOR: **DISCAPACITADOS**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

ELEVACION: **6.22 MTS**

LEVANTAMIENTO: **Arq. Maria del Carmen Z.**

CARGA: **500 KG**
 UH: **3 HP**

TUBERIA: **Delgada**

FIRMA:

OBRA CIVIL

GTO-001-L





DESCRIPCIÓN

18-MR20-19

- X1. ALTURA 3° ESTACIÓN
- X2. ACCESO LATERAL
A1 - 1.20M
- X3. ALTURA DE COLUMNAS DEL EQUIPO

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO

- X11. CABINA COLOR SILVER METALLIC
- X12. CRISTAL CLARO
- X13. CABINA ARMADA
- X14. COLUMNAS COMPLETAS

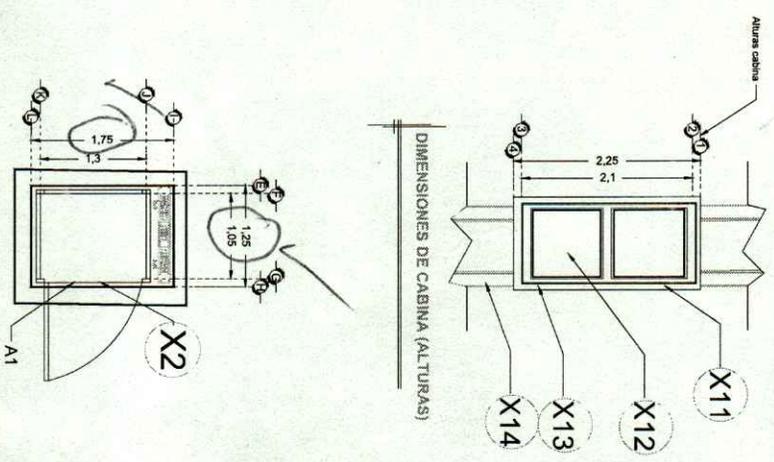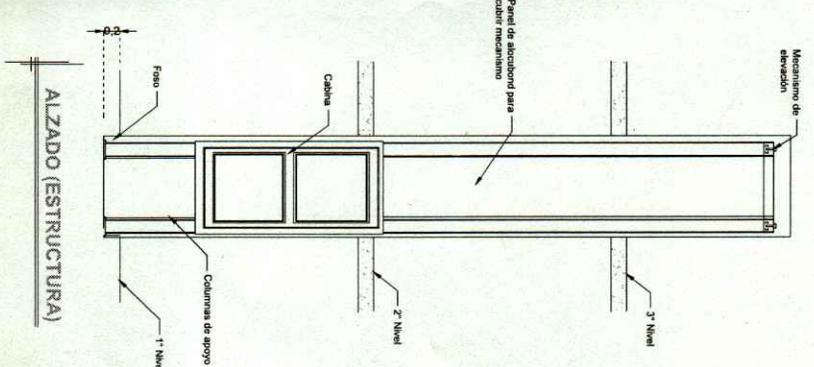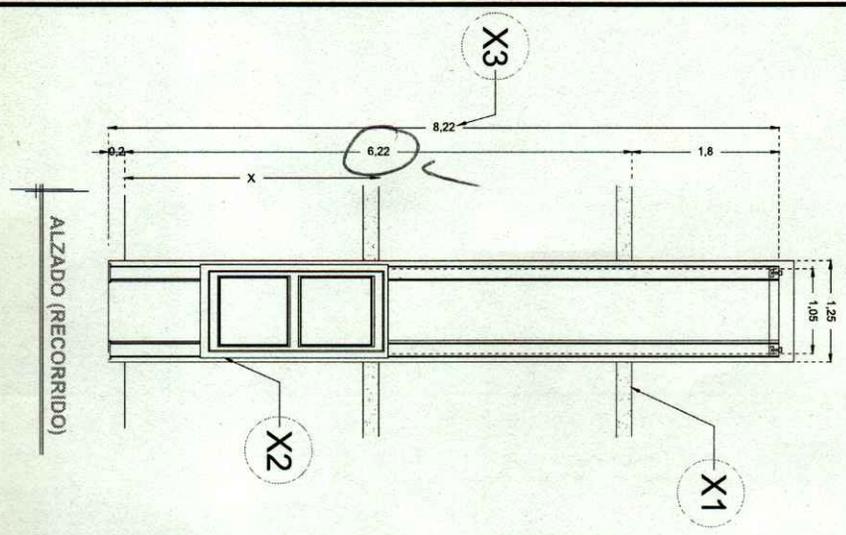

RAZON SOCIAL: **MISIONERAS GUADALUPANAS DEL ESPIRITU SANTO**

N. DE CLIENTE: 18500
 NOMBRE: **Antonio S. Belmonte**

UBICACION: **Av. Guanajuato #509 Col. Centro Irapuato Guanajuato**

ELEVADOR: **DISCAPACITADOS**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

ELEVACION: **6.22 MTS**
 No. DE NIVELES: **3**

LEVANTAMIENTO: **Arq. María del Carmen Z.**

CARGA: **500 KG**
 UH: **3 HP**

TUBERIA: **Delgada**

FIRMA:

EQUIPO




GTO-002-L

DESCRIPCIÓN


- W1- ALIMENTACIÓN BIFÁSICA A 220 V, DON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 2 X 20 A EXCLUSIVO PARA EL ELEVADOR
- W2- SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDA OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

con redosera

-BOTONERA EMPOTRADA
-DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRAULICA S.O.D.M

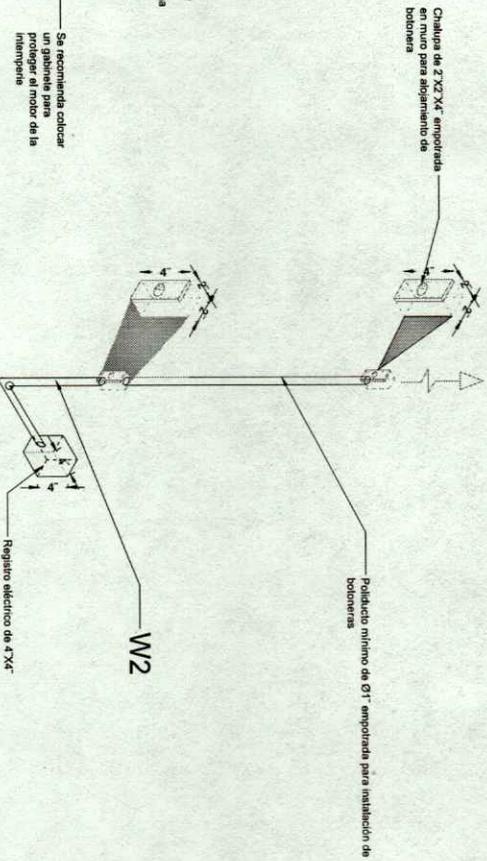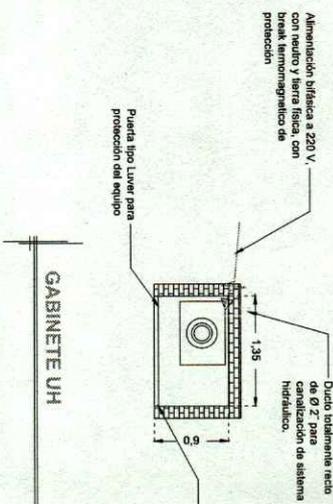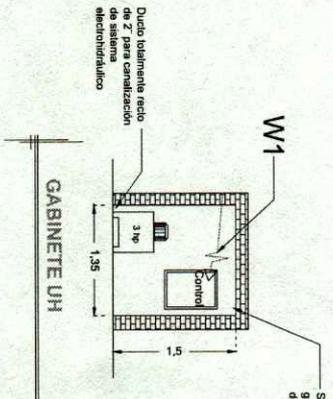

NOTA: Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

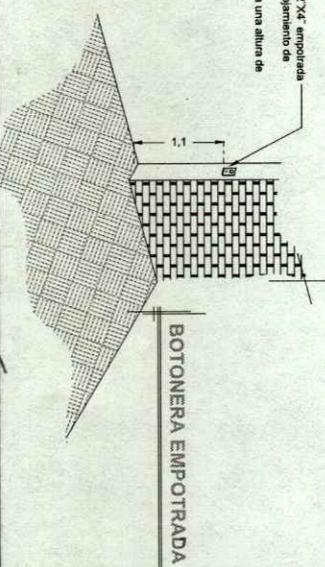

RAZON SOCIAL: **MISIONERAS GUADALUPANAS DEL ESPIRITU SANTO**

N. DE CLIENTE: **18500**

UBICACIÓN: **Av. Guanajuato #509 Col. Centro Irapuato Guanajuato**

ELEVADOR: **DISCAPACITADOS**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

ELEVACION: **6.22 MTS**

LEVANTAMIENTO: **Arq. María del Carmen Z.**

CARGA: **500 KG**

TUBERIA: **Delgada**

FIRMA: _____

ELECTROHIDRAULICO

GTO-003-L