



TecnoRampa
SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

DIRECCION:
AUTOPISTA
MEXICO-QUERETARO
KM 175+494 COLONIA
EL SAUZ BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

ELEVADOR MONTAPLATOS

CARGA 250 KG

RECORRIDO: 5.50 M

UNIDAD HIDRAULICA: 2HP

ESTACIONES: 2

VENDEDOR: ING. IVAN RICARDO JURY M.

RAZON SOCIAL: FERMENTACIONES

MEXICANAS S.A. DE C.V

NO. DE CLIENTE: 24907-16188

FECHA: 14/12/2022

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

CABINA: ARMADA

COLUMNAS: DOS PARTES

DIMENSIONES DE VANO:

COLOR DEL EQUIPO

CABINA: ACERO INOX


TIPO DE ALIMENTACION


MONOFASICA 110 VAC

TUBERIA - GRUESA


COMPLEMENTOS

- BOTONERAS EMPOTRADAS
- MOTOR DEBAJO DE CABINA
- MECANISMO TRASERO
- CON UN ENTREPAÑO A LA MITAD DE LA CABINA (A 50 CMS).
- MOTOR DE 2 HP CON ARRANCADOR SUAVE

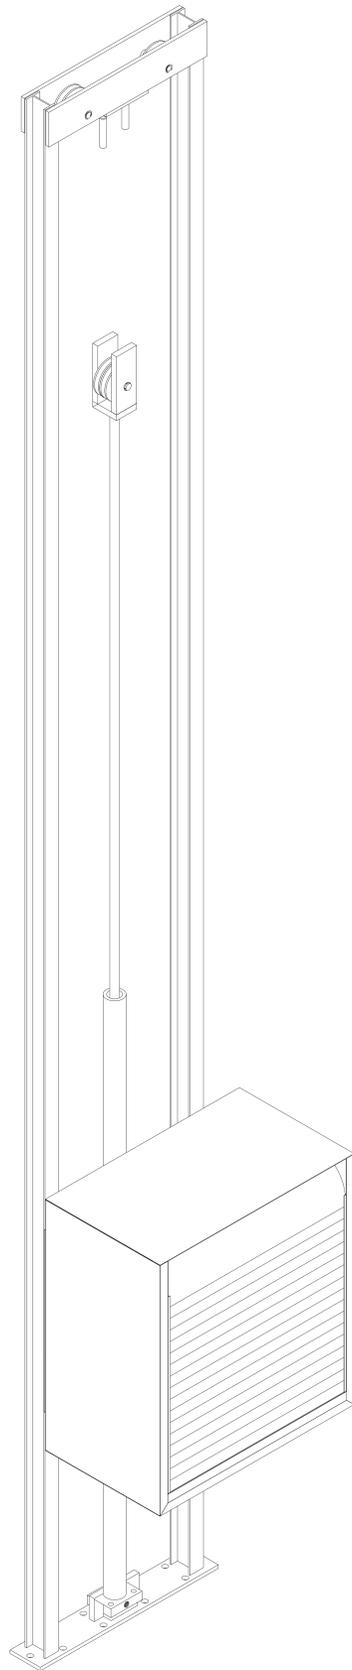


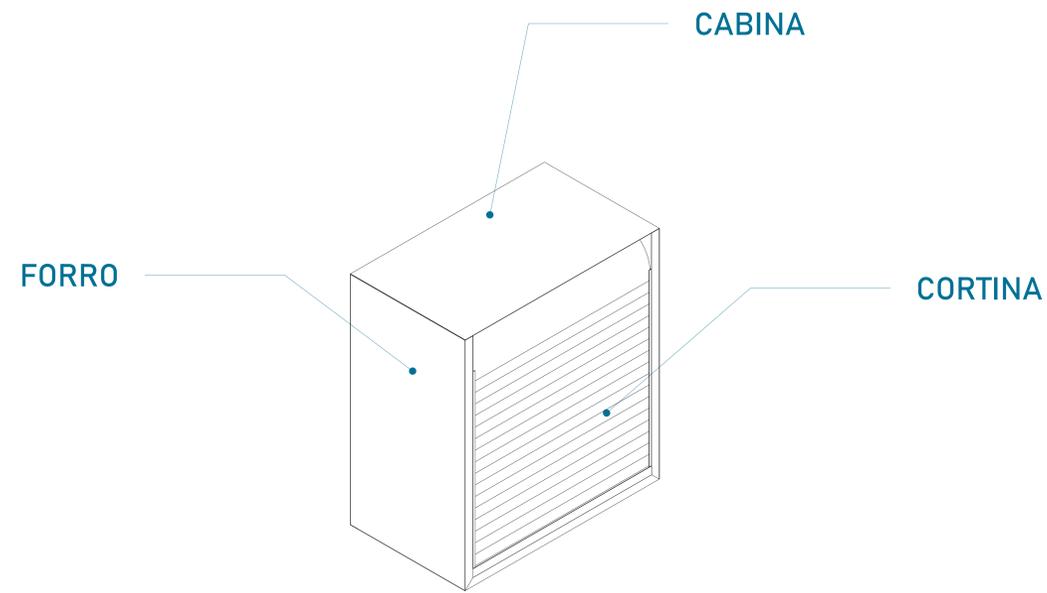

CABINA (VISTA EN ISOMETRICO)

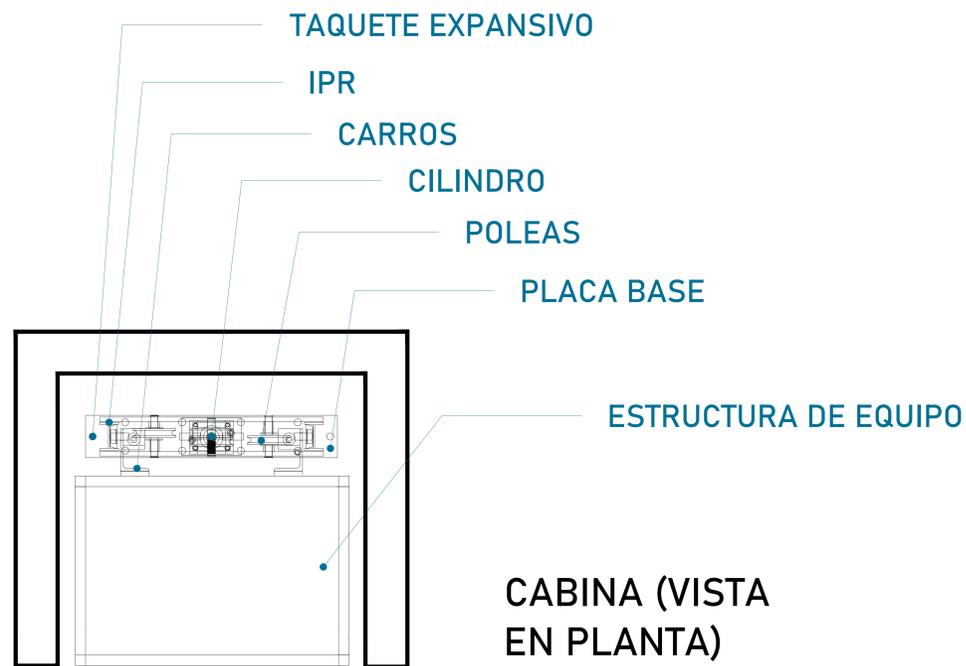

CABINA (VISTA EN PLANTA)

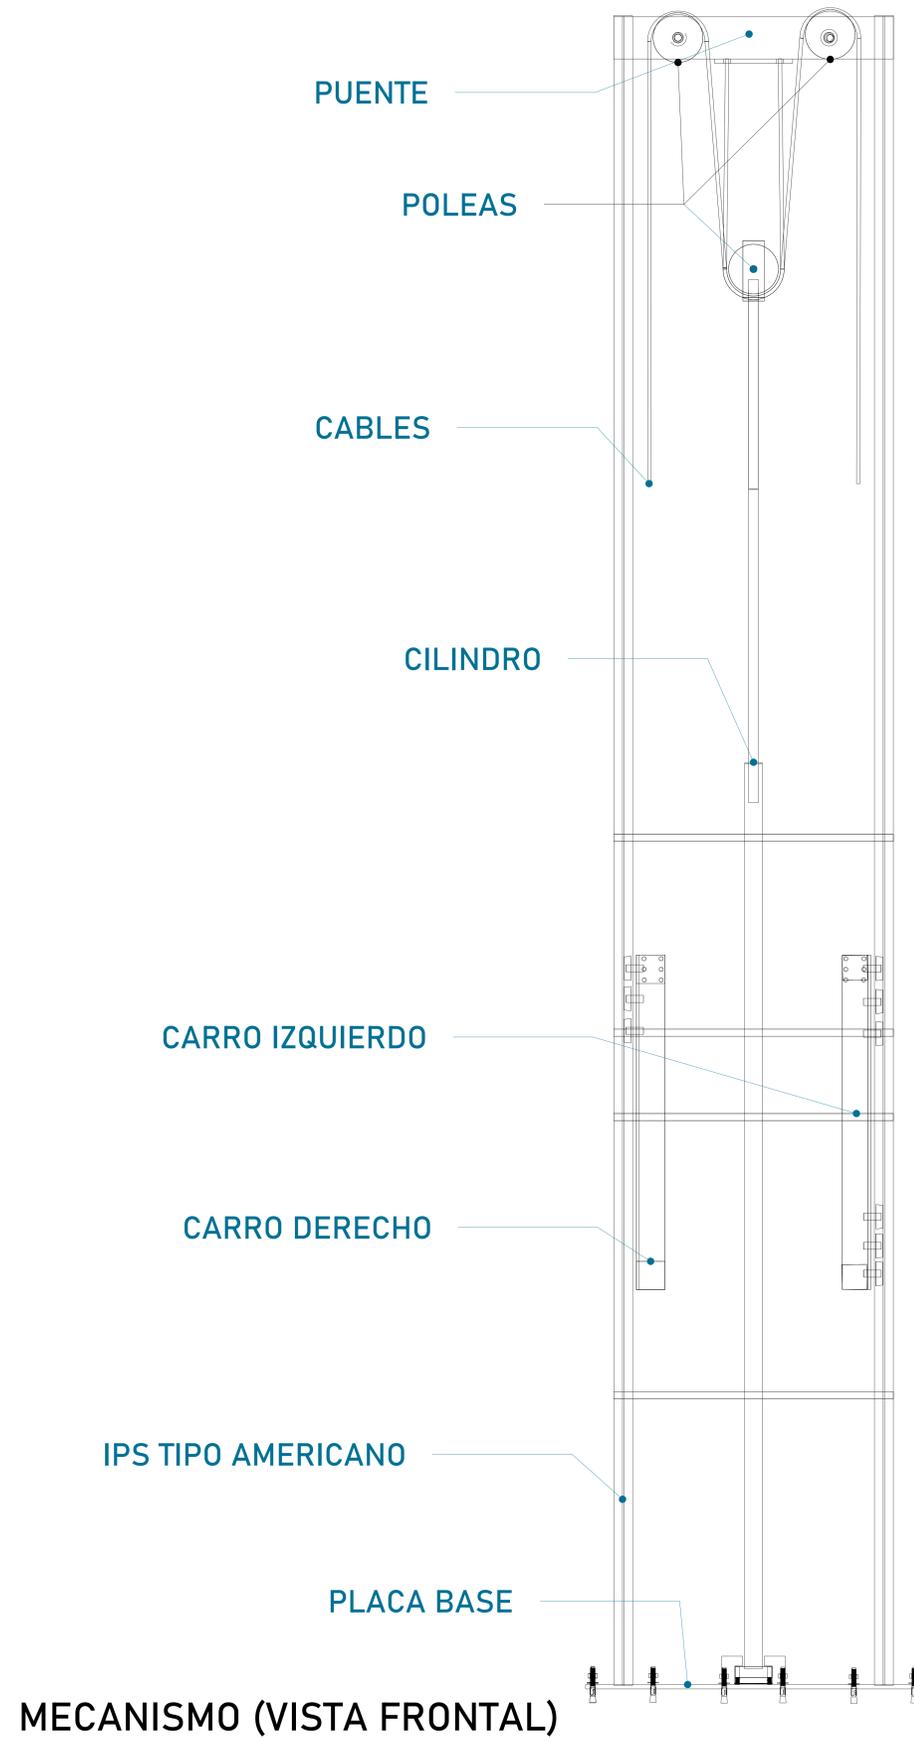

MECANISMO (VISTA FRONTAL)



UBICACION:
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	MODIFICACION RECORRIDO	06/01/2023


EMPRESA: **TecnoRampa**
SOLUCIONES EN TRANSPORTES Y SERVICIOS

RAZÓN SOCIAL: FERMENTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.

VOBO: VENDEDOR: ING. IVAN RICARDO JURY M.

FECHA: 14/02/2022 ELABORADOR: MONTAPLATOS


PLANO: DESCRIPCIÓN DE PARTES CLAVE: A-1

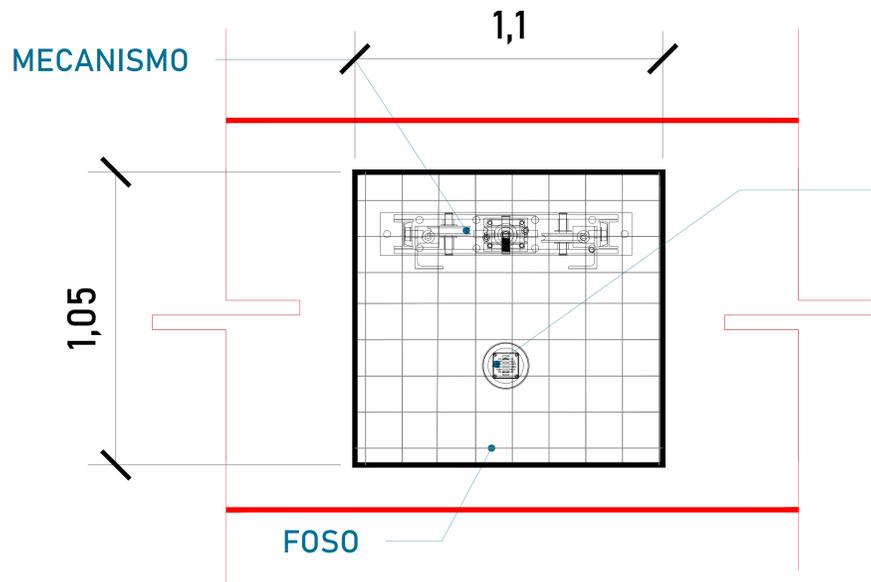

ARMADO (VISTA EN PLANTA)

Firme de concreto con una resistencia de $F'_{C} = 250 \text{ kg/cm}^2$. Malla electrosoldada de 6.6.10.10 después de los 10cm.

Por motivos de seguridad ante posibles acumulaciones de agua se recomienda la instalación de una salida de drenaje (coladera)

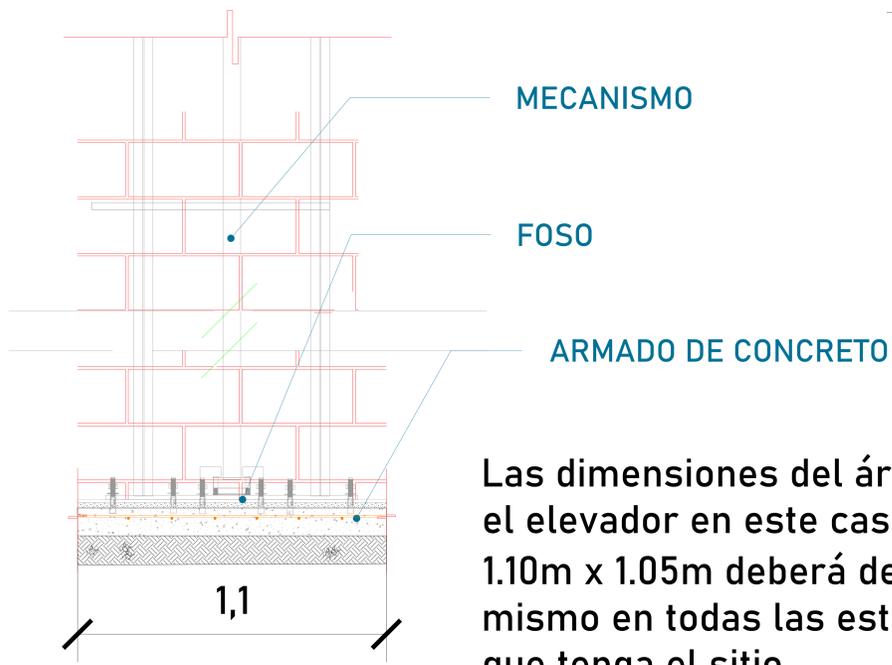

FOSO (VISTA FRONTAL)

Las dimensiones del área para el elevador en este caso de 1.10m x 1.05m deberá de ser el mismo en todas las estaciones que tenga el sitio.

ALTURA DE COLUMNAS	
Recorrido	4.50m
Sobre Paso	2.50m
Total	7.00m

MOTOR DEBAJO DE CABINA



FOSO (VISTA LATERAL)

Altura de elevación de cabina sobre nivel de piso P.A.

Altura de elevación de cabina sobre nivel de piso P.B.

ARMADO DE CONCRETO



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro




NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCION	FECHA
1	MODIFICACION RECORRIDO	06/01/2023


EMPRESA: **TecnoRampa**
 RAZÓN SOCIAL: FERMENTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.
 VENDEDOR: ING. IVAN RICARDO JURY M.
 FECHA: 14/02/2022
 PLAN: HUECO PARA EL ELEVADOR
 CLAVE: A-2

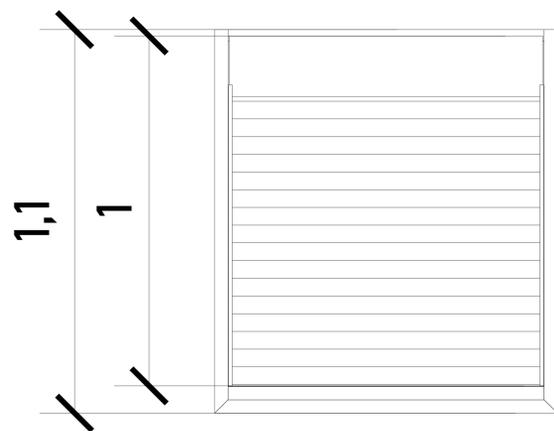

CABINA (VISTA EN FRONTAL)

ALTURAS DEL EQUIPO:

ALTURA CABINA	1.10 M
ALTURA INT. DE CABINA	1.00 M

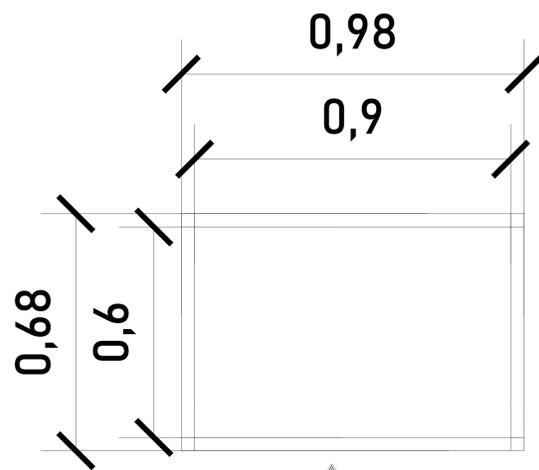


ACCESO

CABINA (VISTA EN PLANTA)

DIMENSIONES INTERIORES DEL EQUIPO:


ANCHO INT. DE CABINA	0.90 M
LARGO INT. DE CABINA	0.60 M

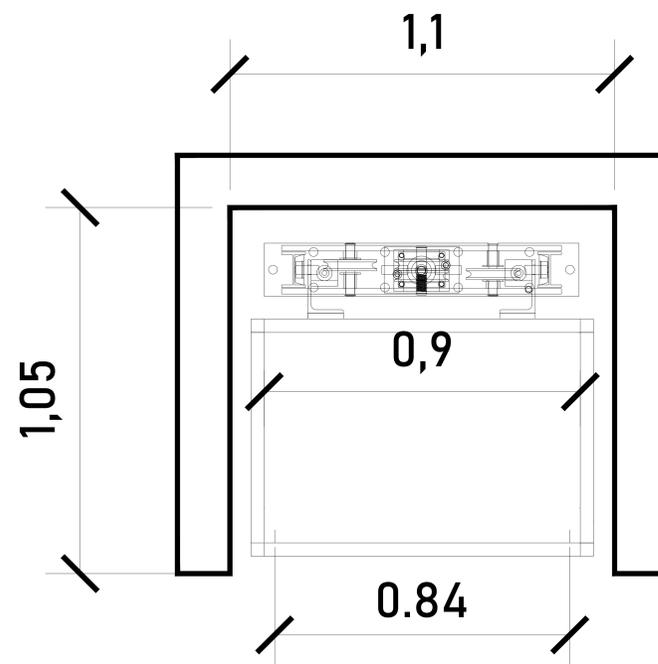

ACCESO

DIMENSIONES DE ACCESO

DIMENSIÓN DE ACCESO LIBRE	0.84 M
---------------------------	--------

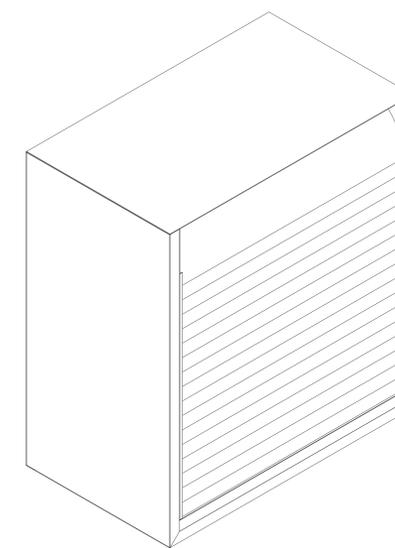

Se pide que el área del elevador este nivelado y a plomo en cada una de sus estaciones.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:



UBICACION

Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	MODIFICACION RECORRIDO	06/01/2023

EMPRESA: **TecnoRampa**
SOLUCIONES EN ELEVADORES Y ESCALERAS



RAZÓN SOCIAL: FERMENTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.

VOBO: VENDEDOR: ING. IVAN RICARDO JURY M.

FECHA: 14/02/2022 EL ELEVADOR: MONTAPLATOS

PLANO: DIMENSIONES DE EQUIPO

CLAVE: A-3

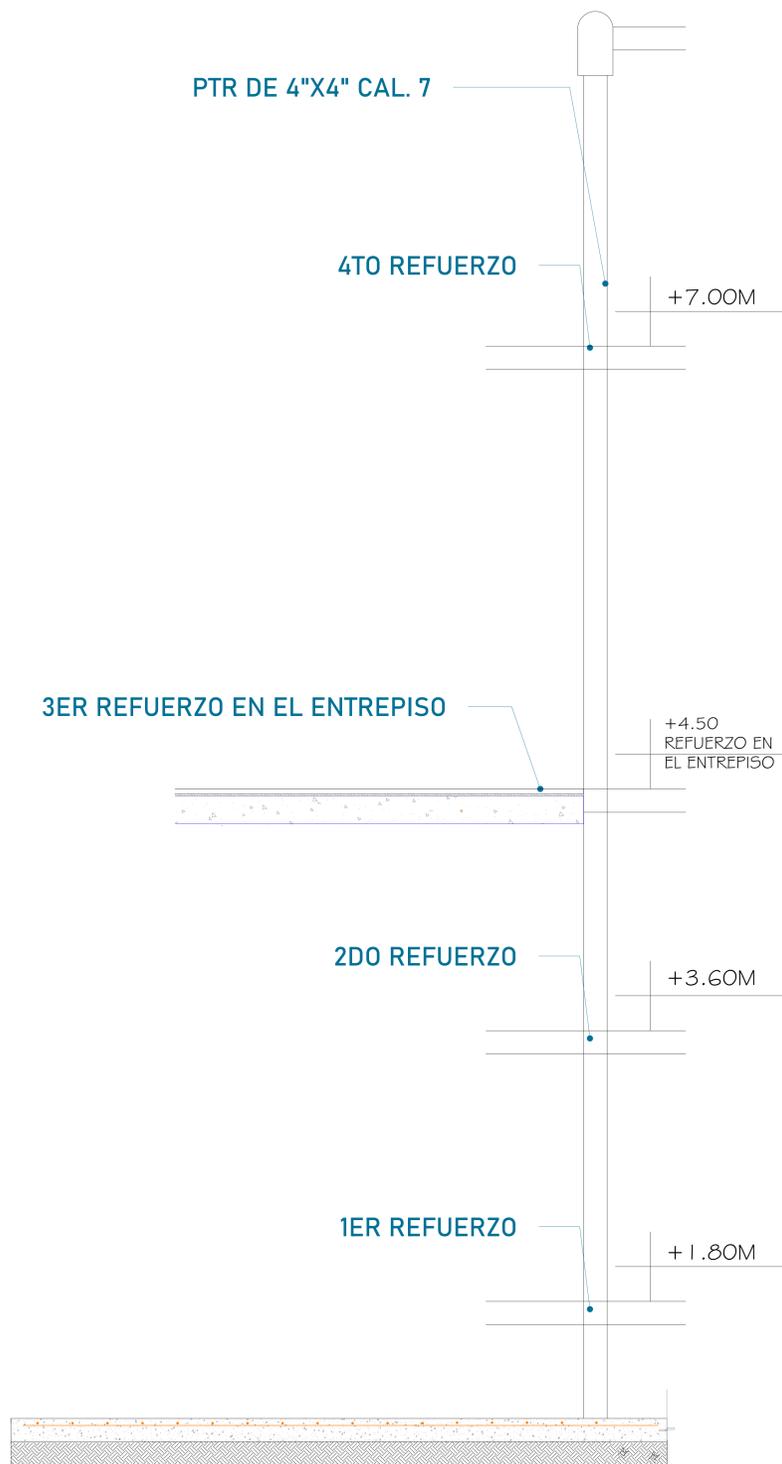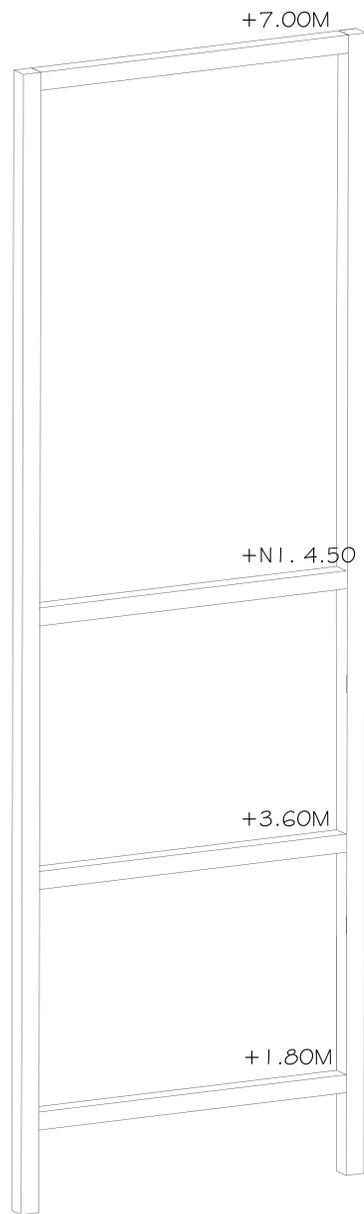


FOSO (VISTA LATERAL)

Para la estabilidad del equipo Tecnorampa debera ser anclado aun cierto numero de refuerzos estos serán de acuerdo al recorrido del equipo y a los distintos niveles que se tengan.

En la ultima estación nuestras columnas tienen un sobrepaso de 2.50m por lo tanto se solicita un refuerzo a esa altura.

La estructura no esta considerada dentro del foso, por lo tanto el área de 1.10m x 1.05m deberá quedar libre para la instalación del equipo.

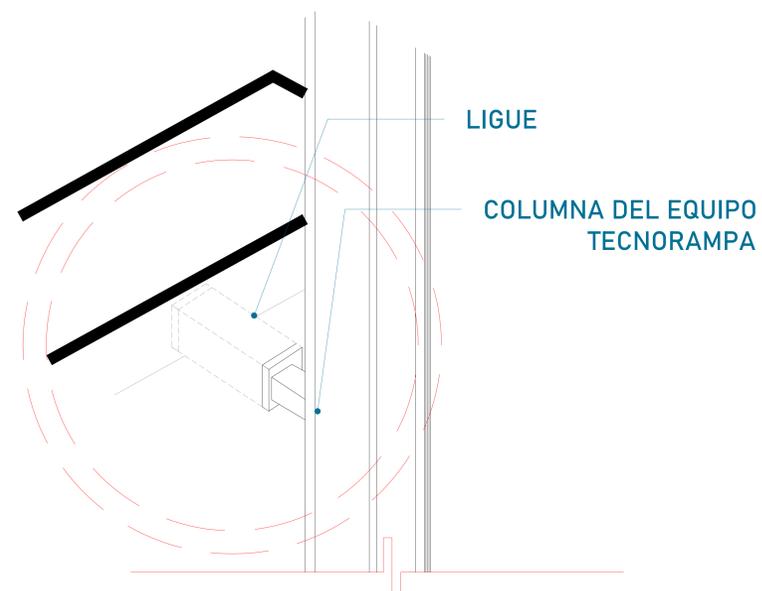

Las columnas del equipo Tecnorampa se ligan a distintas alturas por eso se solicitan los refuerzos, estos son puestos por el cliente.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:



UBICACION:
Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
NO. MODIFICACION	RECORRIDO	06/01/2023


EMPRESA: **TecnoRampa**
SOLUCIONES EN ELEVADORES Y ESCALERAS

RAZÓN SOCIAL: FERMENTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.

VOBO: VENDEDOR: ING. IVAN RICARDO JURY M.

FECHA: 14/12/2022 ELEVADOR: MONTAPLATOS

PLANO: ANCLAJE DEL ELEVADOR CLAVE: A-4

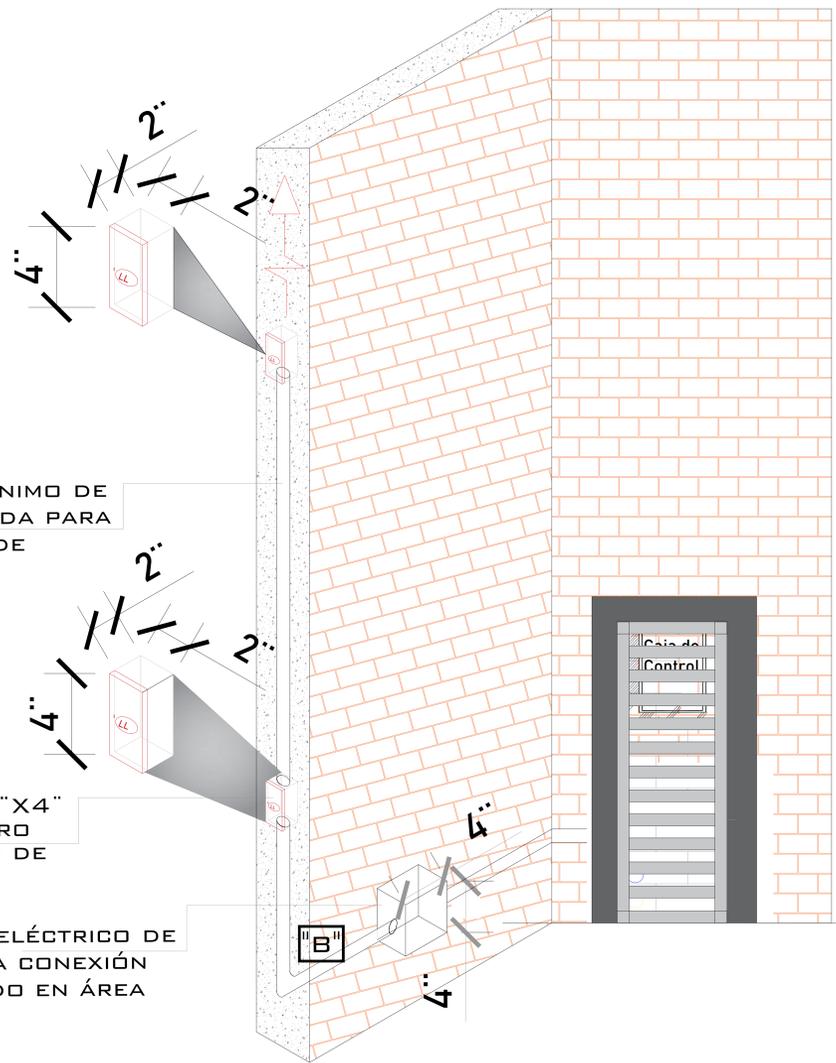


POLIDUCTO MÍNIMO DE Ø1" EMPOTRADA PARA INSTALACIÓN DE BOTONERAS

CHALUPA DE 2"X2"X4" EMPOTRADA EN MURO PARA ALOJAMIENTO DE BOTONERA

REGISTRO ELÉCTRICO DE 4"X4" PARA CONEXIÓN DE CABLEADO EN ÁREA DEL MOTOR

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRAULICA 2HP	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5
WATSS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

TABLA DE CALIBRES	
CALIBRE	DISTANCIA
8 AWG	0-10M
6 AWG	11-15 M
- (CONTEMPLAR CALCULO)	16- EN ADELANTE

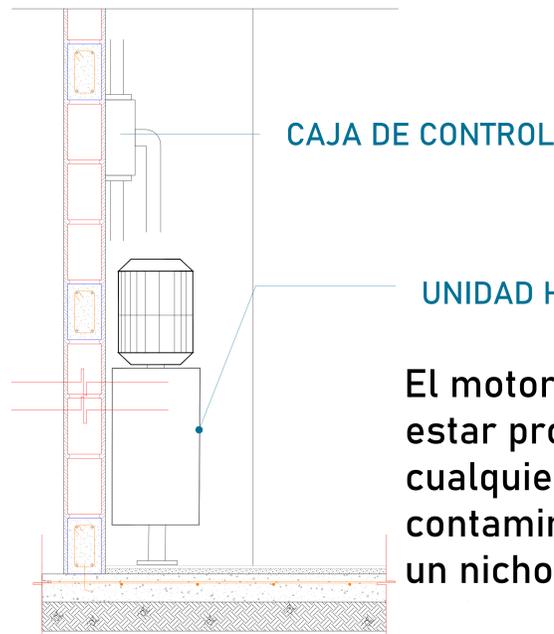

El motor del equipo Tecnorampa, debe estar protegido del polvo y agua o cualquier sustancia que pudiera contaminar el aceite por eso se solicita un nicho para su resguardo.

LAS BOTONERAS SERÁN EMPOTRADAS

Para que las botoneras queden empotradas se solicita al cliente tener un poliducto de Ø1 1/4" por donde se quiere tener las botoneras de llamado del equipo Tecnorampa. Esta canalización rematan a la caja de control electrico (espacio designado para el motor del elevador)

El cliente suministra, instala y energiza centro de carga con alimentación monofásica a 110V, con neutro y tierra física, e interruptor termomagnético de 1 x 30 Amp exclusivo para el elevador, al igual que la canalización de botoneras, las cuales rematan a una caja registro, lo anterior y el centro de carga deberán colocarse en el área donde se ubique la unidad hidráulica y control eléctrico proporcionado por TECNORAMPA a no mayor de 5.00m del área del equipo.
Por seguridad no deberá ser manipulado por personal no autorizado

*Al hacer caso omiso de las indicaciones ya dictadas y tenga alguna falla el equipo, Tecnorampa no se hará responsable de estas, además de que el año de garantía no tendría cobertura para estos daños.



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:		
NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	MODIFICACION RECORRIDO	06/01/2023

EMPRESA: **TecnoRampa**
SOLUCIONES EN ELEVADORES Y ESCALERAS

RAZÓN SOCIAL: FERMENTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.

VOBO: VENDEDOR: ING. IVAN RICARDO JURY M.

FECHA: 14/12/2022 TELEFONO: MONTPLATOS

PLANO: ALIMENTACIÓN Y BOTONERAS CLAVE: A-5

