



**DESCRIPCIÓN**

**W1-** ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 110 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

**W2-** EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

**W3-** SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.


-BOTONERA EN PEDESTAL

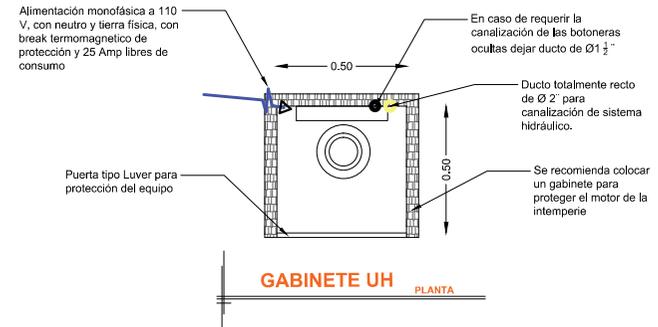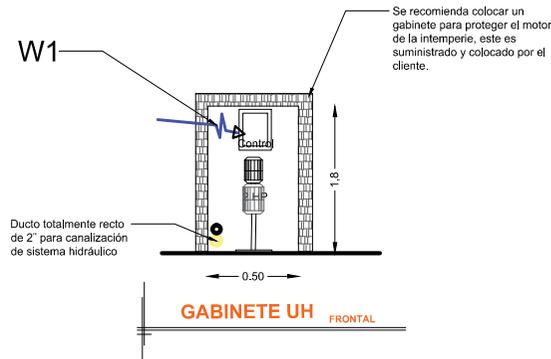

**DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA**

ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

**UNIDAD HIDRAULICA**

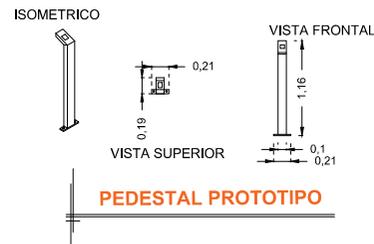

RAZON SOCIAL: **QUIERO CASA GUADALUPE INN**

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO: **Lic. Francisco Villa E.**

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **12529**

NOMBRE: **Ing. Jaime García García**

TIPO: **MEDIA**

CARGA: **400 KG** UH : **2 HP**

**ELECTROHIDRAULICO**

UBICACIÓN: **Insurgentes Sur 1857 Col. Guadalupe Inn CDMX- Del. Alvaro Obregon**

ELEVACION: **3.84 MTS**

No. DE NIVELES: **3**

TUBERÍA: **GRUESA**

**CDMX-003-L**