
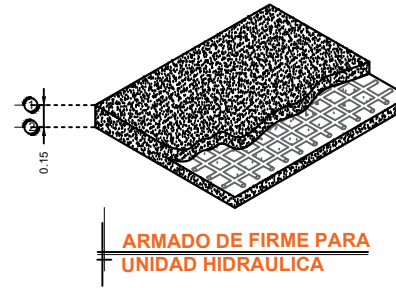
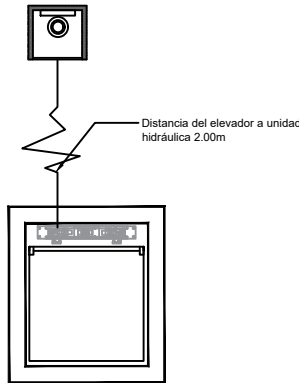
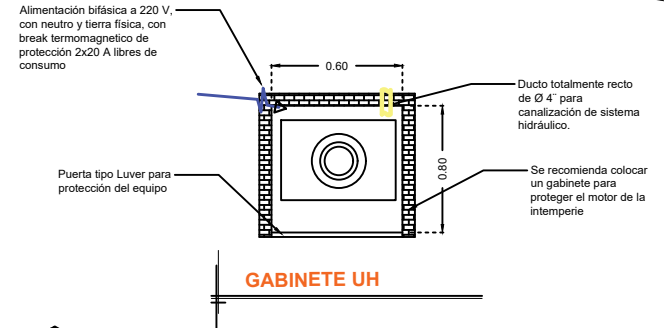


DESCRIPCIÓN

W1-

ALIMENTACIÓN BIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 2 X 20 A LIBRES DE CONSUMO

- PANEL DE SEGURIDAD
- AMORTIGUADORES
- BRAILLE
- BOTONERA CANALIZADA POR TECNORAMPA
- DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRAULICA 3.00M

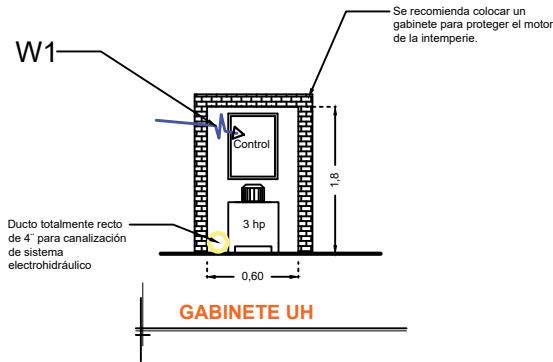

NOTA:

BOTONERAS SOBREPUESTAS

-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARA SOBREPUESTAS AL IGUAL QUE LAS BOTONERAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

| DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRAULICA | |
|----------------------------------|---------|
| ALIMENTACION | 220 VCA |
| NUMERO DE FASES | 2 |
| AMPERS DE CONSUMO | 16.0000 |
| WATTS DE CONSUMO | 2.25 KW |
| TIPO DE ACEITE | ISO 68 |

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

RAZON SOCIAL: **GR TALLER INTEGRAL S.A. DE C.V.**

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO:
Arq. Mariana Olvera U.

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **12618**

NOMBRE: **Arq. Alexander**

TIPO: **COMPLETA**

CARGA: **500 KG** UH : **3 HP**

UBICACIÓN:

ELEVACION: **6.21 MTS**

No. DE NIVELES: **3**

TUBERÍA: **GRUESA**

ELECTROHIDRAULICO

MOR-003-L