



EQUIPO:



VISTA SUPERIOR



VISTA LATERAL



VISTA ISOMETRICO




VISTA FRONTAL




REJES PARA ANCLAJE DE EQUIPOS

NOTA:
 1. SE DEBE DE COLOCAR EL REJES EN CUALQUIER ESPACIO DE 1.00 M.
 2. CUALQUIER CONECTOR DE PLACAS DE BLOQUE DEBEN SER A PLAZO DE 1.00 M. PARA EL ANCLAJE DE LOS REJES.
 3. SE DEBE DE CONSULTAR LA LECTURA DEL PLAN DE DETALLE DE LA ESTRUCTURA DEL PISO PARA LA COLOCACION DEL REJES EN EL ESPACIO DE 1.00 M.

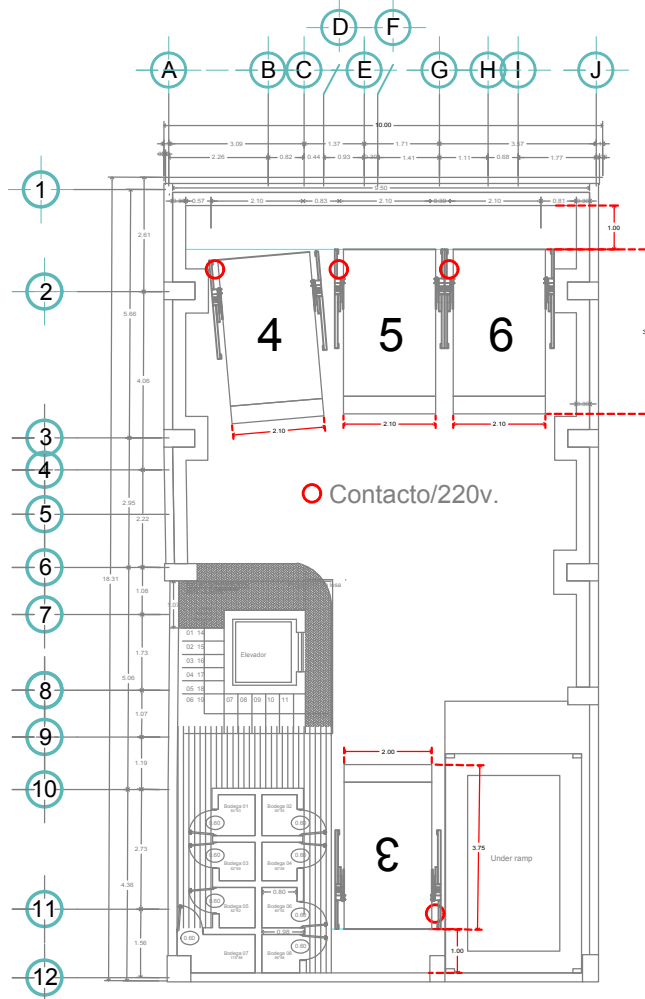

PLANTA SEMI SÓTANO

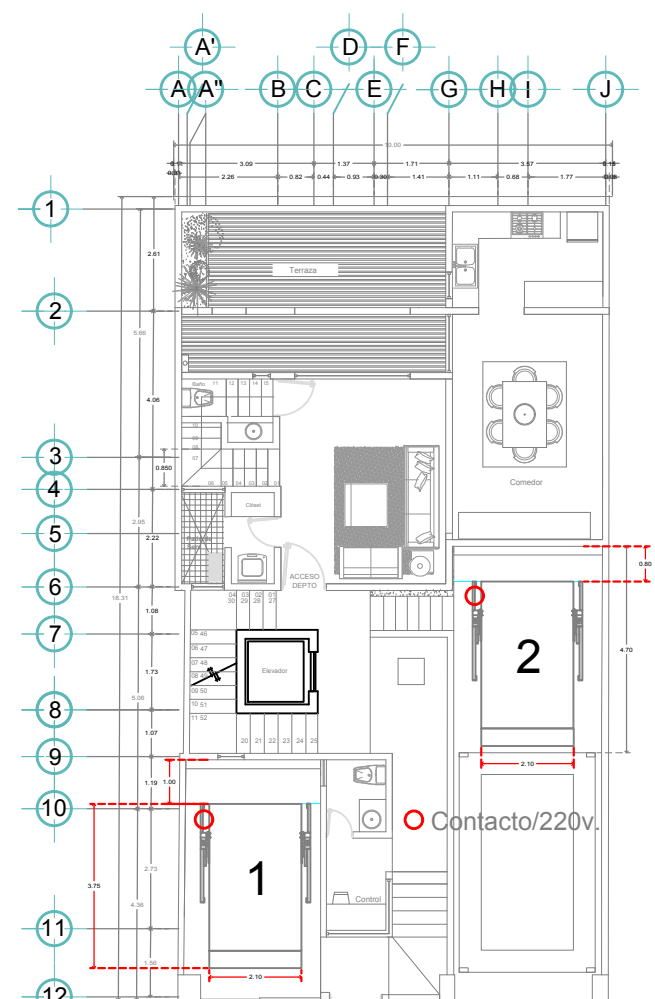

PLANTA BAJA

SP

ALTEZA DE LEVANTE: 2.10 m.

03/2021

N° DE CLIENTE: ANGEL URRAZA NO. 517 /NO. 20665-14969.
 NOMBRE: ARQ. CAROLINA ALCANTARA.
 LEVANTAMIENTO: ARQ. KARLA FLORES.

TR- EVOLUTION (LIBRES)

CARACTERISTICAS DE EQUIPO.
 RAMPA LIBRE PARKING LIFT DE 2.00 X 3.75 M./1 EQUIPO/3HP.
 RAMPA LIBRE PARKING LIFT DE 2.10 X 3.75 M./5 EQUIPOS/3HP.

TecnoRampa
 SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

NO. PLANO: A-01

1. SE DEBE DE REALIZAR EL L.E.V.A.N.T.A.M.I.E.N.T.O. DEL P.L.A.N.O. PARA PODER CONFIRMAR LA PRESENTE PROPOSICION.
 2. ESTE PLANO DEBE DE TENER EL V.O. DEL CLIENTE EN EL CUAL AVALE EL DISEÑO DE EQUIPOS.