

DIRECCION: AUTOPISTA
MEXICO-QUERETARO
KM 175+494 COLONIA
EL SAUZ BAJO

TEL: 01 427 272 40
41

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

ELEVADOR DISCAPACITADOS –
SEMICOMPLETA

CARGA 500 KG

RECORRIDO: 2.60M

ESTACIONES: 2

UNIDAD HIDRÁULICA: 2HP

VENDEDOR: ARQ. EVELIN ALVARADO H.
RAZON SOCIAL: TETRARQUIS, S.A. DE
C.V.

NO. DE CLIENTE: 25651-17186

FECHA: 28/02/2022

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

CONDICIONES DE ENVIO DEL
EQUIPO

CABINA: DESARMADA

COLUMNAS: EN DOS PARTES

ACCESO:

COLOR DEL EQUIPO

CABINA: NEGRO

ACABADOS: CRISTAL ESMERILADO –
CLARO

TIPO DE ALIMENTACION

MONOFASICA 110 VAC


TUBERIA – DELGADA

COMPLEMENTOS

- BOTONERAS EMPOTRADAS
- ALTURA TOTAL DE CABINA 1.95M
- POSTIZO EN EL ACCESO.
- ENVIAR 1.5M DE PTR DE 4”X2”
CAL. 7”.

BOTONERA DENTRO DE CABINA CLIP PARA SUJECION DE CRISTAL


PUERTA DE CABINA

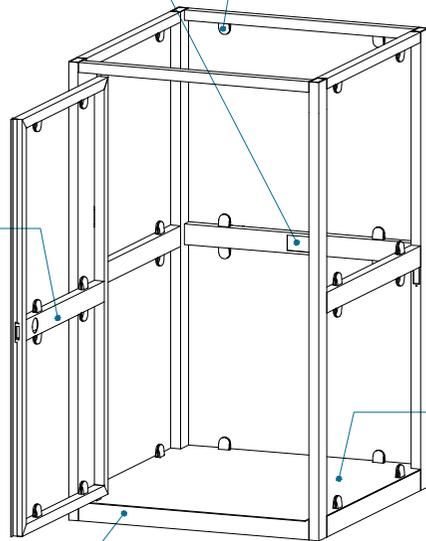

CABINA CABINA (VISTA EN ISOMETRICO)

PISO DE LAMINA ANTIDERRAPANTE

TAQUETE EXPANSIVO
CARROS
CILINDRO
POLEAS
IPR
PLACA BASE

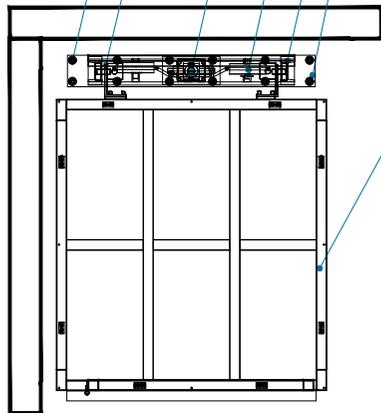

ESTRUCTURA DE EQUIPO

CABINA (VISTA EN PLANTA)

PUENTE

POLEAS

CABLES


CILINDRO

CARRO IZQUIERDO

CARRO DERECHO

IPS TIPO AMERICANO

PLACA BASE

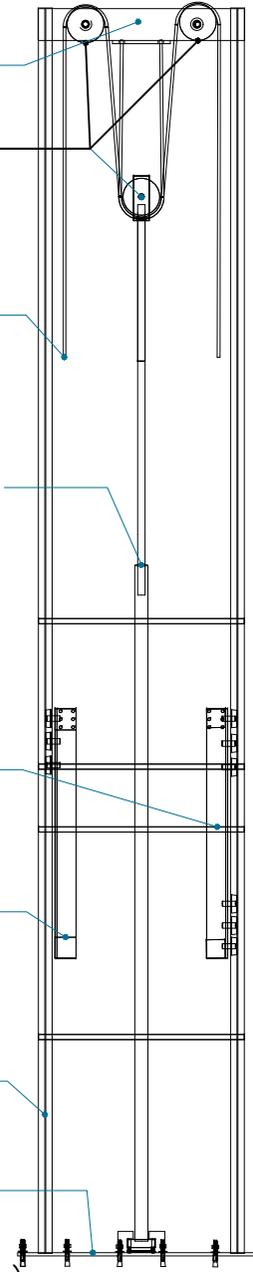

MECANISMO (VISTA FRONTAL)

CROQUIS DE LOCALIZACION:



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	FECHA	FECHA


EMPRESA: **TecnoRampa**

RAZÓN SOCIAL: TETRARQUIS, S.A. DE C.V.

VOBO: VENEDOR:

PLANO: FECHA: ELEVADOR: CLAVE: A-1


DESCRIPCIÓN DE PARTES

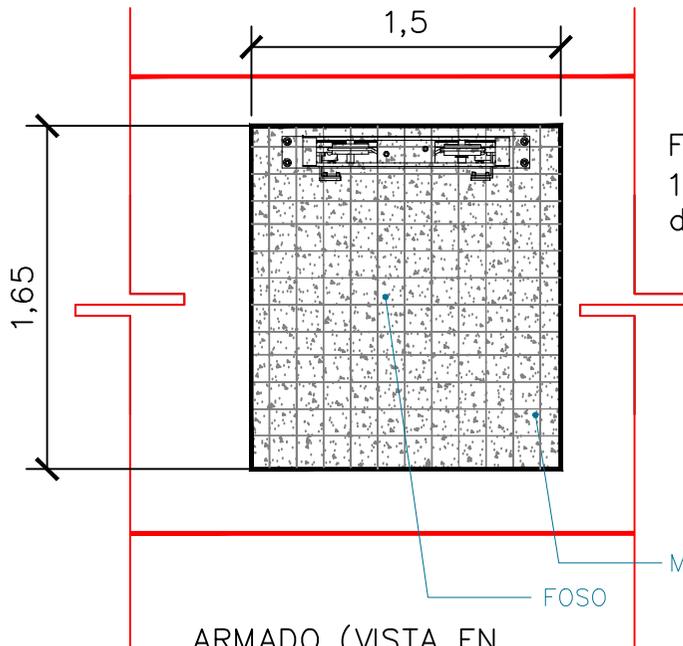

Firme de concreto armado, mínimo 15cm de espesor y F'c= 250 kg/cm² de resistencia


ALTURA DE COLUMNAS	
Foso	0.20m
Recorrido	2.60m
Sobre paso	1.80m
Total	4.60m

ARMADO (VISTA EN PLANTA)

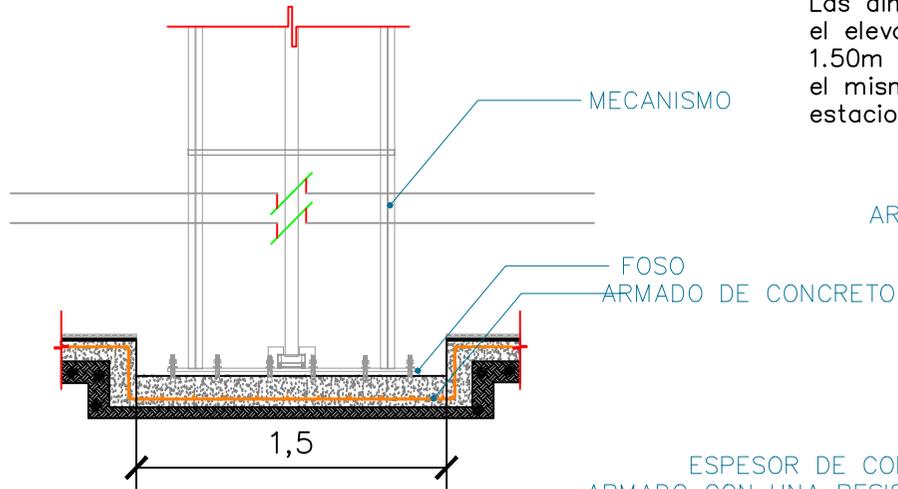

FOSO (VISTA FRONTAL)

Las dimensiones del área para el elevador en este caso de 1.50m x 1.65m deberá de ser el mismo en todas las estaciones que tenga el sitio.

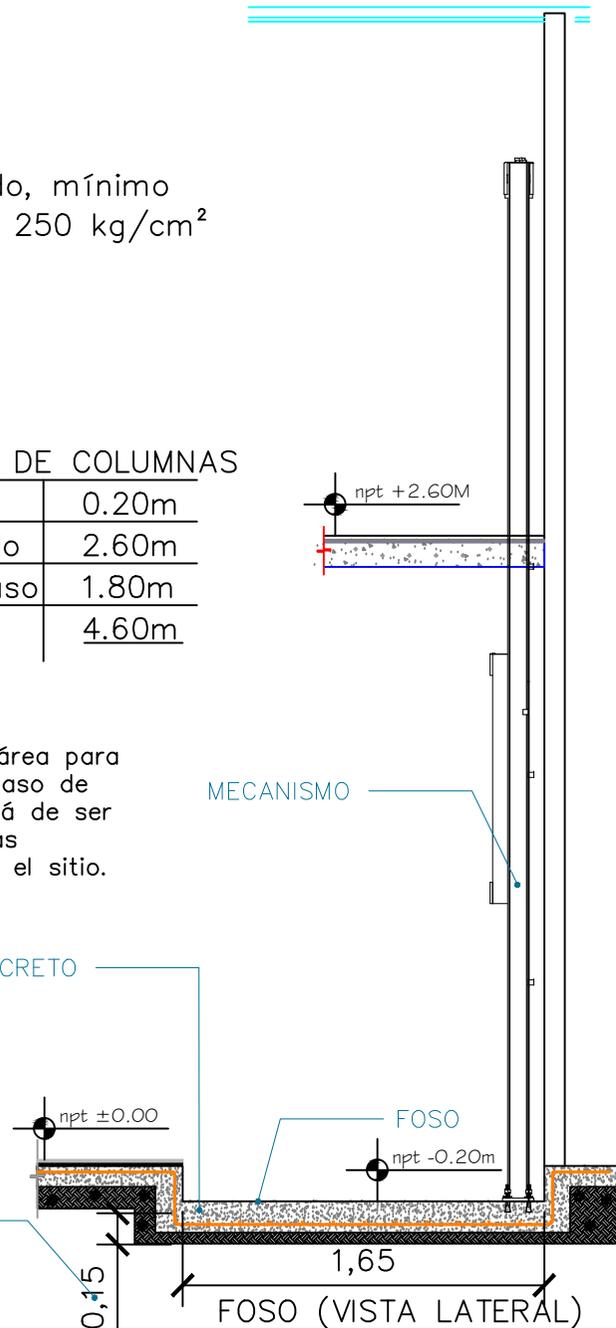

FOSO (VISTA LATERAL)




UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES


TABLA DE MODIFICACIONES:		
NO.	FECHA	FECHA

EMPRESA: **TecnoRampa**
 RAZÓN SOCIAL: TETRARQUIS, S.A. DE C.V.
 VENDEDOR: _____
 FECHA: _____
 PLANO: HUECO PARA EL ELEVADOR
 CLAVE: A-2

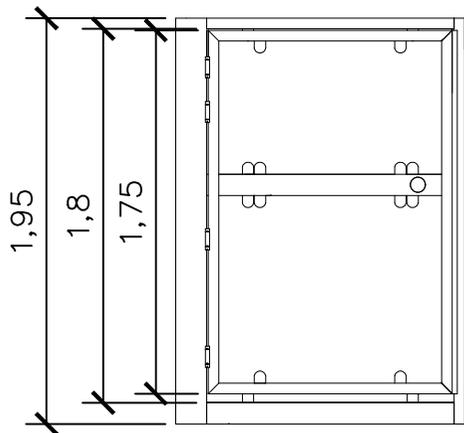


CABINA (VISTA EN FRONTAL)

ALTURAS DEL EQUIPO:	
ALTURA CABINA	1.95 M
ALTURA INT. DE CABINA	1.80 M
ALTURA DE PUERTA	1.75 M

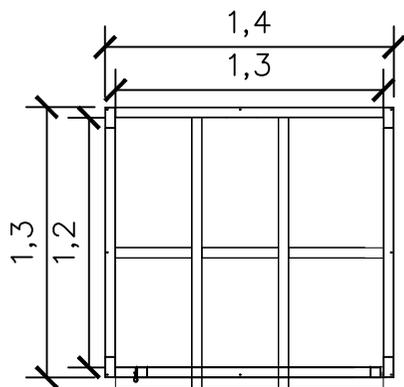

ACCESO


CABINA (VISTA EN PLANTA)

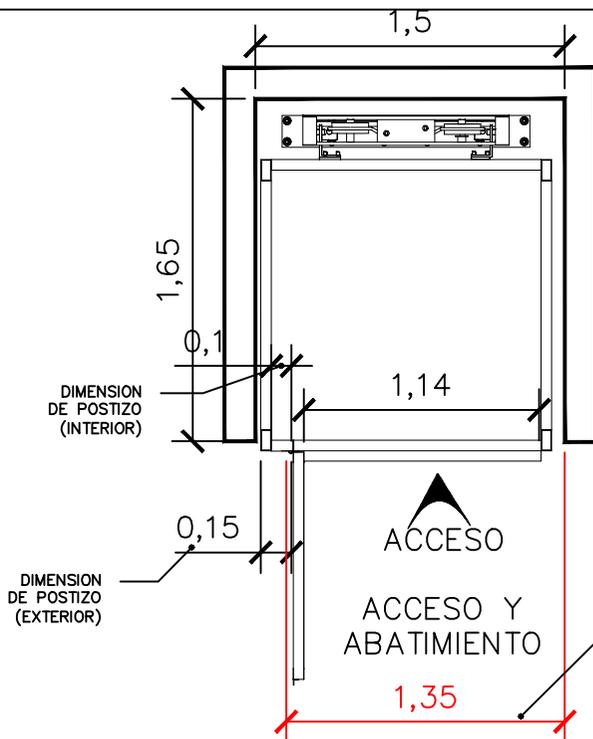

DIMENSIONES DE ACCESO	
DIMENSIÓN DE PUERTA A1	1.20 M
DIMENSIÓN DE ACCESO LIBRE A1	1.14 M

Para el acceso se tiene una pestaña de 5cm, por lo tanto se pide que el área del elevador este nivelado y a plomo en cada una de sus estaciones.

PARA EL CORRECTO ABATIMIENTO DE LA PUERTA INTERIOR DEL ELEVADOR, EL CLIENTE DEBERÁ DEJAR 1.35M LIBRE, SIN EMBARGO DEBERÁ CONSIDERAR ADICIONAL A LO ANTERIOR, EL ESPACIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA PUERTA EXTERIOR QUE ÉL SUMINISTRA E INSTALA.

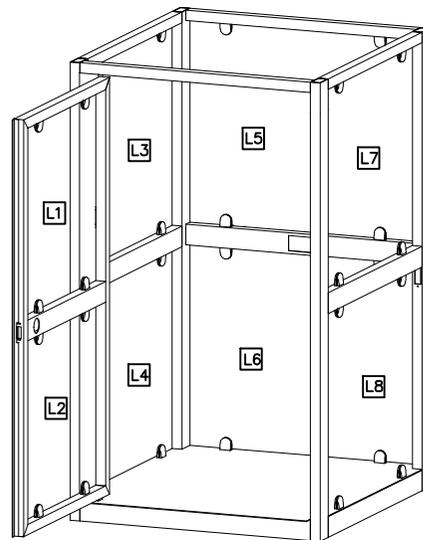

ACABADOS

ACABADOS DEL EQUIPO:

L1	CRISTAL CLARO
L2	CRISTAL CLARO
L3	CRISTAL CLARO
L4	CRISTAL CLARO
L5	CRISTAL ESMERILADO
L6	CRISTAL ESMERILADO
L7	CRISTAL CLARO
L8	CRISTAL CLARO



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:		
NO.	FECHA	FECHA

EMPRESA: **TecnoRampa**

RAZÓN SOCIAL: TETRARQUIS, S.A. DE C.V.

VOBO: VENDEDOR:

PLANO: FECHA: ELEVADOR:

DIMENSIONES DE EQUIPO CLAVE: A-3

