

DESCRIPCIÓN



W1- ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE 3 X 80 AMP

EL GABINETE SERA SUMINISTRADO POR EL CLIENTE PARA EL RESGUARDO DEL MOTOR. EL MATERIAL QUEDA A CONSIDERACIÓN DEL CLIENTE

-LA UBICACIÓN DE LAS UNIDADES HIDRÁULICAS (UH) DEBERÁN DE ESTAR MÁXIMO 5.00M DE DISTANCIA DEL ELEVADOR

BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARA SOBREPUESTAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

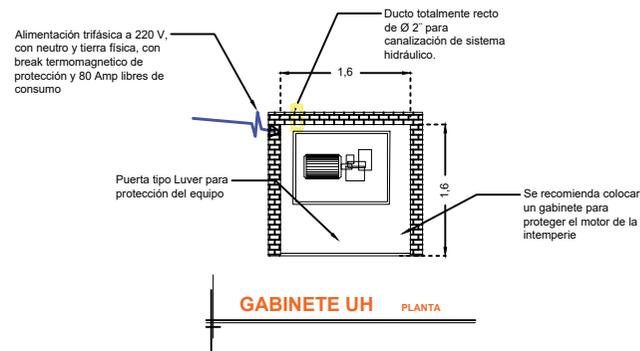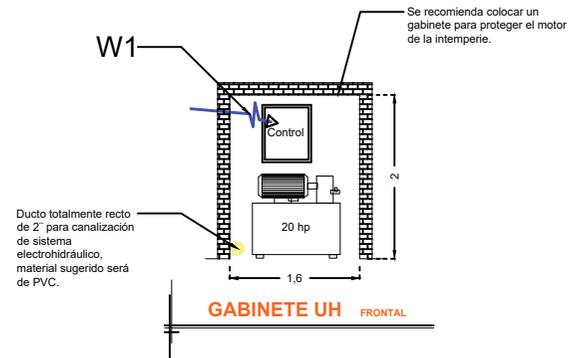

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
# FASES	3
AMP DE CONSUMO	56
KW DE CONSUMO	15
PROTECCIÓN TÉRMICA	80A
CONDUCTOR CALIBRE	6 AWG
TPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA 20HP

RAZON SOCIAL: **MW GROUP S.A. DE C.V.**

ELEVADOR: **E L ELEVADOR 1**

LEVANTAMIENTO:
Lic. Francisco Villa E.

FIRMA M+W GROUP:

MULTIFUNCIONAL 1 Y 2

N. DE CLIENTE:

NOMBRE: **CDM Bimbo Azcapotzalco**

TIPO: **ESPECIAL**

CARGA: **5000 KG** UH: **20 HP**

FIRMA TECNORAMPA:

MEX-BIM01-03

UBICACIÓN: **16 de septiembre #31 Pueblo Santo Domingo Azcapotzalco**

ELEVACION: **8.50 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **GRUESA**

ELECTROHIDRAULICO

Rev. 1	
Rev. 2 06/02/2018	Rev. 6 02/04/2018
Rev. 3 27/02/2018	
Rev. 4 13/03/2018	
Rev. 5 22/03/2018	EQUIPO: 1