



-FOSA COMÚN PARA LOS ELEVADORES 1 Y 2 (ELEVADORES QUE ESTAN ESPALDA CON ESPALDA EN MF)

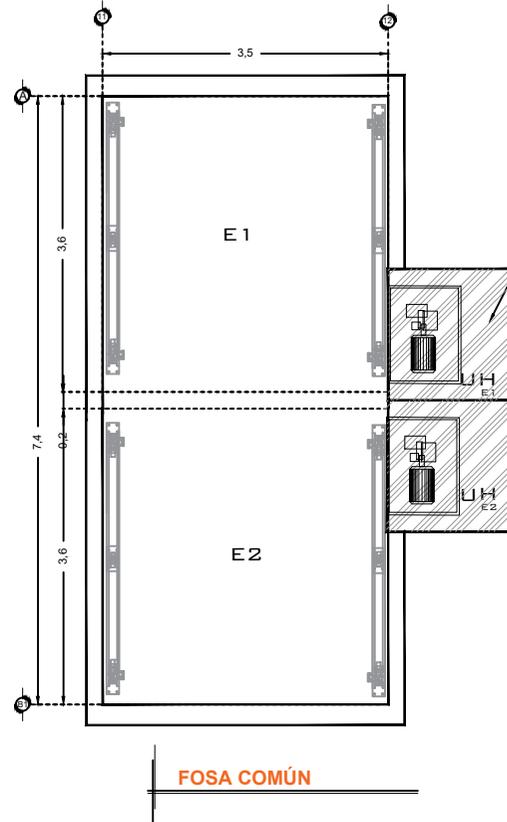


La ubicación de las Unidades Hidráulicas (UH) deberán de estar máximo 5.00m de distancia del elevador

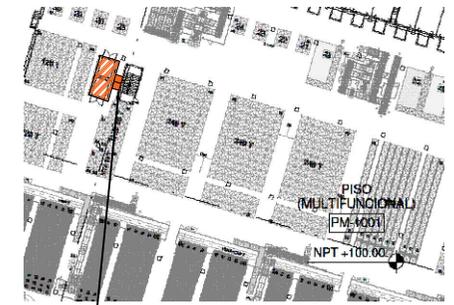

Sugerencia de ubicación de UH PARA EL ELEVADOR 1 Y EL ELEVADOR 2

LAS UNIDADES HIDRÁULICAS PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO Y QUE EL ACEITE FLUYA DE MANERA CORRECTA Y CON MENOS CAIDA DE PRESION SE RECOMIENDA UBICARLA A NIVEL DE PISO TERMINADO PB +1.00M



RAZON SOCIAL: **MW GROUP S.A. DE C.V.**

N. DE CLIENTE:

NOMBRE: **CDM Bimbo Azcapotzalco**

UBICACIÓN: **16 de septiembre #31 Pueblo Santo Domingo Azcapotzalco**

ELEVADOR : **E L ELEVADOR 1**

TIPO: **ESPECIAL**

ELEVACION: **8.50 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

LEVANTAMIENTO: **Lic. Francisco Villa E.**

CARGA: **5000 KG** UH : **20 HP**

TUBERÍA: **GRUESA**

FIRMA M+W GROUP:

FIRMA TECNORAMPA:

OBRA CIVIL

MULTIFUNCIONAL 1 Y 2

MEX-BIM01-06

Rev. 1
Rev. 2 06/02/2018
Rev. 3 27/02/2018
Rev. 4 13/03/2018
Rev. 5 22/03/2018
Rev. 6 02/04/2018
Equipo 1 y Equipo 2