

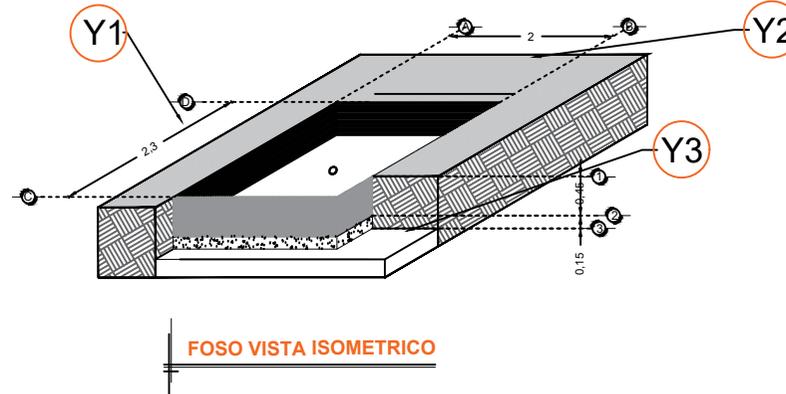
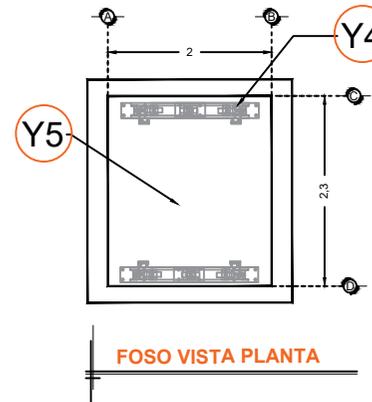
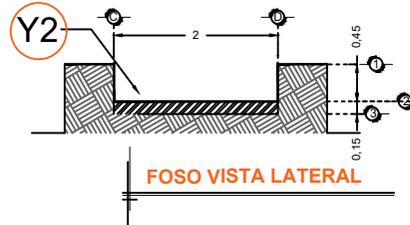


DESCRIPCIÓN

- Y1-** ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 2.30M
- Y2-** FONDO DEL FOSO SERÁ DE 2.00M
- Y3-** OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4-** MECANISMO DEL ELEVADOR
- Y5-** AREA DEL ELEVADOR

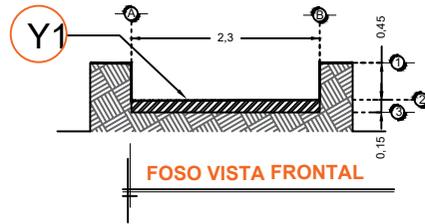

Nota:
 - Para anclajes a concreto se utilizaran taquetes expansivos como elemento de unión.
 - Para anclajes a acero se utilizara soldadura para unir la placa de anclaje al elemento estructural del edificio.

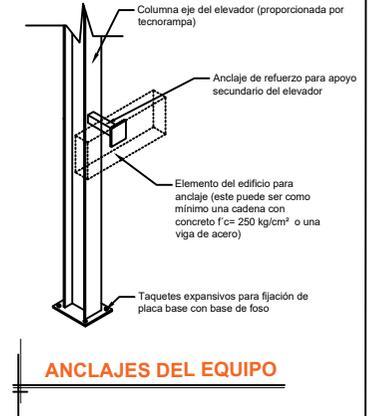

Para la una mayor estabilidad de la estructura descrita en el plano MEX-BIM03-04 deberá apoyarse a la estructura fija en sitio como lo es el entrepiso.

REQUERIMIENTOS DE REFUERZO

RAZON SOCIAL: MW GROUP S.A.	ELEVADOR: E L ELEVADOR 3	LEVANTAMIENTO: Lic. Francisco Villa E.	FIRMA M+W GROUP:	ELEVADOR PA (NORTE)
N. DE CLIENTE:	NOMBRE: CDM Bimbo Azcapotzalco	TIPO: ESPECIAL	FIRMA TECNORAMPA:	MEX-BIM03-01
UBICACIÓN: 16 de septiembre #31 Puebla Santo Domingo Azcapotzalco	ELEVACION: 8.50 MTS	No. DE NIVELES: 2	CARGA: 1600 KG UH: 10 HP	REV. 1
			TUBERÍA: GRUESA	REV. 2 08/02/2018
			OBRA CIVIL	REV. 3 27/02/2018
				REV. 4 13/03/2018
				REV. 5 22/03/2018
				REV. 6 02/04/2018
				EQUIPO: 3