


DESCRIPCIÓN

- Y1-** ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 3.50M
- Y2-** FONDO DEL FOSO SERÁ DE 7.40M
- Y3-** OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4-** MECANISMO DEL ELEVADOR
- Y5-** AREA DEL ELEVADOR

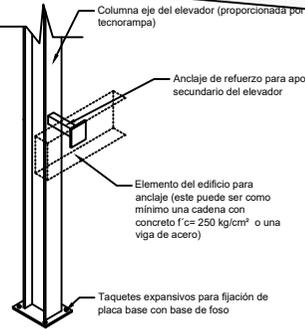


Nota:
- Para anclajes a concreto se utilizaran taquetes expansivos como elemento de unión.
- Para anclajes a acero se utilizara soldadura para unir la placa de anclaje al elemento estructural del edificio.


ANCLAJES DEL EQUIPO




FOSO VISTA FRONTAL

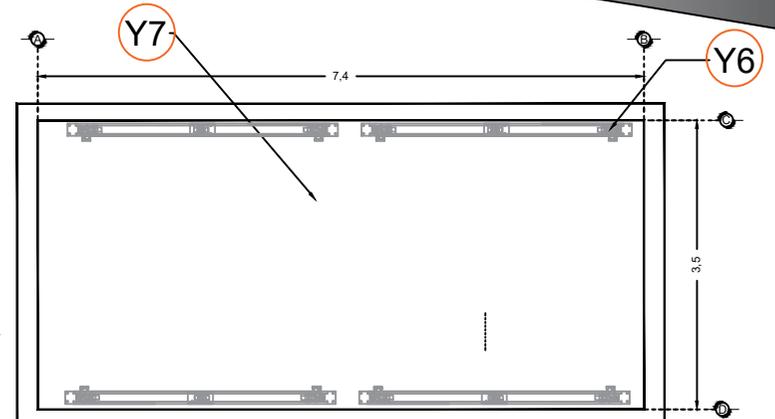

FOSO VISTA PLANTA

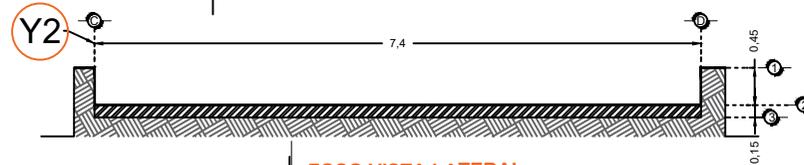

FOSO VISTA LATERAL

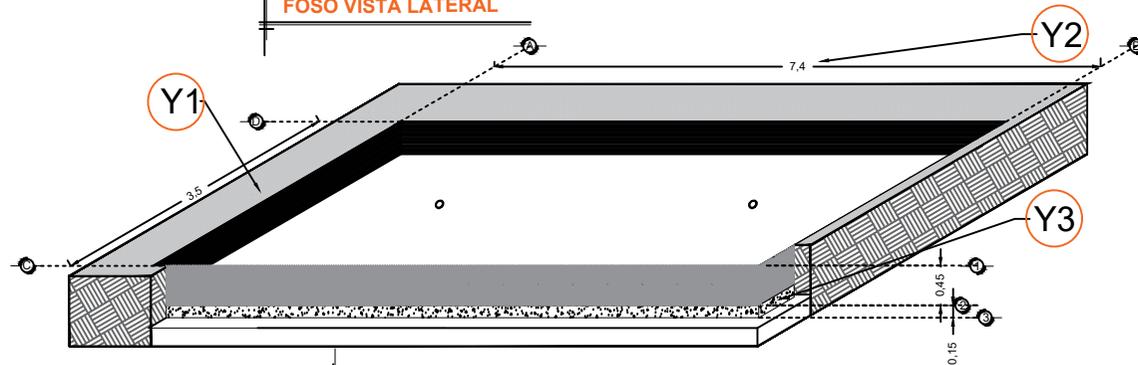

FOSO VISTA ISOMETRICO

RAZON SOCIAL: **MW GROUP S.A. DE C.V.**

N. DE CLIENTE:

NOMBRE: **CDM Bimbo Azcapotzalco**

UBICACIÓN: **16 de septiembre #31 Pueblo Santo Domingo Azcapotzalco**

ELEVADOR: **E L ELEVADOR 2**

TIPO: **ESPECIAL**

ELEVACION: **8.50 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

LEVANTAMIENTO:
Lic. Francisco Villa E.

CARGA: **5000 KG**

UH: **20 HP**

TUBERÍA: **GRUESA**

FIRMA M+W GROUP:
FIRMA TECNORAMPA:

OBRA CIVIL

MULTIFUNCIONAL 1 Y 2
MEX-BIM02-01
Rev. 1
Rev. 2 06/02/2018 Rev. 6 02/04/2018
Rev. 3 27/02/2018
Rev. 4 13/03/2018
Rev. 5 22/03/2018 EQUIPO: 2