



-FOSA COMÚN PARA LOS ELEVADORES 1 Y 2 (ELEVADORES QUE ESTAN ESPALDA CON ESPALDA EN MF

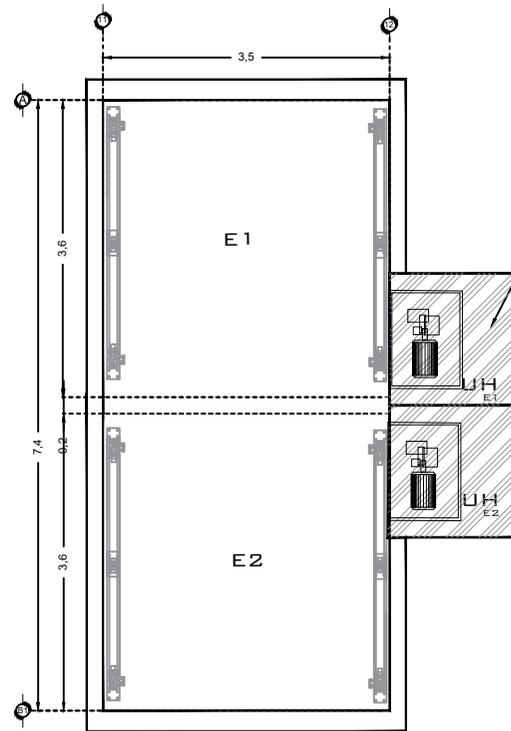

La ubicación de las Unidades Hidráulicas (UH) deberán de estar máximo 5.00m de distancia del elevador

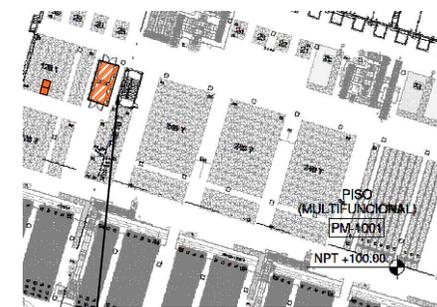

Sugerencia de ubicación de UH PARA EL ELEVADOR 1 Y EL ELEVADOR 2

**FOSA COMÚN**

LAS UNIDADES HIDRÁULICAS PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO Y QUE EL ACEITE FLUYA DE MANERA CORRECTA Y CON MENOS CAIDA DE PRESIÓN SE RECOMIENDA UBICARLA A NIVEL DE PISO TERMINADO PB +1.00M



RAZON SOCIAL: **MW GROUP S.A. DE C.V.**

ELEVADOR : **E L ELEVADOR 2**

LEVANTAMIENTO:  
Lic. Francisco Villa E.

FIRMA M+W GROUP:

MULTIFUNCIONAL 1 Y 2

N. DE CLIENTE:

NOMBRE: **CDM Bimbo Azcapotzalco**

TIPO: **ESPECIAL**

CARGA: **5000 KG** UH : **20 HP**

FIRMA TECNORAMPA:

**MEX-BIM02-06**

UBICACIÓN: **16 de septiembre #31 Pueblo Santo Domingo Azcapotzalco**

ELEVACION: **8.50 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **GRUESA**

**OBRA CIVIL**

Rev. 1  
Rev. 2 06/02/2018  
Rev. 3 27/02/2018  
Rev. 4 13/03/2018  
Rev. 5 22/03/2018  
Rev. 6 02/04/2018  
Equipo 1 y Equipo 2