




DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, UNA FASE, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

W2- EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1" CON GUIA



W3- SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EN PEDESTAL

BOTONERAS EN PEDESTAL

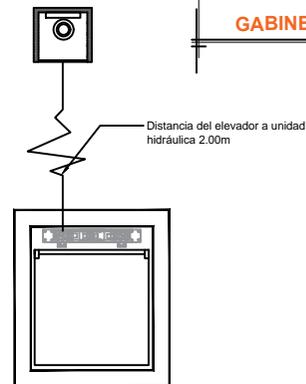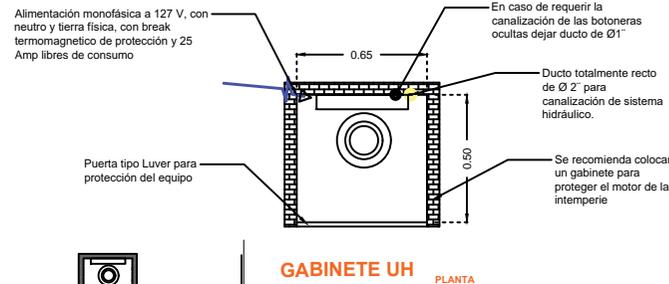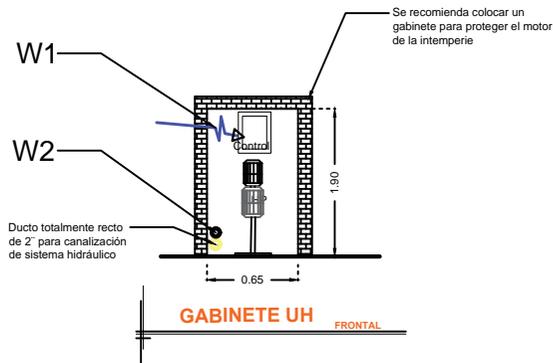


DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

ISOMETRICO

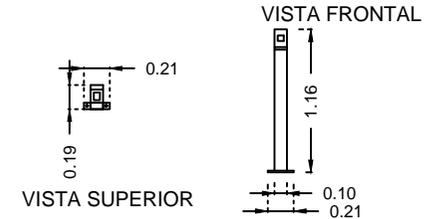

PEDESTAL PROTOTIPO

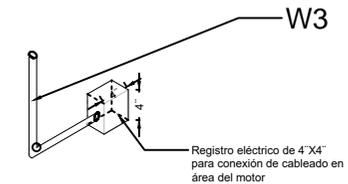

*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado (DEJAR GUIADO CANALIZACION)

RAZON SOCIAL: GP CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA

ELEVADOR : **HANDICAP 1**

LEVANTAMIENTO: MAURICIO COMPAGNY

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 16868-6048

NOMBRE: ING. JAIME FERNANDEZ

TIPO: **MEDIA**

CARGA: **500 KG** UH: **2 HP**

CDMX-003-L

UBICACIÓN: AV. CARLOTA EDIF 500 CULHUACAN CTM SECCION VII CP. 04489

ELEVACION: **2.00 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **DELGADA**

ELECTROHIDRAULICO