



DESCRIPCIÓN


- Y1-** ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 2.90M
- Y2-** FONDO DEL FOSO SERÁ DE 6.70M
- Y3-** OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4-** MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM
- Y5-** FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE $F'c=250\text{KG}/\text{CM}^2$
- Y6-** MECANISMO DEL ELEVADOR
- Y7-** AREA DEL ELEVADOR

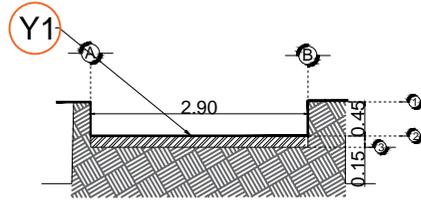


FOSO VISTA FRONTAL

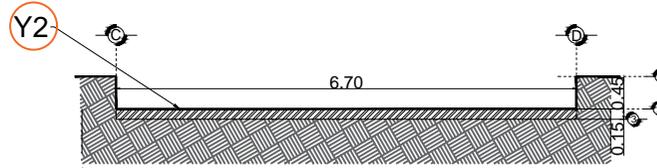

FOSO VISTA LATERAL

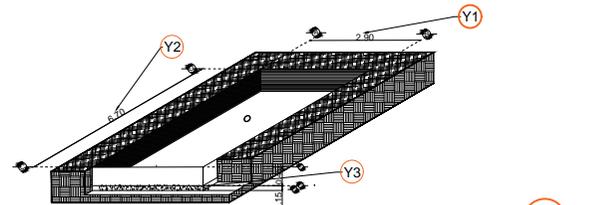


FOSO VISTA ISOMETRICA

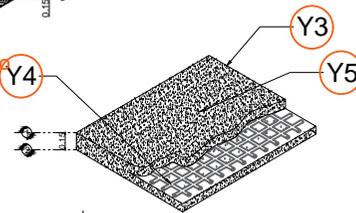


ARMADO DE FIRME

Nota:
- Para anclajes a concreto se utilizaran taquetes expansivos como elemento de unión.
- Para anclajes a acero se utilizara soldadura para unir la placa de anclaje al elemento estructural del edificio.



ANCLAJES DEL EQUIPO

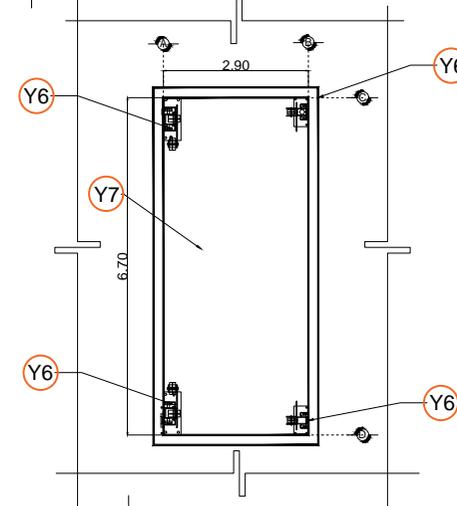

FOSO VISTA PLANTA

RAZON SOCIAL: HORTENCIA FLORES SOLEDAD

ELEVADOR : **AUTOS**

LEVANTAMIENTO:
ARQ. EVELIN ALVARADO

FIRMA:

N. DE CLIENTE:
19616-9439

NOMBRE:

TIPO: **VOX EVOLUTION**

CARGA:
3500 KG UH : **10 HP**

UBICACIÓN: RIACHUELO No. 34 COL. CLUB DE GOLF BELLAVISTA, ATIZAPAN

ELEVACION: **3.40 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: GRUESA

OBRA CIVIL

CDMX-001-E