



DIRECCION:
AUTOPISTA
MEXICO-QUERETARO
KM 175+494 COLONIA
EL SAUZ BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

ELEVADOR DISCA - SEMICOMPLETA

CARGA 500 KG

RECORRIDO: 5.95 M

UNIDAD HIDRAULICA: 3 HP

ESTACIONES: 2

VENDEDOR: ARQ. EVELIN ALVARADO

RAZON SOCIAL: MATILDE ADELA GONZÁLEZ
LÓPEZ

NO. DE CLIENTE: F28615 - S21095

FECHA: 03/04/2023

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

CABINA: ARMADA

COLUMNAS: EN 3 PARTES

DIMENSIONES DE VANO:

COLOR DEL EQUIPO

CABINA: SILVER METALLIC

ACABADO: CRISTAL ESMERILADO


TIPO DE ALIMENTACION


BIFÁSICA 220 VAC

TUBERIA: GRUESA

COMPLEMENTOS

- PARO DE EMERGENCIA CON LLAVE
- NO INCLUYE PUERTAS EXTERIORES
- LA OPERACIÓN DEL EQUIPO ES MANUAL



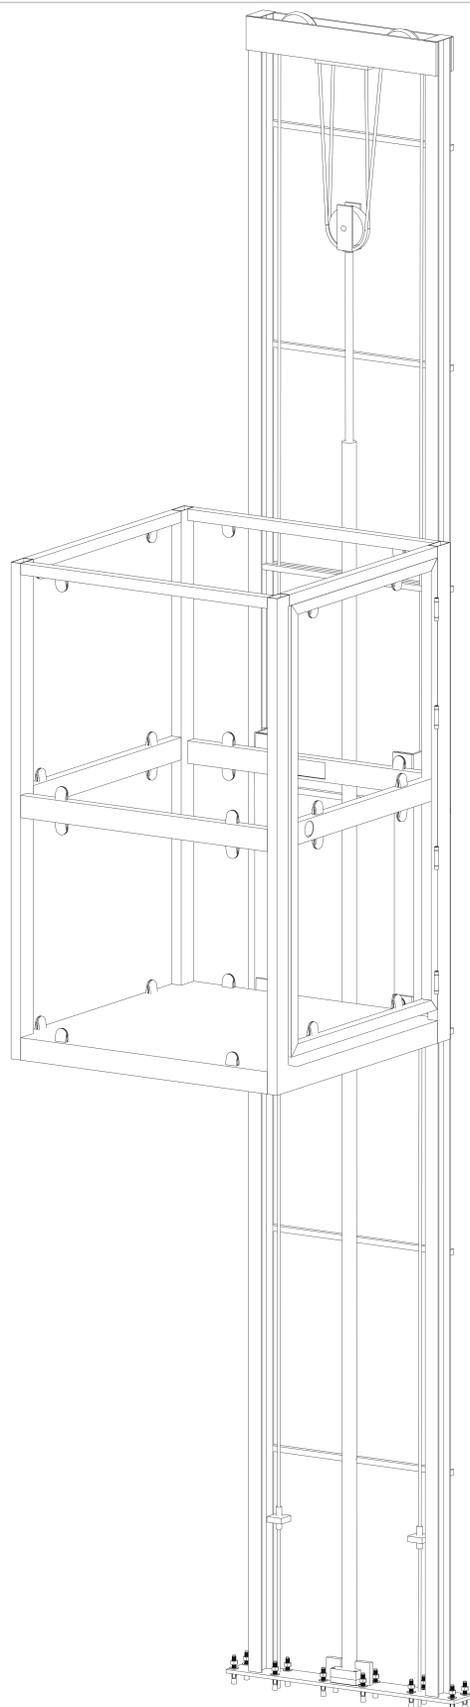


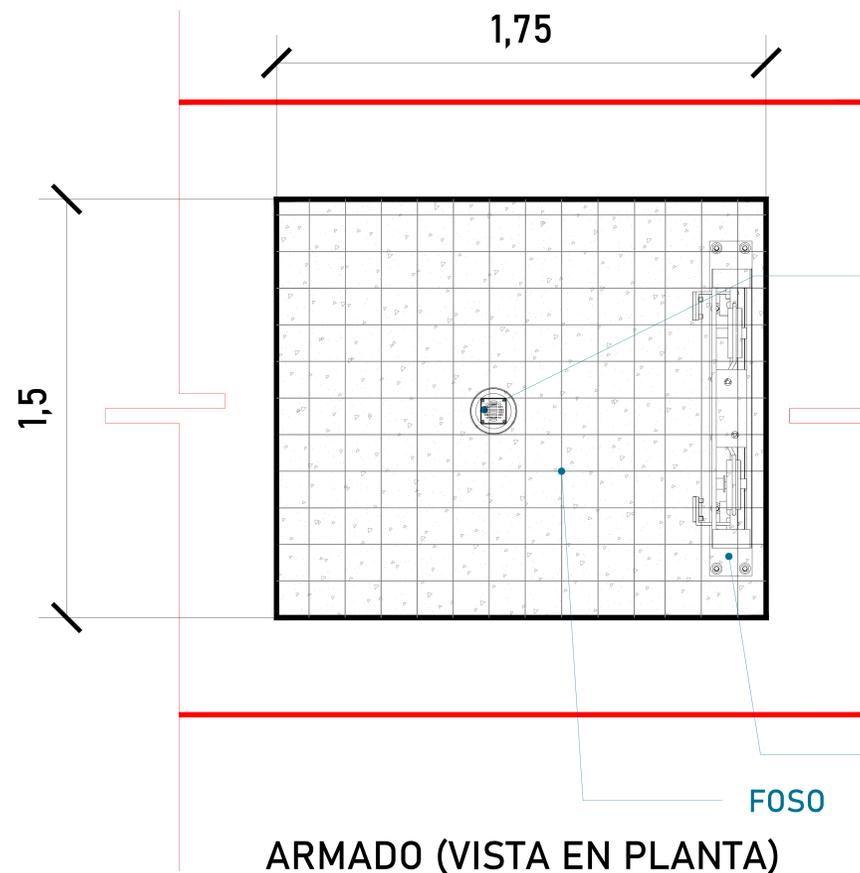

ALTURA DE COLUMNAS

Foso	0.20m
Recorrido	5.95m
Sobre paso	1.80m
Total	7.95m

Las dimensiones del área para el elevador en este caso de 1.50m x 1.75m deberá de ser el mismo en todas las estaciones que tenga el sitio.

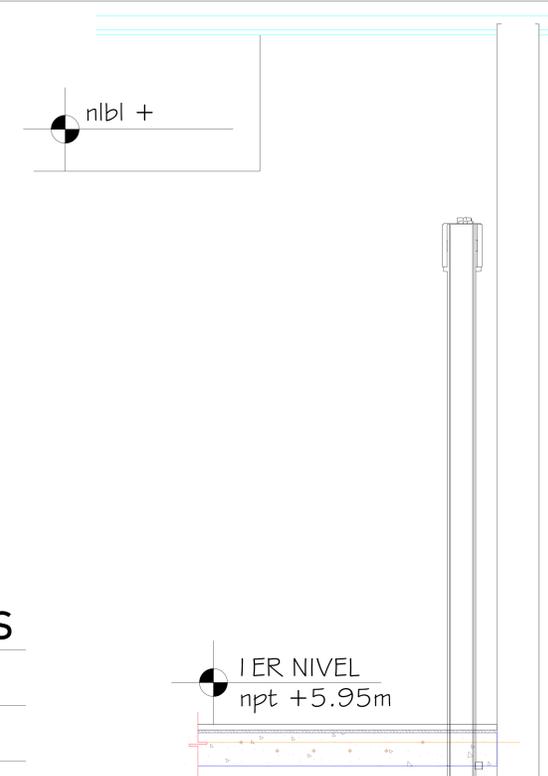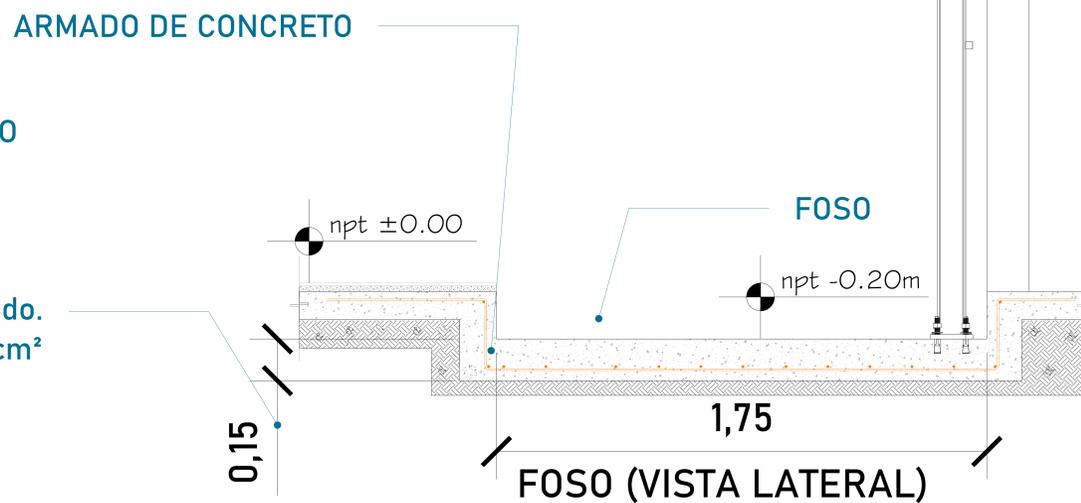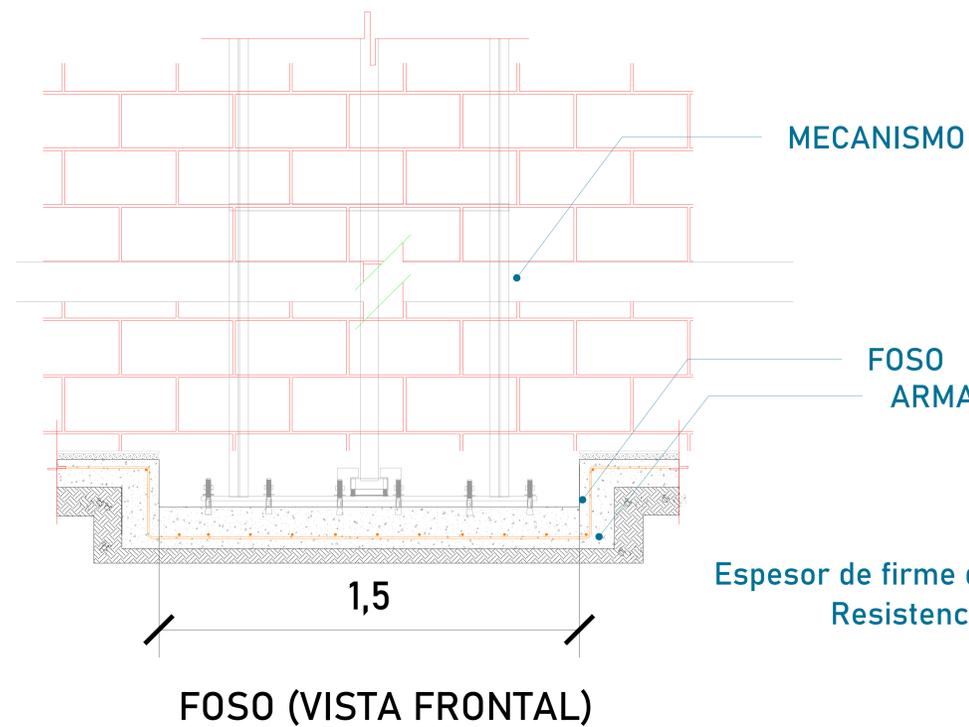

UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:


NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
0	LIBERACIÓN DE GUIA MECANICA	03/04/2023

EMPRESA: **TecnoRampa**
INGENIERIA DE PROYECTOS Y EJECUCION

RAZÓN SOCIAL: MATILDE ADELA GONZÁLEZ LÓPEZ

VOBO: VENDEDOR: ARO. EVELIN ALVARADO
 FECHA: 03/04/2023 ELEVADOR: DISC-SEM


PLANO: HUECO PARA EL ELEVADOR CLAVE: A-2

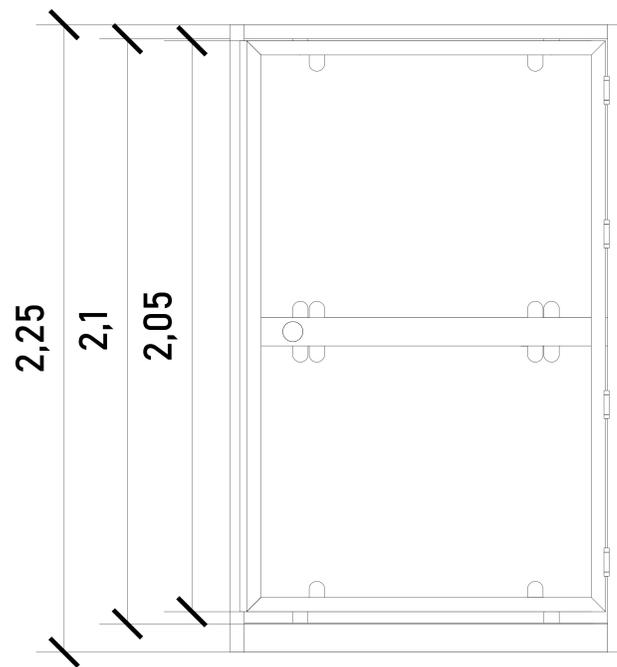

CABINA (VISTA EN LATERAL)


ALTURAS DEL EQUIPO:

ALTURA CABINA	2.25 M
ALTURA DE PUERTA	2.05 M
ALTURA INT. DE CABINA	2.10 M

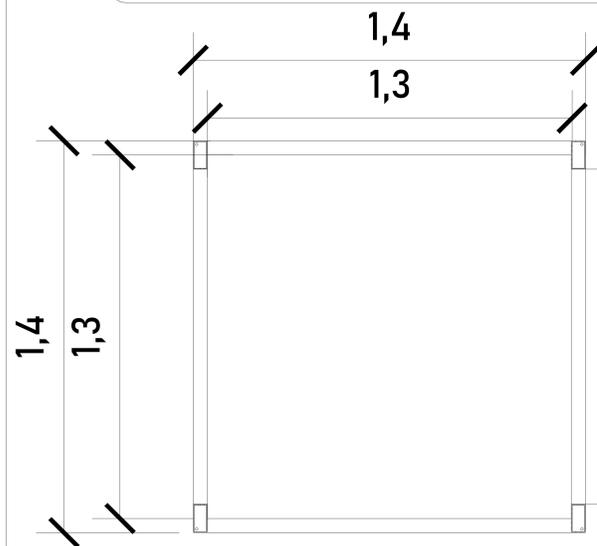

CABINA (VISTA EN PLANTA)


Para el acceso se tiene una pestaña de 5cm, por lo tanto se pide que el área del elevador este nivelado y a plomo en cada una de sus estaciones.

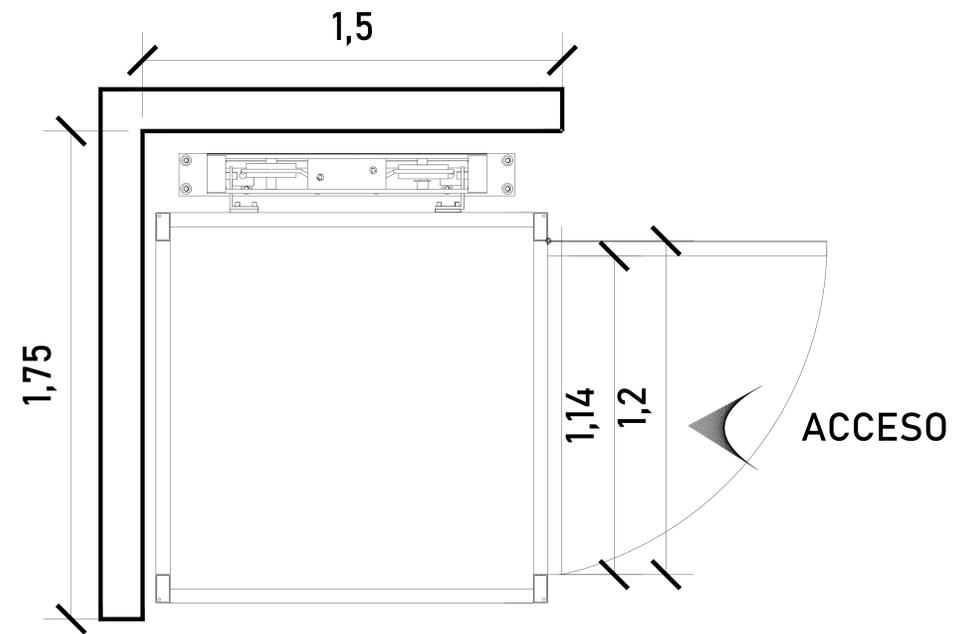

ACCESO Y ABATIMIENTO

DIMENSIONES DE ACCESO

DIMENSIÓN DE PUERTA	1.20 M
DIMENSIÓN DE ACCESO LIBRE	1.14 M

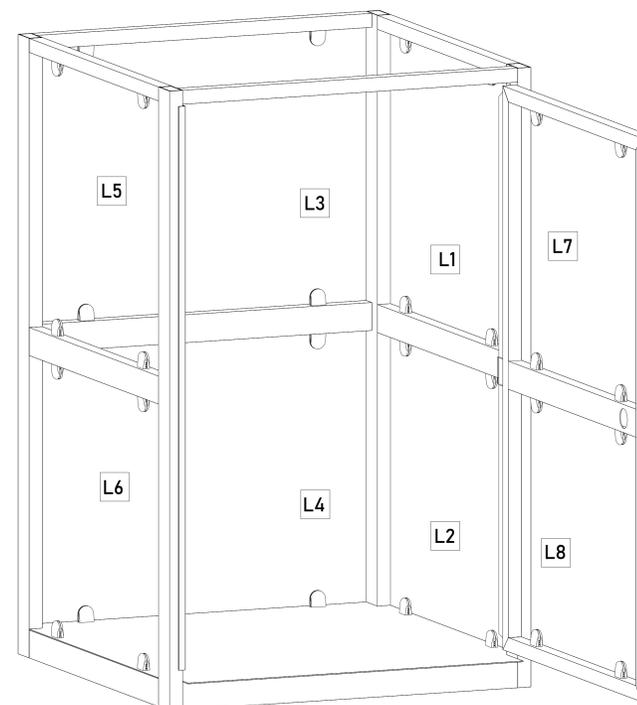

ACABADOS

ACABADOS DEL EQUIPO:

L1	CRISTAL ESMERILADO
L2	CRISTAL ESMERILADO
L3	CRISTAL ESMERILADO
L4	CRISTAL ESMERILADO
L5	CRISTAL ESMERILADO
L6	CRISTAL ESMERILADO
L7	CRISTAL ESMERILADO
L8	CRISTAL ESMERILADO

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:


NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
0	LIBERACION DE GUIA MECANICA	03/04/2023

EMPRESA: **TecnoRampa**
SOLUCIONES EN MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

RAZÓN SOCIAL: MATILDE ADELA GONZÁLEZ LÓPEZ

VOBO: VENDEDOR: ARO. EVELIN ALVARADO
FECHA: 03/04/2023 EL ELEVADOR: DISC-SEM

PLANO: DIMENSIONES DE EQUIPO CLAVE: A-3

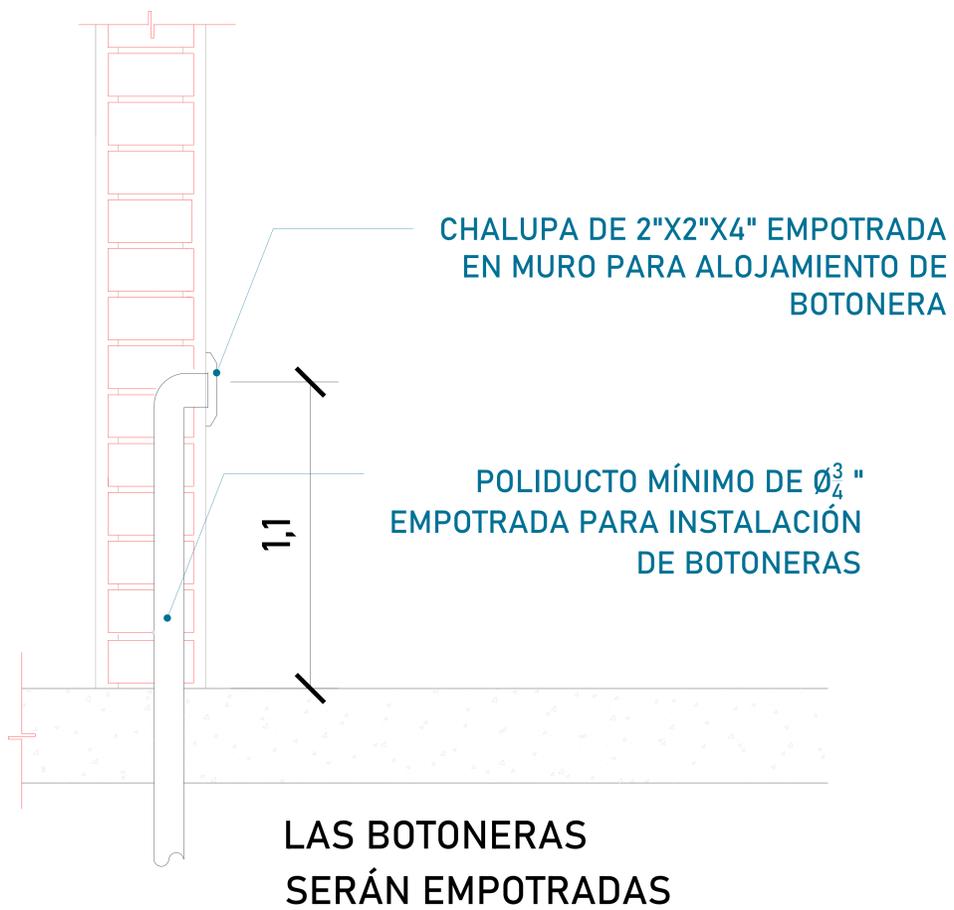

Para que las botoneras queden empotradas se solicita al cliente tener un poliducto de $\varnothing \frac{3}{4}$ " por donde se quiere tener las botoneras de llamado del equipo Tecnorampa. Esta canalización rematan a la caja de control electrico (espacio designado para el motor del elevador)

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRAULICA 3HP	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	2
AMPERS DE CONSUMO	16
WATSS DE CONSUMO	2.2 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

TABLA DE CALIBRES	
CALIBRE	DISTANCIA
8 AWG	0-10M
6 AWG	11-15 M
- (CONTEMPLAR CALCULO)	16- EN ADELANTE



El motor del equipo Tecnorampa, debe estar protegido del polvo y agua o cualquier sustancia que pudiera contaminar el aceite por eso se solicita un nicho de 0.85mx0.65mx2.00m para su resguardo.

El cliente suministra, instala y energiza centro de carga con alimentación Bifásica a 220V, con neutro y tierra física, e interruptor termomagnético de 2 x 30 Amp exclusivo para el elevador. El centro de carga deberá colocarse en el área donde se ubique la unidad hidráulica y control eléctrico proporcionado por TECNORAMPA a no mayor de 5.00m del área del equipo.

Por seguridad no deberá ser manipulado por personal no autorizado

*Al hacer caso omiso de las indicaciones ya dictadas y tenga alguna falla el equipo, Tecnorampa no se hará responsable de estas, además de que el año de garantía no tendría cobertura para estos daños.




UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES


TABLA DE MODIFICACIONES:		
NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
0	LIBERACIÓN DE GUIA MECANICA	03/04/2023

EMPRESA: **TecnoRampa**
 RAZÓN SOCIAL: MATILDE ADELA GONZÁLEZ LÓPEZ
 VOBO: ARO EVELIN ALVARADO
 FECHA: 03/04/2023
 PLANO: ALIMENTACIÓN Y BOTONERAS
 VENDEDOR: ARO EVELIN ALVARADO
 EL ELEVADOR: DISC-SEM
 CLAVE: A-5

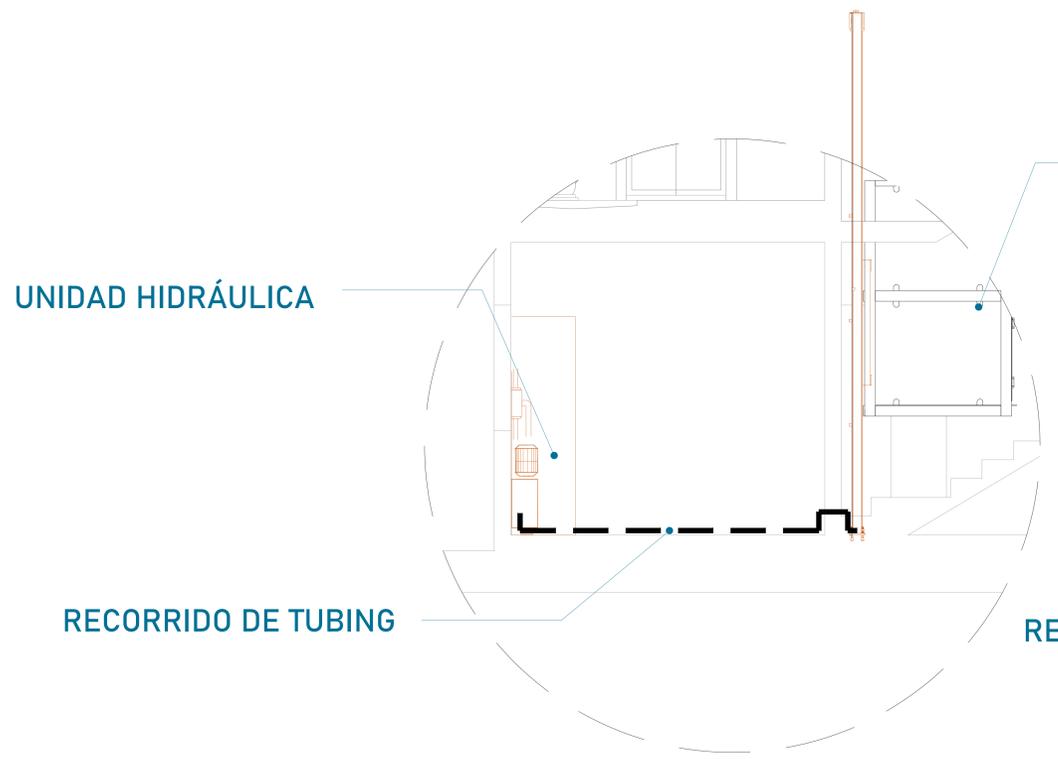


EQUIPO TECNORAMPA

El tubing que es la conexión del mecanismo del elevador a la Unidad Hidráulica, donde pasa el aceite. No tiene que tener una distancia máxima de 5.00m lineales.

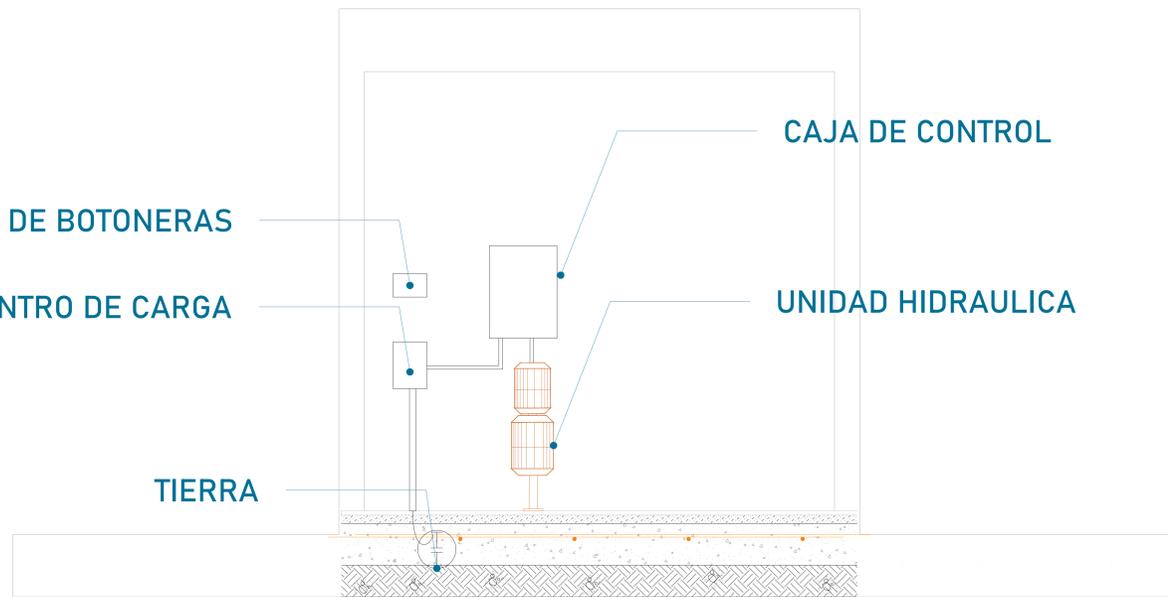


La imagen es solamente ilustrativa.

Para la alimentación del equipo se requiere una Unidad Hidráulica se solicita que este motor este lo mas cerca posible del equipo, por lo tanto se solicita al cliente tener un ducto de 3" para poder pasar ahí el tubing y los cables para la botoneras

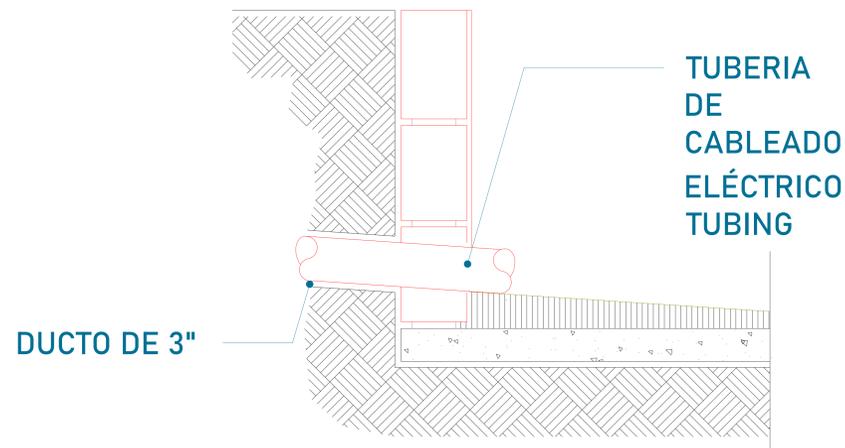

CONCRETO F'c=250 KG/CM²

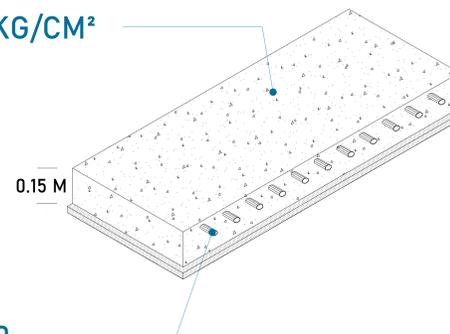

MALLA ELECTROSOLDADA 6.6.10.10

La Unidad Hidráulica va anclada, por medio de taquetes expansivos punta arpón de $\frac{3}{4}$ " de ancho, por 5" de largo al firme de concreto donde se apoya.



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:		
NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
01	LIBERACION DE GUIA MECANICA	03/04/2023

EMPRESA: **TecnoRampa**
 RAZÓN SOCIAL: MATILDE ADELA GONZÁLEZ LÓPEZ
 VENDEDOR: ARO EVELIN ALVARADO
 FECHA: 03/04/2023
 ELEVADOR: DISCSEM
 PLANO: DUCTO Y UNIDAD HIDRÁULICA
 CLAVE: A-6

