



COTA PARA CORTAR EN RAMPA Y TENER ESPACIO PARA EL EQUIPO UNDER RAMP


Se necesita un foso mínimo de 2.35m para tener un libre entre plataforma y plataforma de 1.70m

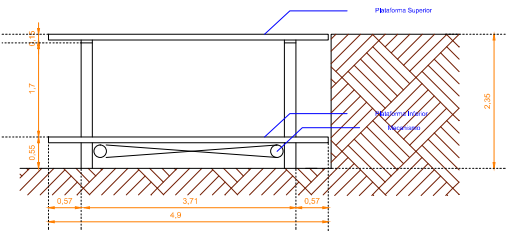

ESTACIONAMIENTO
CASAS GRANDES 281 / CDMX

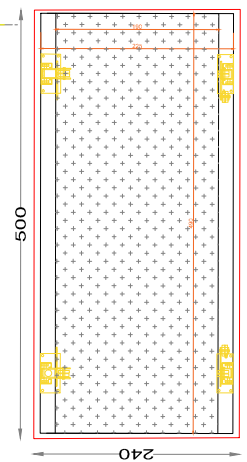


Foso para Under Ramp 5.00m x 2.40m
Rampa Superior 4.90m x 2.25m
Rampa Inferior 4.90m x 1.90m

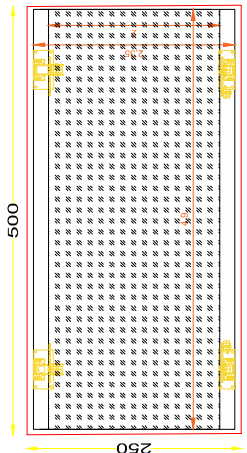


Foso para Under Ramp 5.00m x 2.50m
Rampa Superior 4.90m x 2.35m
Rampa Inferior 4.90m x 2.00m

CROQUIS DE LOCALIZACION:



PROYECTO:
CASAS GRANDES

RAMPAS TIPO:



AUTOR			
PROYECTO: PAVILIONERÍA DE RAMPAS			
EMPRESA: TECNO RAMPA			
ELABORACION:	REVISOR:	FECHA:	NO. PLAN:
PROPIETARIO:	ESCALA:	FECHA DE EMISIÓN:	
USUARIO:	PROCESO:	INDICACION:	
		M.T.S.	A/1