
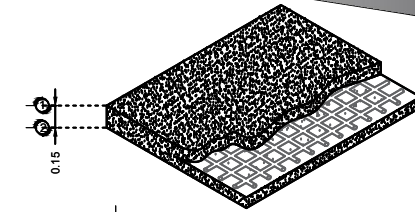


DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO 3 X 20 AMP DE PROTECCIÓN


-BOTONERA SOBREPUESTA-CANALIZADA POR TECNORAMPA

-DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 3.00M

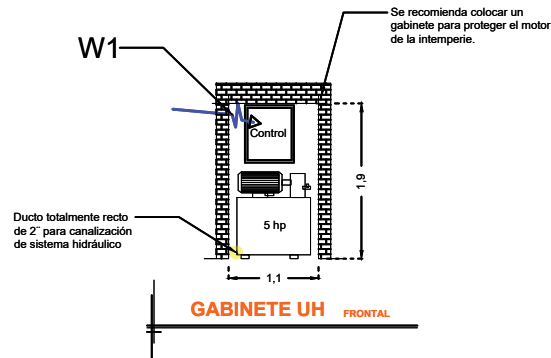


ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	3
AMPERS DE CONSUMO	14.0000
WATTS DE CONSUMO	3.73 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

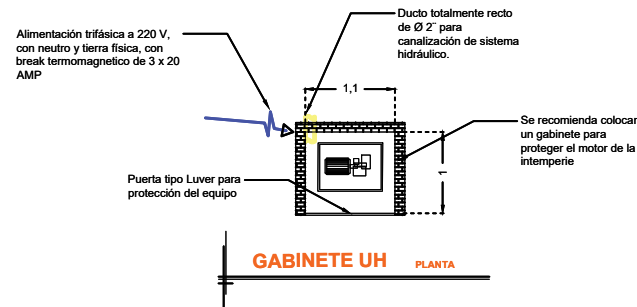

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

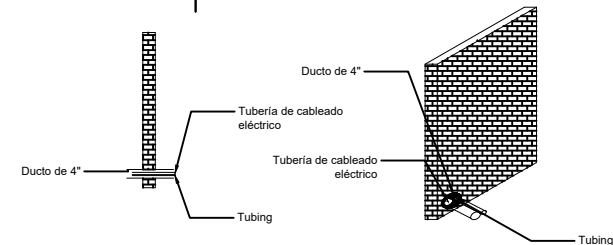

DUCTO DE 4" EN EL GABINETE

BOTONERAS SOBREPUESTAS

-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARA SOBREPUESTAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

RAZON SOCIAL: **COMERCIALIZADORA MGI DEL MORAL**

ELEVADOR : **CARGA**

LEVANTAMIENTO: **Arq. Mariana Olvera U.**

FIRMA:

N. DE CLIENTE:

NOMBRE: **Comercializadora MGI del Moral**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA: **1000 KG UH 5 HP**

UBICACIÓN: **Hospital General de Irapuato, Guanajuato**

ELEVACION: **4.00 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA:

ELECTROHIDRAULICO

GTO-003-L