

DESCRIPCIÓN




W1- CENTRO DE CARGA. ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 110 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 30 A LIBRES DE CONSUMO

W2- EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

W3- SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

BOTONERA EN PEDESTAL EN PLANTA BAJA.

BOTONERA EMPOTRADA EN PLANTA ALTA.

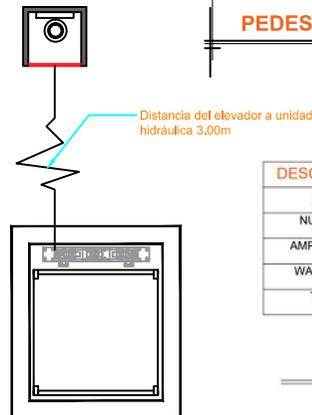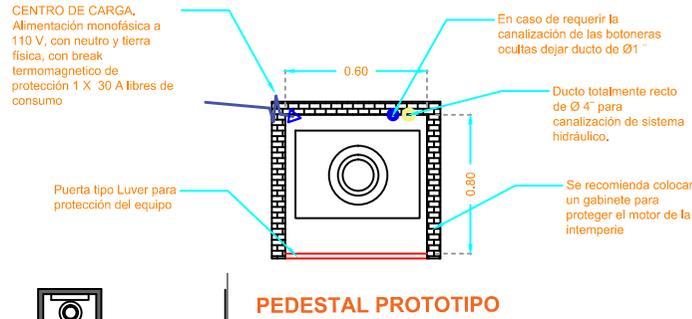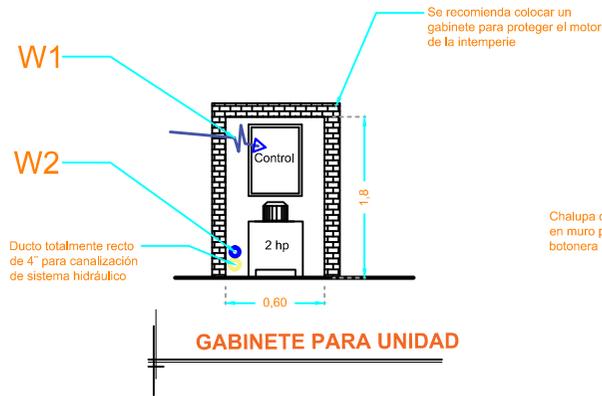


DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA


2HP

NOTA: Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

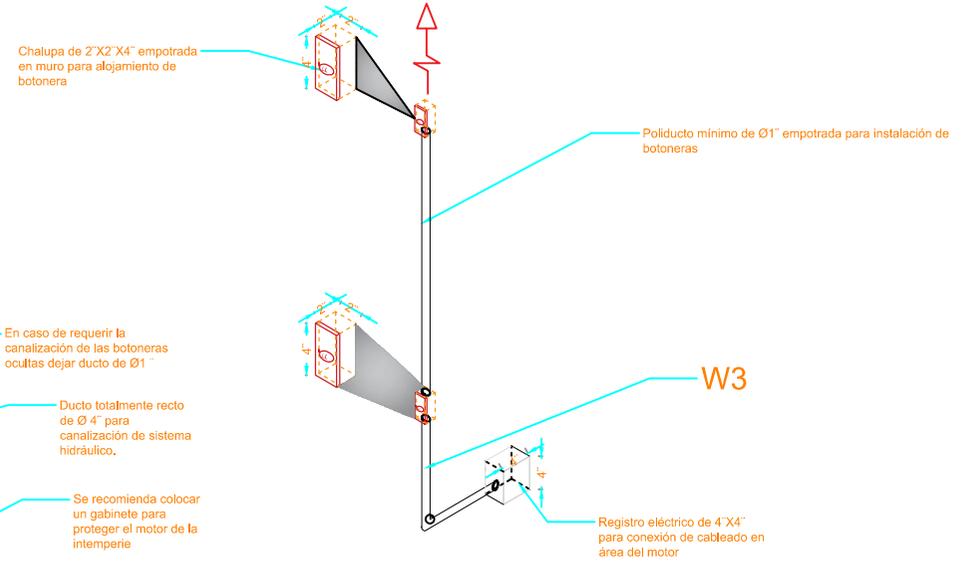

*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado (DEJAR GUIADA CANALIZACION)

Chalupa de 2"X2"X4" empotrada en muro para alojamiento de botonera. Se recomienda a una altura de 1.10m

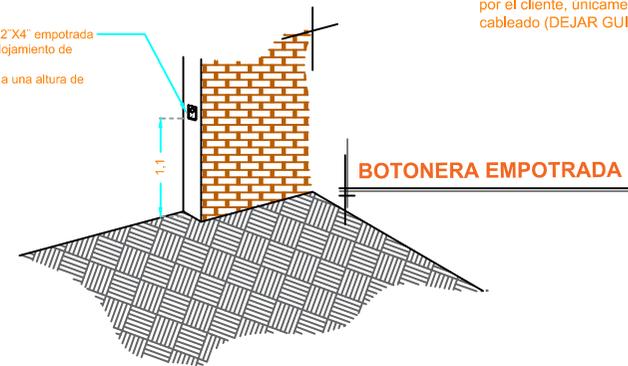

RAZON SOCIAL: PHARMA PLUS S.A. DE C.V.

N. DE CLIENTE:13480-9008

NOMBRE:GILBERTO DIAZ

UBICACIÓN: SUCURSAL TLAHUAC

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

TIPO: **CREW EVOLUTION**

ELEVACION: **2.93 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

LEVANTAMIENTO:
ARQ. EVELIN ALVARADO

CARGA:
500 KG UH : **2 HP**

TUBERÍA: **GRUESA**

FIRMA:

ELECTROHIDRAULICO

CDMX-003-E