

TecnoRampa
SINERGIAS EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

DIRECCION:
AUTOPISTA
MEXICO-QUERETARO
KM 175+494 COLONIA
EL SAUZ BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

CABINA: DESARMADA

COLUMNAS: EN DOS PARTES

DIMENSIONES DE VANO:

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

ELEVADOR DISC - SEMICOMPLETA

CARGA 500 KG

RECORRIDO: 3.20M

ESTACIONES: 2

UNIDAD HIDRAULICA: 2HP

COLOR DEL EQUIPO

EQUIPO: NEGRO

ACABADOS: LAMINA PERFORADA - LISA

TIPO DE ALIMENTACION

MONOFASICA 110 VAC

TUBERIA - DELGADA

VENDEDOR: ING. IVAN RICARDO JURY M.

RAZON SOCIAL: GERARDO FLORES

NO. DE CLIENTE:

FECHA: 12/04/2022

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

COMPLEMENTOS

- BOTONERA CANALIZADA POR TECNORAMPA
- DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRAULICA 5.00M
- SIN PUERTAS EN CABINA
- SENSORES DE CORTINA
- PUERTAS FIJAS EN CADA ESTACION (A DOS HOJAS)

[Handwritten signature]

CABINA SIN TECHO

CABINA PUERTA SIN PUERTA

CABINA

PISO DE LAMINA ANTIDERRAPANTE

CABINA (VISTA EN ISOMETRICO)

TAQUETE EXPANSIVO CARROS

CILINDRO

POLEAS

IPR

PLACA BASE

ESTRUCTURA DE EQUIPO

CABINA (VISTA EN PLANTA)

PUERTAS FIJAS EN CADA ESTACION (A DOS HOJAS)

IPS TIPO AMERICANO

MECANISMO (VISTA FRONTAL)

PUENTE

POLEAS

CABLES


CILINDRO

CARRO IZQUIERDO

CARRO DERECHO

PLACA BASE


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:

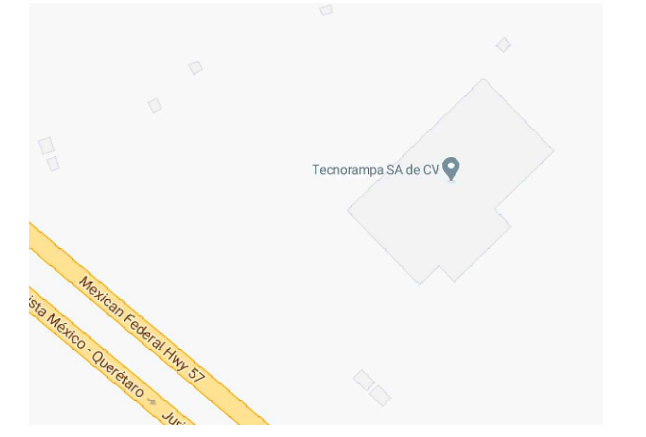

UBICACION:

Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:

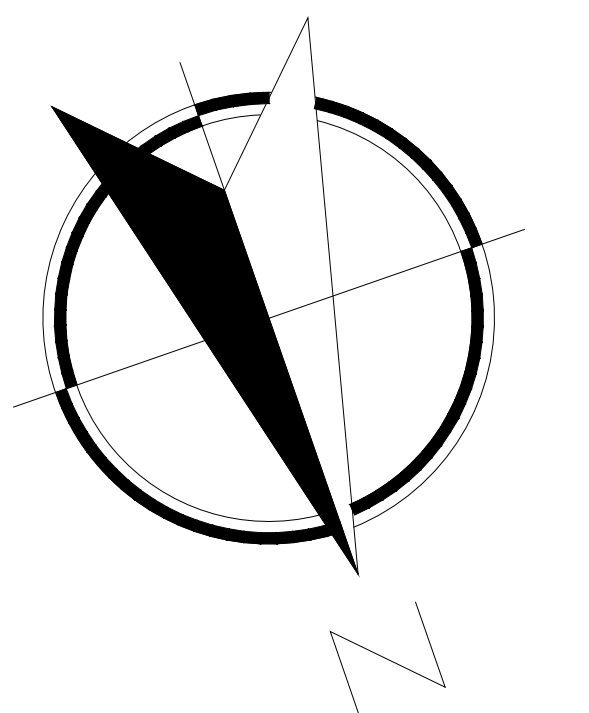

NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	FECHA	FECHA


EMPRESA: **TecnoRampa**

RAZÓN SOCIAL: **NOMBRE DEL CLIENTE**

VOBO: VENDEDOR:

FECHA: ELEVADOR:


PLANO: **DESCRIPCIÓN DE PARTES** CLAVE: **A-1**

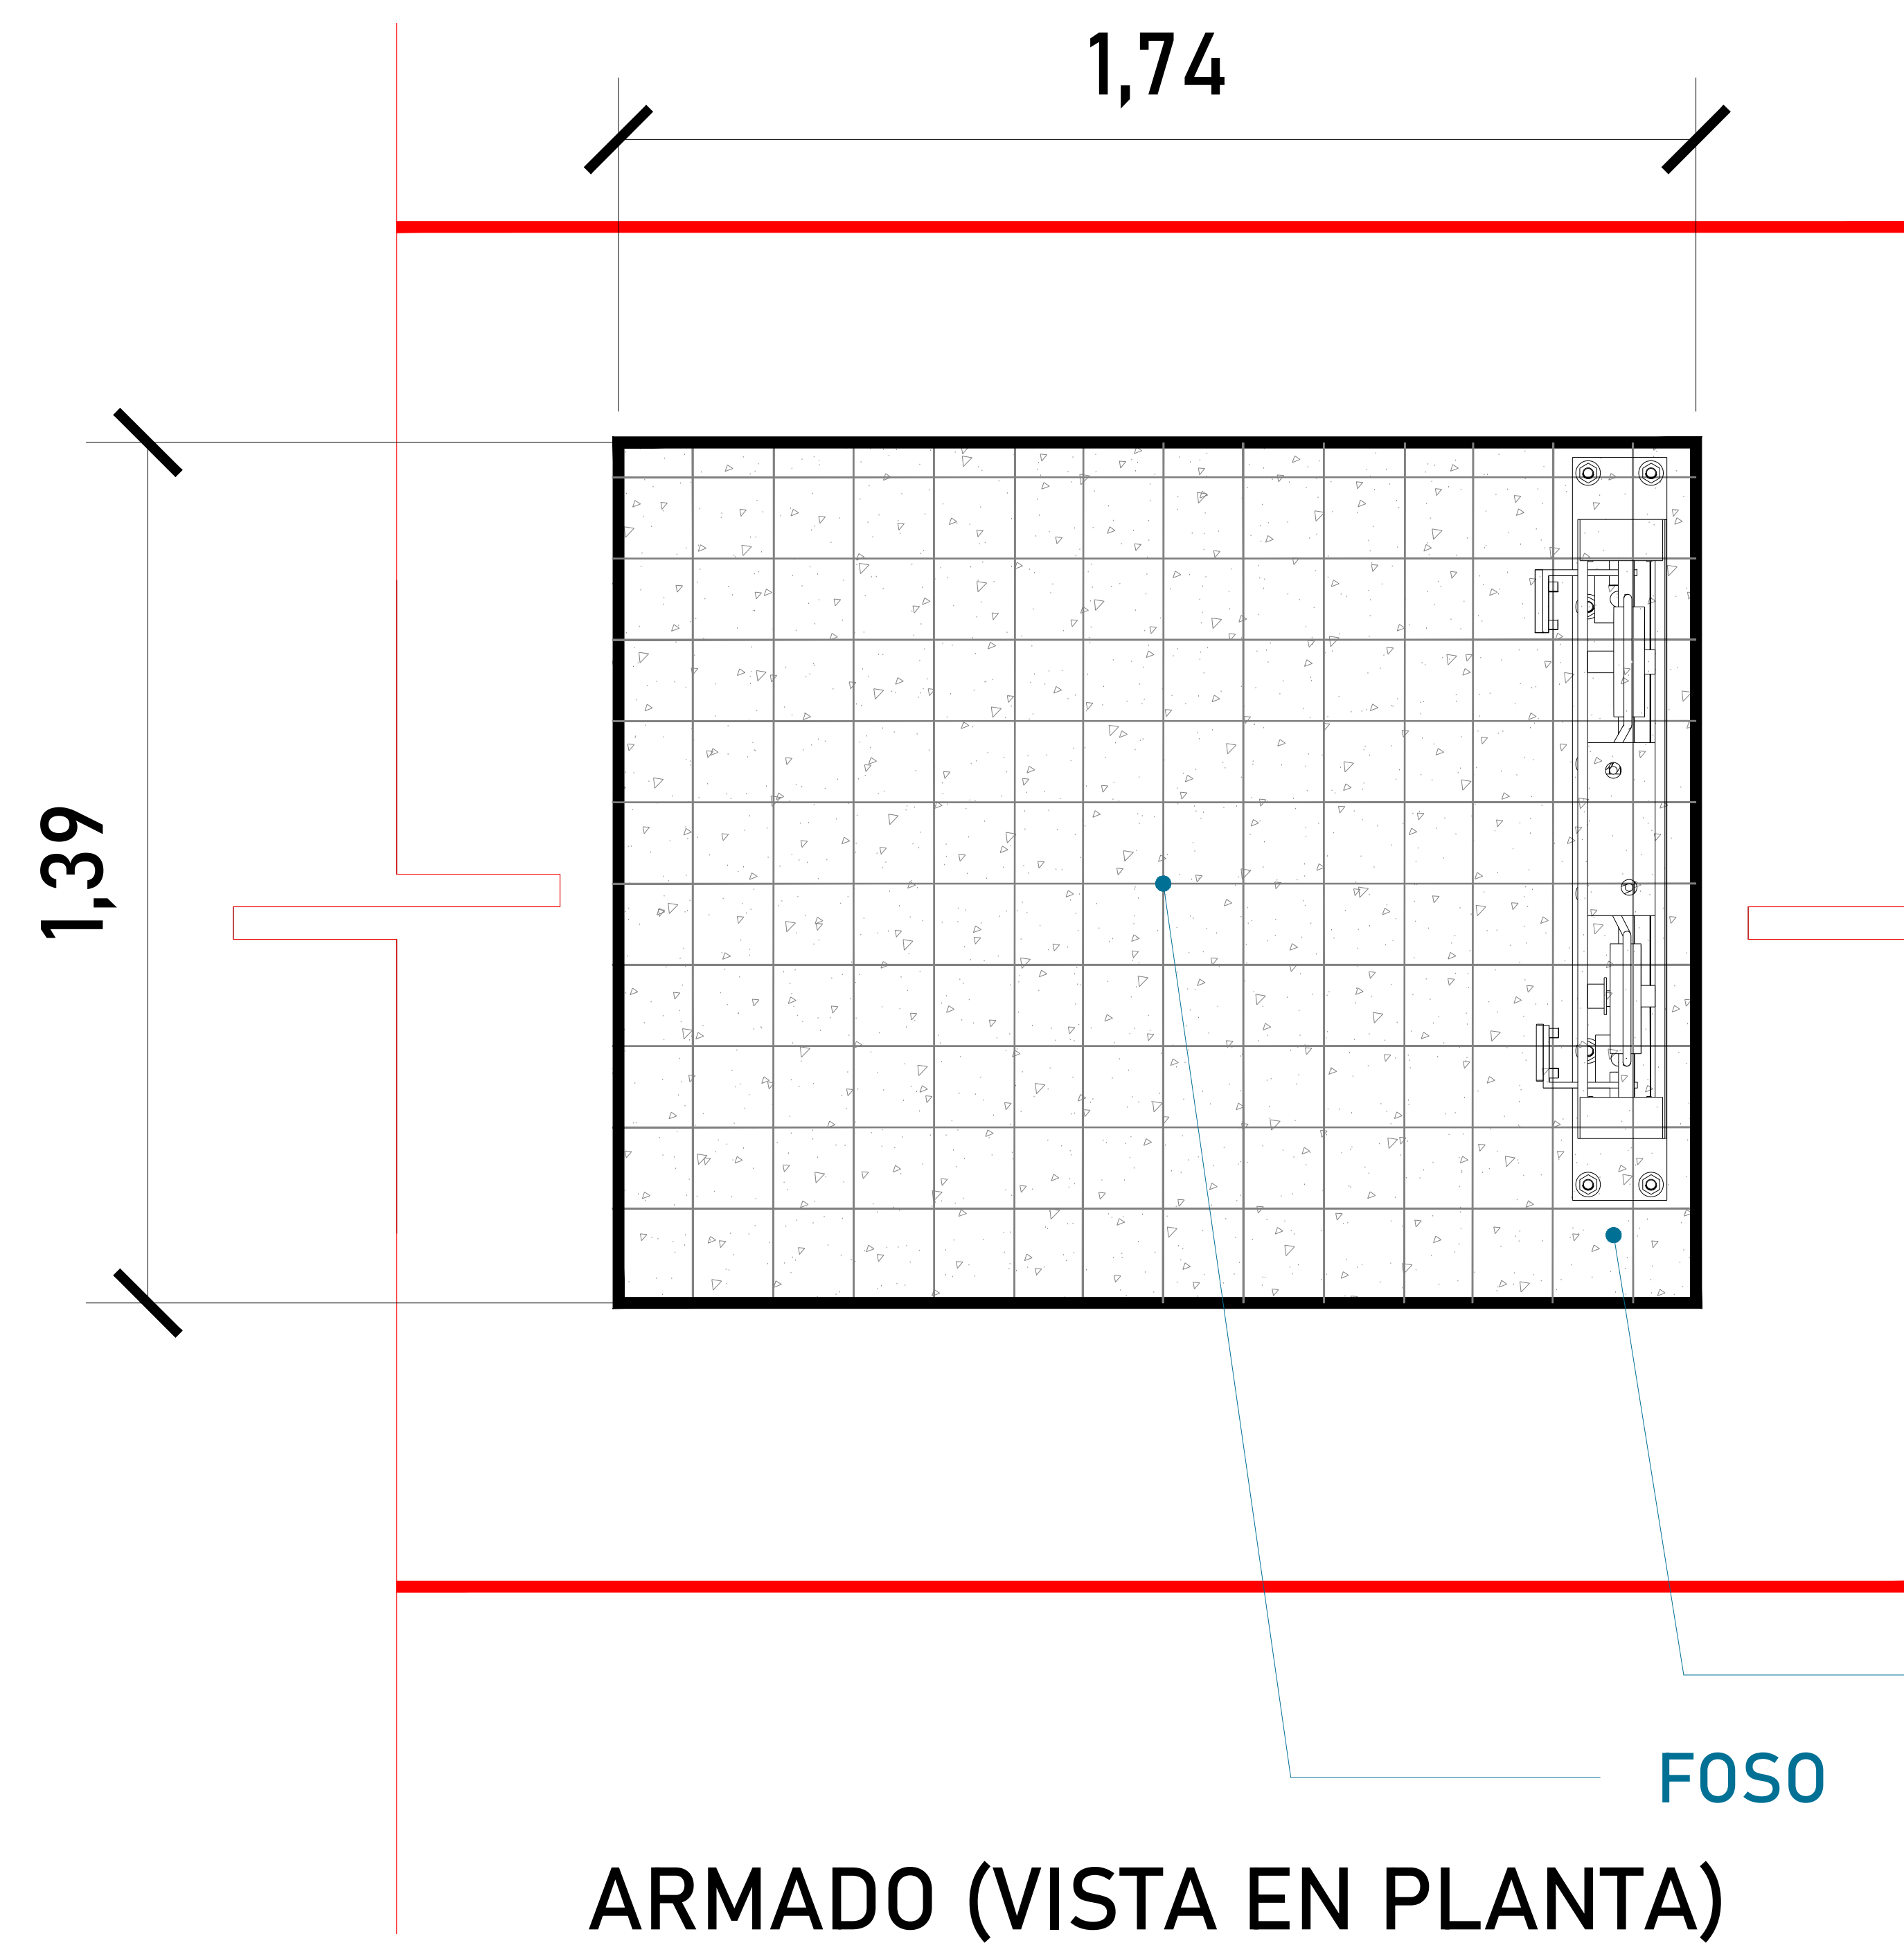

Firme de concreto con una resistencia de $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$.
 Malla electrosoldada de 6.6.10.10 después de los 10cm



ALTURA DE COLUMNAS

Foso	0.20m
Recorrido	3.20m
Sobre paso	1.80m
Total	5.20m

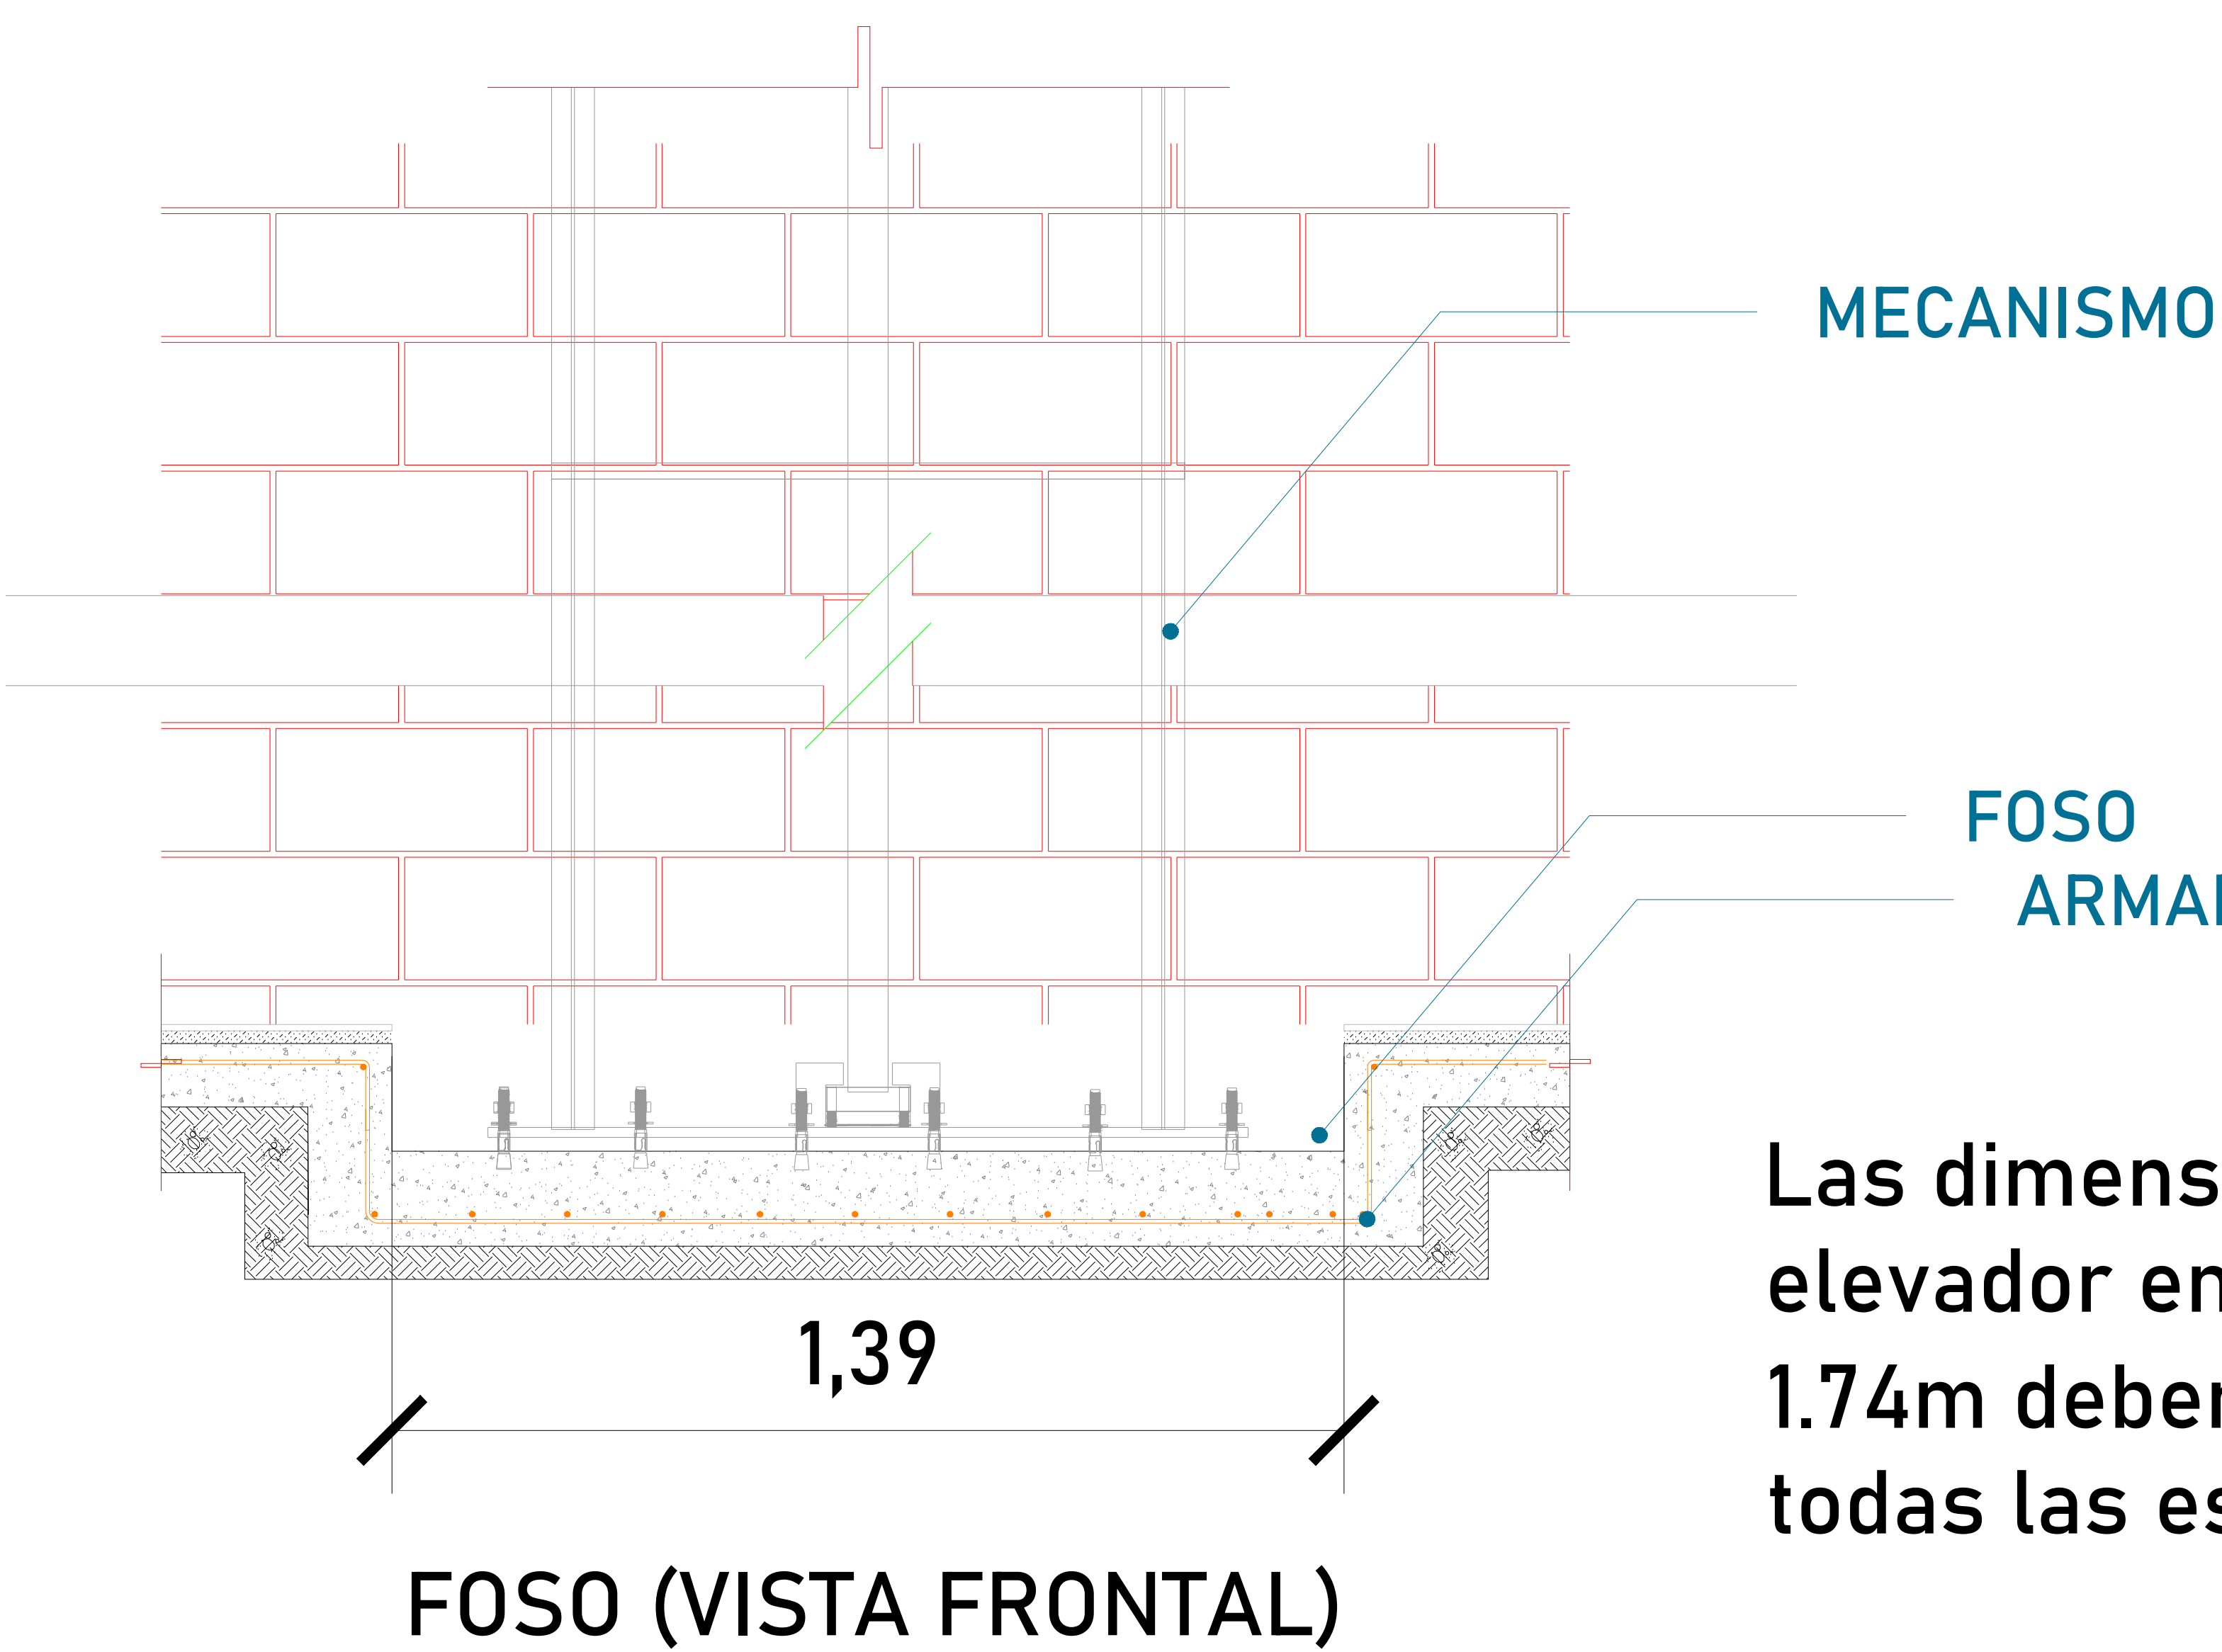

Las dimensiones del área para el elevador en este caso de 1.39m x 1.74m deberá de ser el mismo en todas las estaciones que tenga el sitio.

Done S

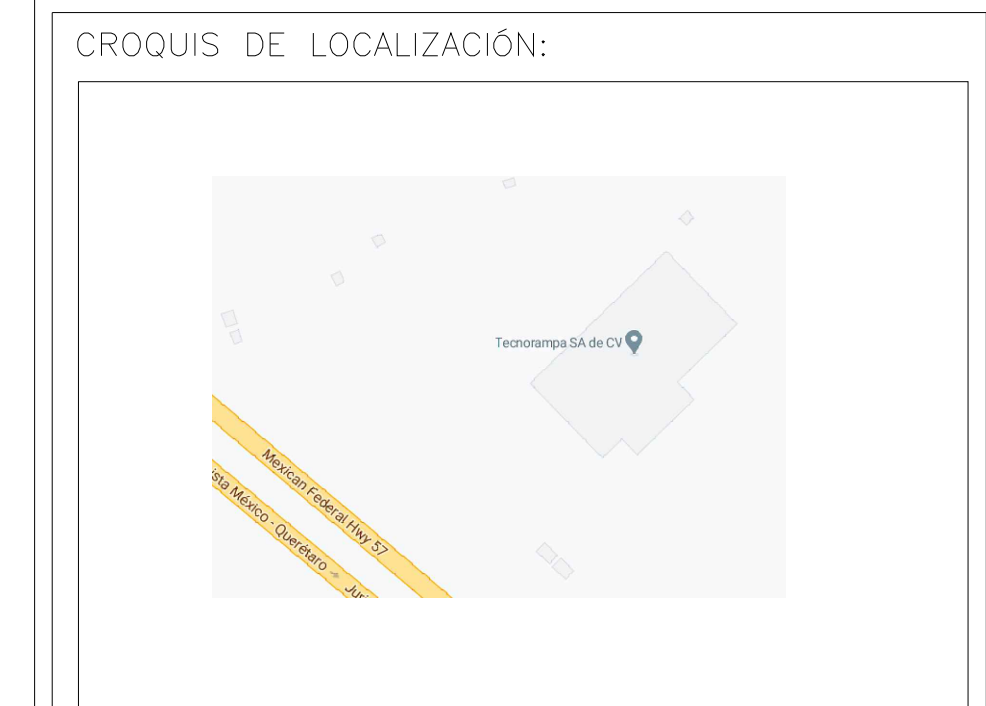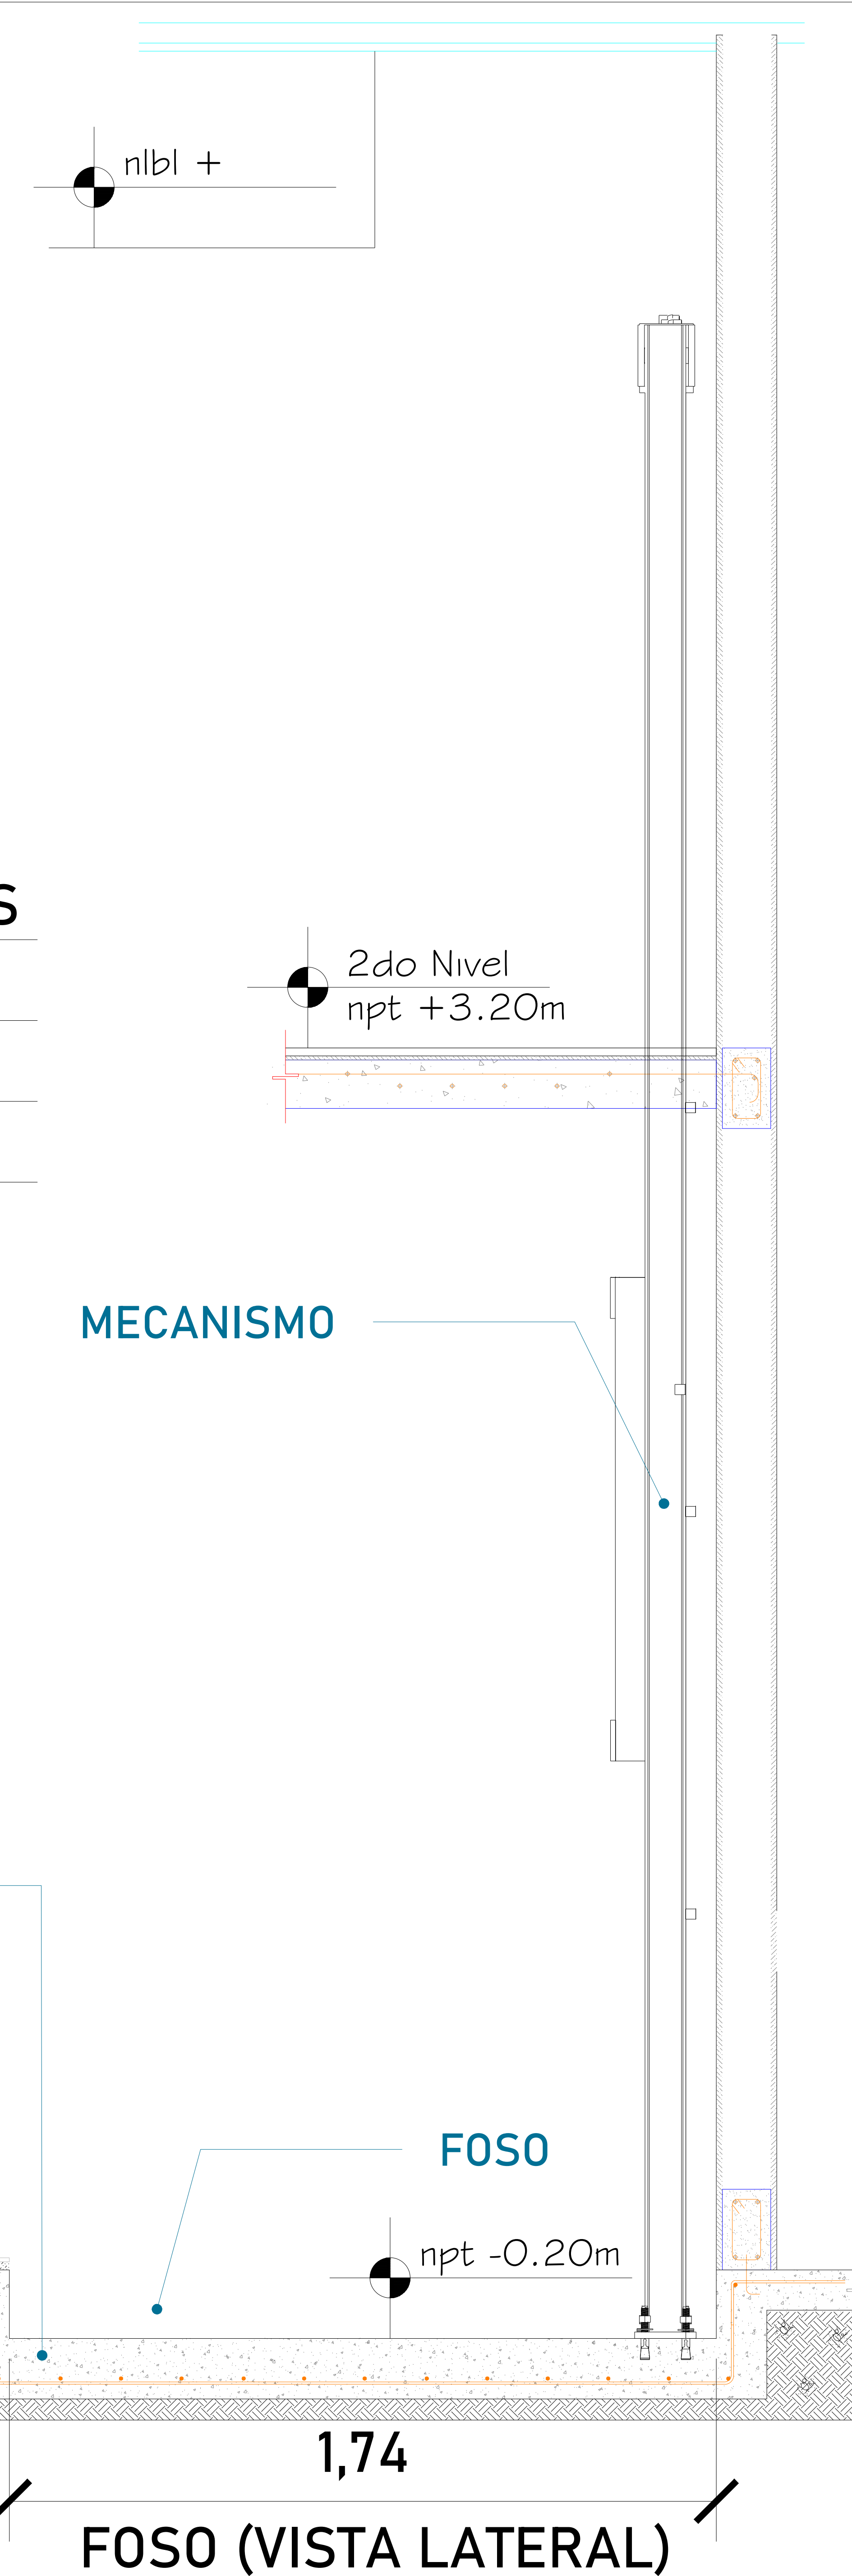

UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	FECHA	FECHA


EMPRESA: **TecnoRampa**
INGENIERIA DE ELEVADORES Y ESCALERAS

RAZÓN SOCIAL: **NOMBRE DEL CLIENTE**

VOBO: VENDEDOR:

FECHA: ELEVADOR:


PLANO: **HUECO PARA EL ELEVADOR** CLAVE: **A-2**

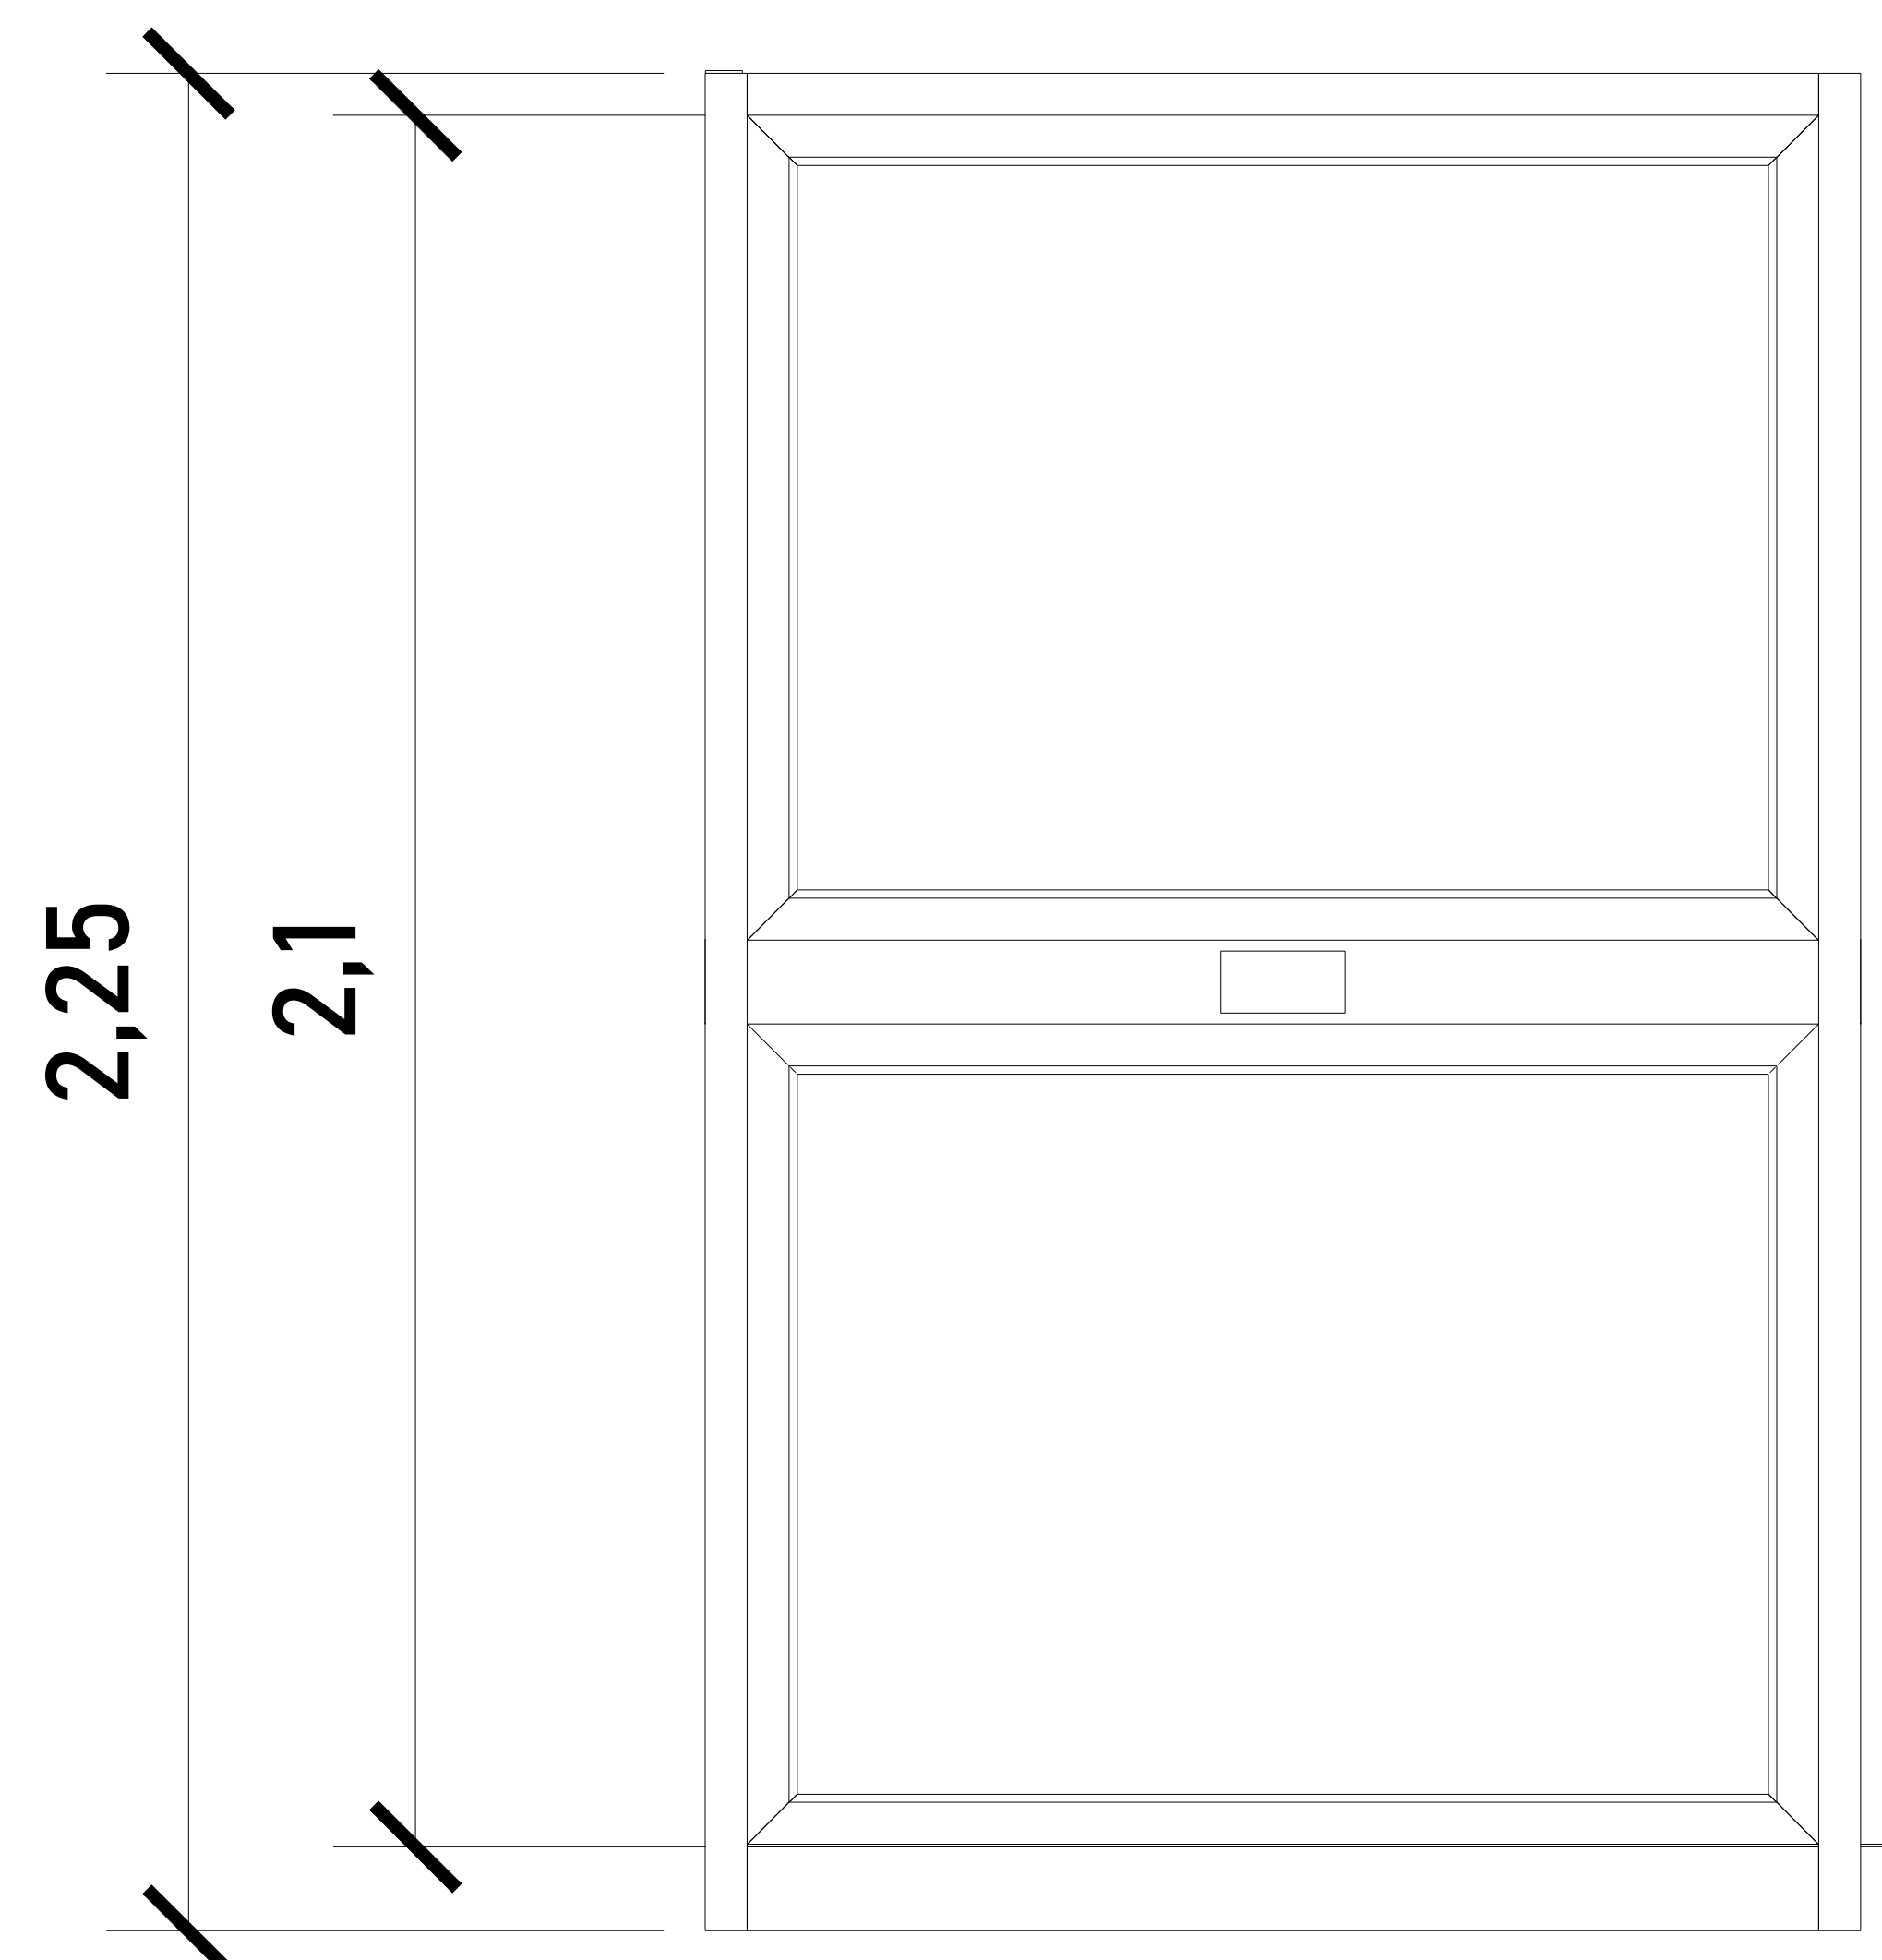

CABINA (VISTA EN FRONTAL)

ALTURAS DEL EQUIPO:

ALTURA CABINA	2.25 M
ALTURA INT. DE CABINA	2.10 M

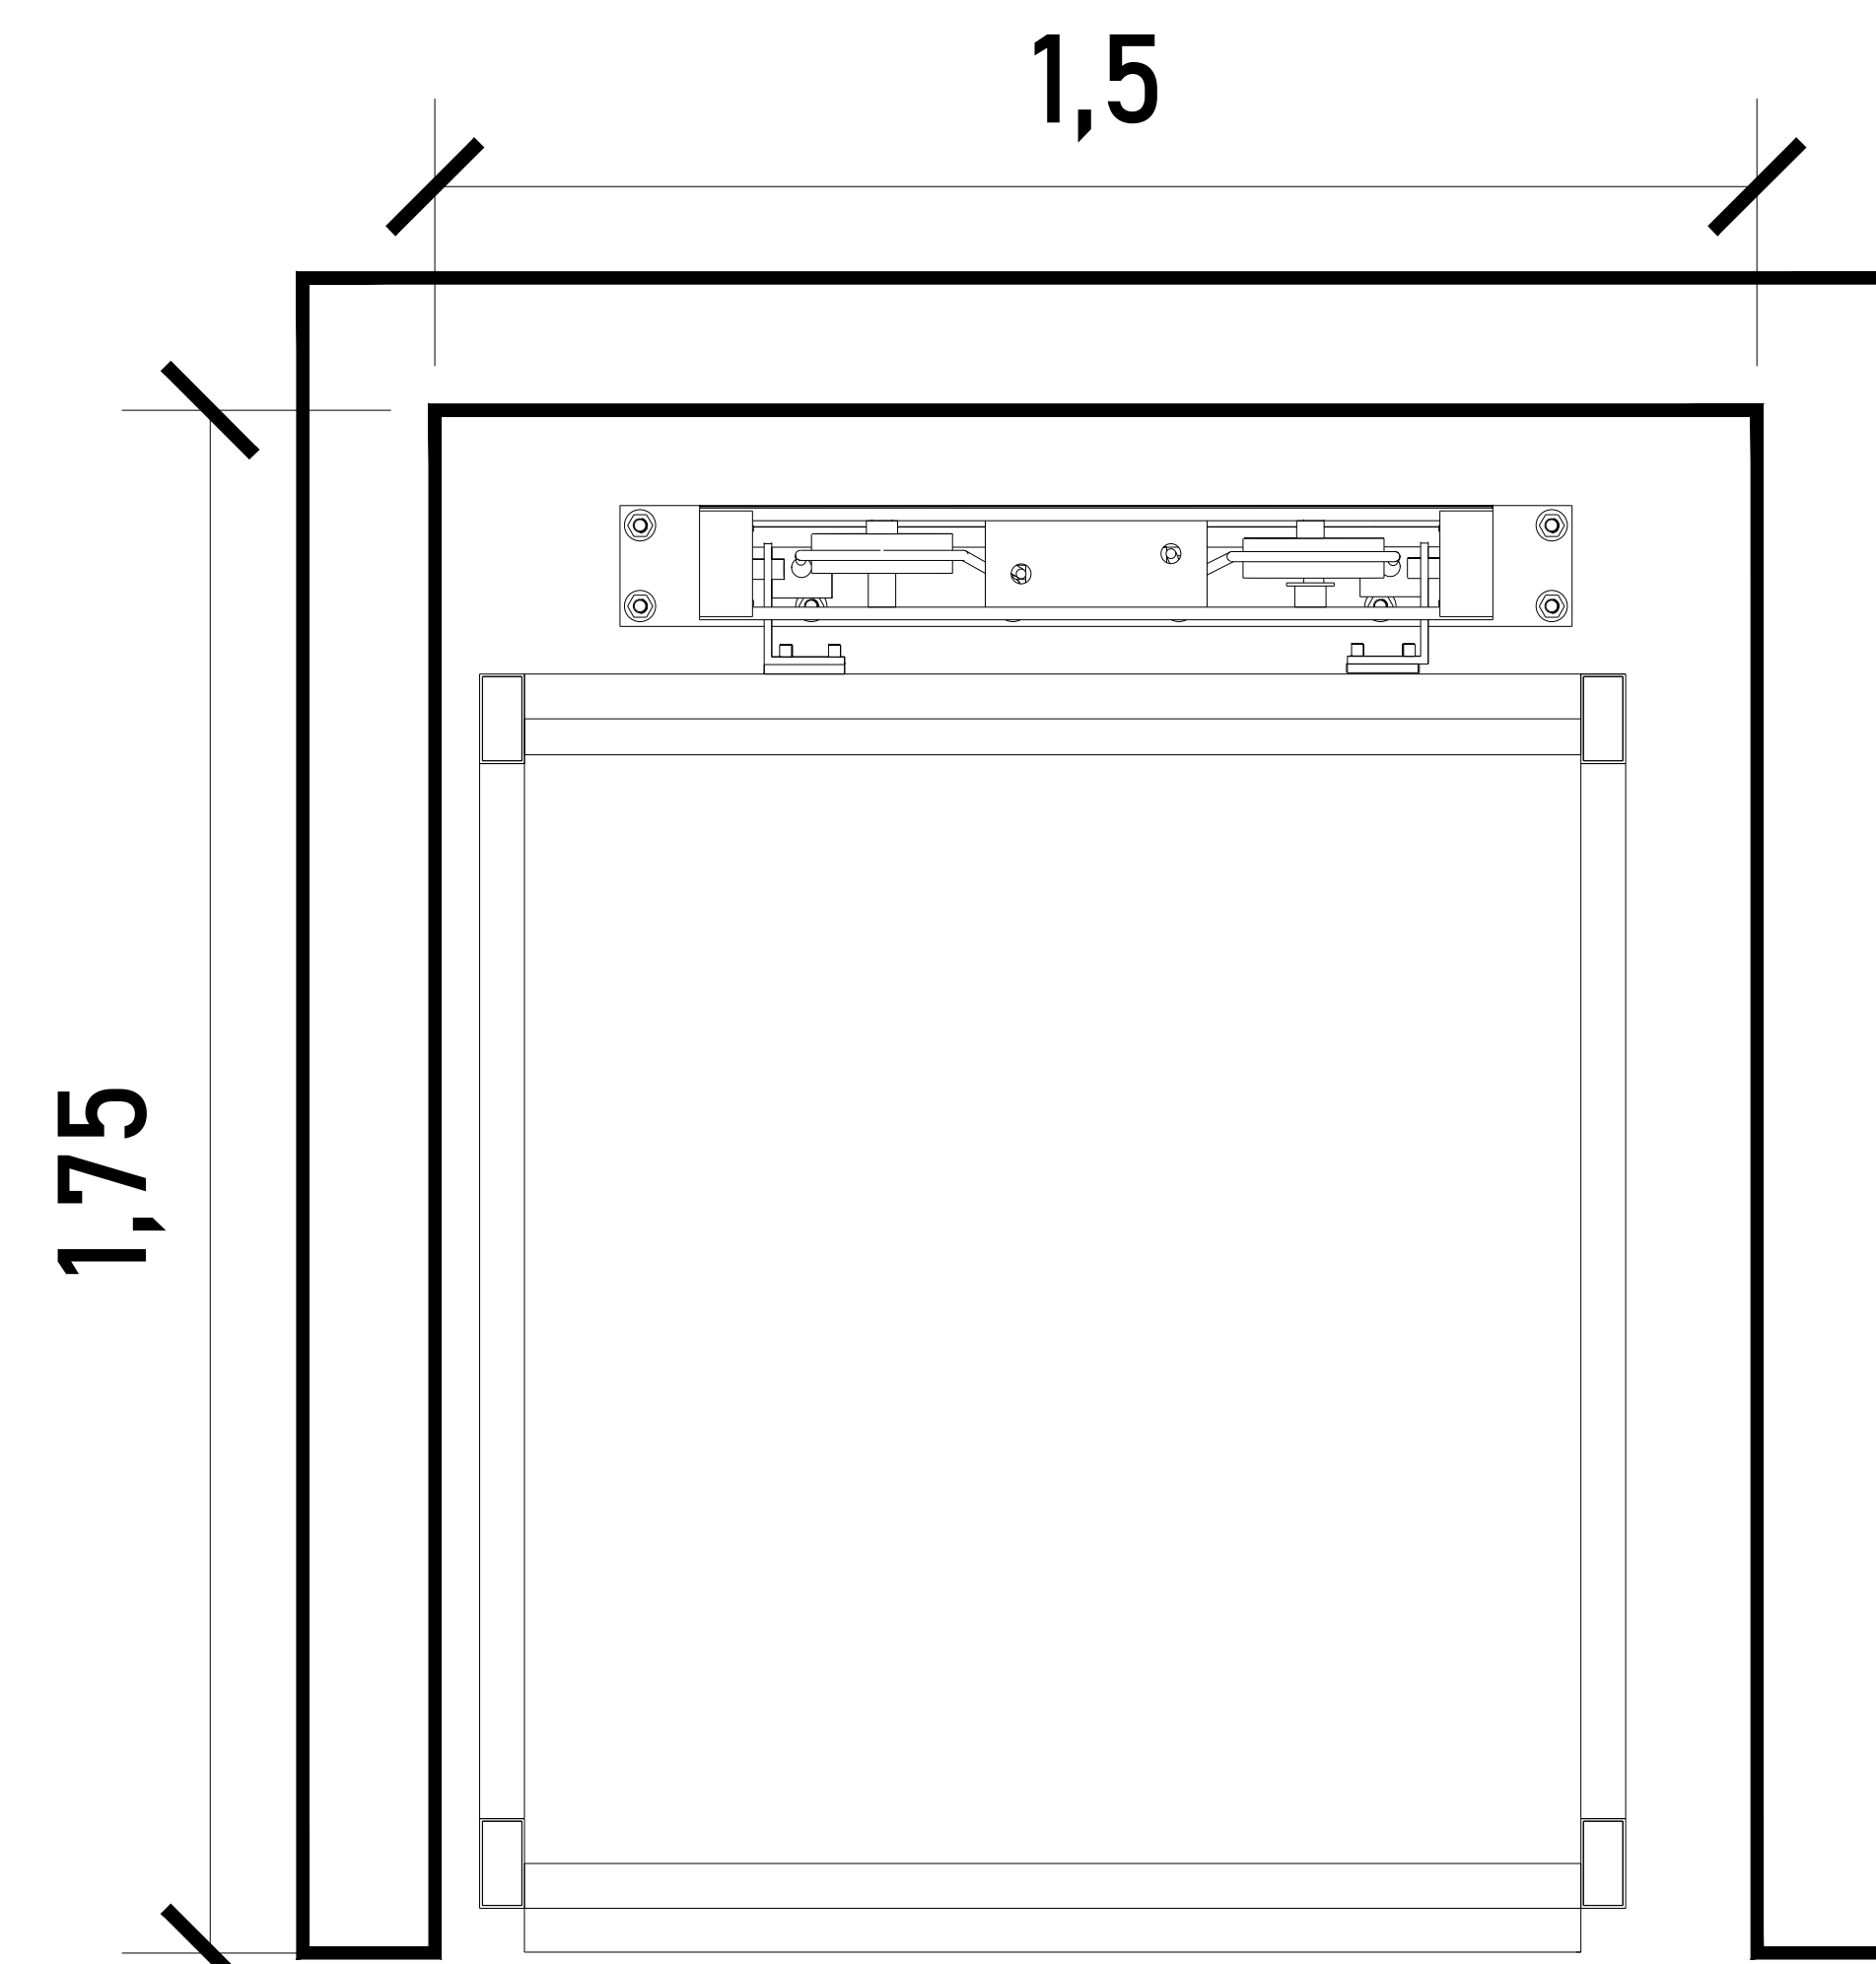

ACCESO
ACCESO Y ABATIMIENTO

DIMENSIONES DE ACCESO


DIMENSIÓN DE ACCESO LIBRE	1.19 M
---------------------------	--------

PESTAÑA DE ACCESO

ACCESO 0,05




CABINA (VISTA LATERAL)

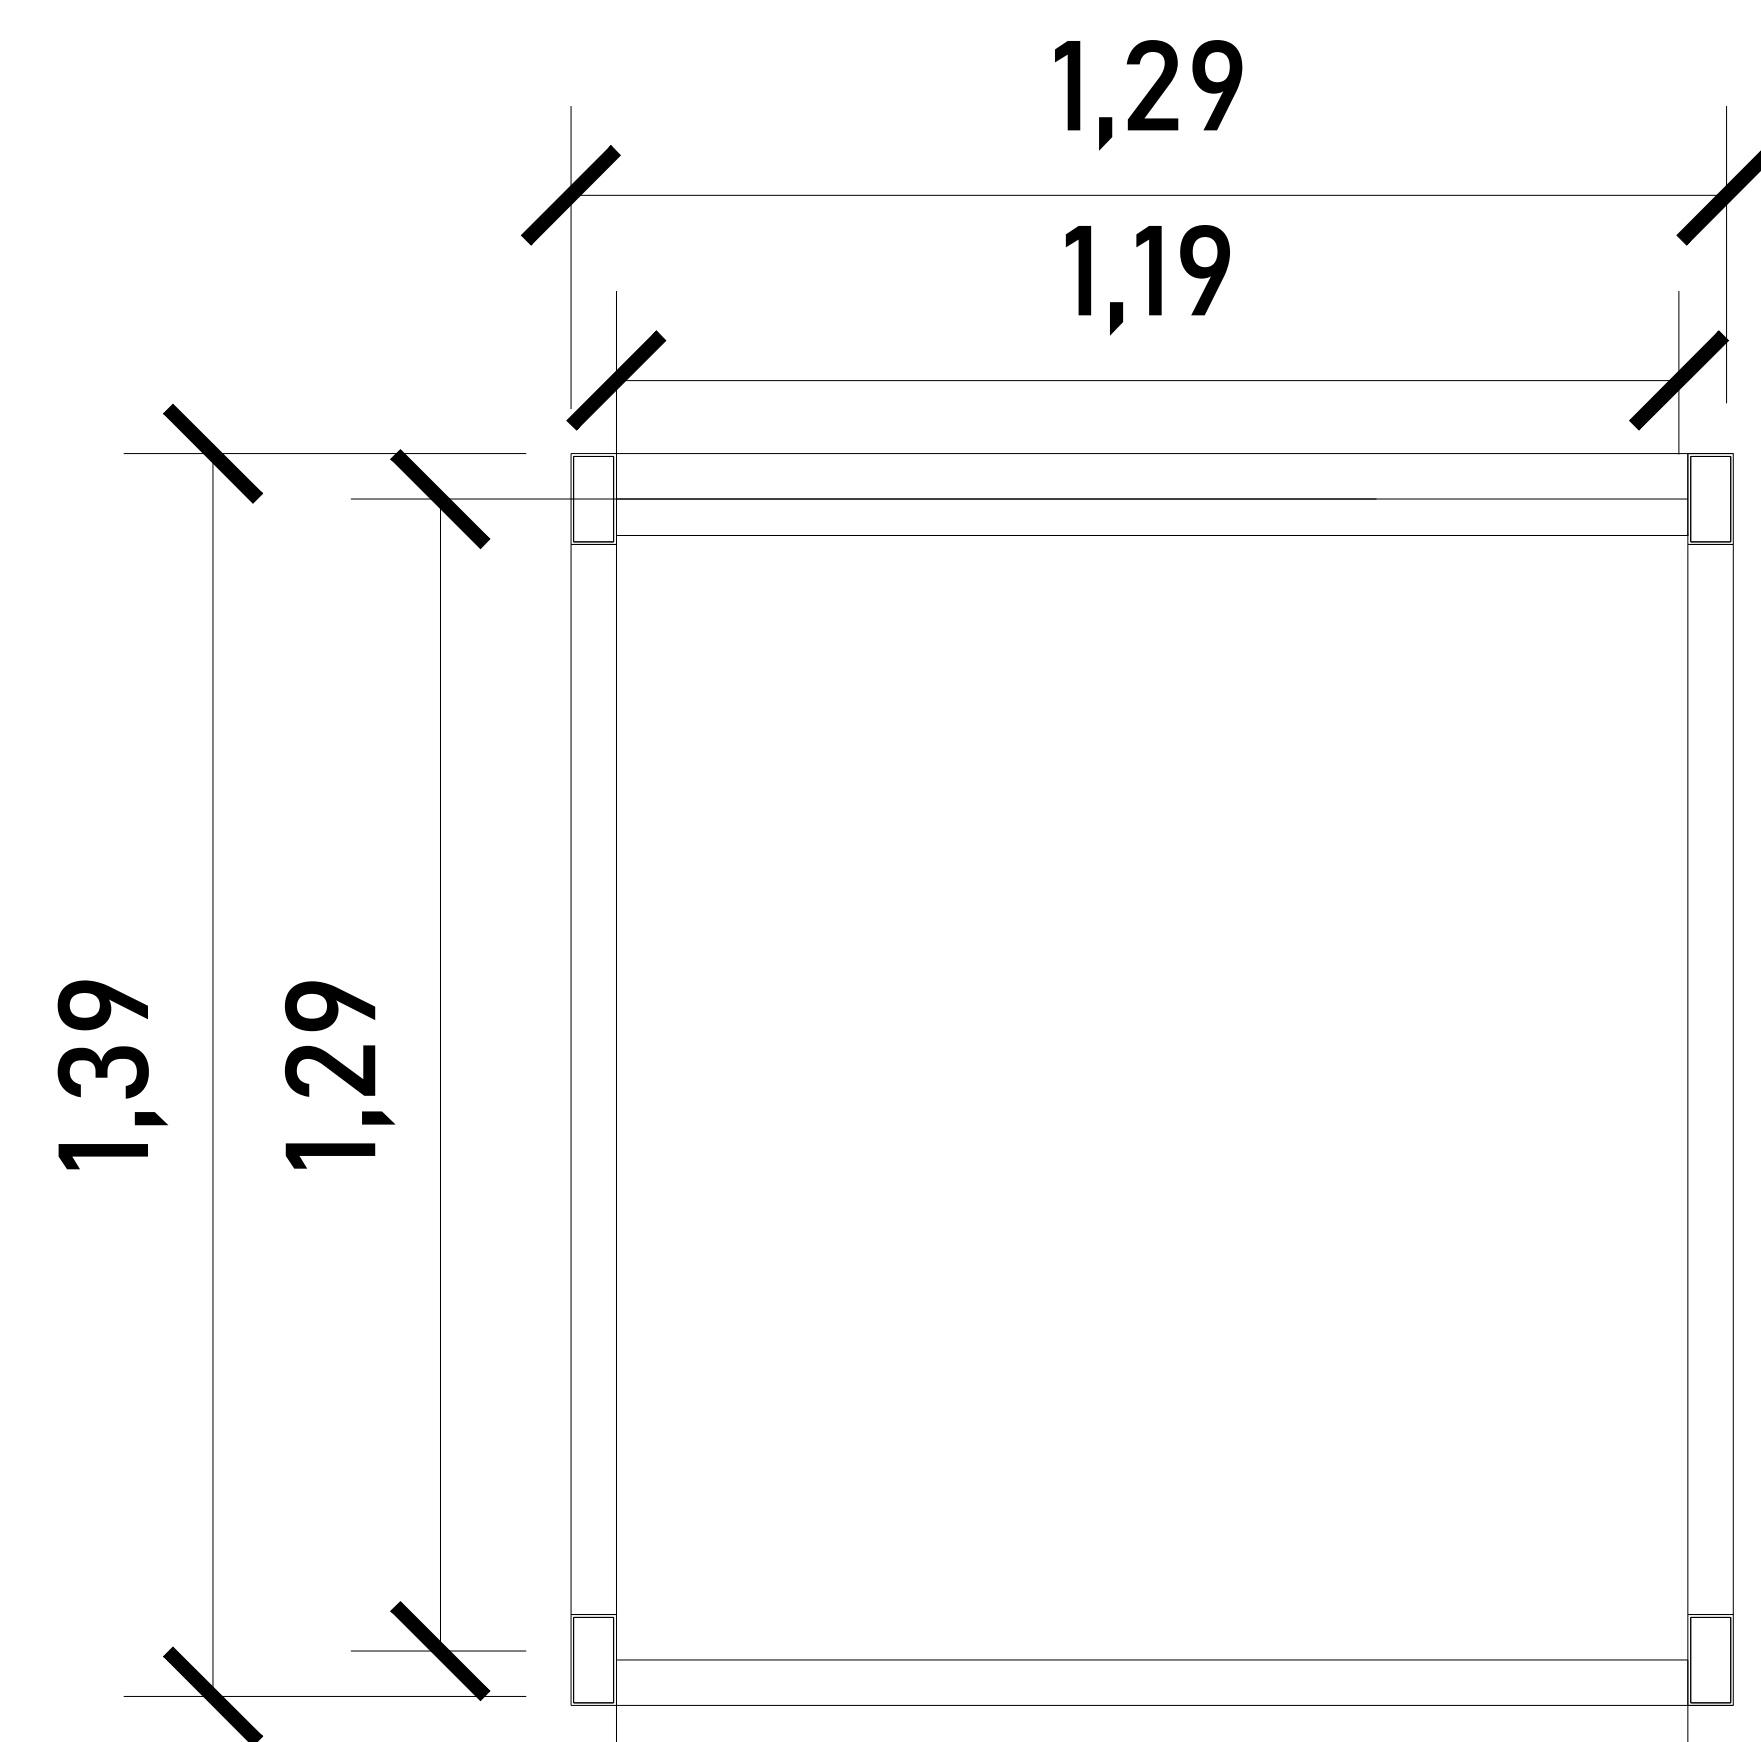

ACCESO

CABINA (VISTA EN PLANTA)

Para el acceso se tiene una pestaña de 5cm, por lo tanto se pide que el área del elevador este nivelado y a plomo en cada una de sus estaciones.

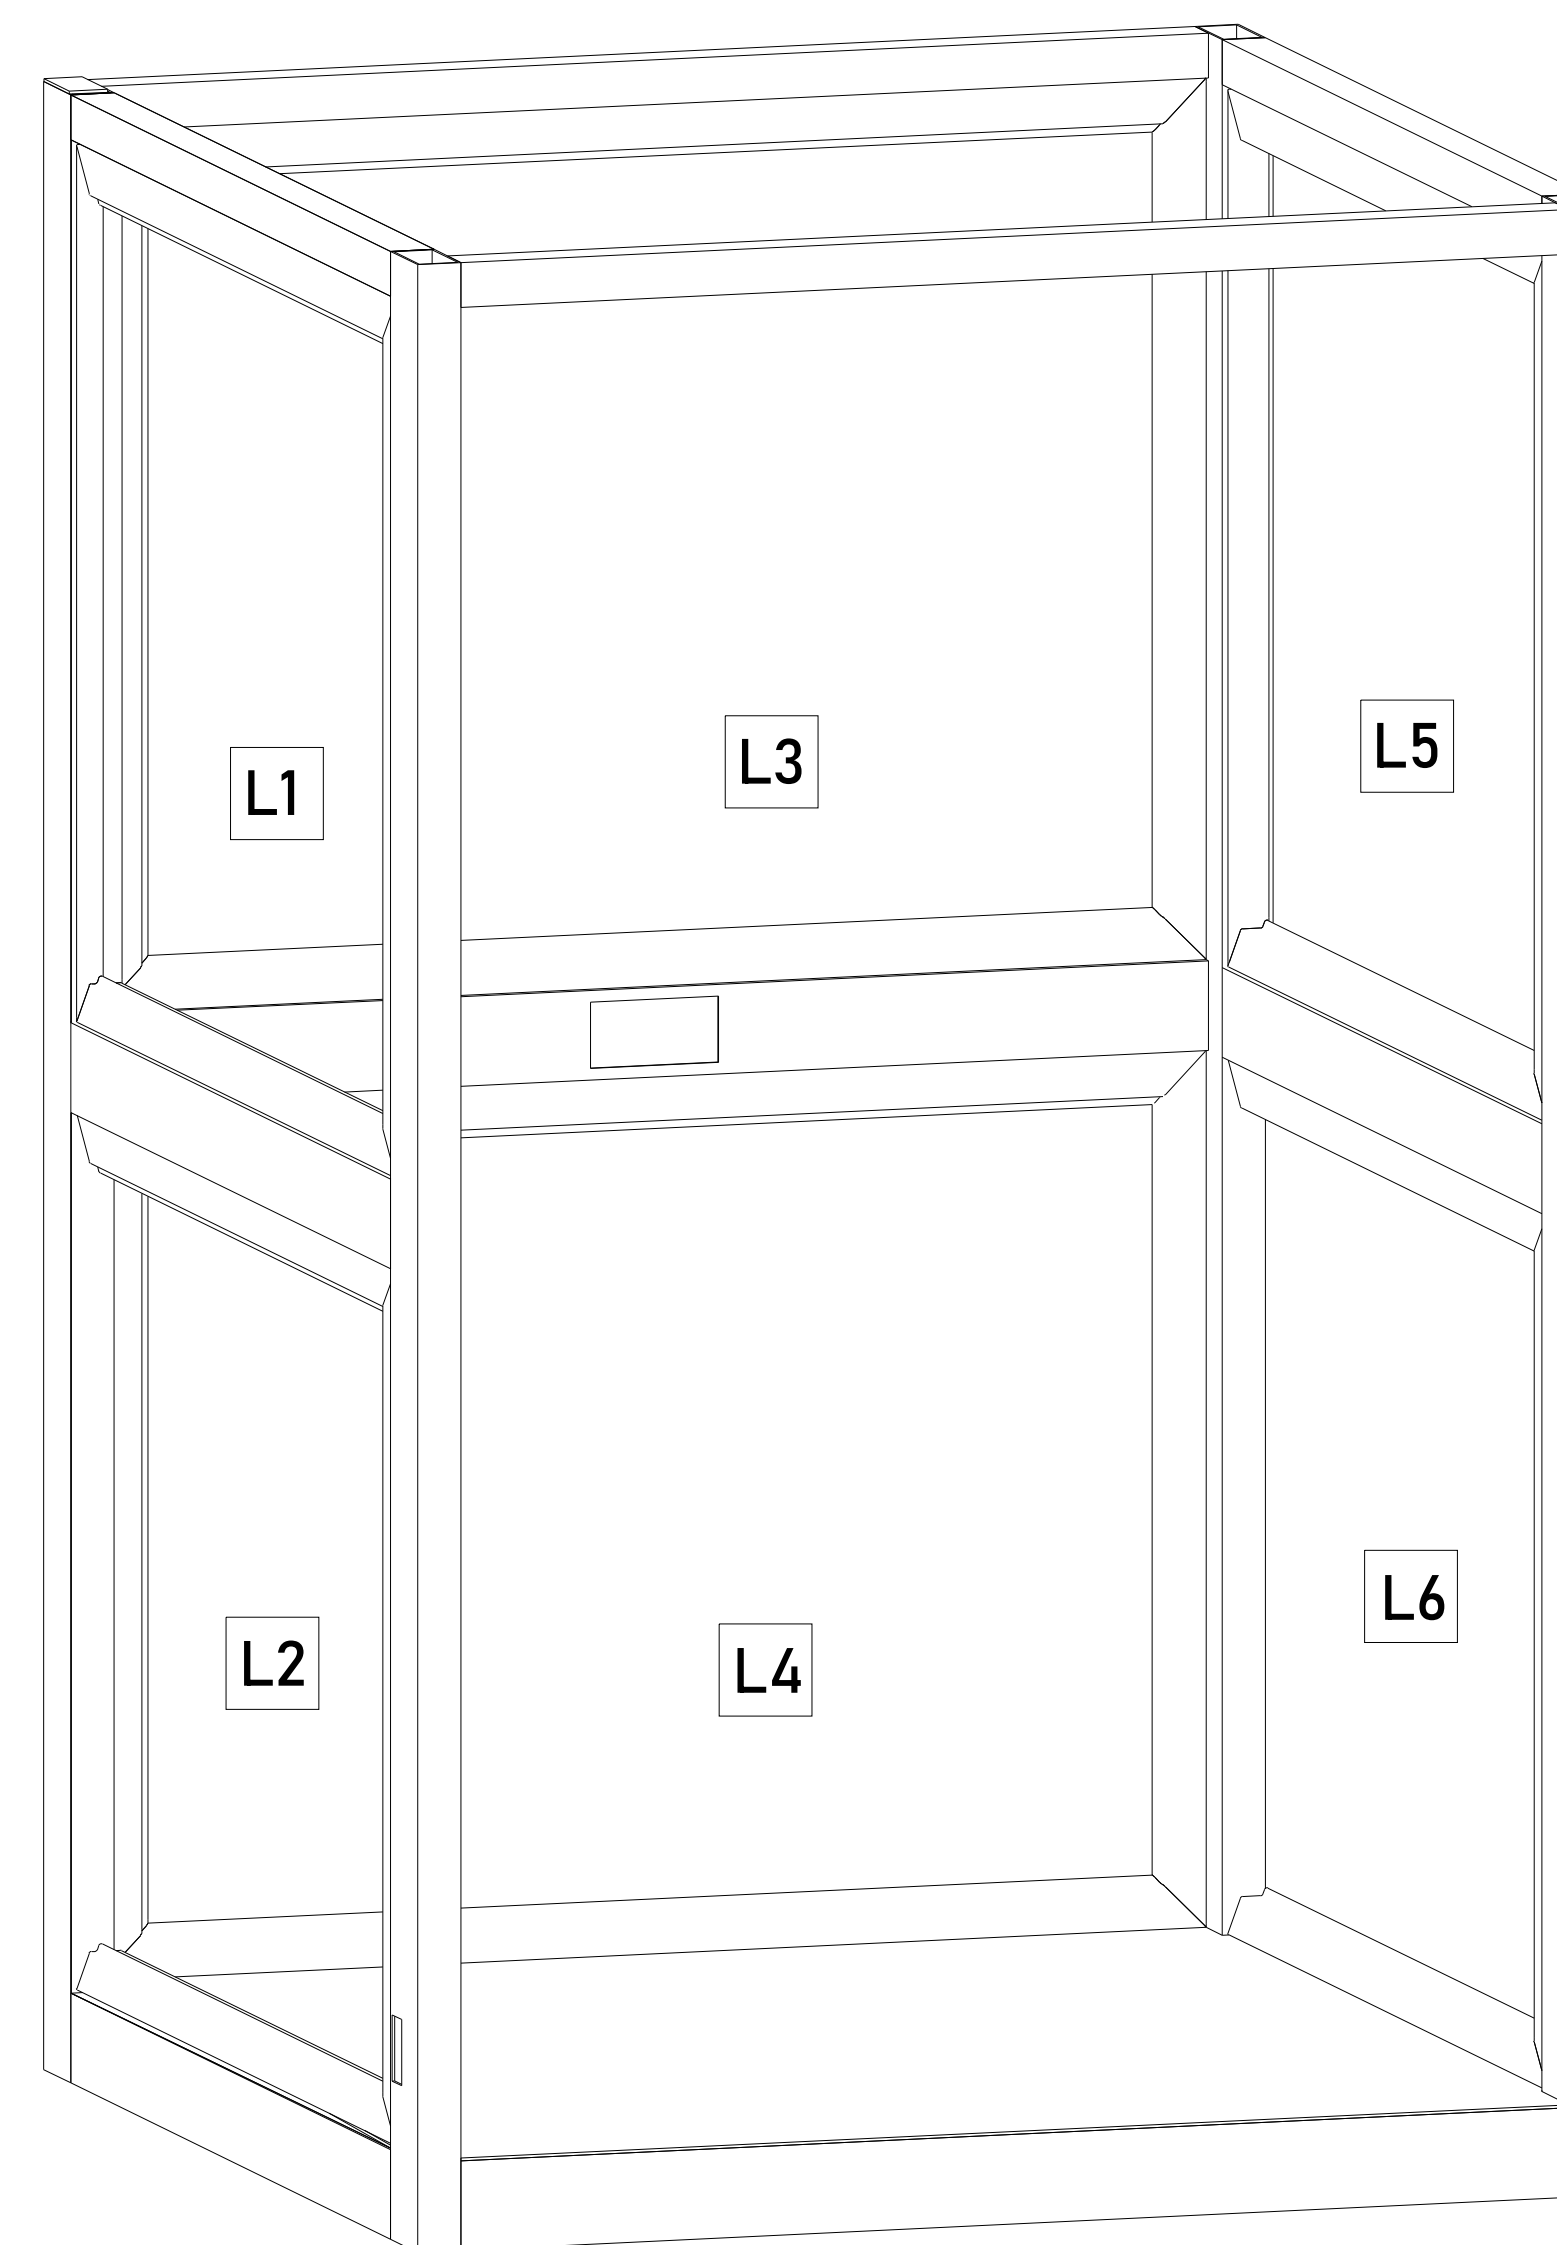


ACABADOS


ACABADOS DEL EQUIPO:

L1	LAMINA PERFORADA
L2	LAMINA PERFORADA
L3	LAMINA LISA
L4	LAMINA LISA
L5	LAMINA PERFORADA
L6	LAMINA PERFORADA

Done S

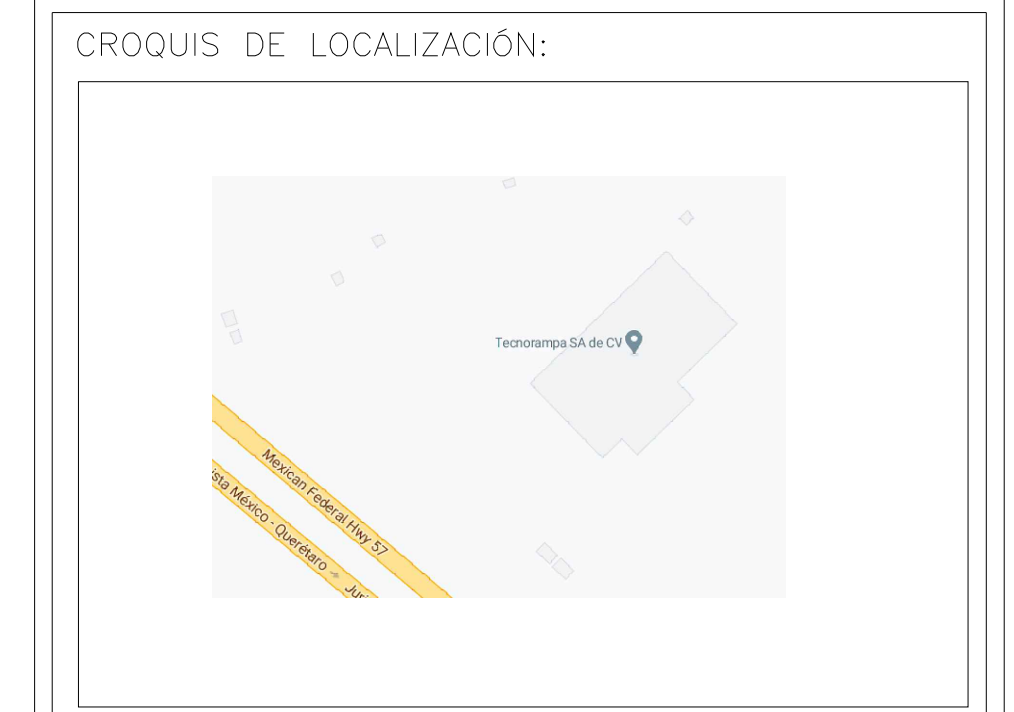

UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro

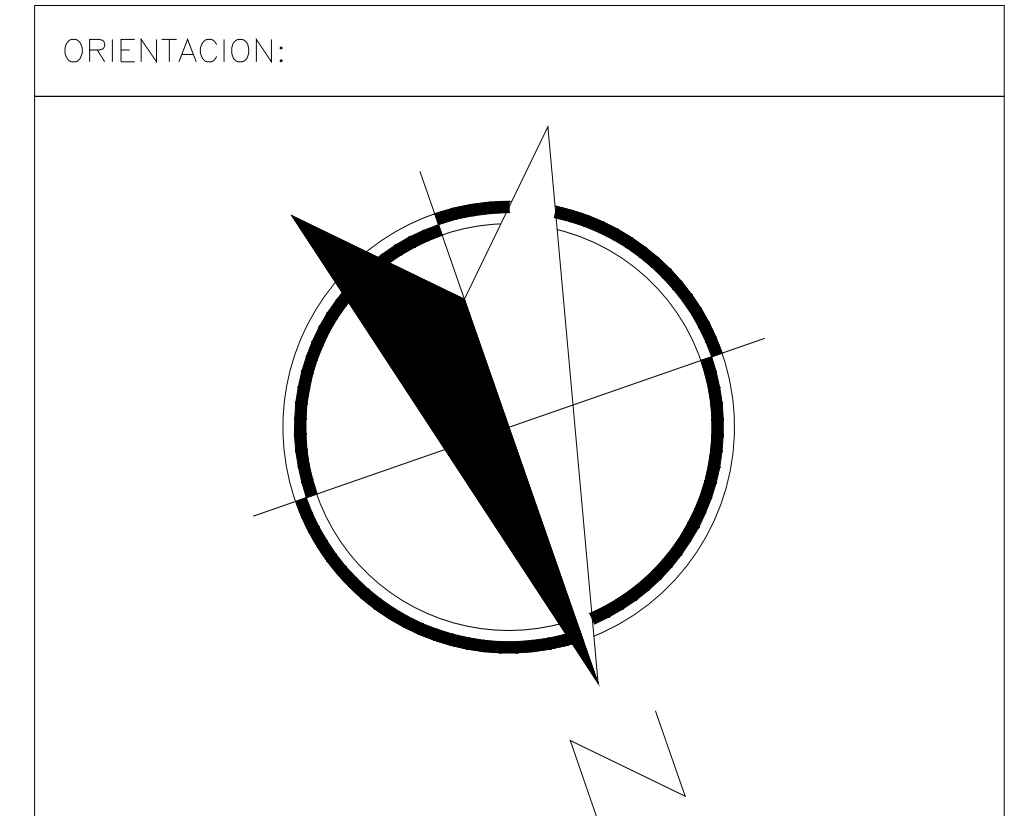

NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	FECHA	FECHA


EMPRESA: **TecnoRampa**
SOLUCIONES EN MOVILIDAD

RAZÓN SOCIAL: **NOMBRE DEL CLIENTE**

NOMBRE: _____ VENDEDOR: _____

FECHA: _____ ELEVADOR: _____


PLANO: **DIMENSIONES DE EQUIPO** CLAVE: **A-3**

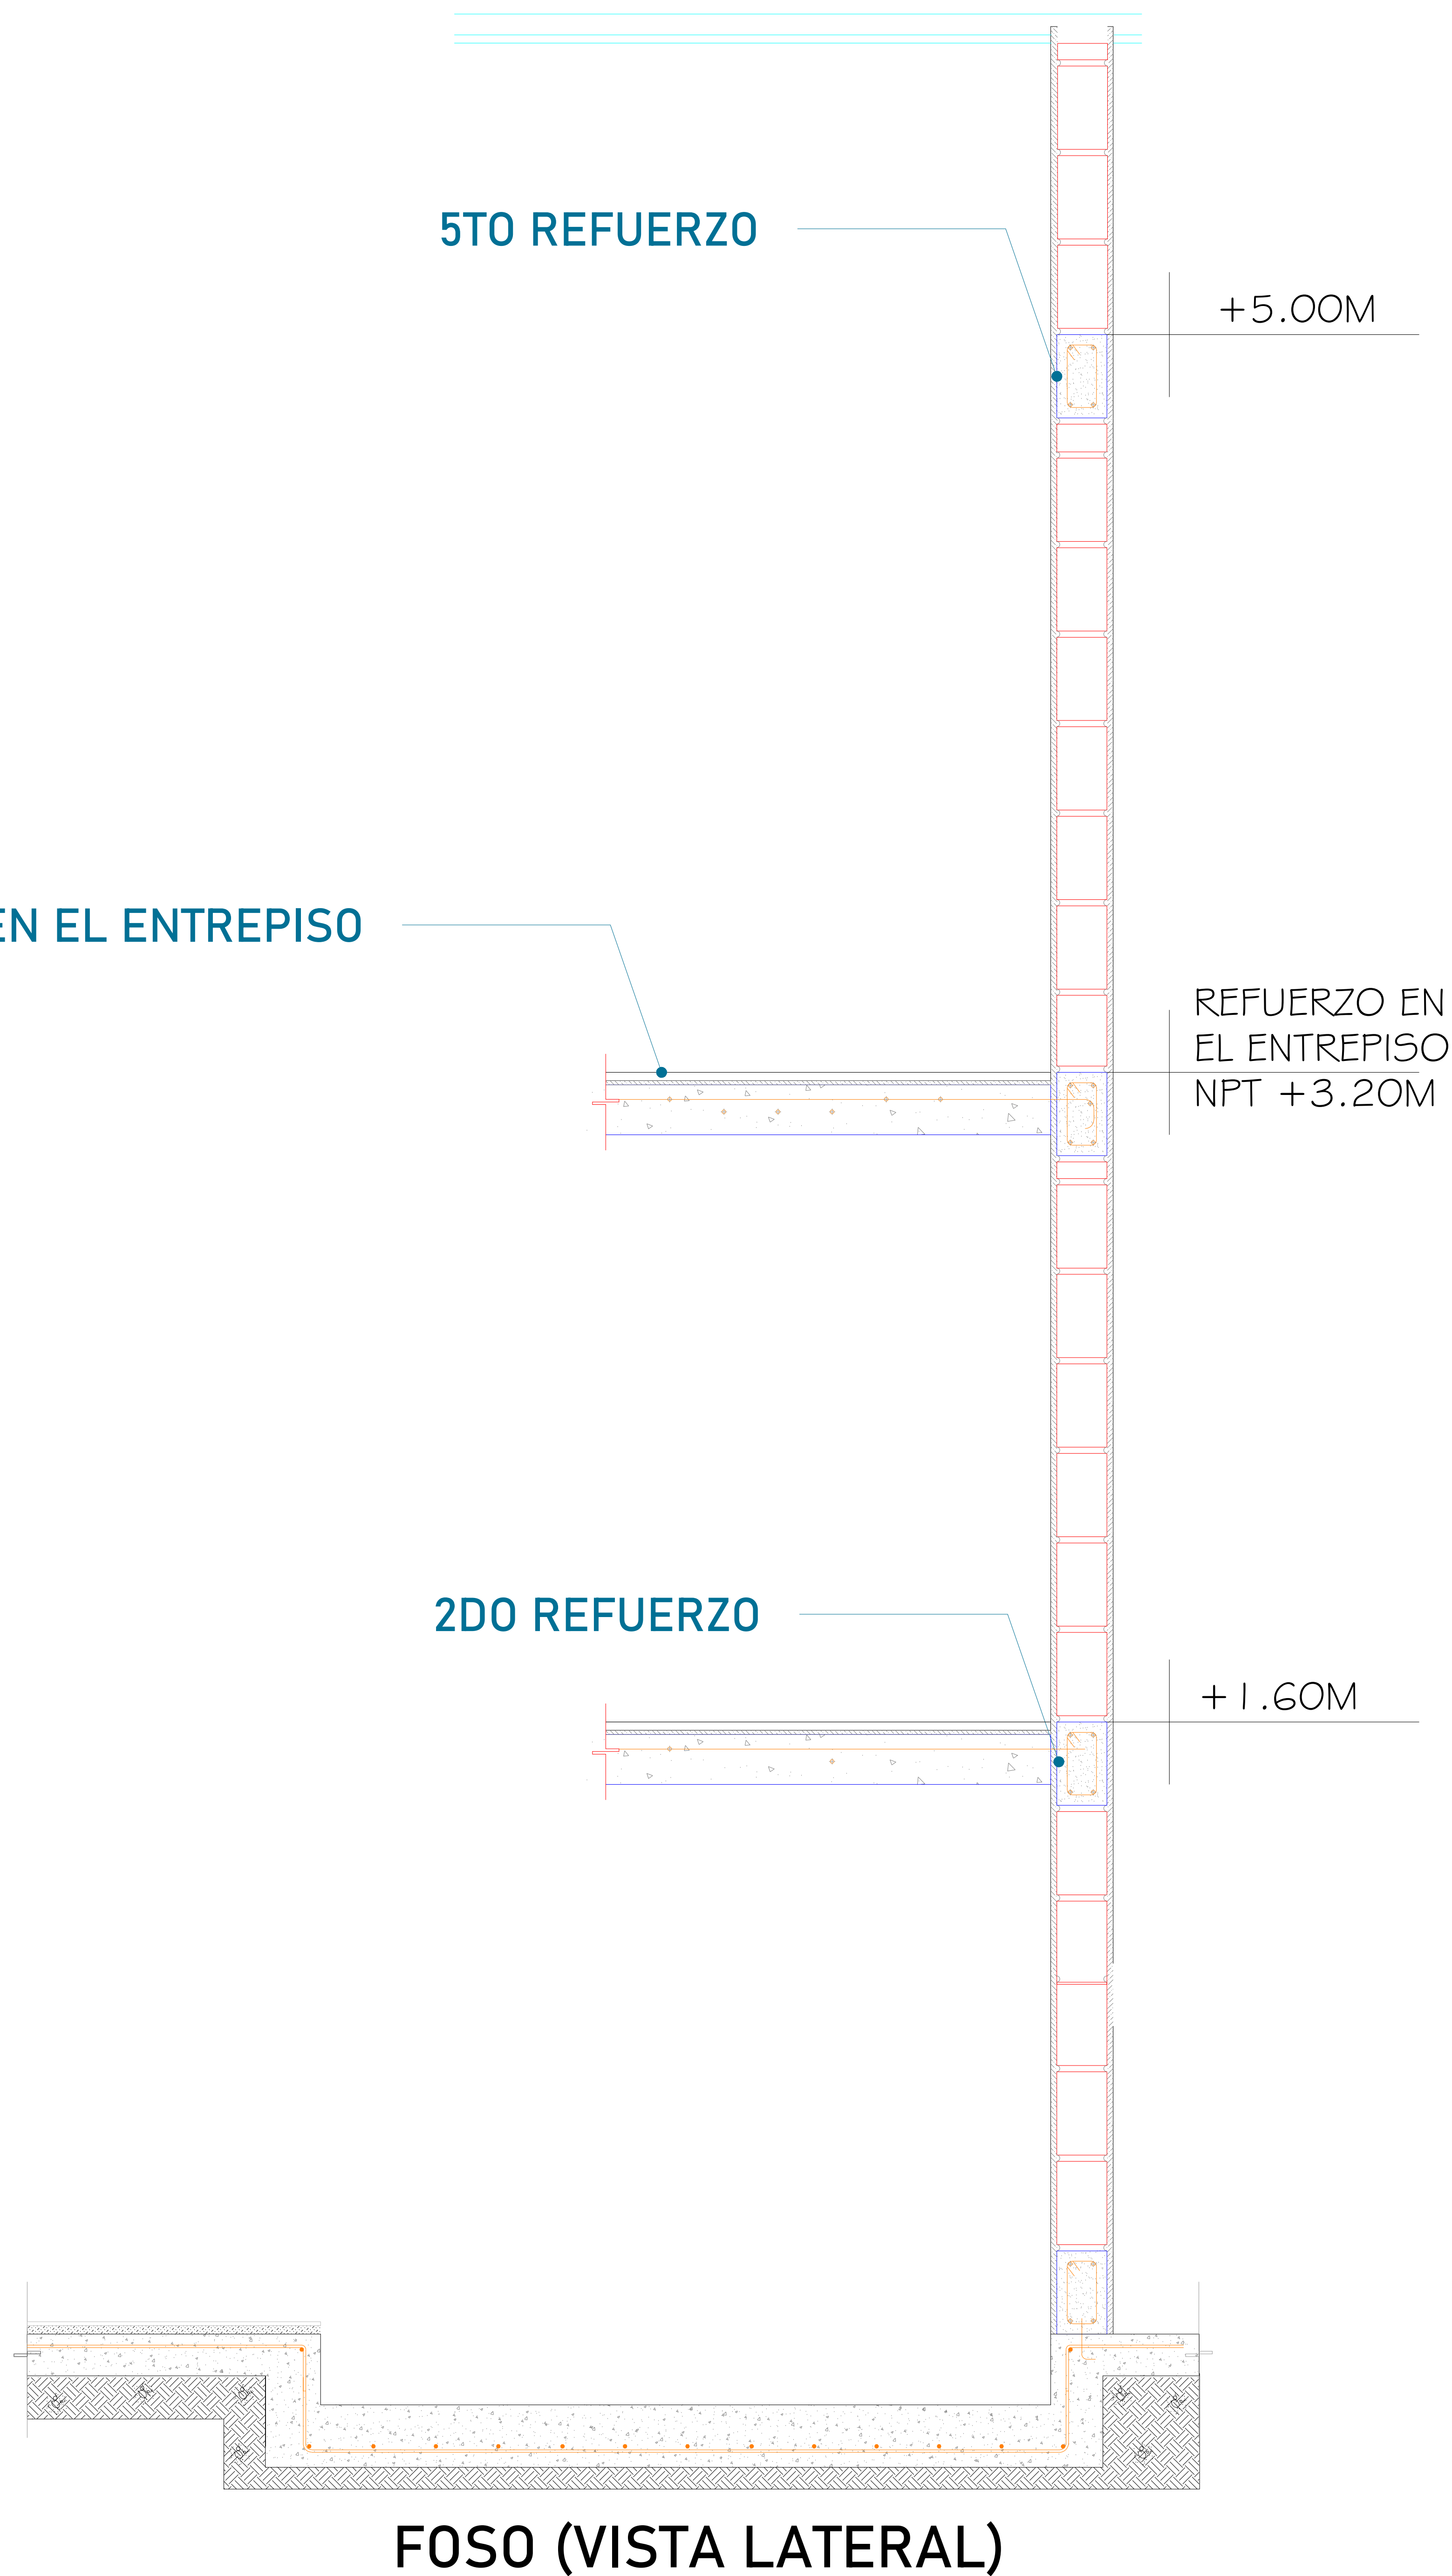

Para la estabilidad del equipo Tecnorampa debera ser anclado aun cierto numero de refuerzos estos serán de acuerdo al recorrido del equipo y a los distintos niveles que se tengan.

Para anclar se solicita una cadena de concreto ($f'c=250 \text{ kg/cm}^2$) o una viga de acero, ambas minimo de 15 cm.


En la ultima estación nuestras columnas tienen un sobrepaso de 1.80m por lo tanto se solicita un refuerzo a esa altura.

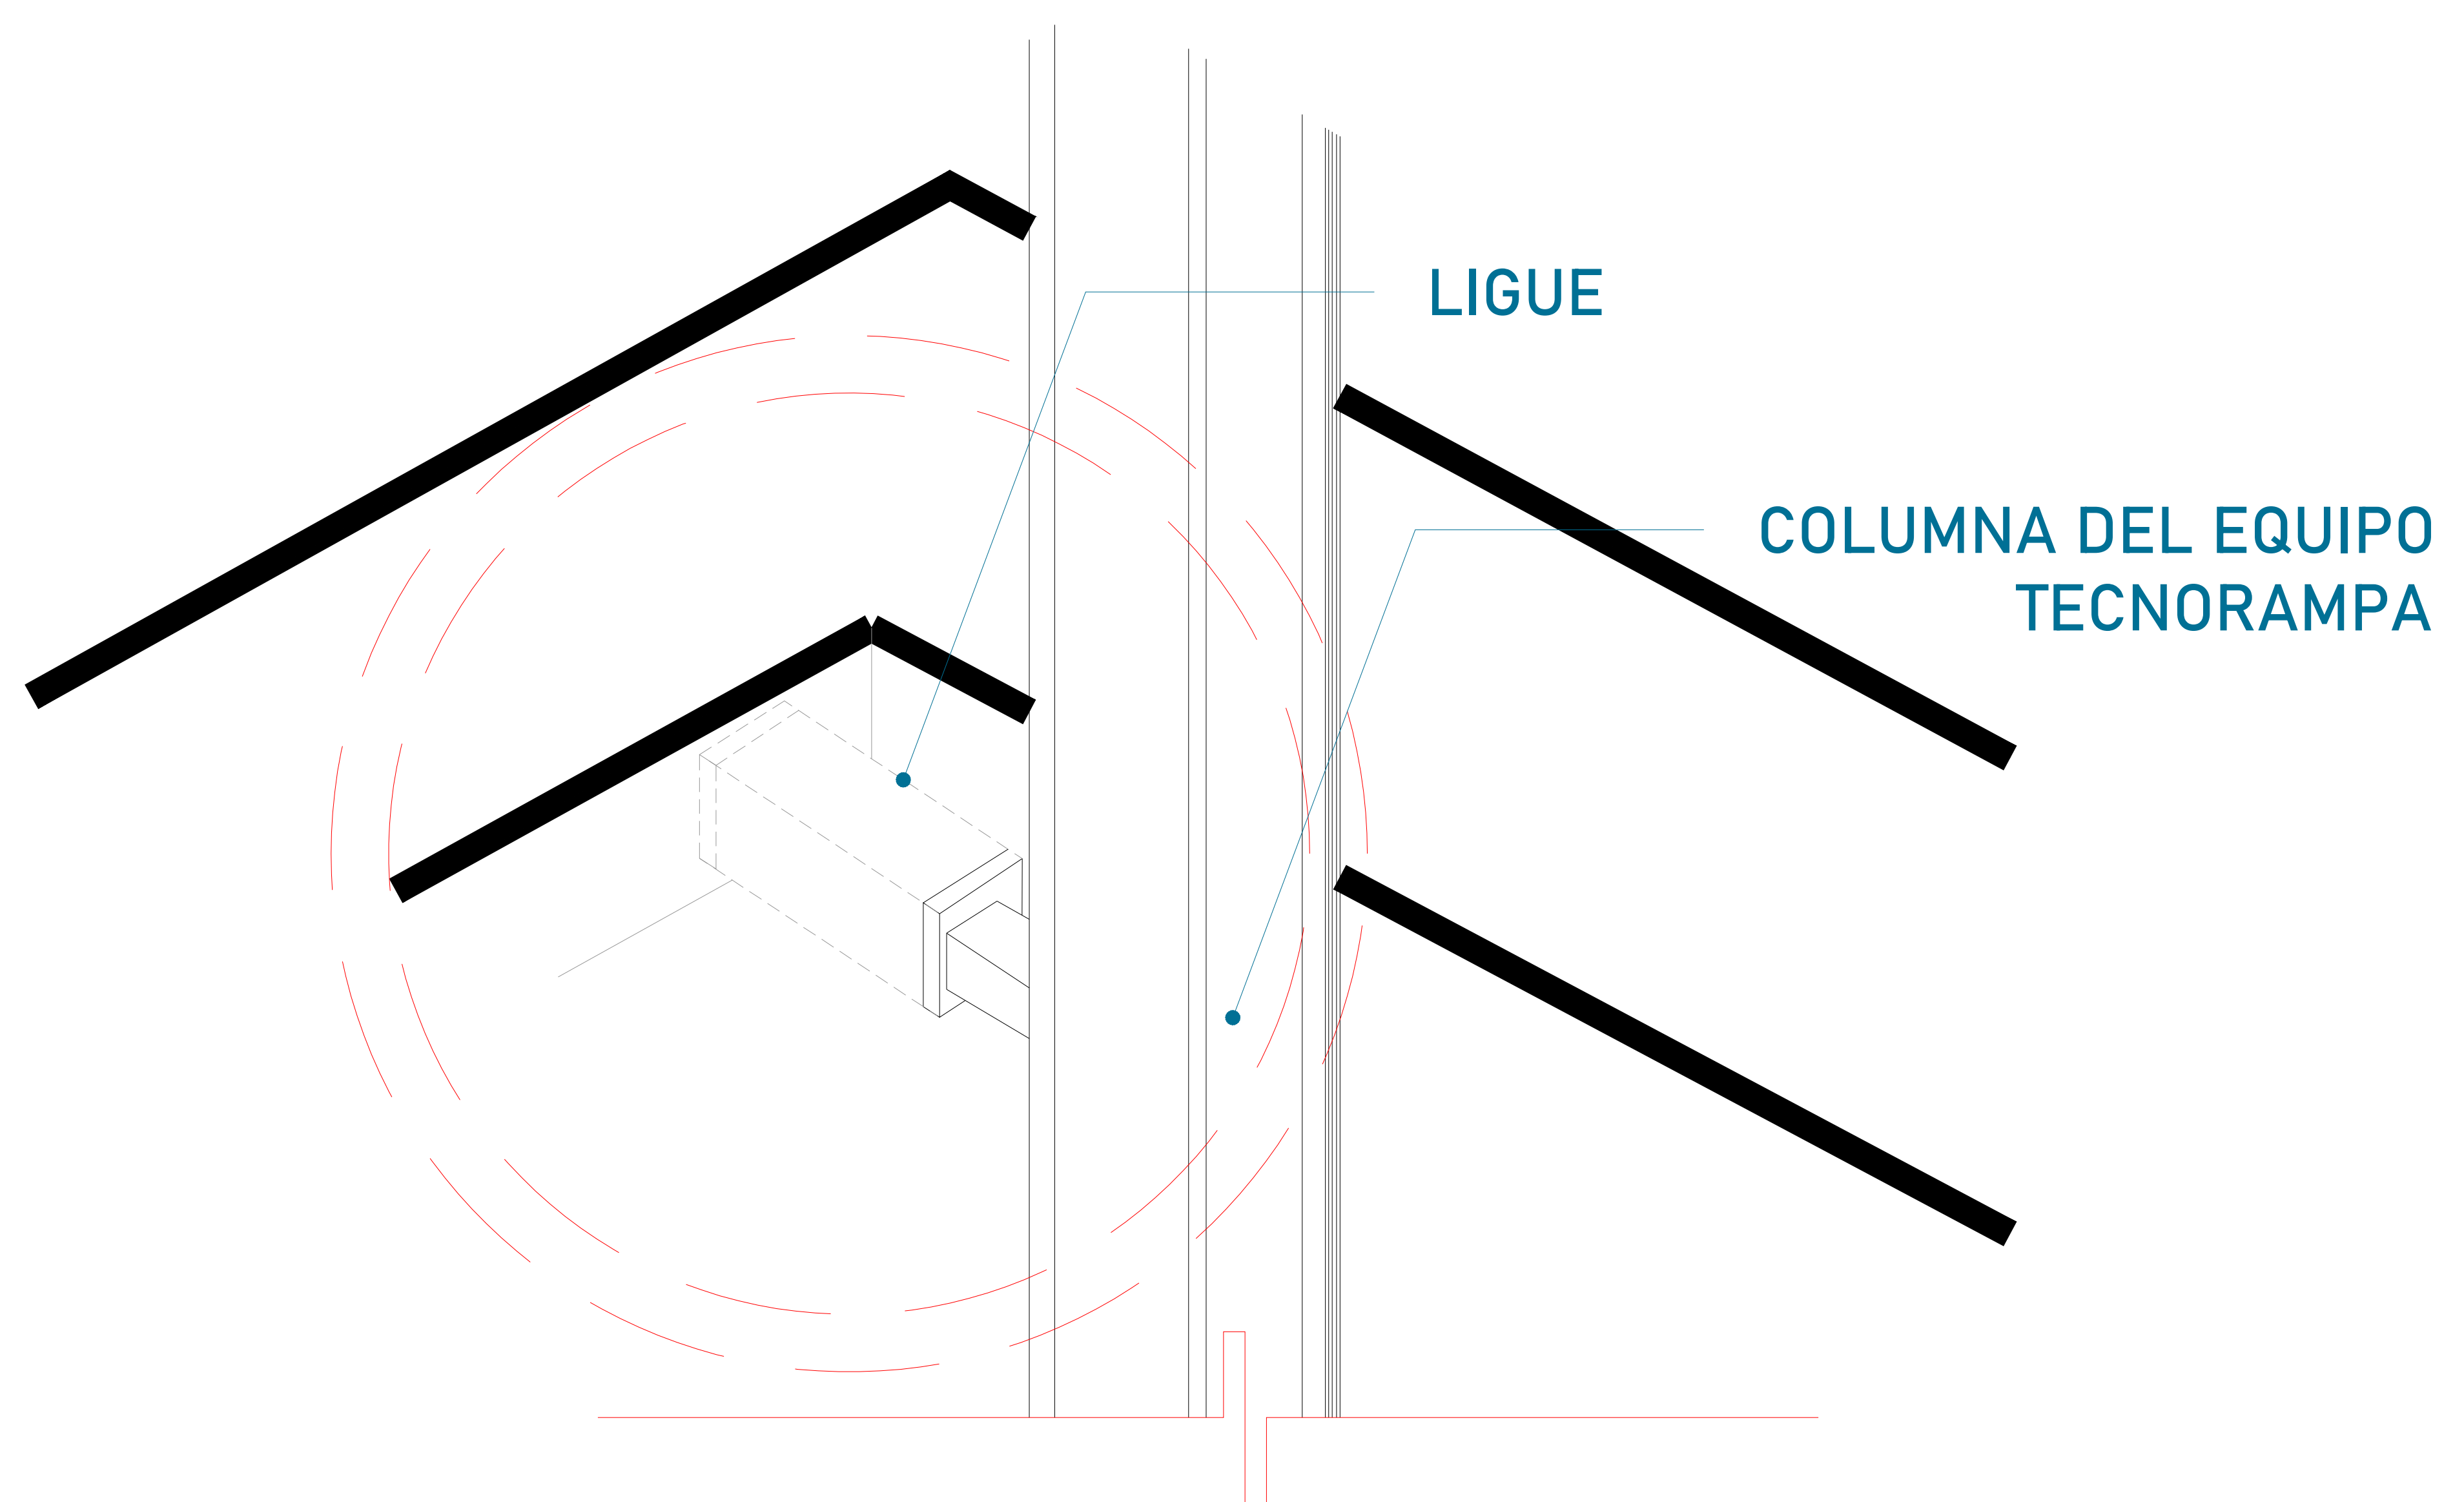

Las columnas del equipo Tecnorampa se ligan a distintas alturas por eso se solicitan los refuerzos, estos son puestos por el cliente.


Hone S

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:

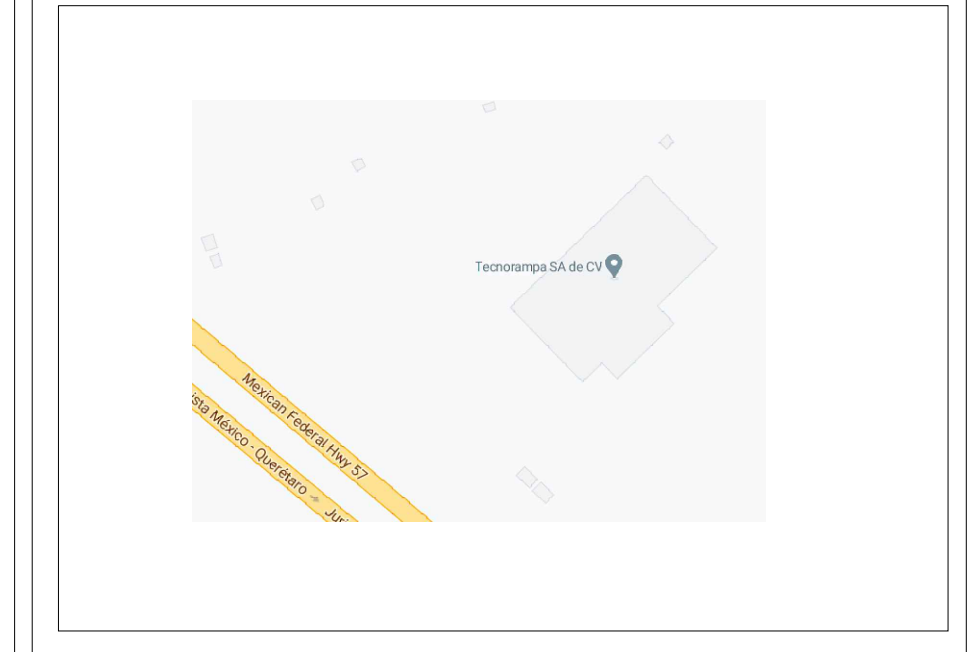

UBICACION:
Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:

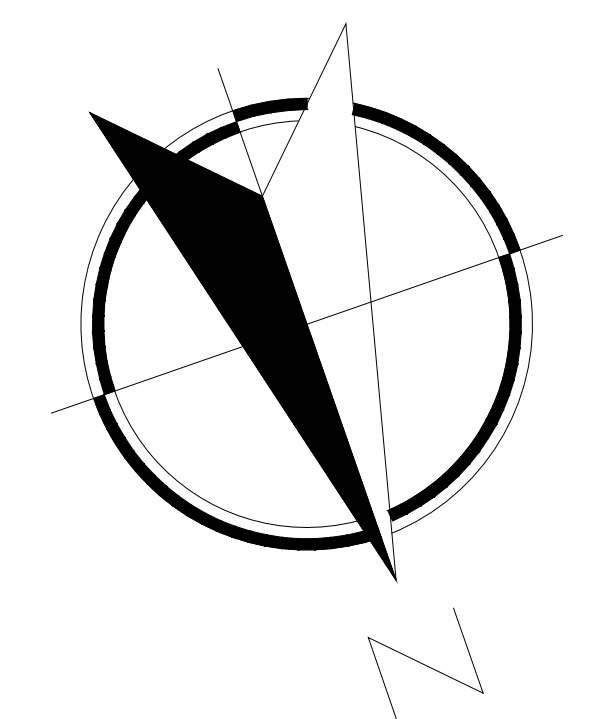

NOTAS GENERALES


TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	FECHA	FECHA

EMPRESA: **TecnoRampa**
 RAZÓN SOCIAL: **NOMBRE DEL CLIENTE**


VOBO: _____ VENDEDOR: _____
 FECHA: _____ ELEVADOR: _____

PLANO: **ANCLAJE DEL ELEVADOR** CLAVE: **A-4**

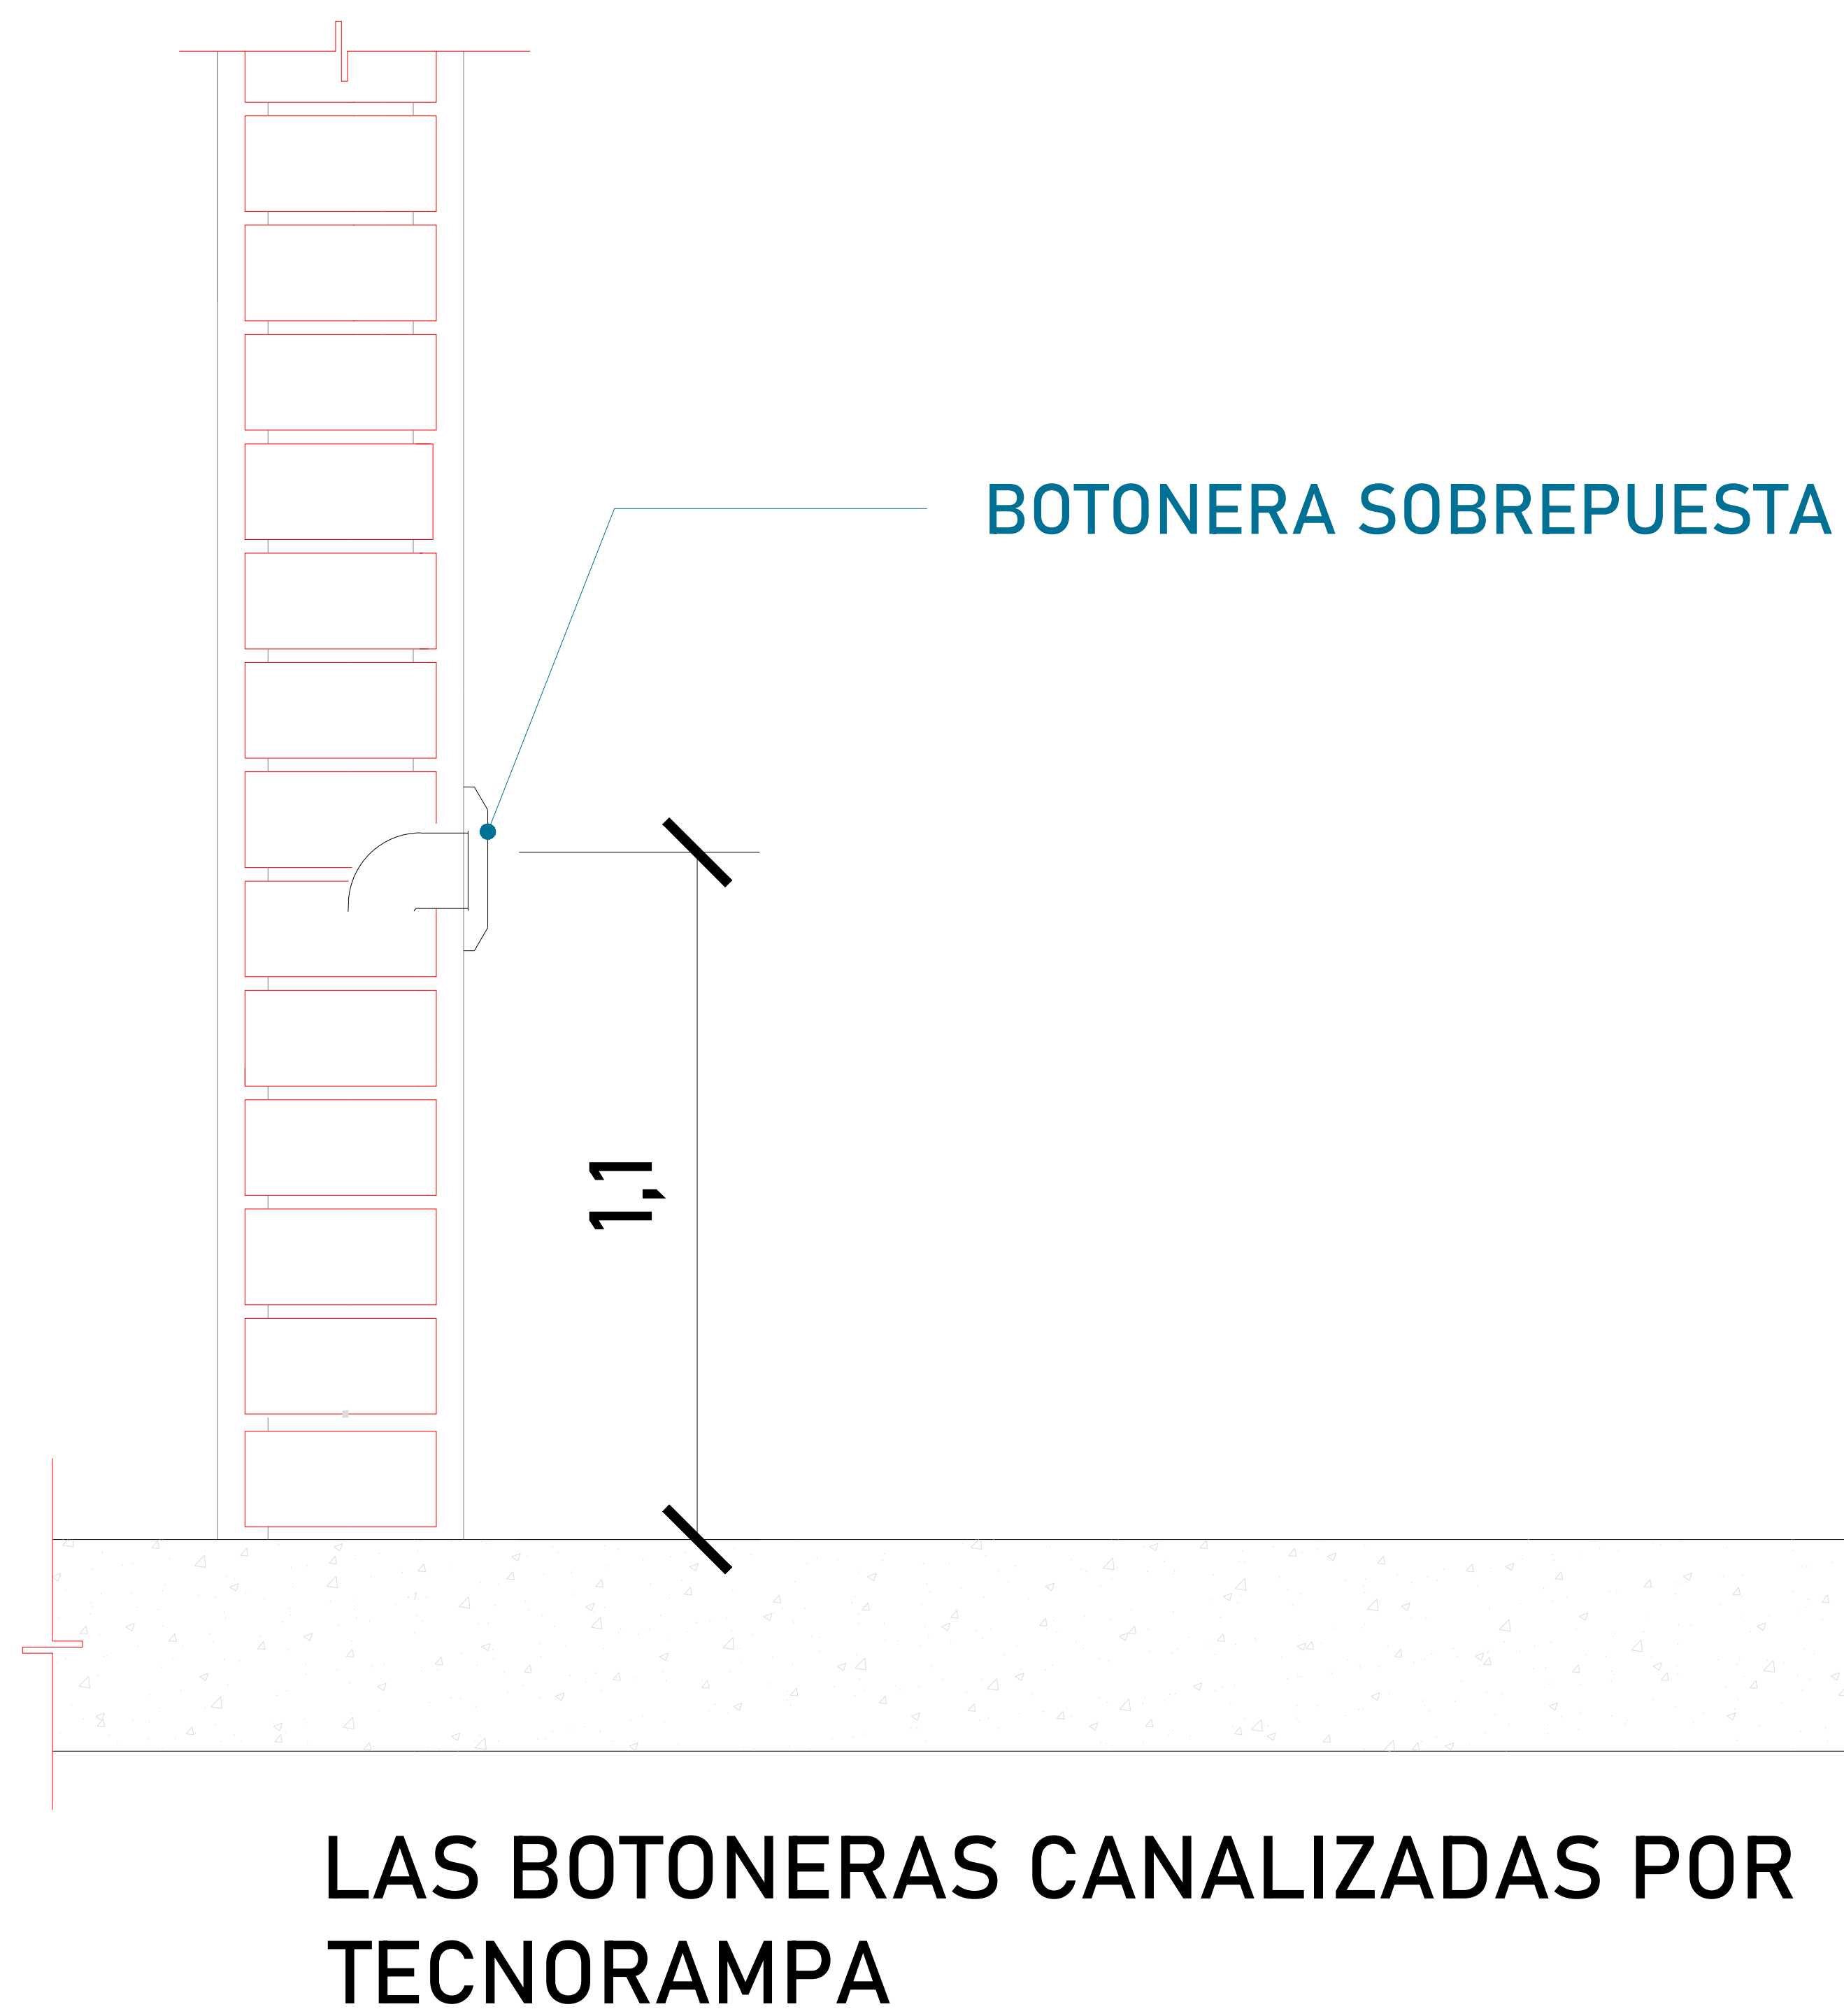

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRAULICA 2HP	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5
WATSS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

TABLA DE CALIBRES	
CALIBRE	DISTANCIA
8 AWG	0-10M
6 AWG	11-15 M
- (CONTEMPLAR CALCULO)	16- EN ADELANTE

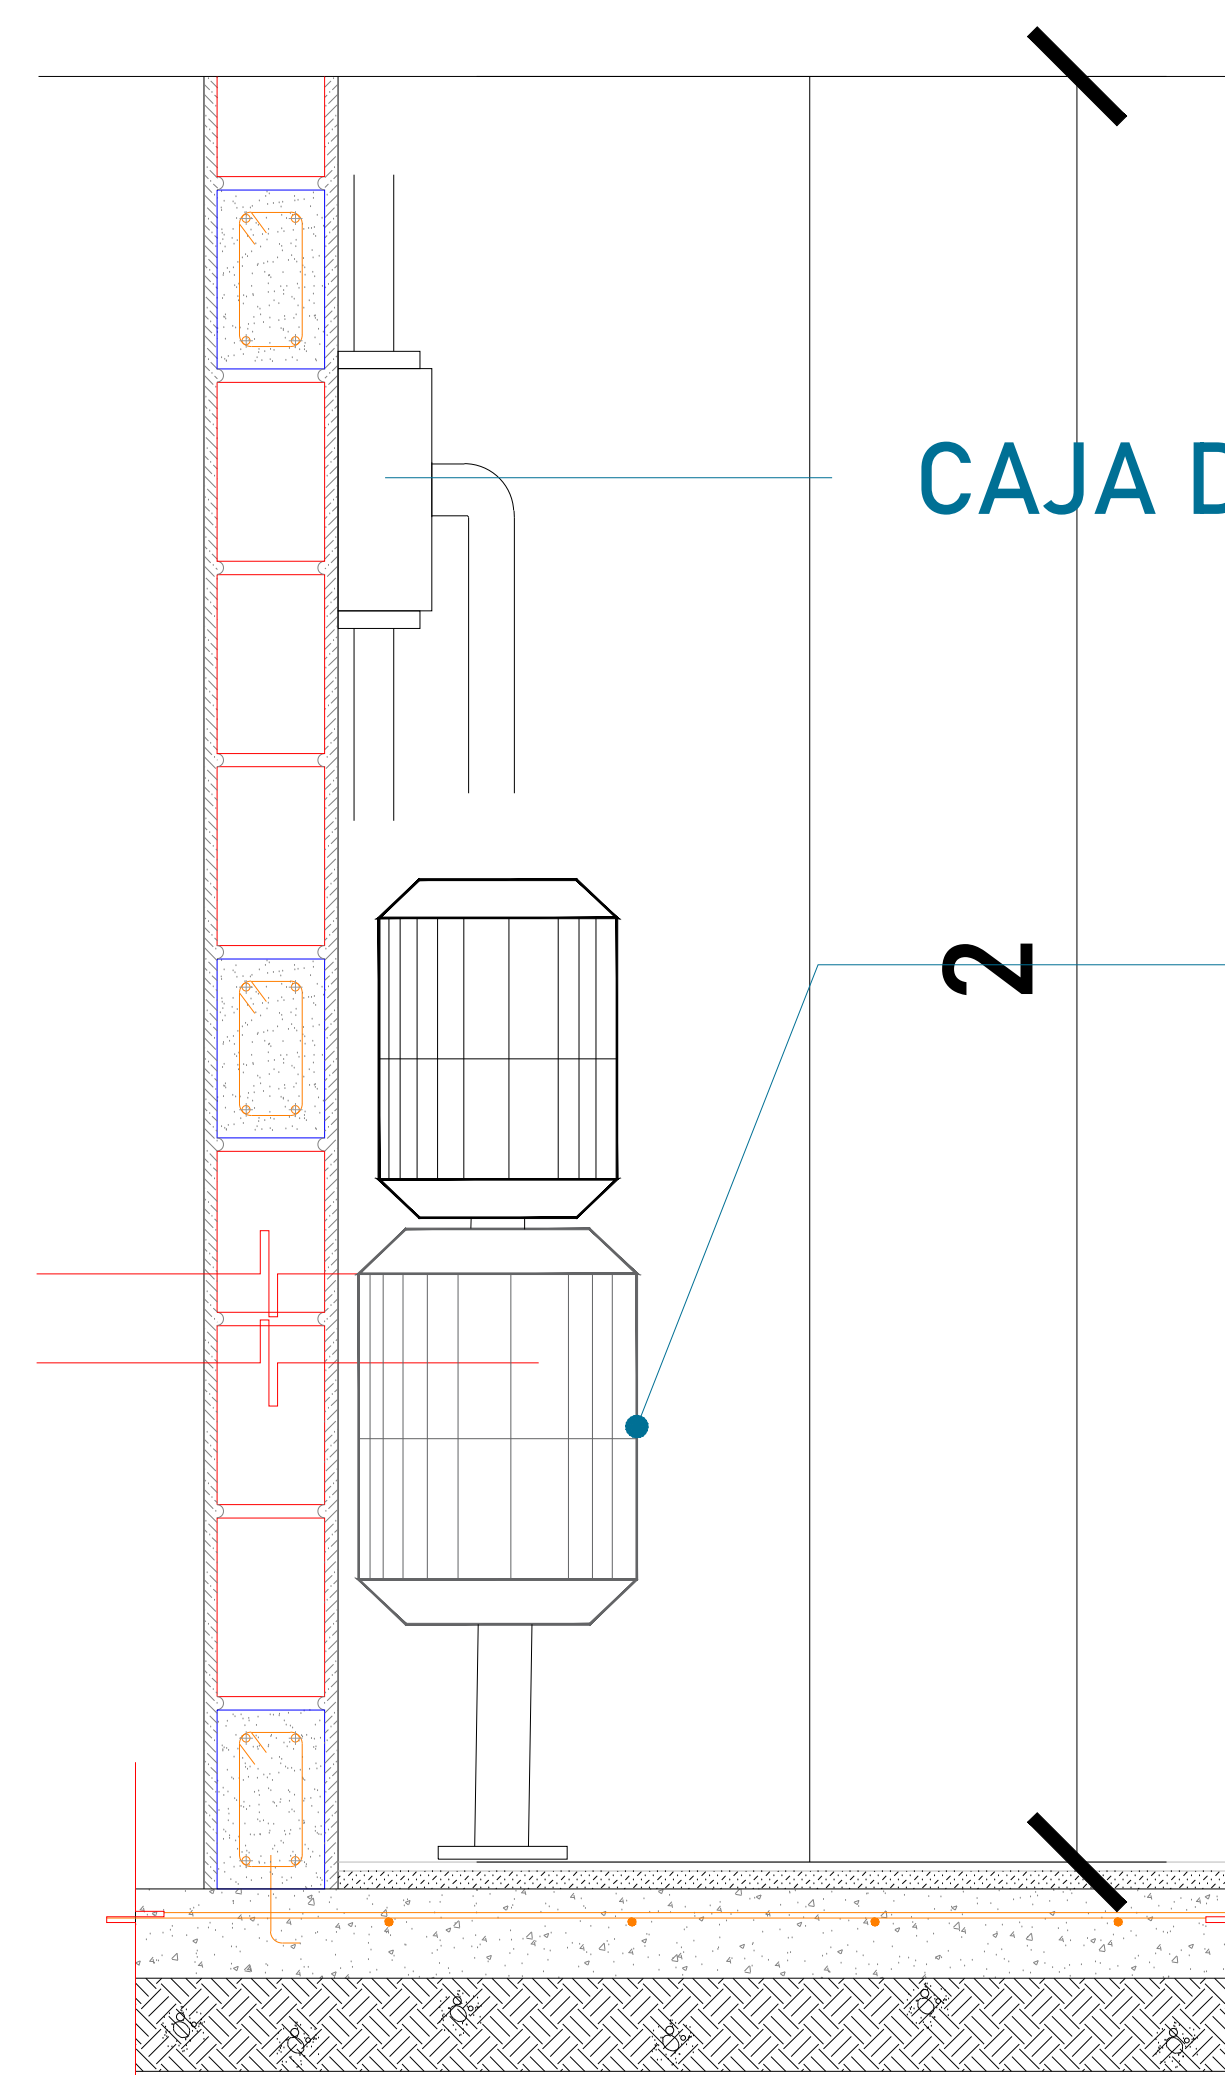


UNIDAD HIDRÁULICA
El motor del equipo Tecnorampa, debe estar protegido del polvo y agua o cualquier sustancia que pudiera contaminar el aceite por eso se solicita un nicho de 1.00mx0.65mx2.00m para su resguardo.


El cliente suministra, instala y energiza centro de carga con alimentación monofásica a 110V, con neutro y tierra física, e interruptor termomagnético de 1 x 30 Amp exclusivo para el elevador, deberá colocarse en el área donde se ubique la unidad hidráulica y control eléctrico proporcionado por TECNORAMPA a no mayor de 5.00m del área del equipo.

Por seguridad no deberá ser manipulado por personal no autorizado

*Al hacer caso omiso de las indicaciones ya dictadas y tenga alguna falla el equipo, Tecnorampa no se hará responsable de estas, además de que el año de garantía no tendría cobertura para estos daños.

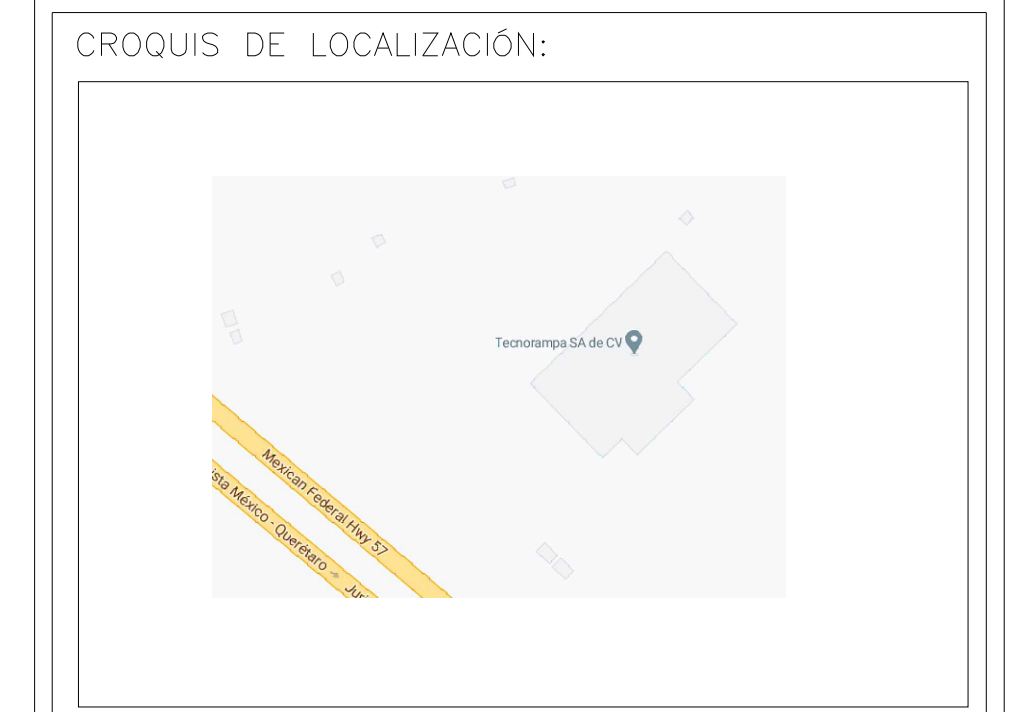

UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro

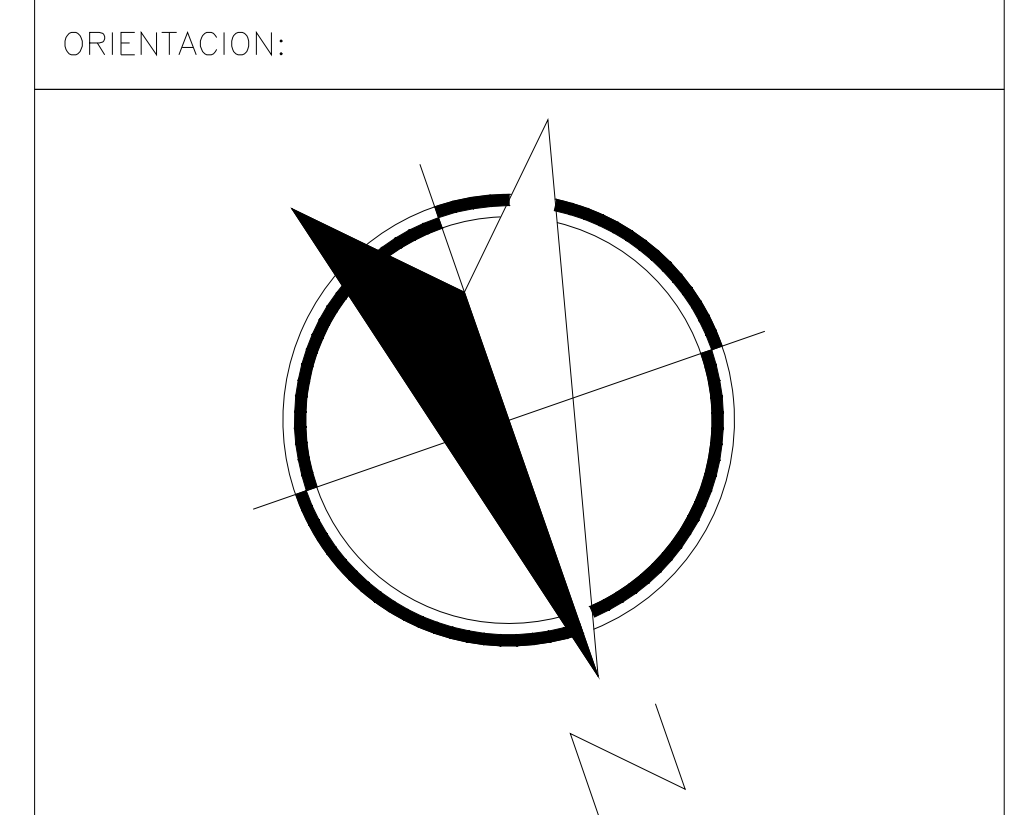


NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:		
NO.	FECHA	FECHA


EMPRESA: **TecnoRampa**
 RAZÓN SOCIAL: **NOMBRE DEL CLIENTE**
 VOBO: _____ VENDEDOR: _____
 FECHA: _____ ELEVADOR: _____
 PLANO: **ALIMENTACIÓN Y BOTONERAS** CLAVE: **A-5**

Done S

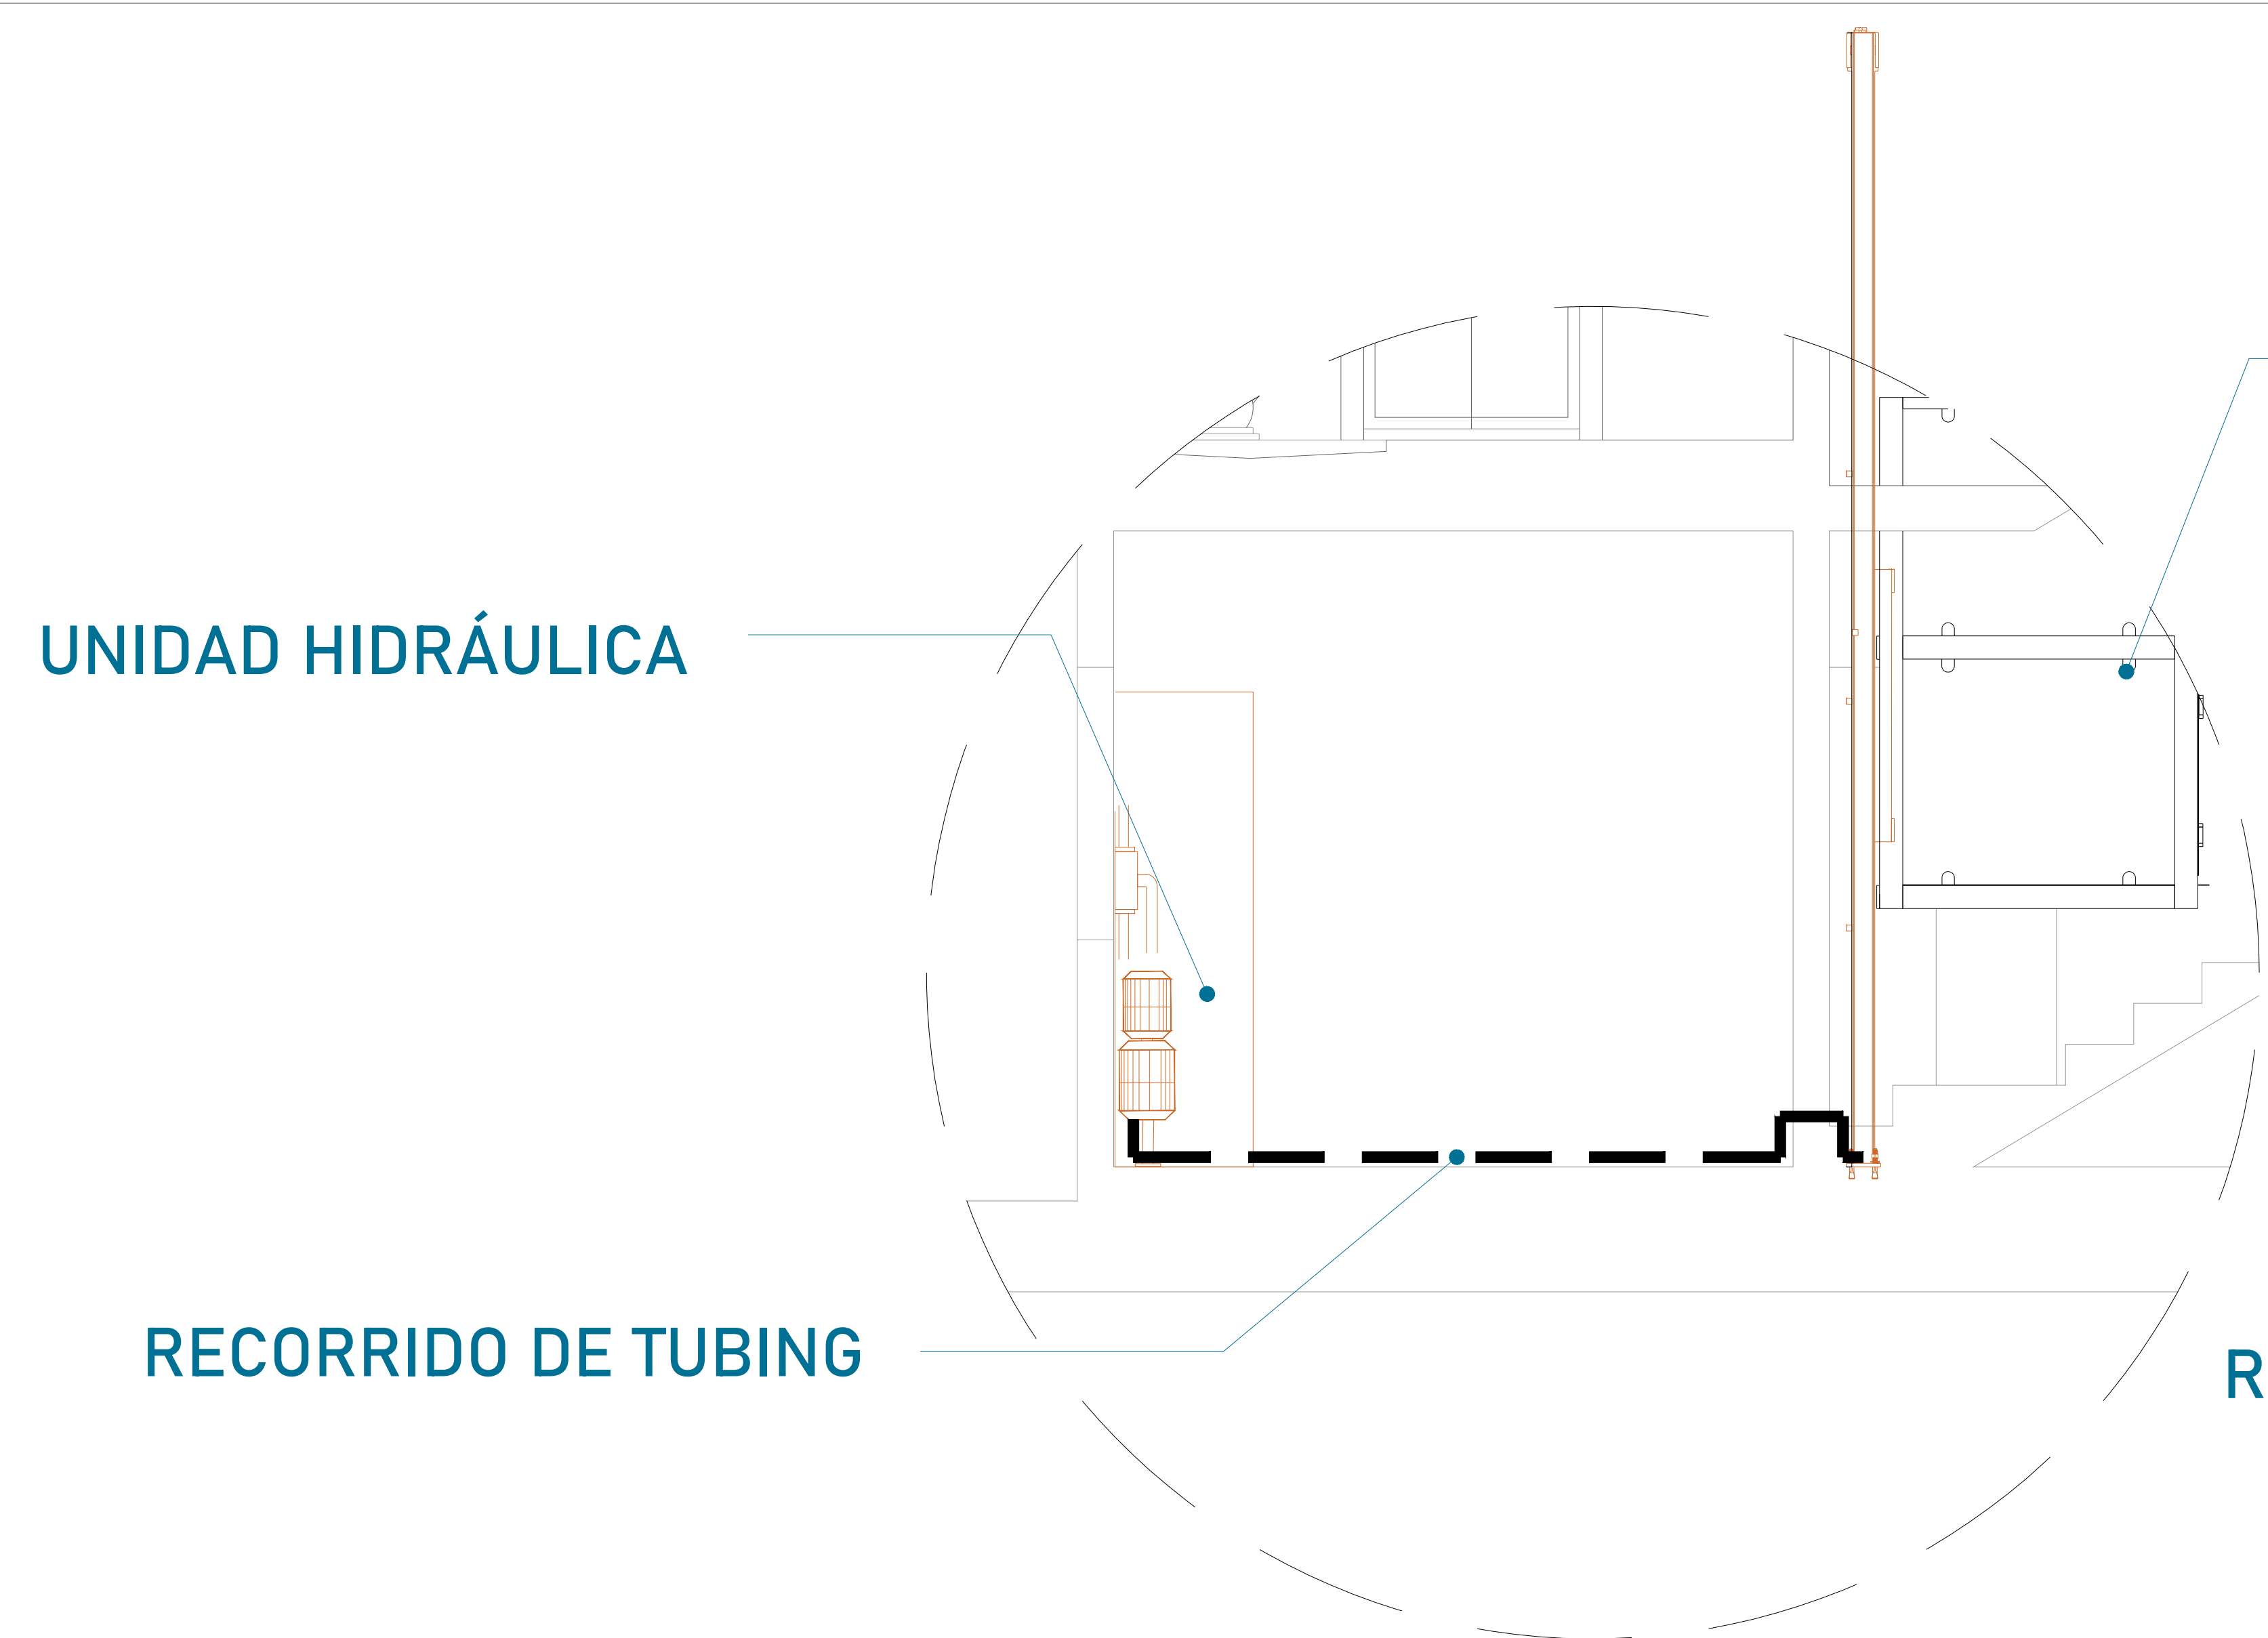


EQUIPO TECNORAMPA

El tubing que es la conexión del mecanismo del elevador a la Unidad Hidráulica, donde pasa el aceite. No tiene que tener una distancia máxima de 5.00m lineales.


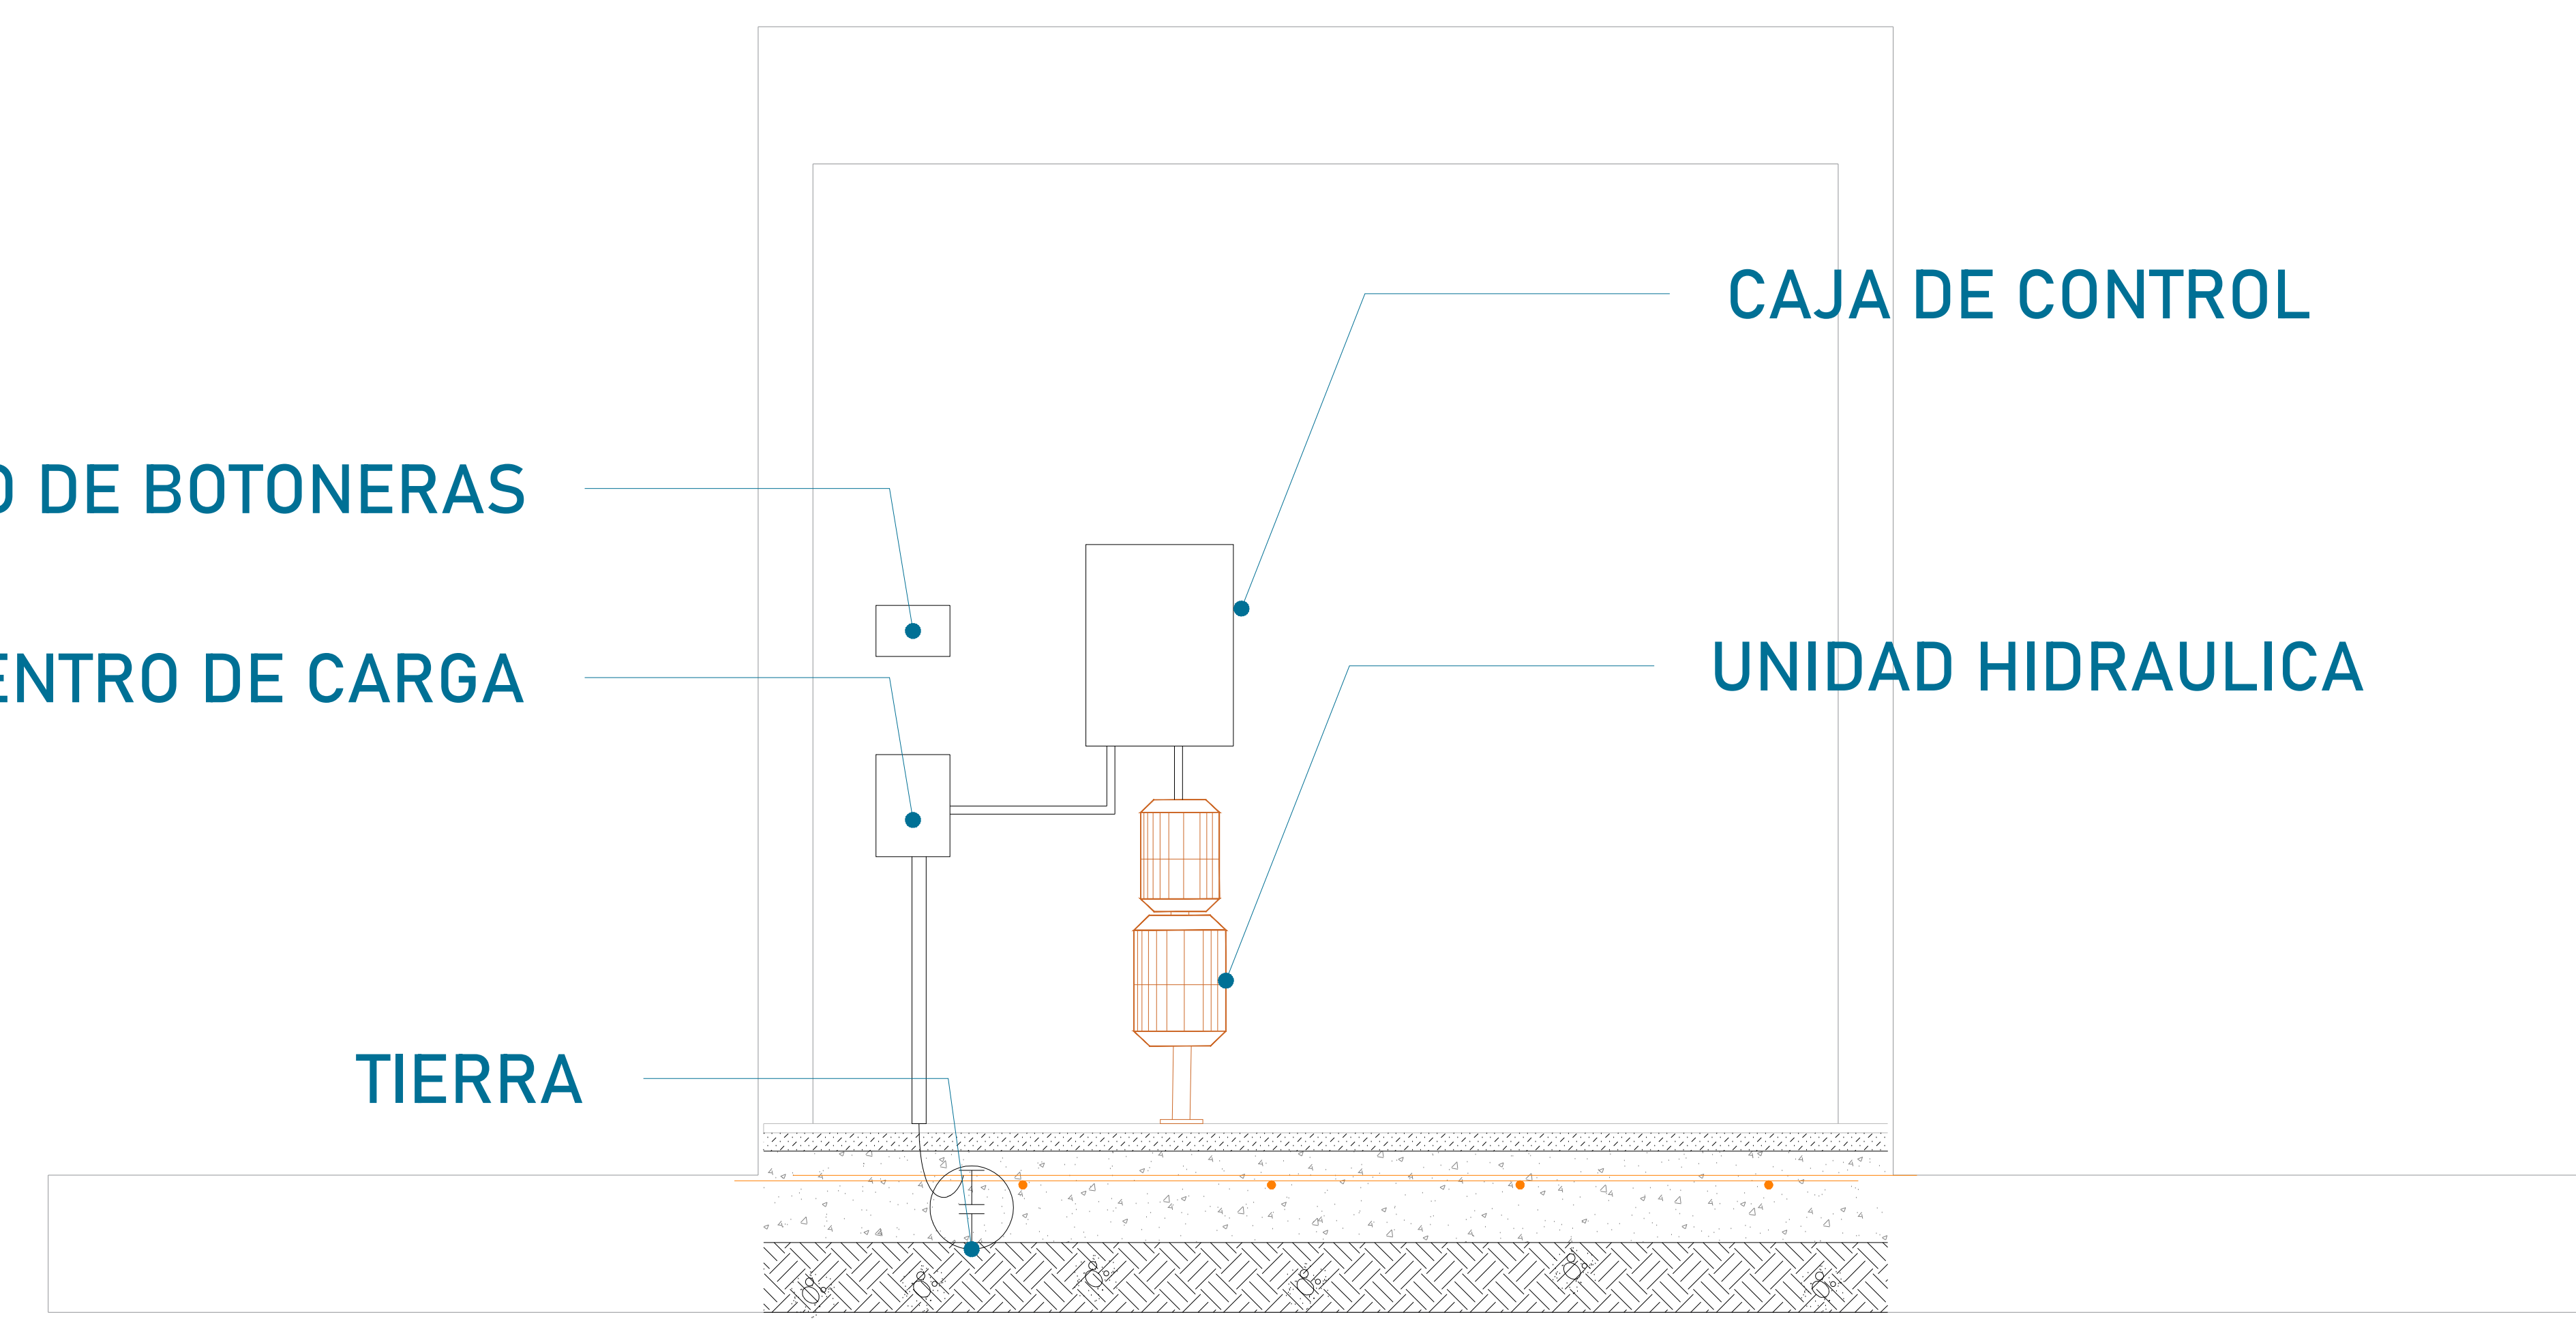


La imagen es solamente ilustrativa.

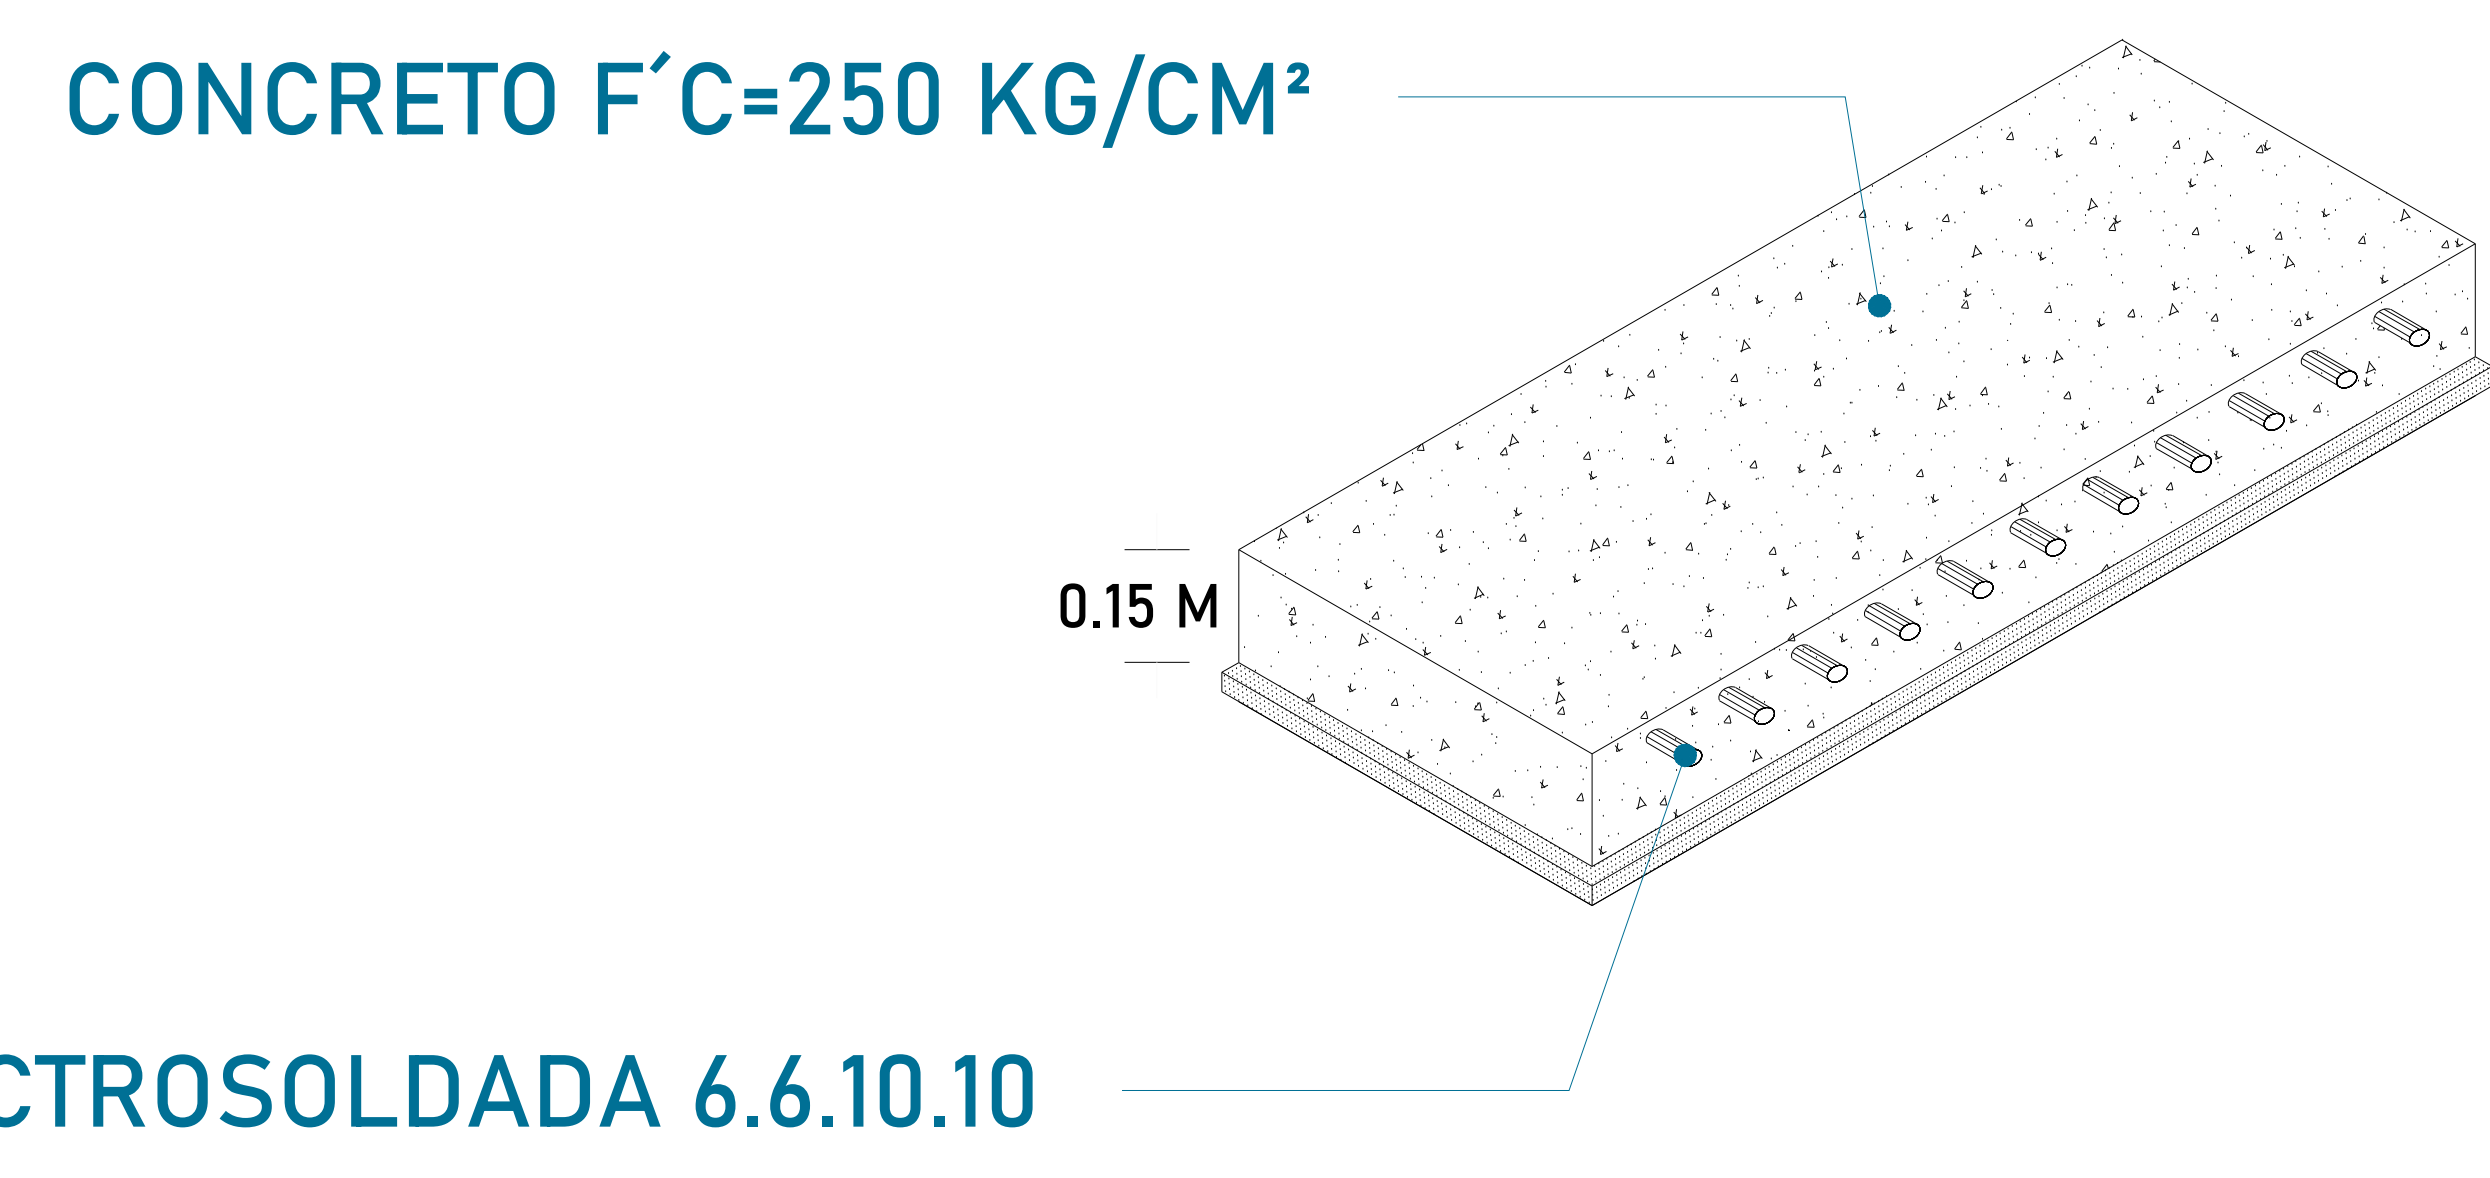

La Unidad Hidráulica va anclada, por medio de taquetes expansivos punta arpón de $\frac{3}{4}$ " de ancho, por 5" de largo al firme de concreto donde se apoya.

Para la alimentación del equipo se requiere una Unidad Hidráulica se solicita que este motor este lo mas cerca posible del equipo, por lo tanto se solicita al cliente tener un ducto de 3" para poder pasar ahí el tubing y los cables para la botoneras

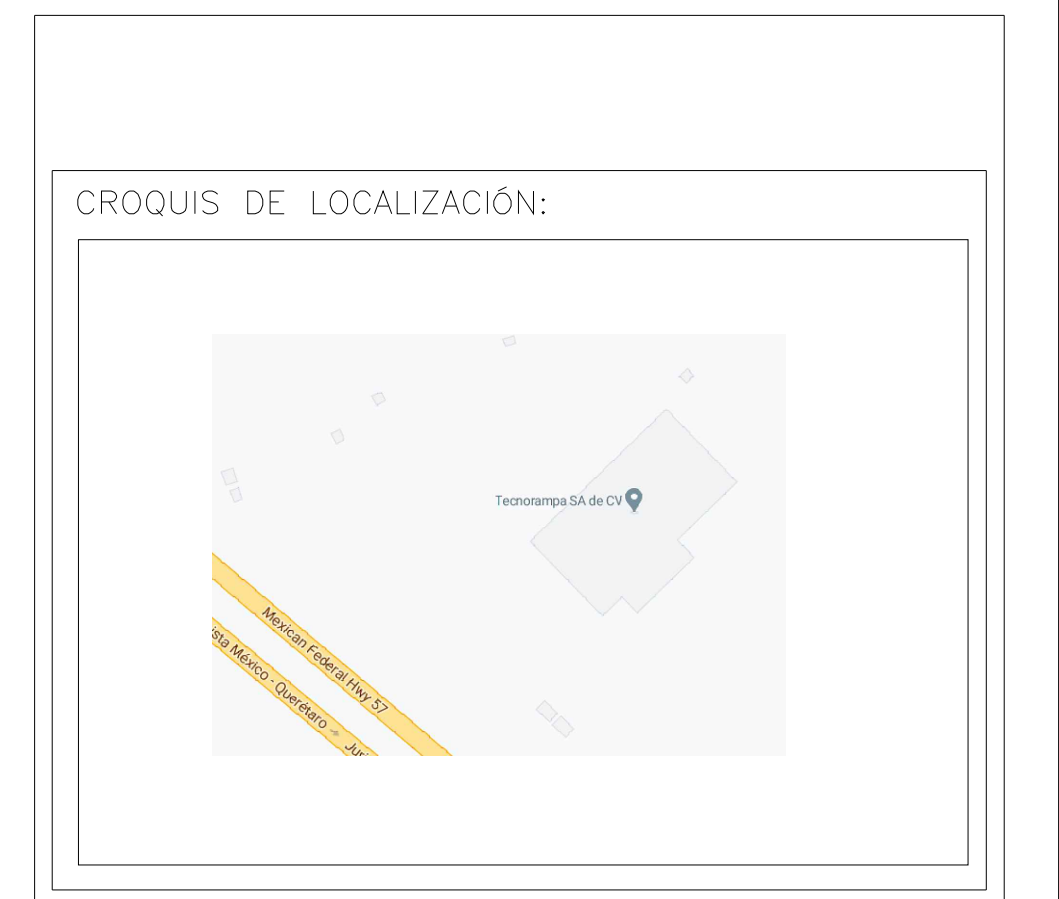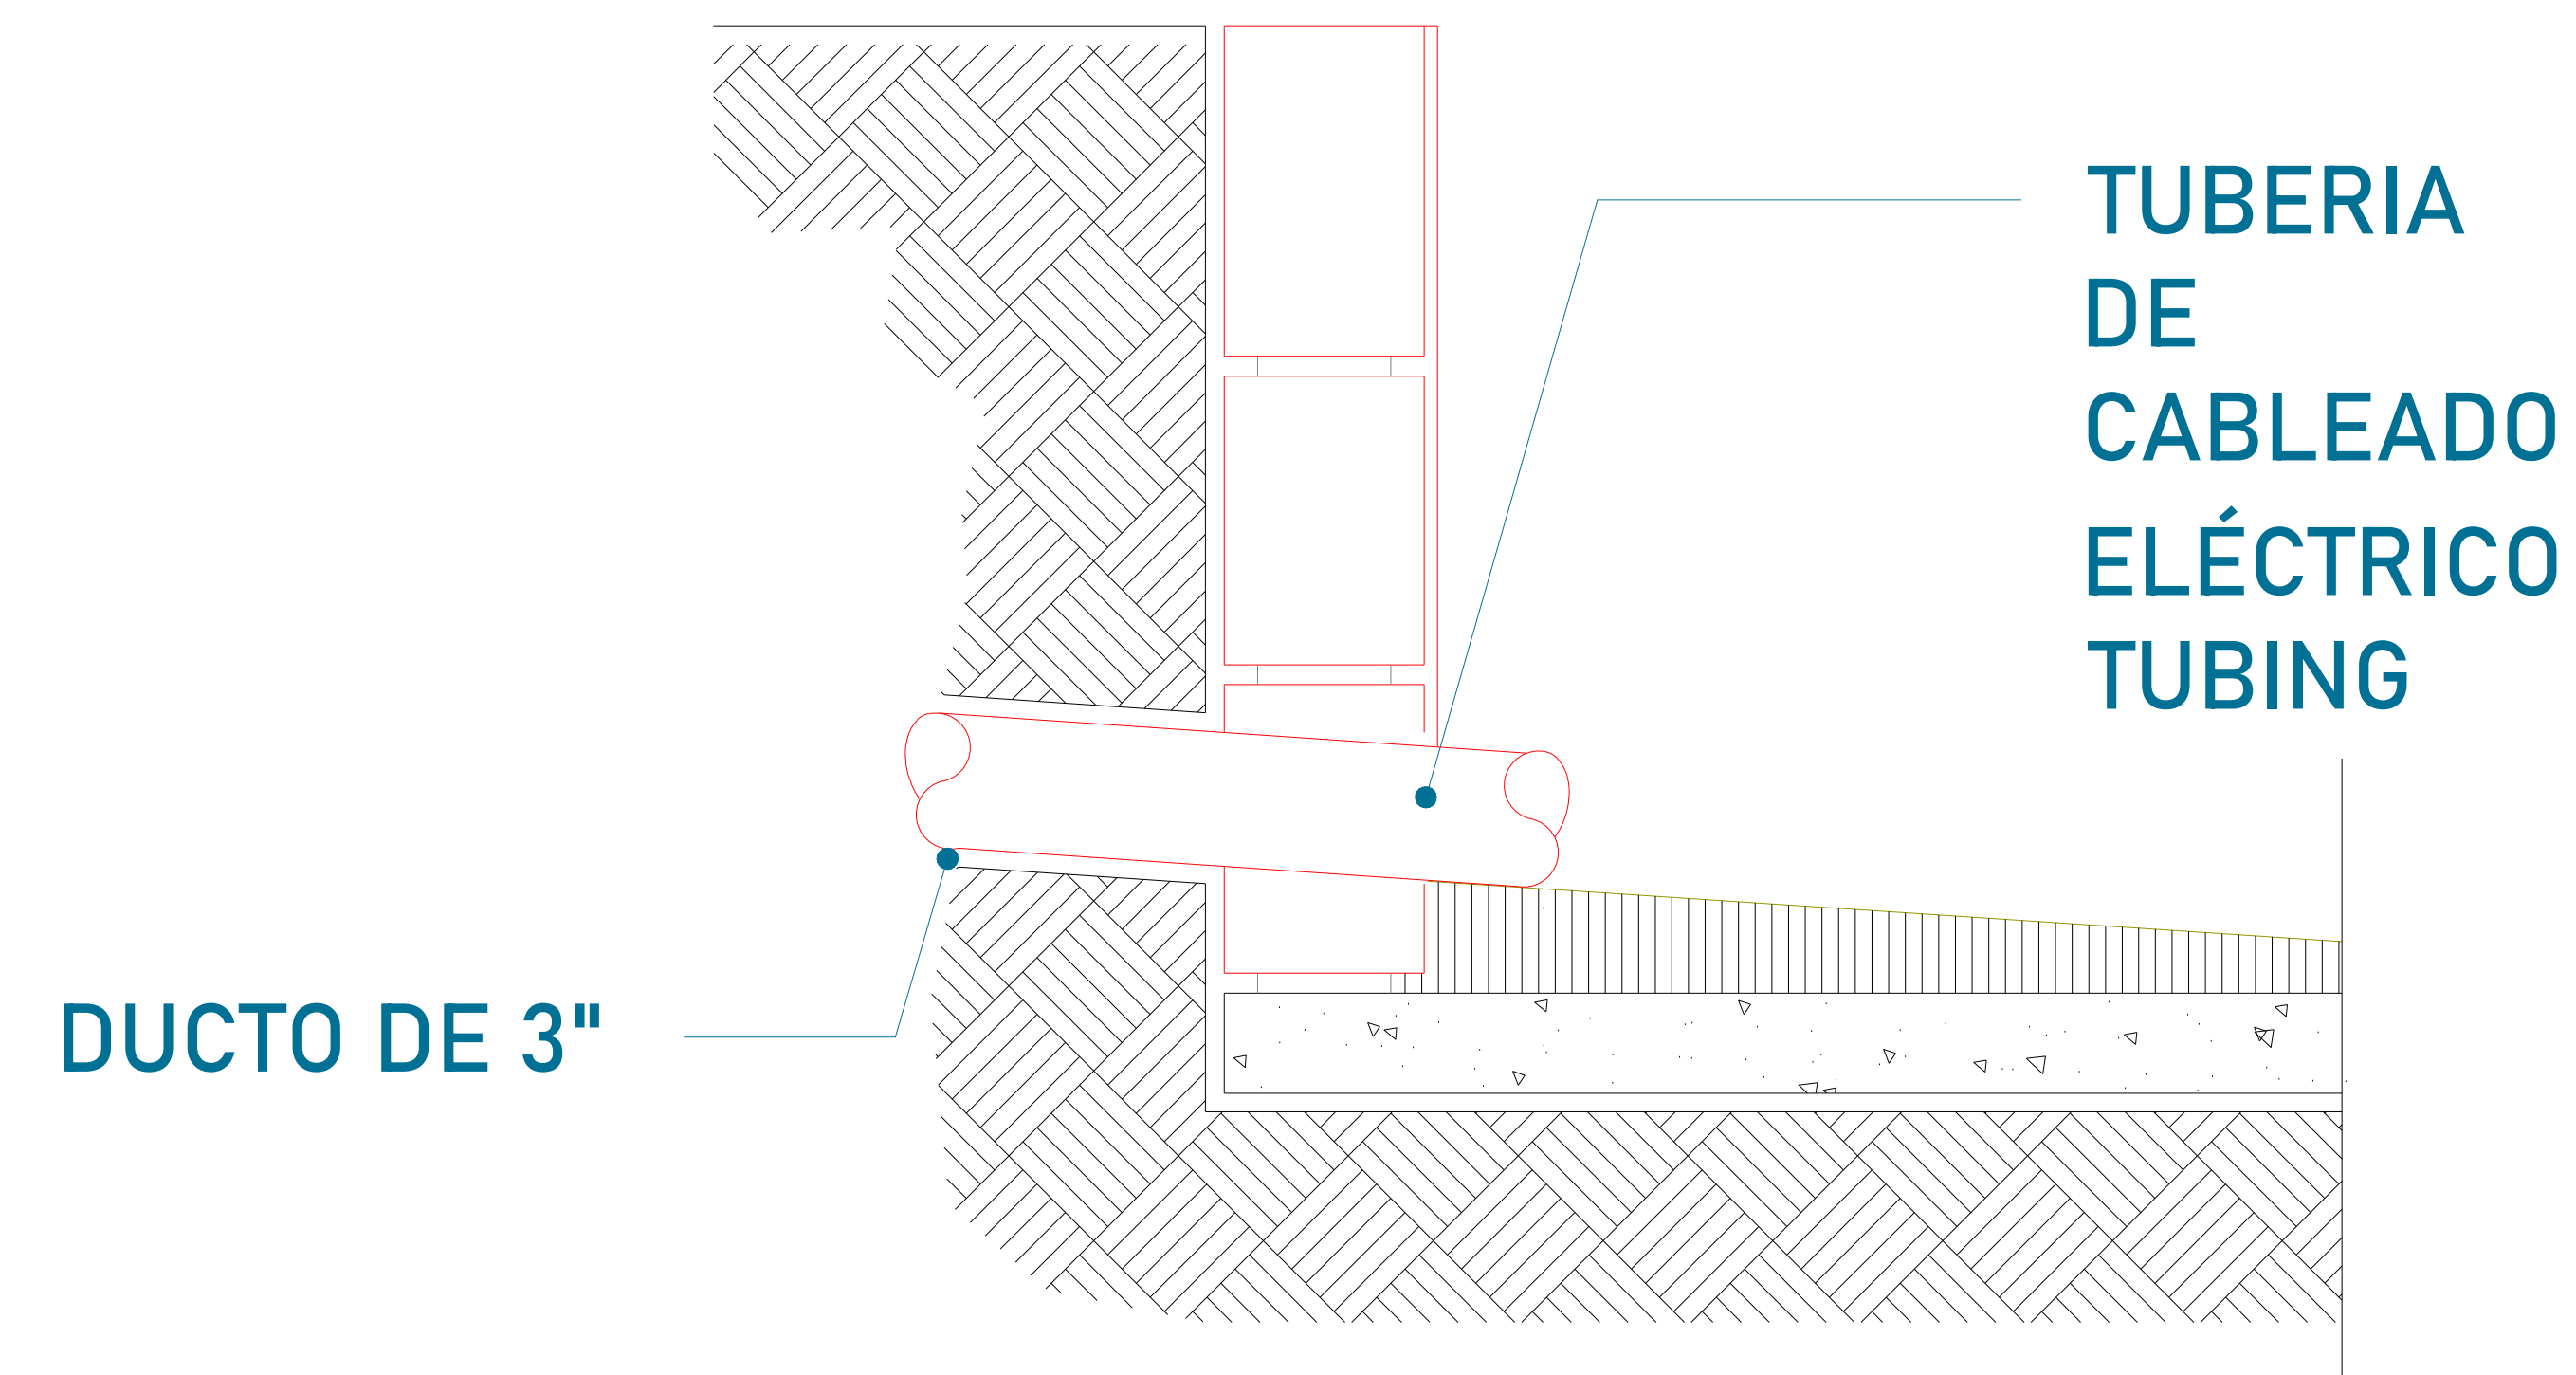

UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	FECHA	FECHA

EMPRESA: **TecnoRampa**

RAZÓN SOCIAL: **NOMBRE DEL CLIENTE**

VOBO: VENDEDOR:

FECHA: ELEVADOR:

PLANO: **DUCTO Y UNIDAD HIDRÁULICA** CLAVE: **A-6**

[Handwritten signature]

PUERTA EXTERIOR

El elevador no cuenta con puerta.
Las puertas seran instaladas por Tecnorampa
en el sitio.

PRECAUCIONES

No operar el elevador cuando exista fuga de
fluido hidráulico.

Respetar las indicaciones sin sobrepasar su
capacidad de peso 500kg.


No operar el equipo, sin antes haber sido
entregado por un personal asignado de la
empresa Tecnorampa.

No utilizar el elevador en casos de incendio.

No operar el elevador en caso de que los
cables de acero se encuentren deshilados.

REQUISITOS DE INSTALACION

- 1.- El foso estará en óptimas condiciones
 - a) No encharcamientos
 - b) No objetos ni materiales dentro
 - c) Acceso libre al area de instalación
- 2.- Se necesita energía a 220V, para
conectar una maquina de soldar a 2 fases,
capacidad de consumo de 60 Amp
*En dado caso de no contar con la
alimentación, contacte a su vendedor para
dar solución.
- 3.- La obra civil (foso y refuerzos) debera
estar lista en la fecha programada de su
instalación.
- 4.- Considerar el espacio de accesos y
vanos en sitio para el acceso del equipo al
lugar de su instalación

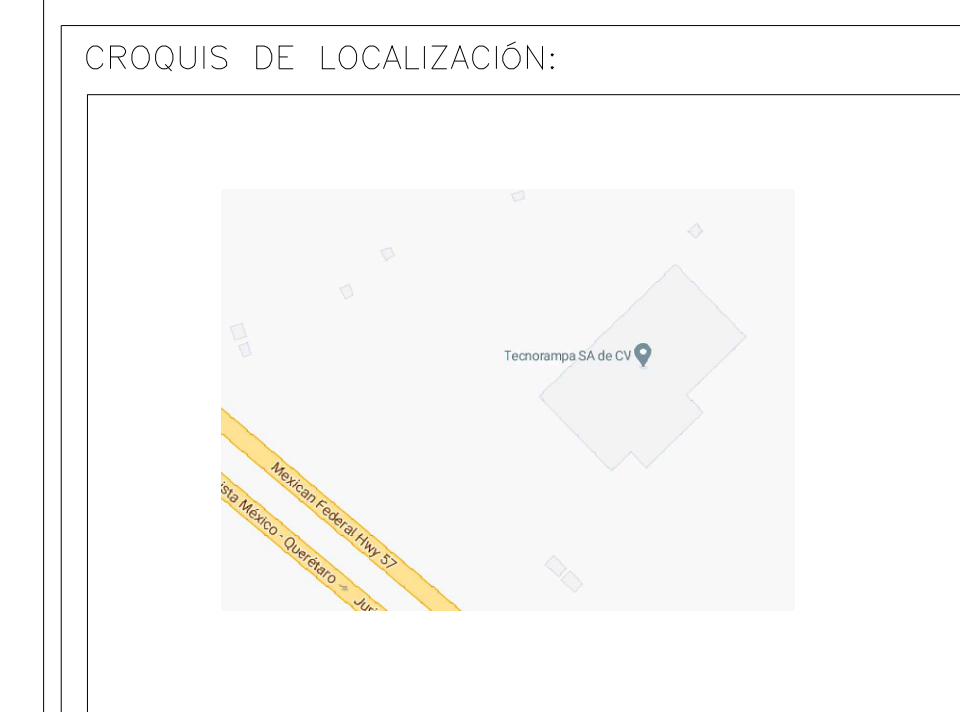

UBICACION:
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	FECHA	FECHA

EMPRESA: **TecnoRampa**
SOLUCIONES EN EQUIPOS Y ACCESORIOS

RAZÓN SOCIAL: **NOMBRE DEL CLIENTE**

VOBO: VENDEDOR:

FECHA: ELEVADOR:

COMPLEMENTOS: CLAVE: **A-7**

Done S