

DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 110 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 x 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

W2- EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

W3- SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.




- PANEL DE SEGURIDAD
- GENERADOR

NOTA:

BOTONERAS SOBREPUESTAS


-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARA SOBREPUESTAS AL IGUAL QUE LAS BOTONERAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

BOTONERAS SIN DEFINIR

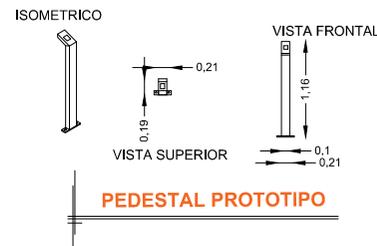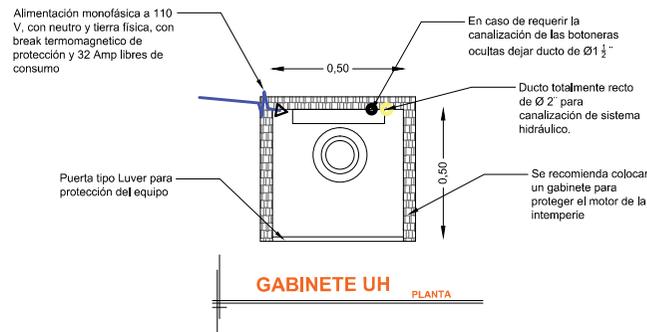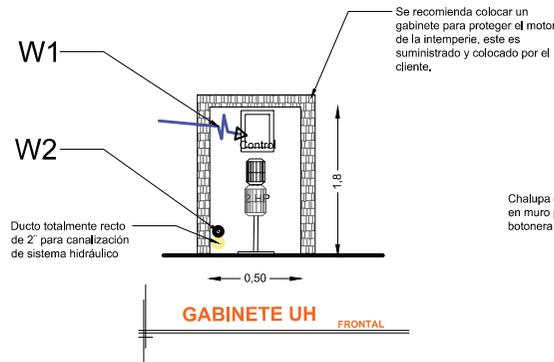


NOTA: Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

Chalupa de 2 X2 X4" empotrada en muro para alojamiento de botonera



Poliducto mínimo de Ø1" empotrada para instalación de botoneras




W3

Registro eléctrico de 4"X4" para conexión de cableado en área del motor

CANALIZACION

*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado

Chalupa de 2 X2 X4" empotrada en muro para alojamiento de botonera. Se recomienda a una altura de 1.10m

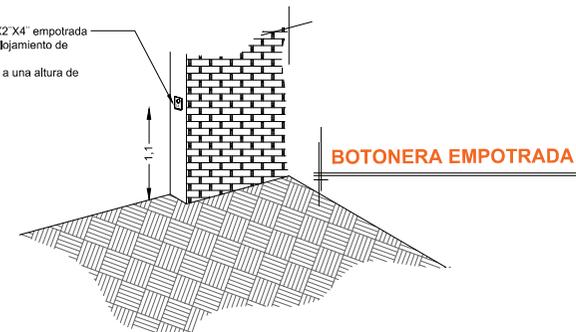

RAZON SOCIAL: **NACIONAL MONTE DE PIEDAD**

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO: **Arq. Laura Vargas M.**

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **11689**

NOMBRE: **Nacional Monte de Piedad**

TIPO: **MEDIA**

CARGA: **500 KG** UH: **2 HP**

GDL-003-L

UBICACIÓN: **Av. Alcalde #808 esquina Jesús García**

ELEVACION: **1.50 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **DELGADA**

ELECTROHIDRAULICO