


DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN Y 80 AMP LIBRES DE CONSUMO

BOTONERA CON DISPLAY
TOPES MAGNETICOS
ELECTROIMANES


BOTONERAS SOBREPUESTAS

-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARA SOBREPUESTAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

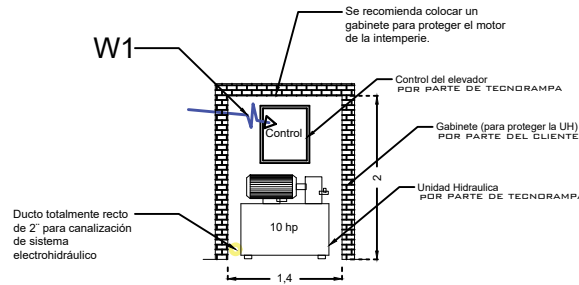


NOTA: LA UNIDAD HIDRÁULICA Y CONTROL DEBERÁ ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5.00M, PREFERIBLEMENTE LA UBICACIÓN SERÁ A UN COSTADO DEL ELEVADOR

GABINETE UH FRONTAL

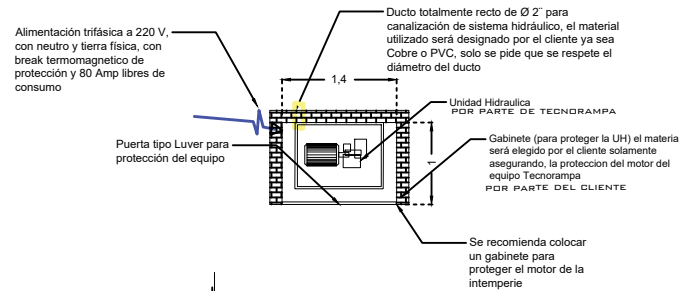


GABINETE UH PLANTA

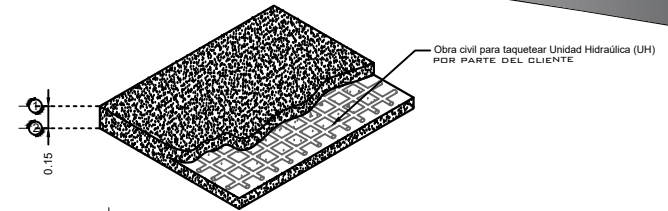

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	3
AMPERS DE CONSUMO	27.0000
WATTS DE CONSUMO	7.46 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA 10HP

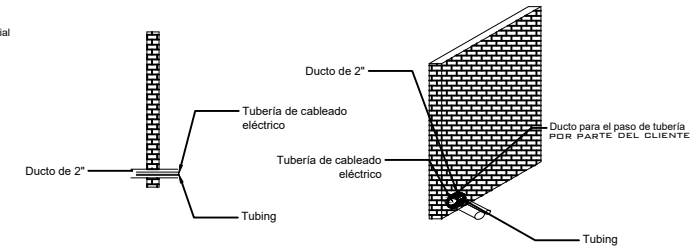

DUCTO DE 2\"/>

RAZON SOCIAL: **ELEKTRA TLAHUAC LOS OLIVOS**

ELEVADOR: **CARGA**

LEVANTAMIENTO:
Arq. Mariana M. Olvera

FIRMA:

N. DE CLIENTE:

NOMBRE:
Elektra Tlahuac Los Olivos

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA:
2000 KG UH :10 HP

UBICACIÓN: **Av. Tlahuac No. 5988 Colonia Los Olivos Del. Tlahuac CDMX**

ELEVACION: **3.80 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **GRUESA**

ELECTROHIDRAULICO

CDMX-003-L