


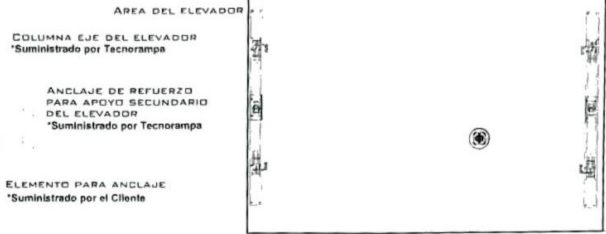
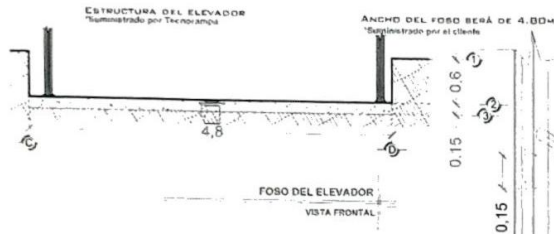
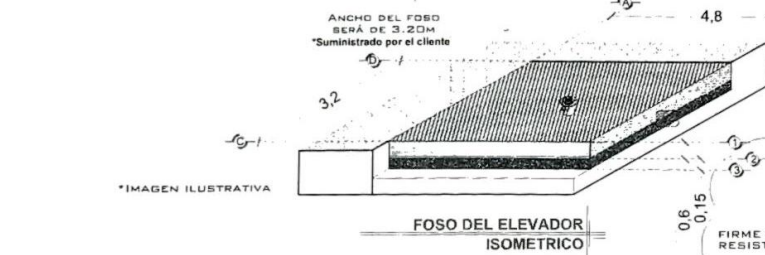
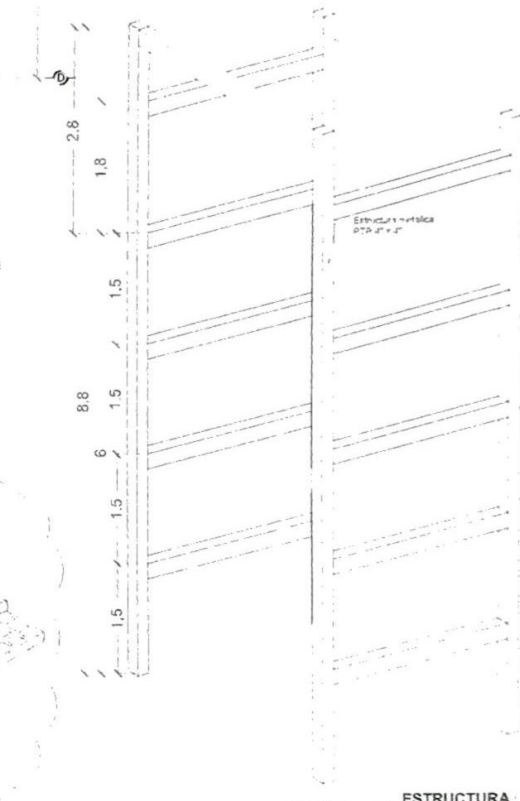


OBRA CIVIL

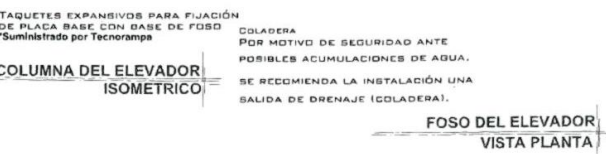

NOTA: EL NÚMERO DE REFUERZOS ESTACIONERÁN SE TIENE EN SITIO.
DEFINIENDO AL RECORRIDO DEL ELEVADOR SERÁN LOS REFUERZOS
REFUERZO A 1.80M DESPUÉS DE LA ÚLTIMA ESTACIÓN, ESTO PARA ANCLAR LA ESTRUCTURA DEL EQUIPO.
CONSIDERAR UNA ALTURA MAYOR EN LA PARTE DE LA ENTRADA PARA LIBRAR EN LA ÚLTIMA ESTACIÓN UN PASO DE 2.50M

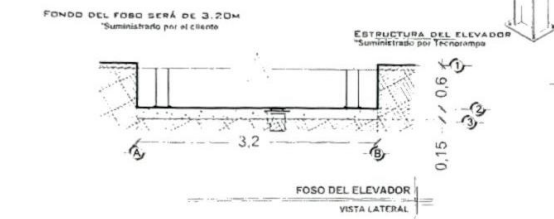

NOTAS
 ▣ LAS DIMENSIONES DE CLARO DE ELEVADOR DEBERÁN COINCIDIR CON LAS DIMENSIONES DE ENTREPISO Y CADA UNA DE LAS ESTACIONES, ESTANDO TODO A PLOMO Y NIVELADO.


# DE CLIENTE:	23154-13943	ELEVACION:	6.00M
RAZON SOCIAL:	COMERCIAL WINDSOR S.A. DE C.V.	No. DE NIVELES:	2 EST.
NOMBRE:	ING. CARLOS FIGUEROA	CARGA:	5000 KG
UBICACIÓN:	BLVD LA ENCANTADA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA	TUBERÍA:	GRUESA
ELEVADOR :	CARGA- SEMICOMPLETA	UH :	20 HP

VENDEDOR FIRMA: ARQ. RICARDO RODRIGUEZ
 FIRMA DEL CLIENTE: *Soungkwon Siu*

REVISIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN
0	29/12/2020	LIBERACION DE GUIA MECANICA
1	14/01/2021	MODIFICACION DE FOSO Y CABINA
2	23/02/2021	MODIFICACION DE FOSO Y CABINA
3	17/05/2021	MODIFICACION DE FOSO Y CABINA

TecnoRampa
 B.C.-001-L
 OBRA CIVIL

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO

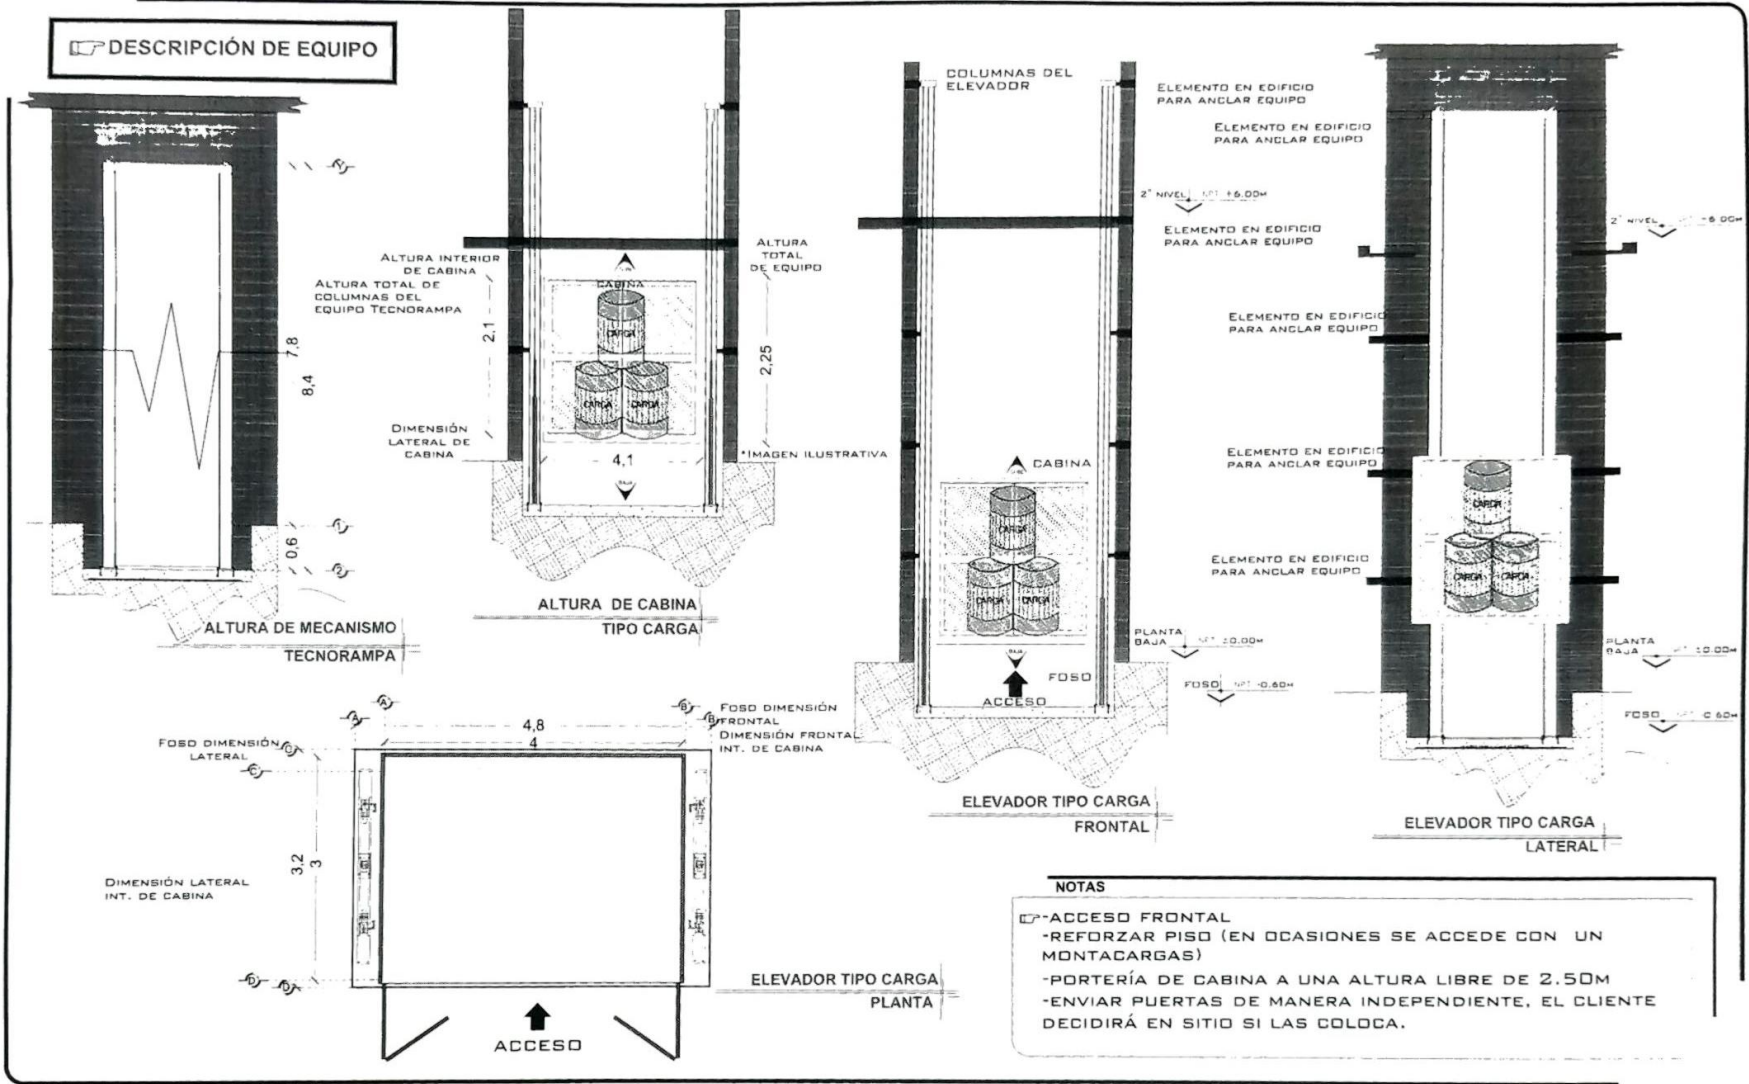

NOTAS

- ACCESO FRONTAL
- REFORZAR PISO (EN OCASIONES SE ACCEDI CON UN MONTACARGAS)
- PORTERÍA DE CABINA A UNA ALTURA LIBRE DE 2.50M
- ENVIAR PUERTAS DE MANERA INDEPENDIENTE, EL CLIENTE DECIDIRÁ EN SITIO SI LAS COLOCA.

DE CLIENTE: 23154-13943

RAZON SOCIAL: COMERCIAL WINDSOR S.A. DE C.V.

NOMBRE: ING. CARLOS FIGUEROA

UBICACIÓN: BLVD LA ENCANTADA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA

ELEVADOR: CARGA- SEMICOMPLETA

ELEVACION: 6.00M

No. DE NIVELES: 2 EST.

CARGA: 5000 KG

TUBERÍA: GRUESA

UH: 20 HP

VENDEDOR FIRMA: ARQ. RICARDO RODRIGUEZ

FIRMA DEL CLIENTE: *Seung Kwan Sung*

REVISIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN
0	29/12/2020	LIBERACION DE GUIA MECANICA
1	14/01/2021	MODIFICACION DE FOSO Y CABINA
2	23/02/2021	MODIFICACION DE FOSO Y CABINA
3	17/05/2021	MODIFICACION DE FOSO Y CABINA

TecnoRampa

B.C.-002-L

EQUIPO

UNIDAD HIDRÁULICA

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ELEVADOR ES NECESARIA UNA UNIDAD HIDRÁULICA, LA CUAL NO ESTÁ CONTEMPLADA DENTRO DEL CLARO DEL ELEVADOR, SE LE DA LA OPCIÓN AL CLIENTE QUE DECIDA EL LUGAR DE LA UNIDAD. SE REQUIERE COLLOCAR UN NICHOS PARA ALOJAR LA UNIDAD HIDRÁULICA Y EL CONTROL ELÉCTRICO TENIENDO UN ACCESO PARA SU MANTENIMIENTO.

LA UNIDAD HIDRÁULICA Y CONTROL ELÉCTRICO DEBERÁN SER INSTALADOS Y UBICARSE EN UN LUGAR LIBRE DE POLVO, LÍQUIDOS E INCREMENTAS DEL TIEMPO, EVITANDO QUE SE CONTAMINE EL ACEITE Y SE PERDA LA GARANTÍA DEL EQUIPO.

EL RECORRIDO DEL TUBING NO DEBE SER MAYOR A 5.00M LINEALES

ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 VCA, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN DE 20 AMP, EXCLUSIVO PARA EL ELEVADOR

- CALIBRE DEL CABLE 8 AWG PARA DISTANCIAS HASTA DE 10.00M.
- CALIBRE 6 AWG PARA DISTANCIAS HASTA DE 15.00M.
- PARA DISTANCIAS MAYORES A 15.00M CONTEMPLAR EL CALCULO DE CORRIENTE PARA EVITAR CAÍDA DE TENSIÓN

DUCTO TOTALMENTE RECTO DE Ø 2" PARA CANALIZACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO.

POR SEGURIDAD NO DEBERÁ SER MANIPULADO POR PERSONAL NO AUTORIZADO.

AL HADER CASO OMISO DE LAS INDICACIONES YA DICTADAS Y TENGA ALGUNA FALLA EL EQUIPO, TECNORAMPA NO SE HARÁ RESPONSABLE DE ESTAS, ADEMÁS DE QUE EL AÑO DE GARANTÍA NO TENDRÁ COBERTURA PARA ESTOS DAÑOS.

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
UNIDAD HIDRÁULICA	20HP
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	3
AMPERS DE CONSUMO	56
WATTS DE CONSUMO	15 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68


UNIDAD HIDRÁULICA
20 HP

NOTAS

□ BOTONERA SOBREPUESTA - CANALIZADA POR TECNORAMPA


GABINETE PARA 20HP

DUCTO TOTALMENTE RECTO DE Ø 3" PARA CANALIZACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO.



DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA
GABINETE (VISTA PLANTA)

PUERTA TIPO LOUVER PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO




DUCTO TOTALMENTE RECTO DE Ø 3" PARA CANALIZACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO.

SE RECOMIENDA COLOCAR UN GABINETE PARA PROTEGER EL MOTOR DE LA INTEMPERIE

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA
GABINETE (VISTA FRONTAL)



DUCTO DE ALIMENTACION
CORTE

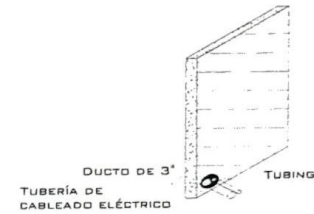

DUCTO DE 3"
TUBERÍA DE CABLEADO ELÉCTRICO

DUCTO DE ALIMENTACION
ISOMETRICO

SALIDA PARA BOTONERA TECNORAMPA

DUCTO PARA BOTONERA SOBREPUESTA

SALIDA PARA BOTONERA TECNORAMPA

REGISTRO ELÉCTRICO DE 4"X4" PARA CONEXIÓN DE CABLEADO EN ÁREA DEL MOTOR

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

LA DISTANCIA "B" SE CUBRIRÁ DE SER POSIBLE CON DUCTOS REALIZADOS CON TUBERÍA Y LA SALIDA EN EL FOSO SERÁ RECOMENDABLE UBICARLA DEL LADO DONDE SE ENCONTRARAN LAS COLUMNAS Y EL RESTO DE LA ESTRUCTURA DEL ELEVADOR. EN CASO DE QUE NO SE PUEDA INSTALAR ESTOS DUCTOS SE EMPLEARÁ UNA CANALIZACIÓN DIFERENTE QUE PROTEJA EL CABLEADO. EN CUALQUIERA DE LOS DOS CASOS ESTÁ SERÁ SUMINISTRADA POR PARTE DE TECNORAMPA Y LOS TRABAJOS PARA SU INSTALACIÓN LO HARÁ EL EQUIPO DE LA EMPRESA.

# DE CLIENTE:	23154-13943	ELEVACION:	6.00M
RAZON SOCIAL:	COMERCIAL WINDSOR S.A. DE C.V.	No. DE NIVELES:	2 EST.
NOMBRE:	ING. CARLOS FIGUEROA	CARGA:	5000 KG
UBICACIÓN:	BLVD LA ENCANTADA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA	TUBERÍA:	GRUESA
ELEVADOR :	CARGA- SEMICOMPLETA	UH :	20 HP

VENDEDOR FIRMA: ARQ. RICARDO RODRIGUEZ

FIRMA DEL CLIENTE: *Sungkwon Sung*

REVISIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN
0	29/12/2020	LIBERACION DE GUIA MECANICA
1	14/01/2021	MODIFICACION DE FOSO Y CABINA
2	23/02/2021	MODIFICACION DE FOSO Y CABINA
3	17/05/2021	MODIFICACION DE FOSO Y CABINA

TecnoRampa

B.C.-003-L

ELECTROHIDRAULICO

SEGURO SEGURIDAD ASCENSORES

LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN LOS ASCENSORES SON UNA PARTE FUNDAMENTAL DENTRO DE LA COLOCACIÓN Y LA PUESTA EN MARCHA DE NUESTROS EQUIPOS.


ASÍ CADA VEZ QUE SE UTILIZA UN ASCENSOR TOMA EN CUENTA ALGUNOS PUNTOS BÁSICOS.

- NO SACAR NINGÚN OBJETO FUERA DEL ELEVADOR, CUANDO ESTE EN FUNCIÓN.
- NO OPERAR EL ELEVADOR CUANDO EXISTA FUGA DE FLUIDO HIDRÁULICO.
- VERIFICAR QUE LAS PUERTAS ESTÉN BIEN CERRADAS.
- RESPETAR LAS INDICACIONES SIN SOBREPASAR SU CAPACIDAD DE PESO.
- NO OPERAR EL EQUIPO, SIN ANTES HABER SIDO ENTREGADO POR UN ESPECIALISTA DE TECNORAMPA.
- NO UTILIZAR JAMÁS EL ASCENSOR EN CASO DE INCENDIO.
- NO OPERAR EL ELEVADOR EN CASO DE QUE LOS CABLES DE ACERO SE ENCUENTREN DESHILADOS.

PUERTAS EXTERIORES

LA CABINA DEL ELEVADOR CUENTA CON UNA PUERTA QUE VIAJA JUNTO CON ÉSTA, POR LO QUE TECNORAMPA RECOMIENDA LA COLOCACIÓN DE PROTECCIONES (PUERTAS, BARANDALES, ETC.)

NOTA: LA PROTECCIÓN PUEDE SER DE LOS ACABADOS Y CARACTERÍSTICAS QUE MEJOR SE ADAPTAN A SU PROYECTO, SI TIENE DUDAS PREGUNTE AL PERSONAL DE TECNORAMPA SOBRE POSIBLES SOLUCIONES. TOMAR EN CUENTA QUE SE TIENE QUE RESPETAR LAS DIMENSIONES DE APERTURA DE PUERTA DEL ELEVADOR, ASÍ COMO EVITAR PROBLEMAS DE APERTURA DE LAS MISMAS



BOTONERA DE LLAMADO

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

EL FOSO ESTARÁ EN ÓPTIMAS CONDICIONES (NO ENCHARCAMIENTOS DENTRO DEL FOSO, ÁREA LIBRE DE CUALQUIER OBJETO O MATERIALES EN OBRA, LIBRE ACCESO PARA PODER TRANSPORTAR EL EQUIPO AL ÁREA DE INSTALACIÓN)

PARA LA INSTALACIÓN DEL ELEVADOR SE NECESITA TENER ENERGÍA A 220V PARA CONECTAR UNA MÁQUINA DE SOLDAR, A 2 FASES Y DEBERÁ DE TENER UNA CAPACIDAD DE CONSUMO DE 60 AMP. LIBRES. EN CASO DE NO TENER ESTA ALIMENTACIÓN NO SE PODRÁ INSTALAR EL ELEVADOR EN LA FECHA PACTADA.

Y SE DARÁ UNA NUEVA FECHA DE INSTALACIÓN DISPONIBLE, DE ACUERDO A NUESTRA PROGRAMACIÓN DE INSTALACIONES.

LA OBRA CIVIL REQUERIDA POR PARTE DE TECNORAMPA, TENDRÁ QUE ESTAR LISTA EN LA FECHA PACTADA PARA NO REPROGRAMAR LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO.

CONSIDERAR EL ACCESO PARA NUESTROS EQUIPOS TECNORAMPA, YA QUE ESTOS VAN ARMADOS Y EN DADO CASO DE QUE NO EXISTA ESPACIO PARA PODER ACCESAR SIN INCONVENIENTES. COMENTAR ESTO CON SU VENDEDOR DESIGNADO Y ASÍ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS.

NOTAS

ESPECIFICACIONES DE EQUIPO

- COLOR DE CABINA SILVER METALLIC
- ACABADO METAL DESPLEGADO
- CABINA DESARMADA
- COLUMNAS EN PARTES

COMPONENTES ADICIONALES PARA EL EQUIPO

- BOTONERA SOBREPUESTA - CANALIZADA POR TECNORAMPA
- DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 5.00M
- REFORZAR PISO (EN CASIONES SE ACCEDERÁ CON UN MONTACARGAS)
- PORTERÍA DE CABINA A UNA ALTURA LIBRE DE 2.50M
- ENVIAR PUERTAS DE MANERA INDEPENDIENTE, EL CLIENTE DECIDIRÁ EN SITIO SI LAS COLOCA.

DE CLIENTE: 23154-13943 ELEVACION: 6.00M
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL WINDSOR S.A. DE C.V. No. DE NIVELES: 2 EST. VENDEDOR FIRMA: ARQ. RICARDO RODRIGUEZ
 NOMBRE: ING. CARLOS FIGUEROA CARGA: 5000 KG
 UBICACIÓN: BLVD LA ENCANTADA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA TUBERÍA: GRUESA
 ELEVADOR: CARGA- SEMICOMPLETA UH: 20 HP FIRMA DEL CLIENTE: *Seung Kwan Seung*

REVISIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN
0	29/12/2020	LIBERACION DE GUIA MECANICA
1	14/01/2021	MODIFICACION DE FOSO Y CABINA
2	23/02/2021	MODIFICACION DE FOSO Y CABINA
3	17/05/2021	MODIFICACION DE FOSO Y CABINA

TecnoRampa

B.C.-004-L

EXTRAS