




DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO


W2- EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

W3- SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.


-BOTONERAS EMPOTRADAS

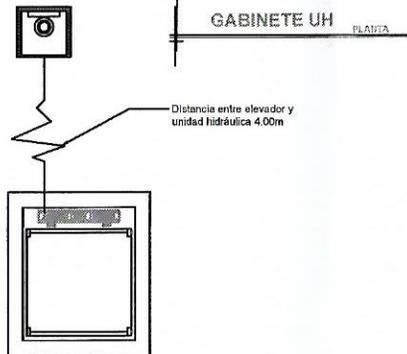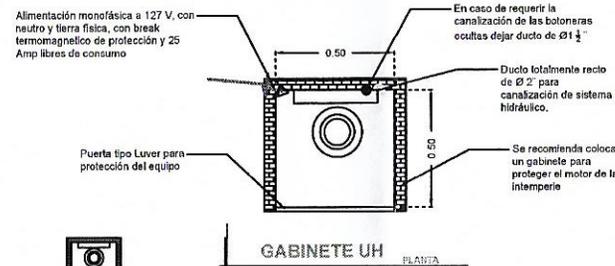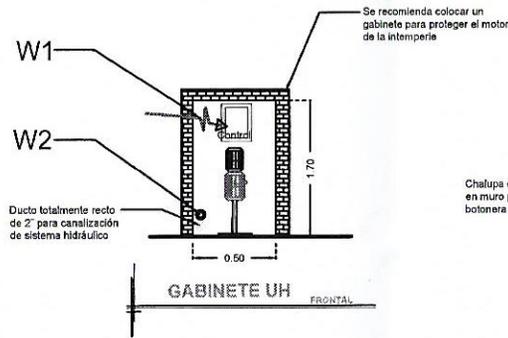

NOTA: Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

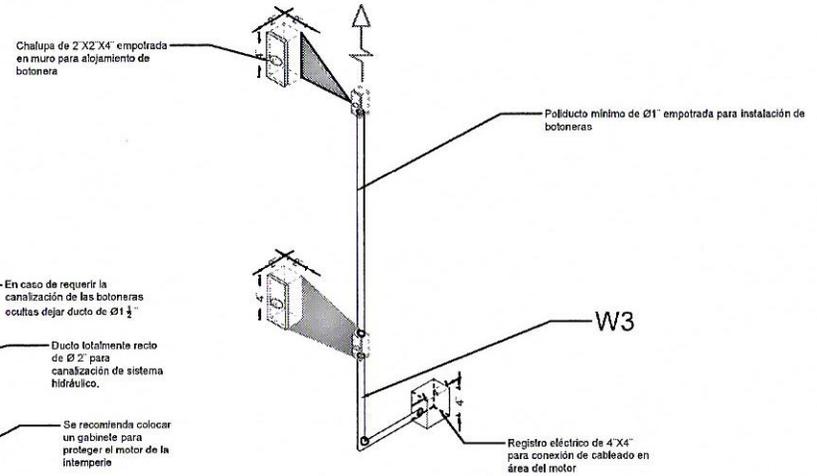

*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado

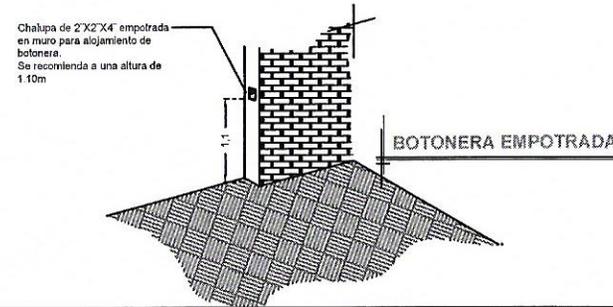

RAZON SOCIAL: REAL DE VALLE ESCONDIDO S.A. DE C.V.

N. DE CLIENTE: NOMBRE: Arq. Francisco Patiño R.

UBICACIÓN: Rancho Viejo #9 Edificio C-PH Club Valle Escondido Atizapan de Z. Edo de Mexico

ELEVADOR: DISCAPACITADOS

TIPO: MEDIA

ELEVACION: 2.98 MTS No. DE NIVELES: 2

LEVANTAMIENTO: Lic. Francisco Villa

CARGA: 400 KG UH: 2 HP

TUBERÍA: DELGADA

FIRMA: *[Firma]*

ELECTROHIDRAULICO

MEX-003-L