

DESCRIPCIÓN



W1- ALIMENTACIÓN BIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 2 X 20 A LIBRES DE CONSUMO

DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRAULICA 3.00M


NOTA:

BOTONERAS SOBREPUESTAS

-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARA SOBREPUESTAS AL IGUAL QUE LAS BOTONERAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

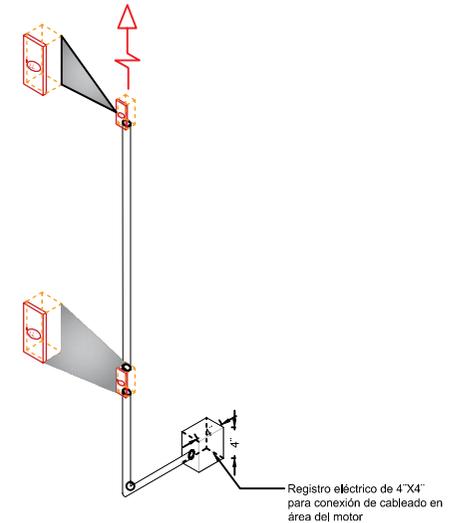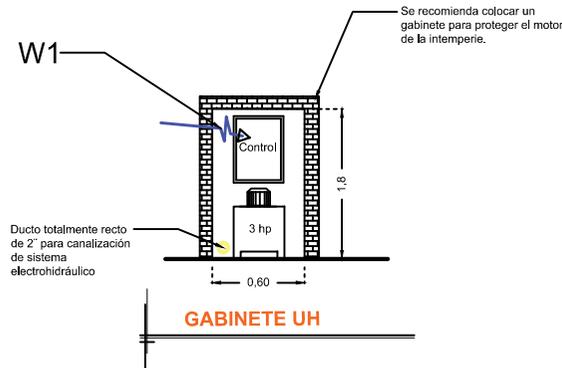

*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado

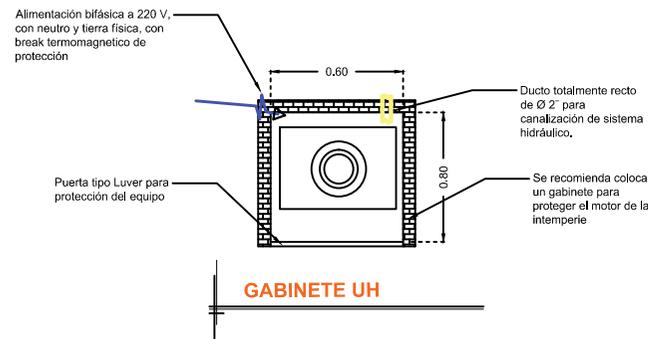

RAZON SOCIAL: MONASTERIO DE CLARISAS CAPUCHINAS DEL SANTISIMO SACRAMENTO Y DE SANTA MARIA DE GUADALUPE DE URUAPAN

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO: **Arq. Mariana M. Olvera U.**

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **13779**

NOMBRE: **Sor Maria Clara Martinez Chavez**

TIPO: **COMPLETA**

CARGA: **500 KG** UH : **3 HP**

UBICACIÓN: **Libertad #52 Col. Centro Uruapan, Michoacan**

ELEVACION: **8.80 MTS**

No. DE NIVELES: **4**

TUBERÍA: **GRUESA**

ELECTROHIDRAULICO

MICH-003-L