

## DESCRIPCIÓN

**W1-** ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO



-BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

-PANEL DE SEGURIDAD

-BOTONERA CON BRAILLE

-AMORTIGUADORES


-DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 3.00M

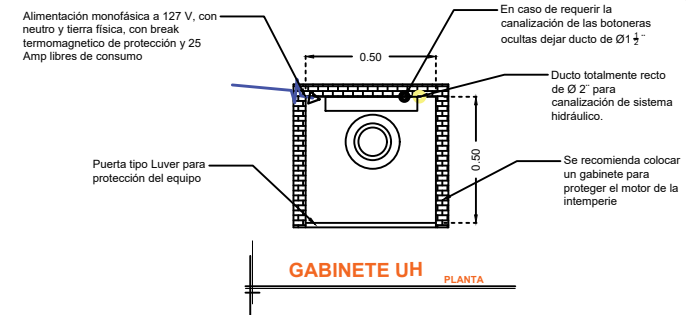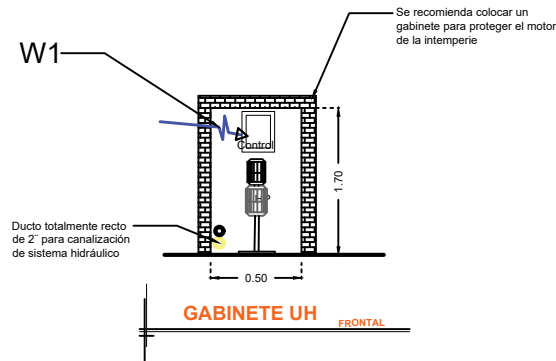

NOTA:

### BOTONERAS SOBREPUESTAS

-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARA SOBREPUESTAS AL IGUAL QUE LAS BOTONERAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

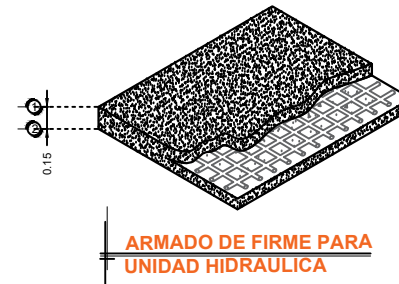

### DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

**ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA**

RAZON SOCIAL: **STRUGGLE DE LEON S. DE R.L. DE C.V.**

N. DE CLIENTE: **14586**

NOMBRE:  
**Luis Miguel Fdz.**

UBICACIÓN: **Sabes Jaral de Progreso, Guanajuato, Calle los Fresnos s/n Fracc. Haciendas del Rincón**

ELEVADOR: **DISCAPACITADOS**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

ELEVACION: **3.15 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

LEVANTAMIENTO:  
**Arq. Mariana M. Olvera U.**

CARGA: **500 KG** UH: **2 HP**

TUBERÍA: **Gruesa**

FIRMA:

**ELECTROHIDRAULICO**

**GTO-003-L**

JARAL 1