


## DESCRIPCIÓN

**W1-** ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 x 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

## BOTONERAS SOBREPUESTAS



-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARA SOBREPUESTAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

- PANEL DE SEGURIDAD
- AMORTIGUADORES
- DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRAULICA 5.00M

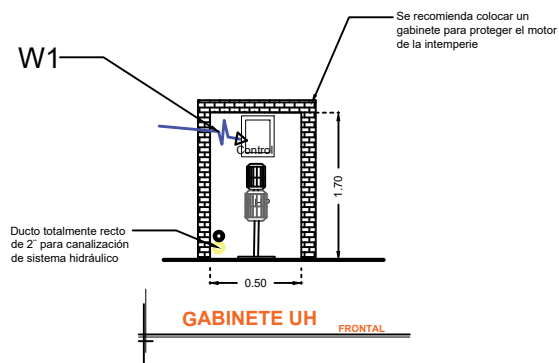

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

**UNIDAD HIDRAULICA**

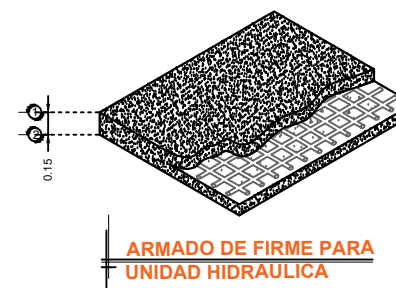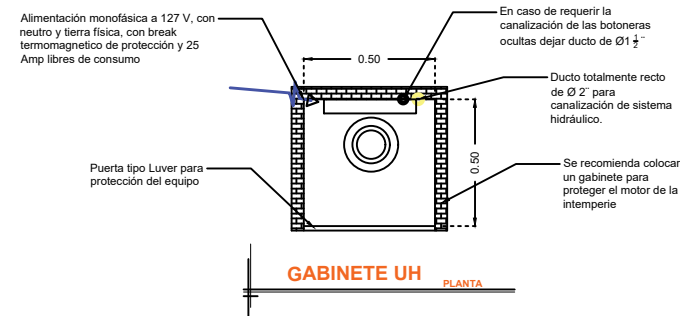

RAZON SOCIAL: **CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE INMUEBLES**

N. DE CLIENTE:

NOMBRE:  
**Irene Medina**

UBICACIÓN: **Desarrollo Grupo Vidanta Nuevo Vallarta, Jalisco**

ELEVADOR : **CARGA**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

ELEVACION: **2.90 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

LEVANTAMIENTO:  
**Arq. Mariana Olvera U.**

CARGA: **500 KG** UH: **2 HP**

TUBERÍA: **GRUESA**

FIRMA:

**ELECTROHIDRAULICO**

**JAL-003-L**