

UNIDAD HIDRÁULICA

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RAMPA ES NECESARIA UNA UNIDAD HIDRÁULICA. LA CUAL NO ESTÁ CONTEMPLADA EN EL VALOR DE LA UNIDAD. SE REQUIERE COLLOCAR UN MOTOR PARA ALIMENTAR LA UNIDAD HIDRÁULICA Y EL CONTROL ELÉCTRICO TENIENDO UN ACCESO PARA SU MANTENIMIENTO.

LA UNIDAD HIDRÁULICA Y CONTROL ELÉCTRICO DEBERÁN SER INSTALADOS Y UBICARSE EN UN LUGAR LIBRE DE POLVO, LÍQUIDOS E INCREMENTOS DEL TIEMPO, EVITANDO QUE SE CONTAMINE EL ACEITE Y SE pierda LA GARANTÍA DEL EQUIPO.

EL RECORDADO DEL TUBING NO DEBE SER MAYOR A 5.00M LINEALES

ALIMENTACIÓN BIFÁSICA A 220 VCA, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMO MAGNETICO DE PROTECCIÓN DE 2X30 AMP, EXCLUSIVO PARA EL ELEVADOR

- CALIBRE DEL CABLE 8 AWG PARA DISTANCIAS HASTA DE 10.00M.
- CALIBRE 6 AWG PARA DISTANCIAS HASTA DE 15.00M.
- PARA DISTANCIAS MAYORES A 15.00M CONTEMPLAR EL CALCULO DE CORRIENTE PARA EVITAR CALDA DE TENSIÓN


DUCTO TOTALMENTE RECTO DE Ø 3" PARA CANALIZACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO.

POR SEGURIDAD NO DEBERÁ SER MANIPULADO POR PERSONAL NO AUTORIZADO.

AL HABER CASO OMISO DE LAS INDICACIONES YA DIGITADAS Y TENGA ALGUNA FALLA EL EQUIPO, TECNORAMPA NO SE HARÁ RESPONSABLE DE ESTAS, ADemás DE QUE EL AÑO DE GARANTÍA NO TENDRÍA COBERTURA PARA ESTOS DAÑOS.


ESPECIFICACIONES DE EQUIPO

- COLOR GRIS Y ROJO
- PLATAFORMA ARMADA
- FUSIÓN CON TAQUETE
- BOTONERA MÓVIL




DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA GABINETE (VISTA PLANTAJ)

NECESITA DEJAR UNA CUBA EN EL DUCTO. COMO GUAYUARDOS A 90°

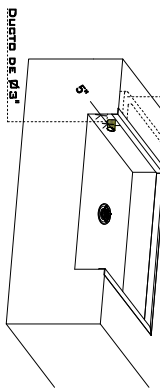


DESCRIPCIÓN DE DUCTO

PUERTA TIPO LUBERA PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO

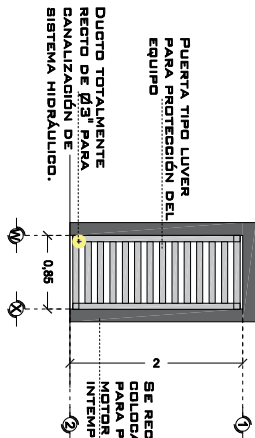


DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA GABINETE (VISTA FRONTAL)

DUCTO DE ALIMENTACION CORTE



DUCTO DE 3" TUBERÍA DE CABLEADO ELÉCTRICO

DUCTO DE ALIMENTACION ISOMETRICO

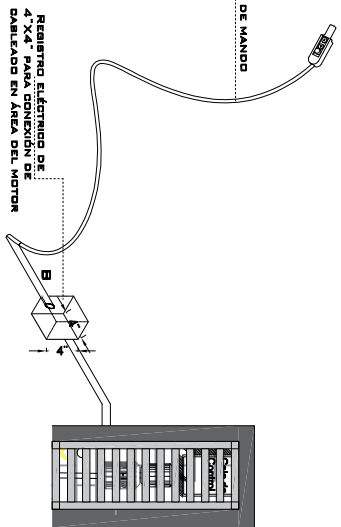

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
UNIDAD HIDRÁULICA	3HP
ALIMENTACION	220 VCA
NÚMERO DE FASES	2
AMPERES DE CONSUMO	18
WATTS DE CONSUMO	22 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

LA DISTANCIA "B" SE CUBRIRÁ DE SER POSIBLE CON DUCTOS REALIZADOS CON TUBERÍA Y LA SALIDA EN EL PISO SERÁ RECOMENDABLE UBICARLA DEL LADO DONDE SE ENCONTRARÁN LAS COLUMNAS Y EL RESTO DE LA ESTRUCTURA DEL ELEVADOR. EN CASO DE QUE NO SE PUEDA INSTALAR ESTOS DUCTOS SE EMPLERARÁ UNA CANALIZACIÓN DIFERENTE QUE PROTEJA EL CABLEADO. EN CUALQUIERA DE LOS DOS CASOS ESTÁ SERÁ SUJETA A LA VERIFICACIÓN DEL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN LO HARÁ EL EQUIPO DE LA EMPRESA.

UNIDAD HIDRÁULICA 3 HP

NOTAS

➔ -BOTONERA DE MANDO DE BMTS DE CABLE

DE CLIENTE: 16331 - 12823

ELEVACION: 1.45 MTS

RAZON SOCIAL: COPPEL SA DE CV

NO. DE NIVELES: 2 EST.

NOMBRE: ARO. EMANUEL MILLAN MORALES

CARGA: 1000 KG

UBICACION: CALLE 13 DE ABRIL No. 615, COL. BENITO JUAREZ, MAZATLAN

TUBERÍA:

ELEVADOR : RAMPA PARA ANDEN DE TUERA

UH : 3 HP

VENDEDOR FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE

REVISION

FECHA

OBSERVACION

0

08/07/2020

LIBERACION DE GUIA MECANICA

Tecno Rampa

TEC-002-L

ELECTROHIDRAULICO