



DESCRIPCIÓN


- Y1-** ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 1.50M
- Y2-** FONDO DEL FOSO SERÁ DE 1.50M
- Y3-** OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4-** MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM
- Y5-** FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE $f'c=250KG/CM^2$
- Y6-** MECANISMO DEL ELEVADOR
- Y7-** AREA DEL ELEVADOR

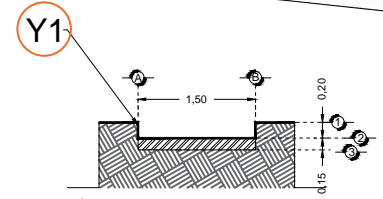


FOSO VISTA FRONTAL

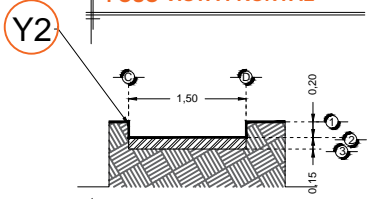


FOSO VISTA LATERAL

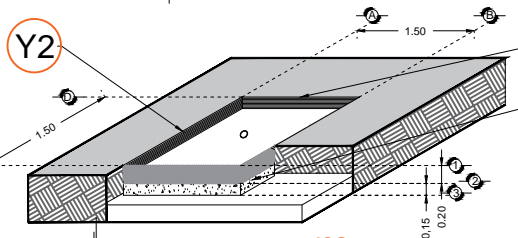


FOSO-VISTA ISOMETRICO

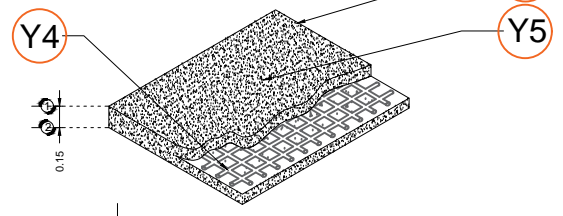


ARMADO DE FIRME

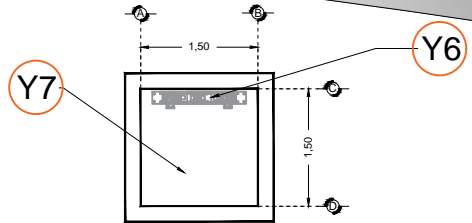


FOSO VISTA PLANTA

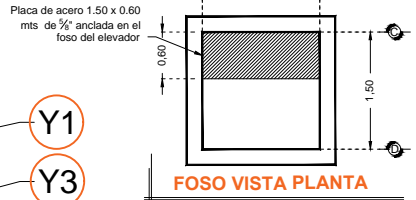

FOSO VISTA PLANTA

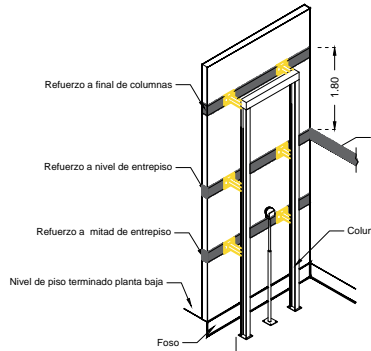

REQUERIMIENTOS DE REFUERZO

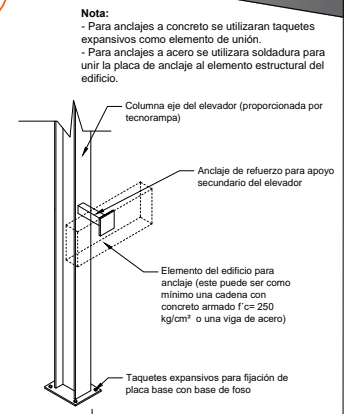

ANCLAJES DEL EQUIPO

Nota:
- Para anclajes a concreto se utilizaran taquetes expansivos como elemento de unión.
- Para anclajes a acero se utilizara soldadura para unir la placa de anclaje al elemento estructural del edificio.

Columna eje de elevador (proporcionada por tecnorampa)
Anclaje de refuerzo para apoyo secundario del elevador
Elemento del edificio para anclaje (este puede ser como mínimo una cadena con concreto armado $f'c=250 kg/cm^2$ o una viga de acero)
Taquetes expansivos para fijación de placa base con base de foso

Nota: en las alturas indicadas de refuerzo se deberá de colocar una cadena de concreto armado $f'c=250 kg/cm^2$ como mínimo, el armado dependerá del calculo del cliente.

Nota2: El número de refuerzos dependerán de cuantas estaciones se tiene en sitio.

RAZON SOCIAL: HUMBERTO GONZALEZ BETANCOURT

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO: Lic. Francisco Villa

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 17279

NOMBRE:

TIPO: **CREW EVOLUTION**

CARGA: **500 KG** UH : **3 HP**

UBICACIÓN: TORRE 2 PUNTA HORIZONTE PH PRIVADA DE LA CUMBRE BOSQUE REAL HUIXQUILUCAN, EDO. DE MEXICO

ELEVACION: **4.36 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **DELGADA**

OBRA CIVIL

CDMX-001-E