


**DESCRIPCIÓN**

**W1-** CENTRO DE CARGA CON ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 110 V, UNA FASE CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 30 AMP LIBRES DE CONSUMO


**W2-** EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 3/4 "

**W3-** SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.


2 BOTONERAS EXTERIORES DE LLAMADO, INSTALAR UNA EN PLANTA BAJA Y OTRA EN PRIMER NIVEL, CON 3 ALOJAMIENTOS, PB, 1N Y PARO DE EMERGENCIA.

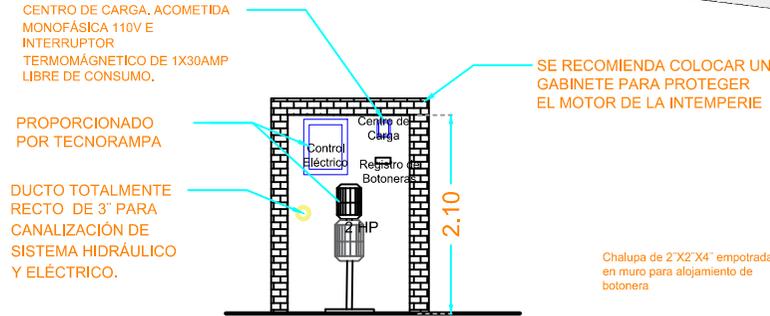



**GABINETE UNIDAD HIDRÁULICA**  
DISTANCIA MÁXIMA DE 5.00M DEL FOSO FRONTAL

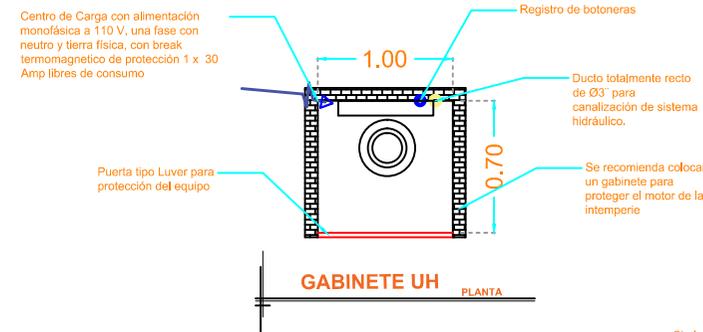

**GABINETE UH** PLANTA

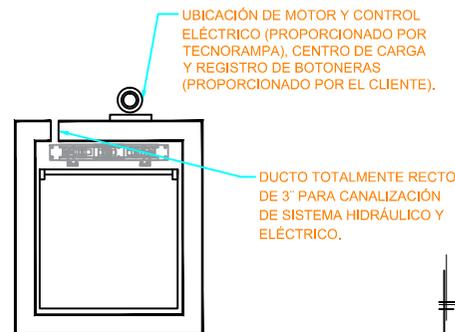

**BOTONERA EMPOTRADA**

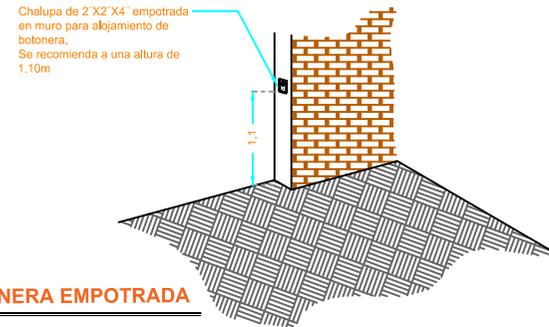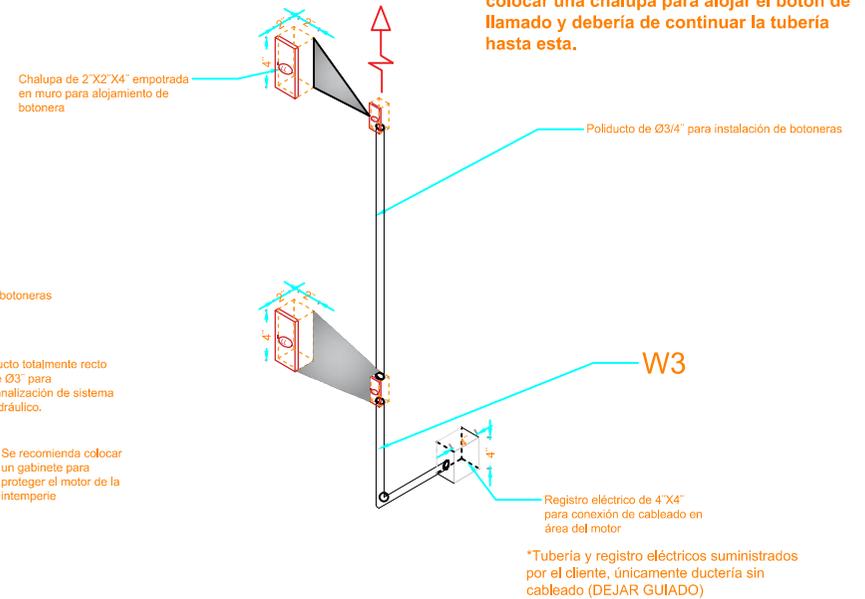

RAZON SOCIAL: BENJAMIN MENDELSBERG

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO:  
ARQ. EVELIN ALVARADO

FIRMA:

N. DE CLIENTE:

NOMBRE:

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA:  
**500 KG** UH : **2 HP**

UBICACIÓN: EUGENIA SUE #20, COL. POLANCO,  
ELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CDMX.

ELEVACION: **2.95 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: GRUESA

**ELECTROHIDRAULICO**

**CDMX-003-L**