


DESCRIPCIÓN

W1- CENTRO DE CARGA CON ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, 3 FASES CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 3 X 50 AMP LIBRES DE CONSUMO

BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

PARA ANCLAJE DE DEPOSITO DE ACEITE SE NECESITA UN FIRME DE 1.15 X 0.65 X 0.15 MTS

DESCRIPCION DE UNIDAD HIDRAULICA	
Alimentación	220 VCA
Numero de Fases	3
Amperes de consumo	27
Watts de consumo	7.4 kw
Tipo de Aceite	ISO 68

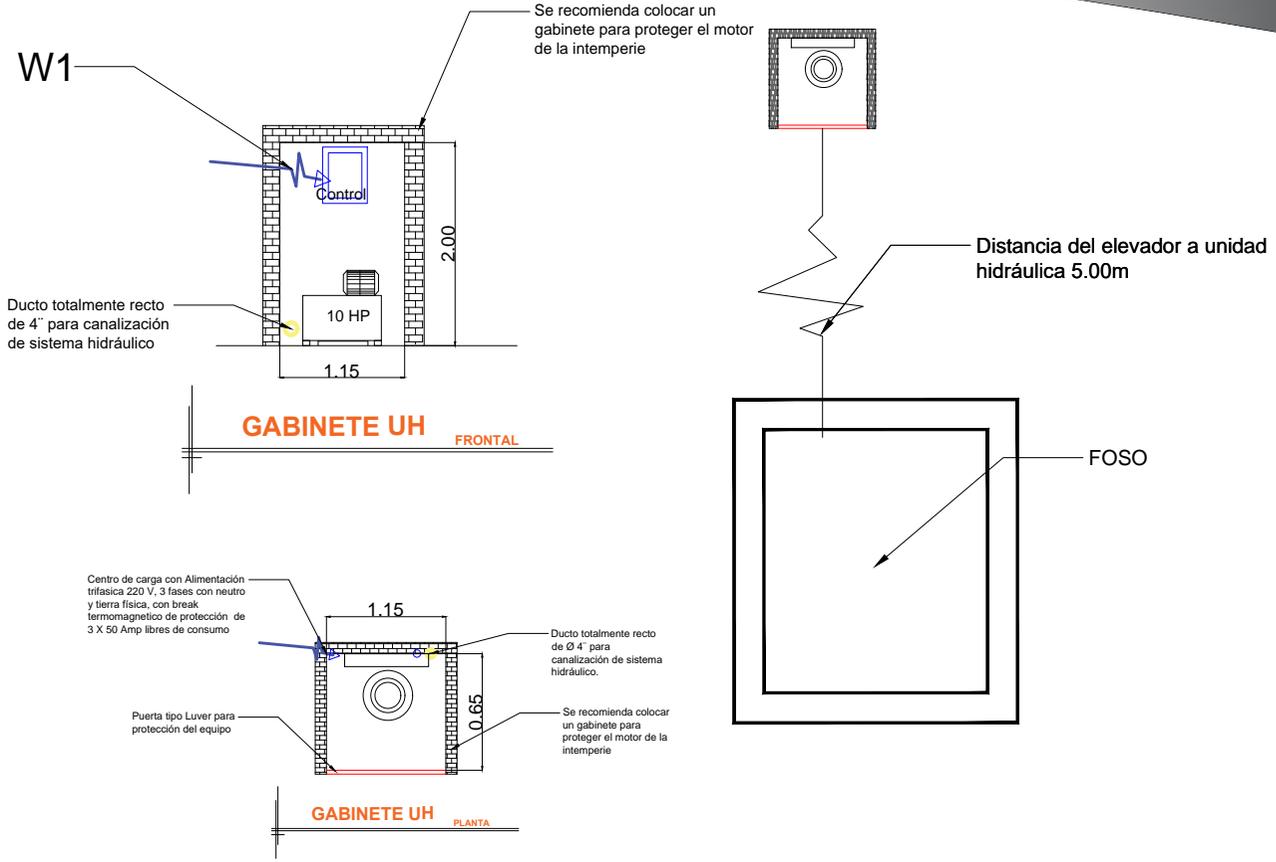

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA BRISMAC ARQUIMIDES S.A. DE C.V.

ELEVADOR : **AUTOS**

LEVANTAMIENTO: ING. ALEJANDRO GARIBAY

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 17312 - 8478 / 8479

NOMBRE: ARQ. DAVID COVA

TIPO: **PLATAFORMA**

CARGA: **3500 KG** UH : **10 HP**

CDMX-003-E

UBICACIÓN: ARQUIMIDES 219 COL. POLANCO CP. 11560 ENTRE EJERCITO NACIONAL Y HOMERO, CDMX

ELEVACION: **8.63 MTS**

No. DE NIVELES: **3**

TUBERÍA: DELGADA

ELECTROHIDRAULICO