

**DESCRIPCIÓN**

**W1-** CENTRO DE CARGA CPN ALIMENTACIÓN BIFÁSICA A 220 V, 2 FASES CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 2 X 20 AMP LIBRES DE CONSUMO


**W2-** EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

**W3-** SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EN PEDASTAL

**BOTONERA EMPOTRADAS**

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	2
AMPERS DE CONSUMO	16.0000
WATTS DE CONSUMO	2.2 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

**UNIDAD HIDRAULICA**

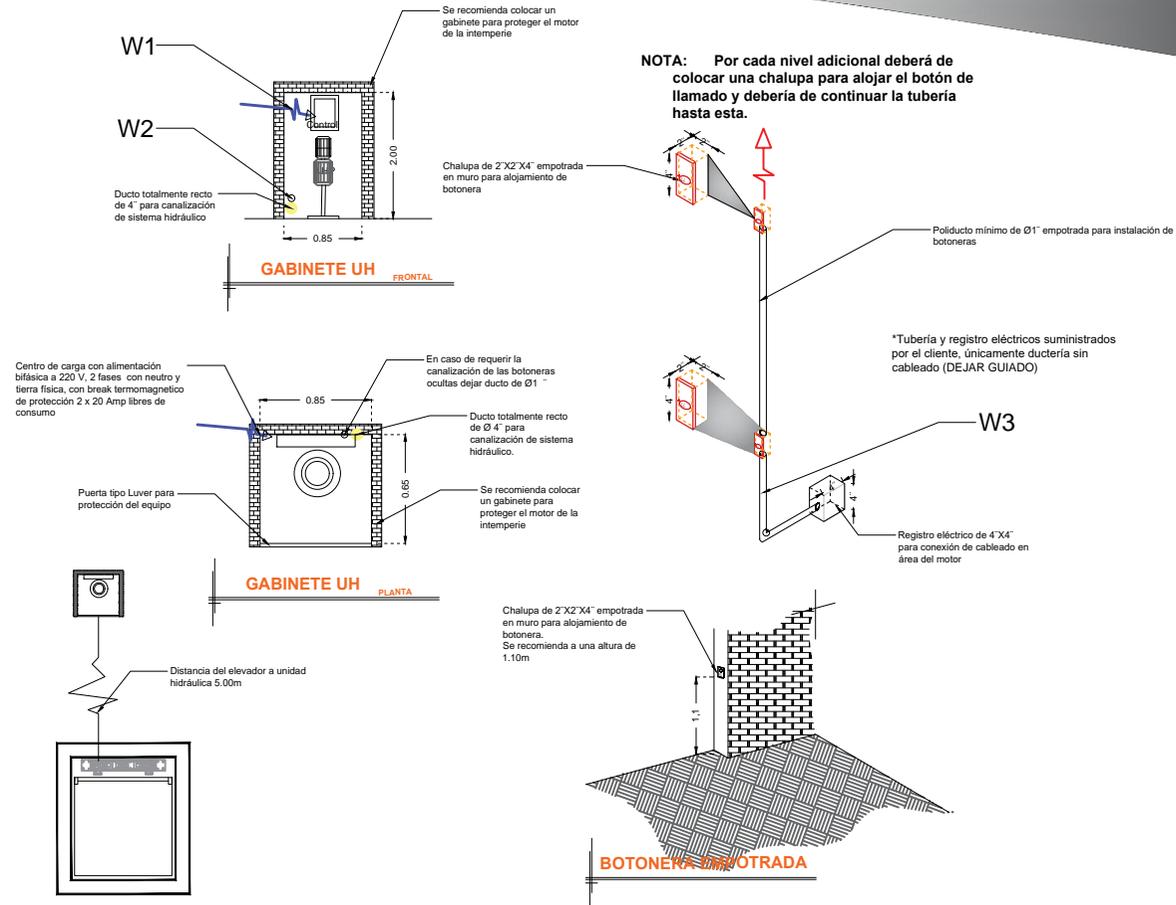

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA GEROPA S.A.

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO: LUIS FRANCISCO VILLA

FIRMA:

CLIENTE: 20427-10529

NOMBRE: JUAN VARGAS BECERRIL

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA: **500 KG** UH : **3 HP**

**CDMX-003-L**

UBICACIÓN: CEDRO LOTE 5 Y 6 FRACC. GRAN RESERVA IXTAPA DE LA SAL EDO. DE MEX.

ELEVACION: **3.39 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: DELGADA

**ELECTROHIDRAULICO**