



**DESCRIPCIÓN**

**W1-** ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO


**W2-** EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

**W3-** SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.


- PANEL DE SEGURIDAD
- BRAILLE
- PARO DE EMERGENCIA CON LLAVE
- BOTONERAS EMPOTRADAS

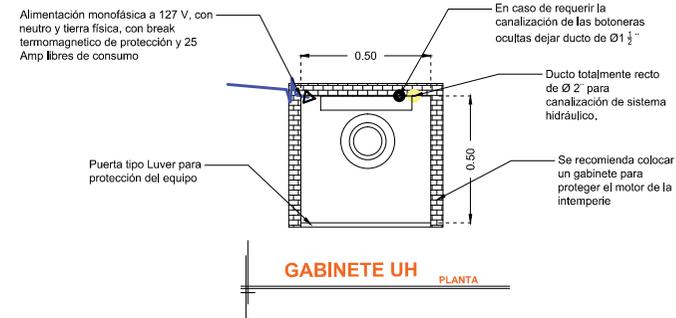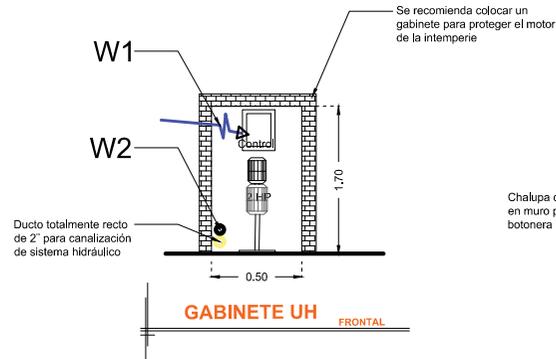

**NOTA:** Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

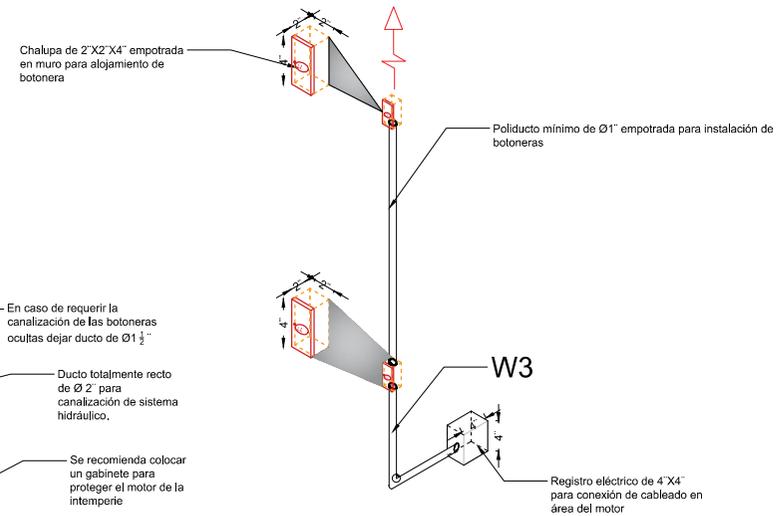

\*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado

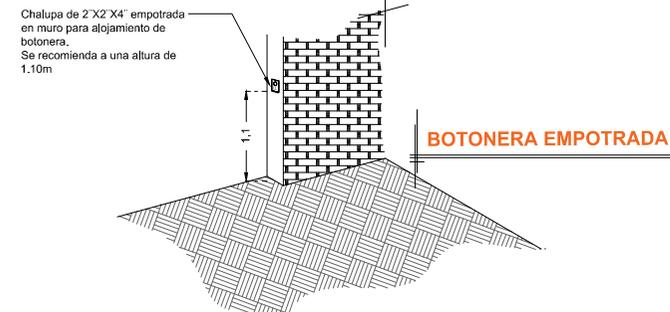

RAZON SOCIAL: **ING. GILDARDO PAZ LOPEZ**

ELEVADOR: **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO:  
**Arq. Laura Vargas M.**

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **13541**

NOMBRE:  
**Ing. Gildardo Paz Lopez**

TIPO: **MEDIA**

CARGA:  
**500 KG** UH: **2 HP**

UBICACIÓN: **Calle Rio Panuco #314 Col. Vista Hermosa, Colegio Yicandi**

ELEVACION: **3,42 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **GRUESA**

**ELECTROHIDRAULICO**

**MOR-003-L**