




**DESCRIPCIÓN**

**W1-** ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 110 V, 1 FASES CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO



**W2-** EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

**W3-** SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDA OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

BOTONERAS EMPOTRADAS  
UNIDAD HIDRAULICA UBICADA A 2.00 MTS.

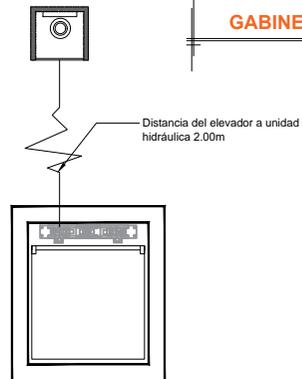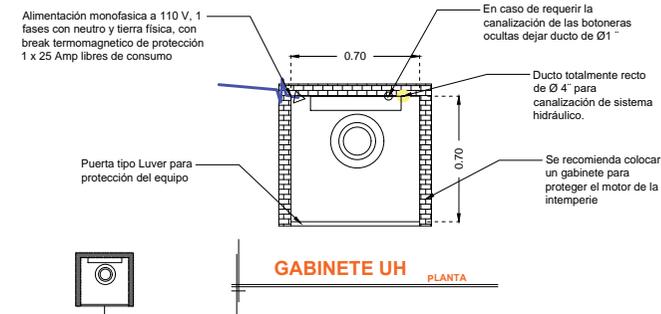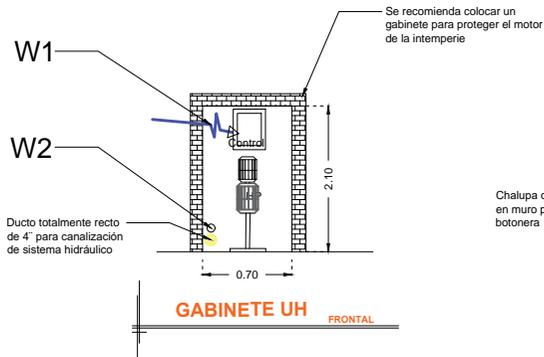

**NOTA:** Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

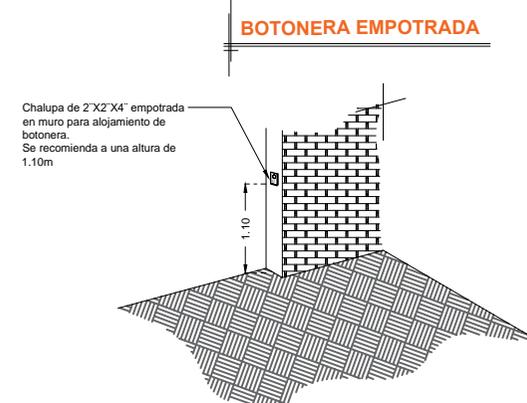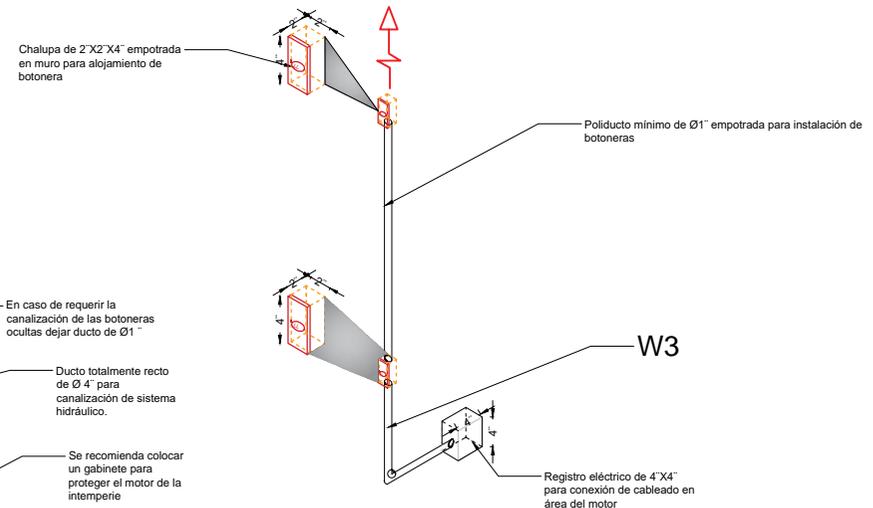

\*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado ( DEJAR GUIA EN LA CANALIZACIÓN)

RAZON SOCIAL: RAUL ARTURO GONZALEZ CISNEROS

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO: FRANCISCO VILLA

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 17426

NOMBRE: ROGELIO HERNANDEZ

TIPO: **SEMICOMPLETA - HANDICAP 2**

CARGA: **500 KG** UH: **2 HP**

**CDMX-003-E**

UBICACIÓN SERVIDOR: PLAZA AV. GUSTAVO BAZ No. 250 COL. HACIENDA DE ECHEGARAY, NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO

ELEVACION: **2.46 MTS**

No. DE NIVELES: **3**

TUBERÍA GRUESA

ELECTROHIDRAULICO