




DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

W2- EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"


W3- SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

- BOTONERA EMPOTRADA
- PANEL DE SEGURIDAD
- MICRO DE APERTURA DE PUERTA
- GENERADOR
- DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 2.00M
- UNIDAD HIDRÁULICA Y CAJA DE CONTROL EN ORIENTACIÓN HORIZONTAL

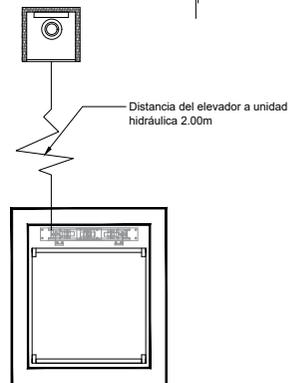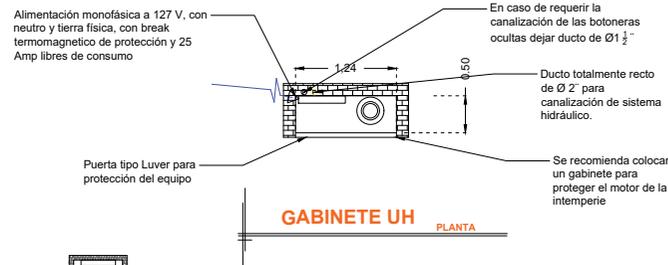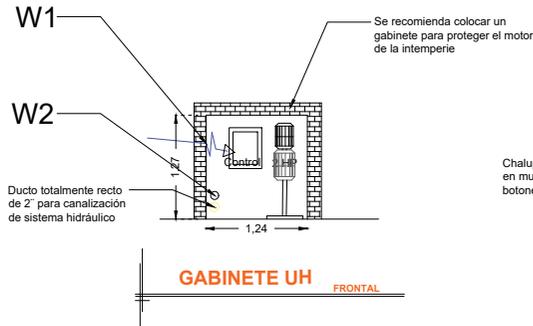


NOTA: Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

Chalupa de 2'X2'X4\"/>



Poliducto mínimo de Ø1\"/>




W3

Registro eléctrico de 4'X4\"/>

*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado

Chalupa de 2'X2'X4\"/>

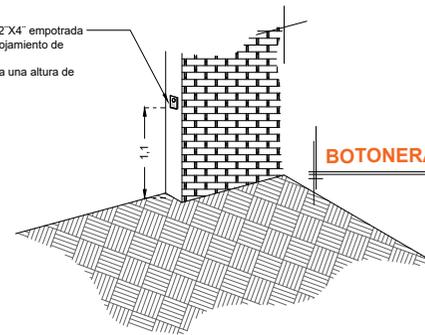

RAZON SOCIAL: **ARTURO BAYLISS MONTOYA**

ELEVADOR: **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO: **Ing. Luis Arteaga**

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **17623**

NOMBRE: **Arturo Bayliss Montoya**

TIPO: **MEDIA**

CARGA: **500 KG** UH: **2 HP**

SON-003-L

UBICACIÓN: **Francisco Zarco #3 Entre Juarez y Morelos Colonia Constitución Hermosillo, Sonora**

ELEVACION: **3.30 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **DELGADA**

ELECTROHIDRAULICO