



DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

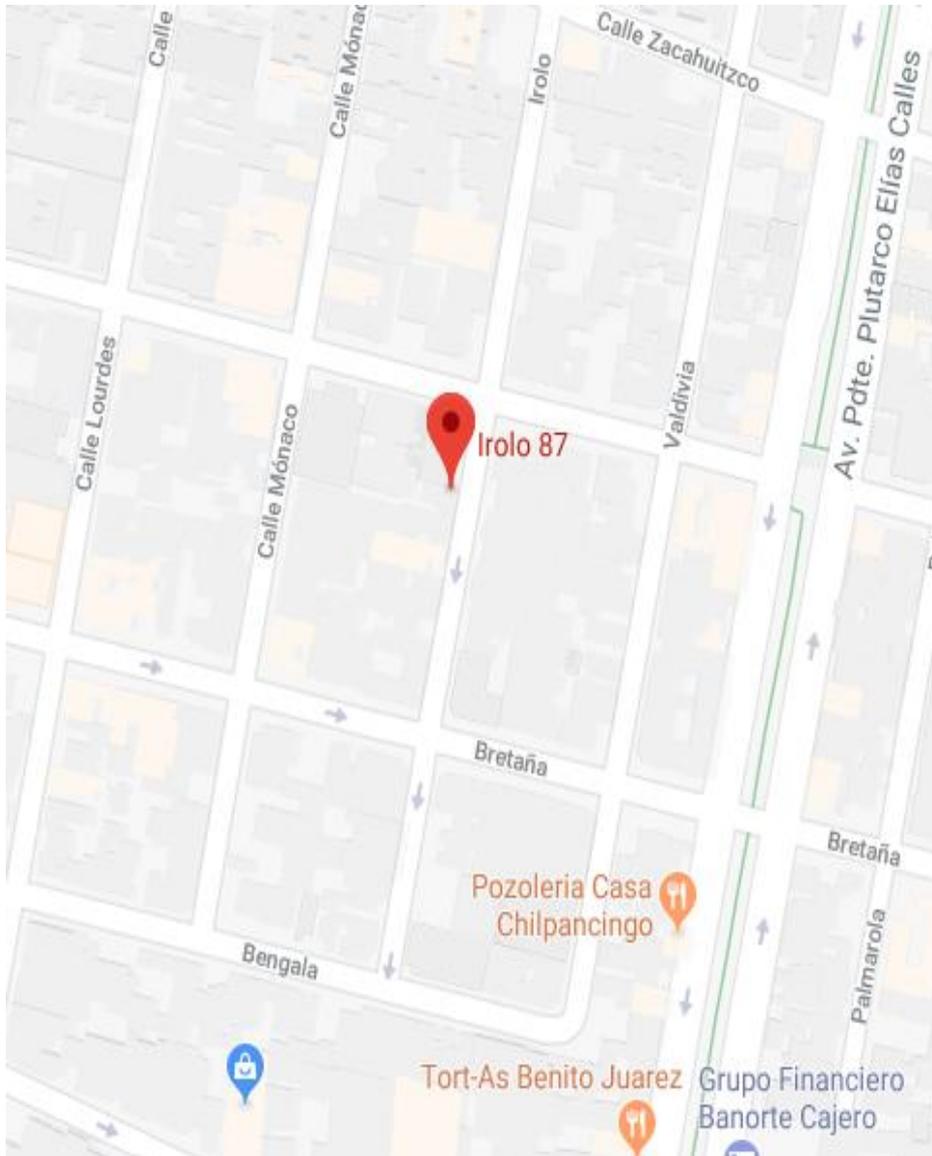

Calle Irolo #87, Col. Zacahuitzco,
C.P. 03550, Delegación Benito Juárez,
CDMX.

Contacto en obra:
Arq. Raúl 0445521079337

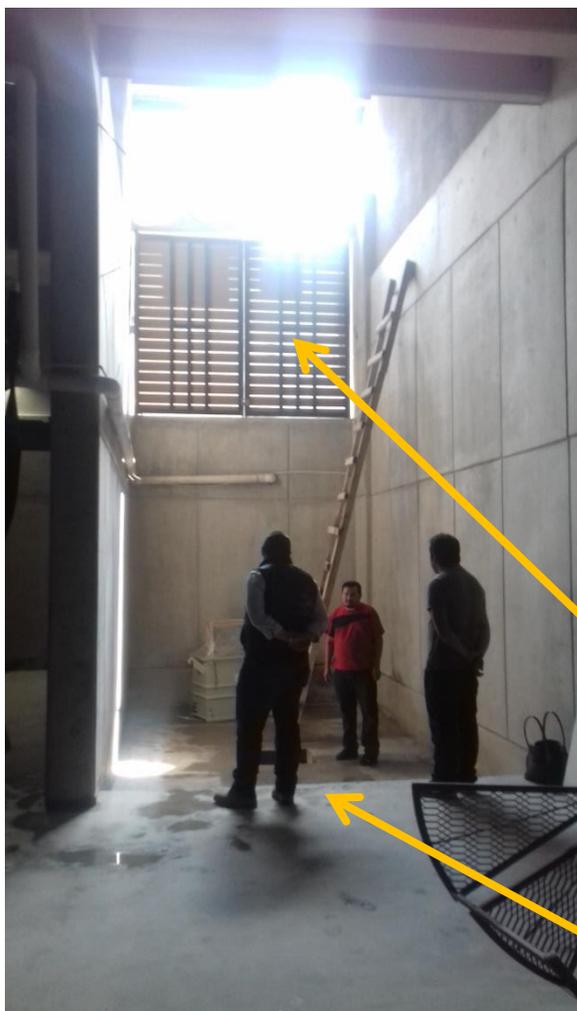

Calle

Barreno para
tubería hidráulica y
eléctrica.

Si existe descuadre en el foso,
dejarlo en el acceso de sótano 1.


REPORTE FOTOGRÁFICO

Centro de carga
para el elevador.

Ubicar Control
Eléctrico.

Barreno para
tubería hidráulica
y eléctrica.

Ubicar Unidad
Hidráulica

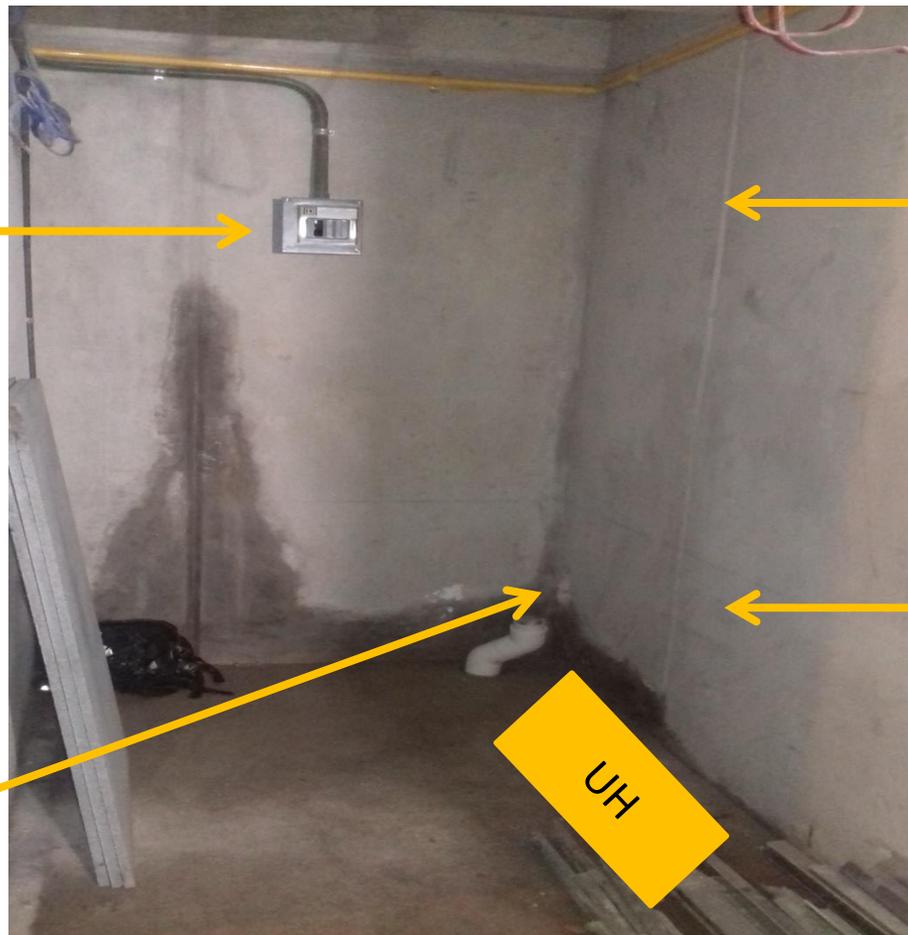

REPORTE FOTOGRÁFICO