

TecnoRampa
SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

DIRECCION: AUTOPISTA
MEXICO-QUERETARO KM
175+494 COLONIA EL
SAUZ BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

CARGA-SEMICOMPLETA

CARGA 1000 KG

RECORRIDO: 4.30M

UNIDAD HIDRÁULICA: 10 HP

ESTACIONES: 2

VENDEDOR: ING. IVAN RICARDO JURY M.

**RAZON SOCIAL: HR CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS**

NO. DE CLIENTE:

FECHA: 05/09/2022

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

TIPO DE ALIMENTACION

**TRIFASICA 220 VAC
TUBERIA - GRUESA**

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

CABINA: ARMADA

COLUMNAS: COMPLETAS



DIMENSIONES DE VANO:

COMPLEMENTOS

- BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA
- DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y U.H. 5.00M
- GENERADOR
- DISPLAY TIPO DE CARGA
- SEGURIDAD TIPO V2
- BOTONERA EN EL INTERIOR CON DISPLAY

COLOR DEL EQUIPO : SILVER METALLIC

ACABADO: CRISTAL CLARO (COMO CAMILLAS)

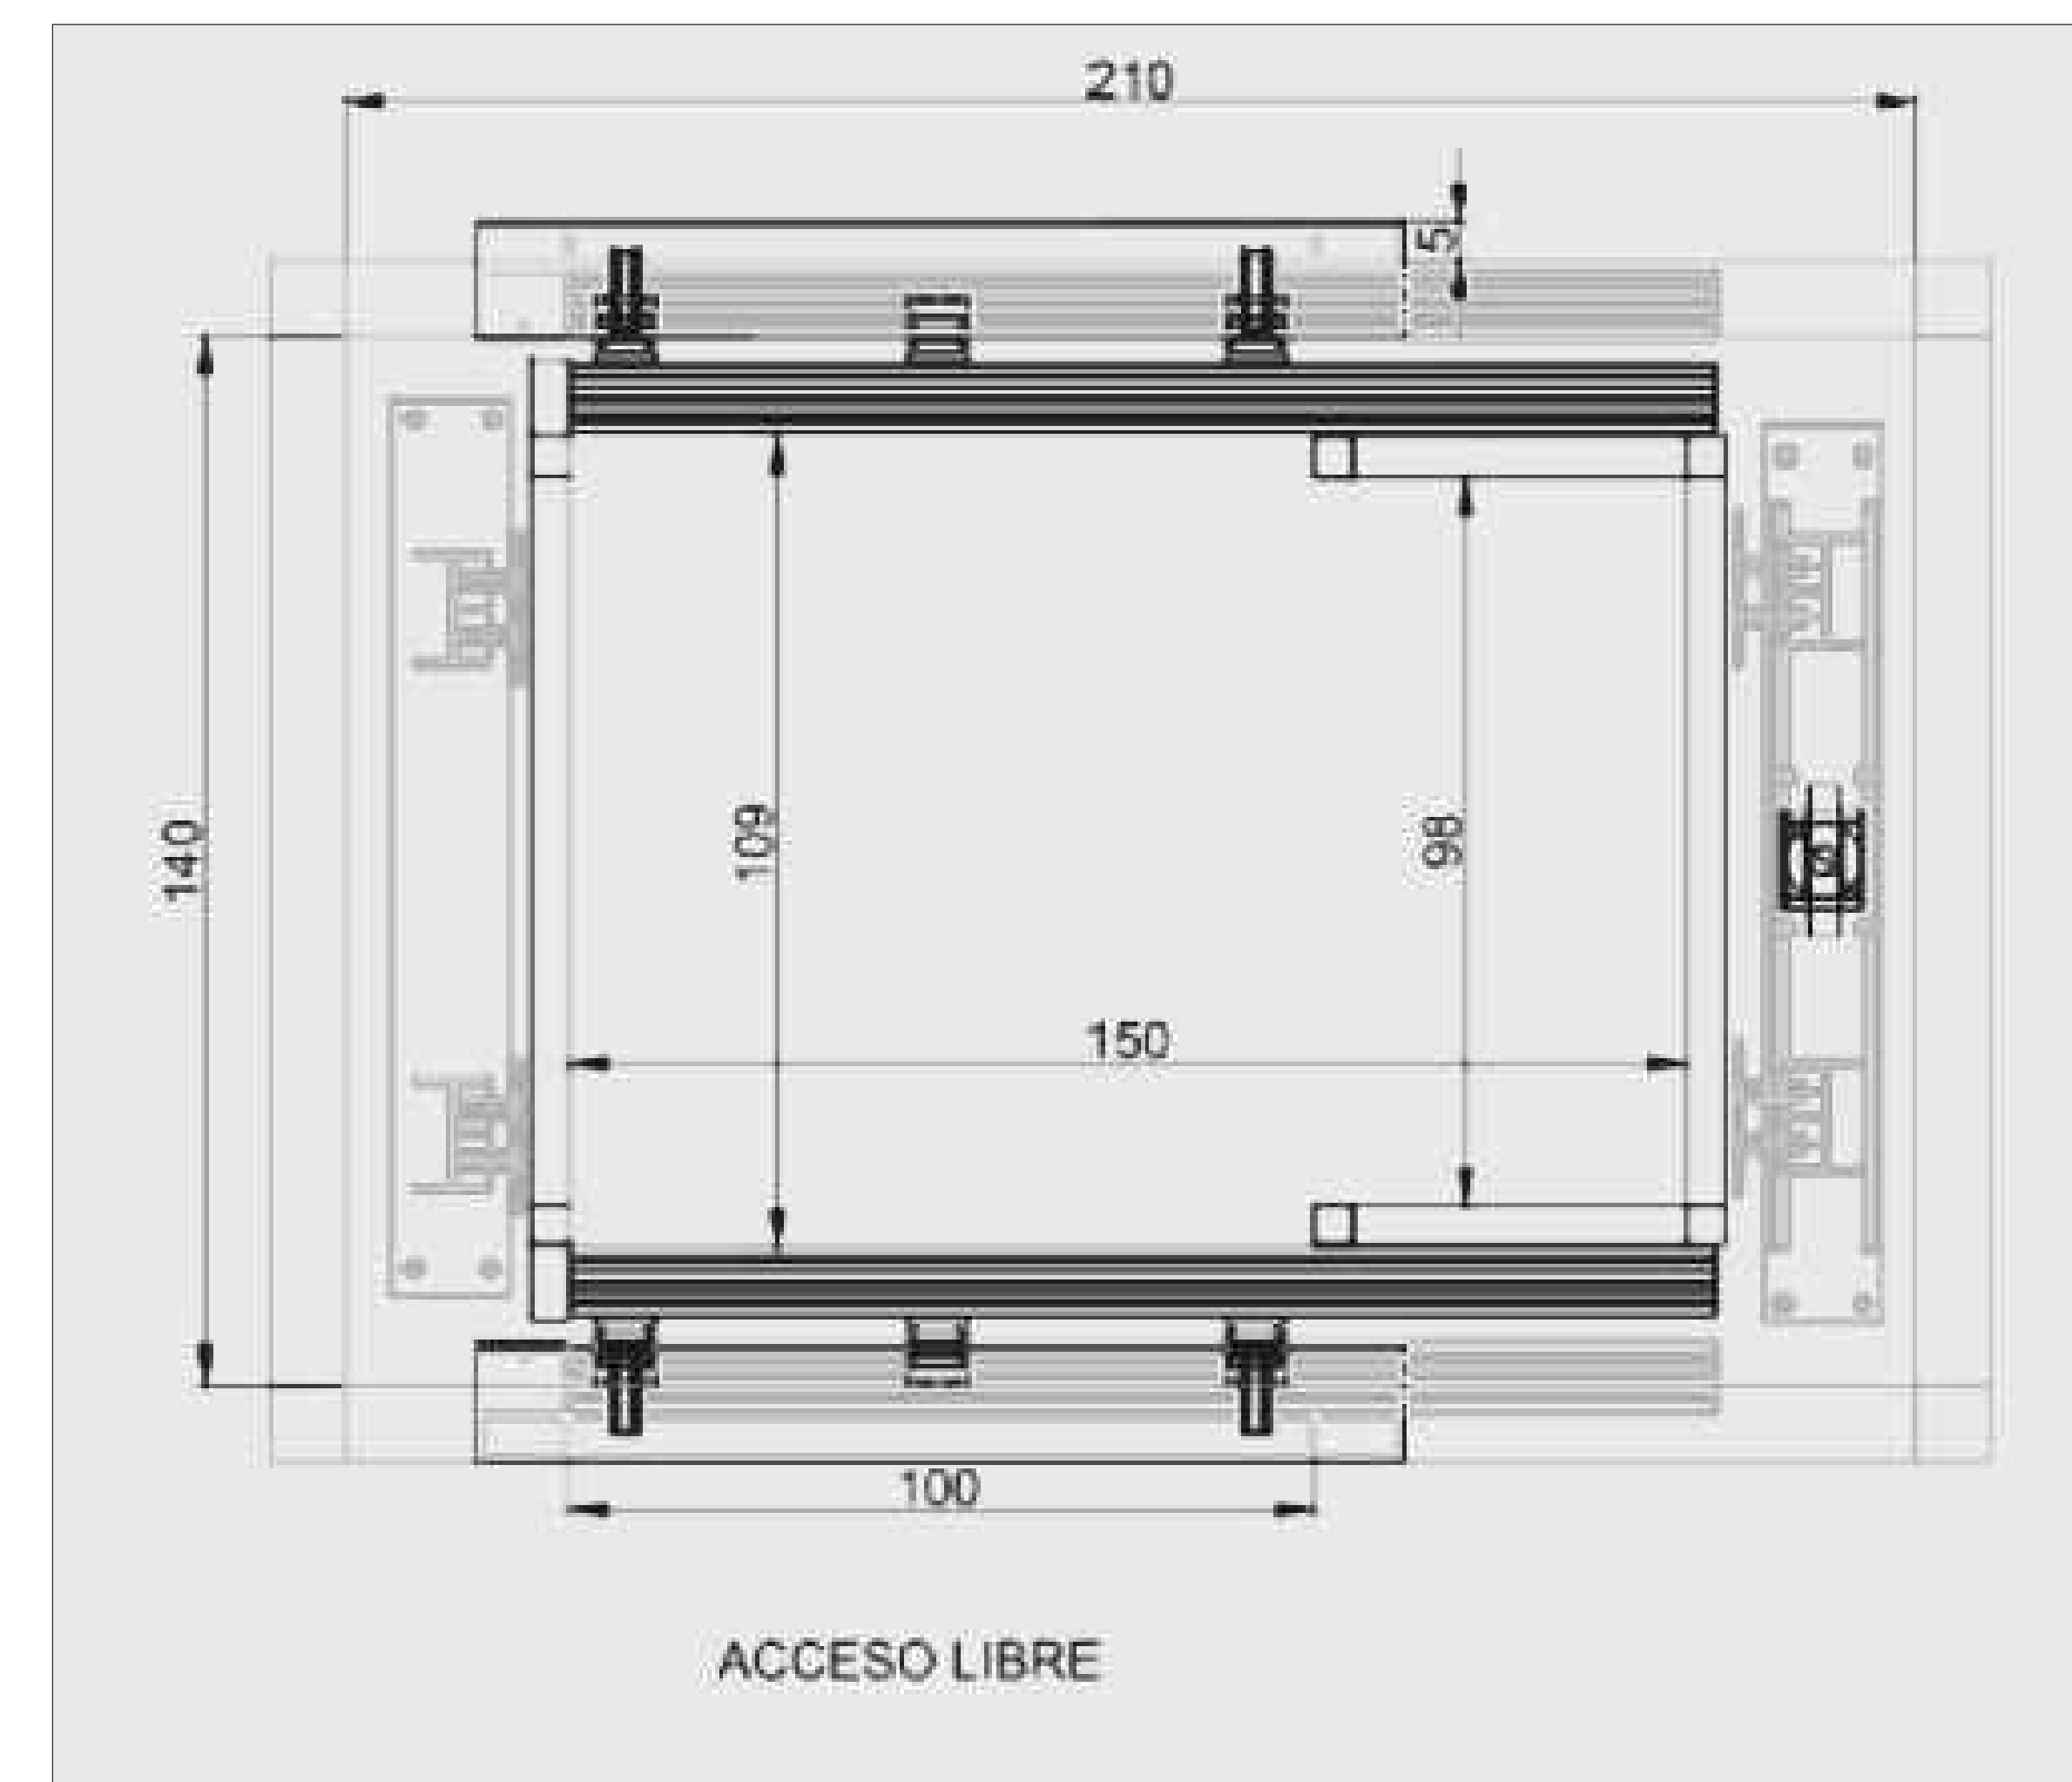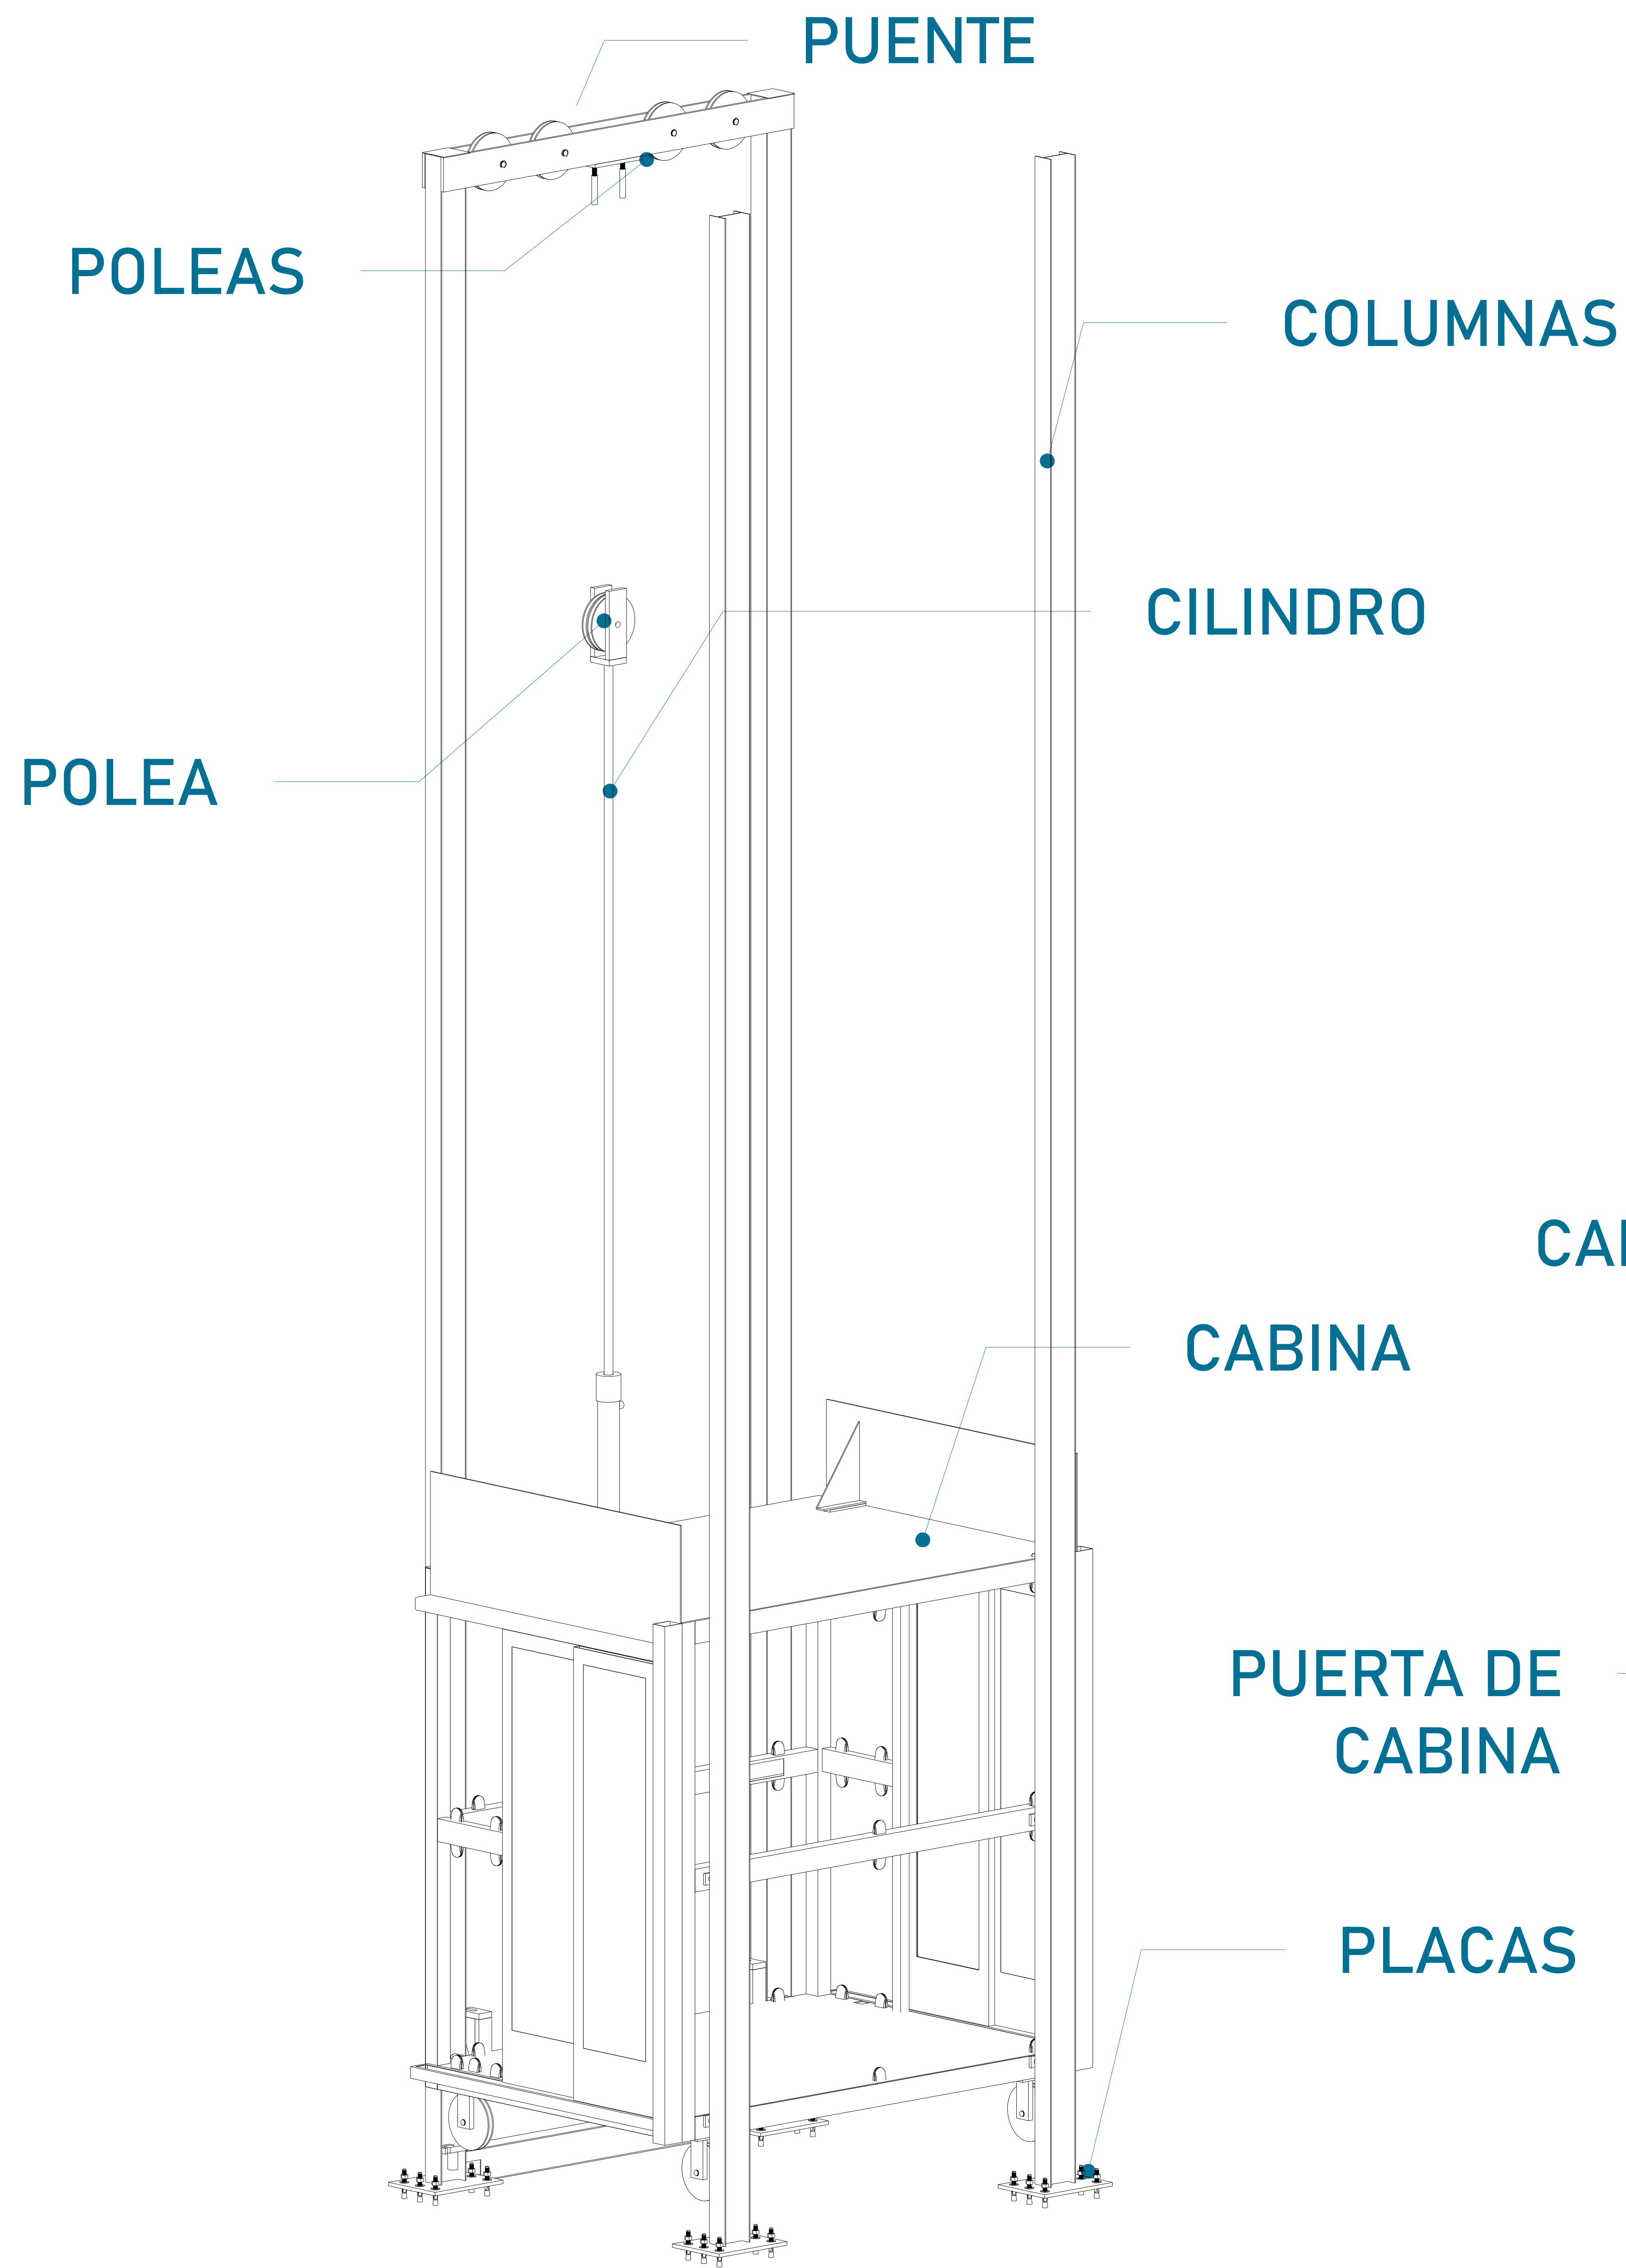


DIMENSIONES

TABLA DE ACCESOS

Acceso 1	PB
Acceso 2	PA
Total	

CABINA

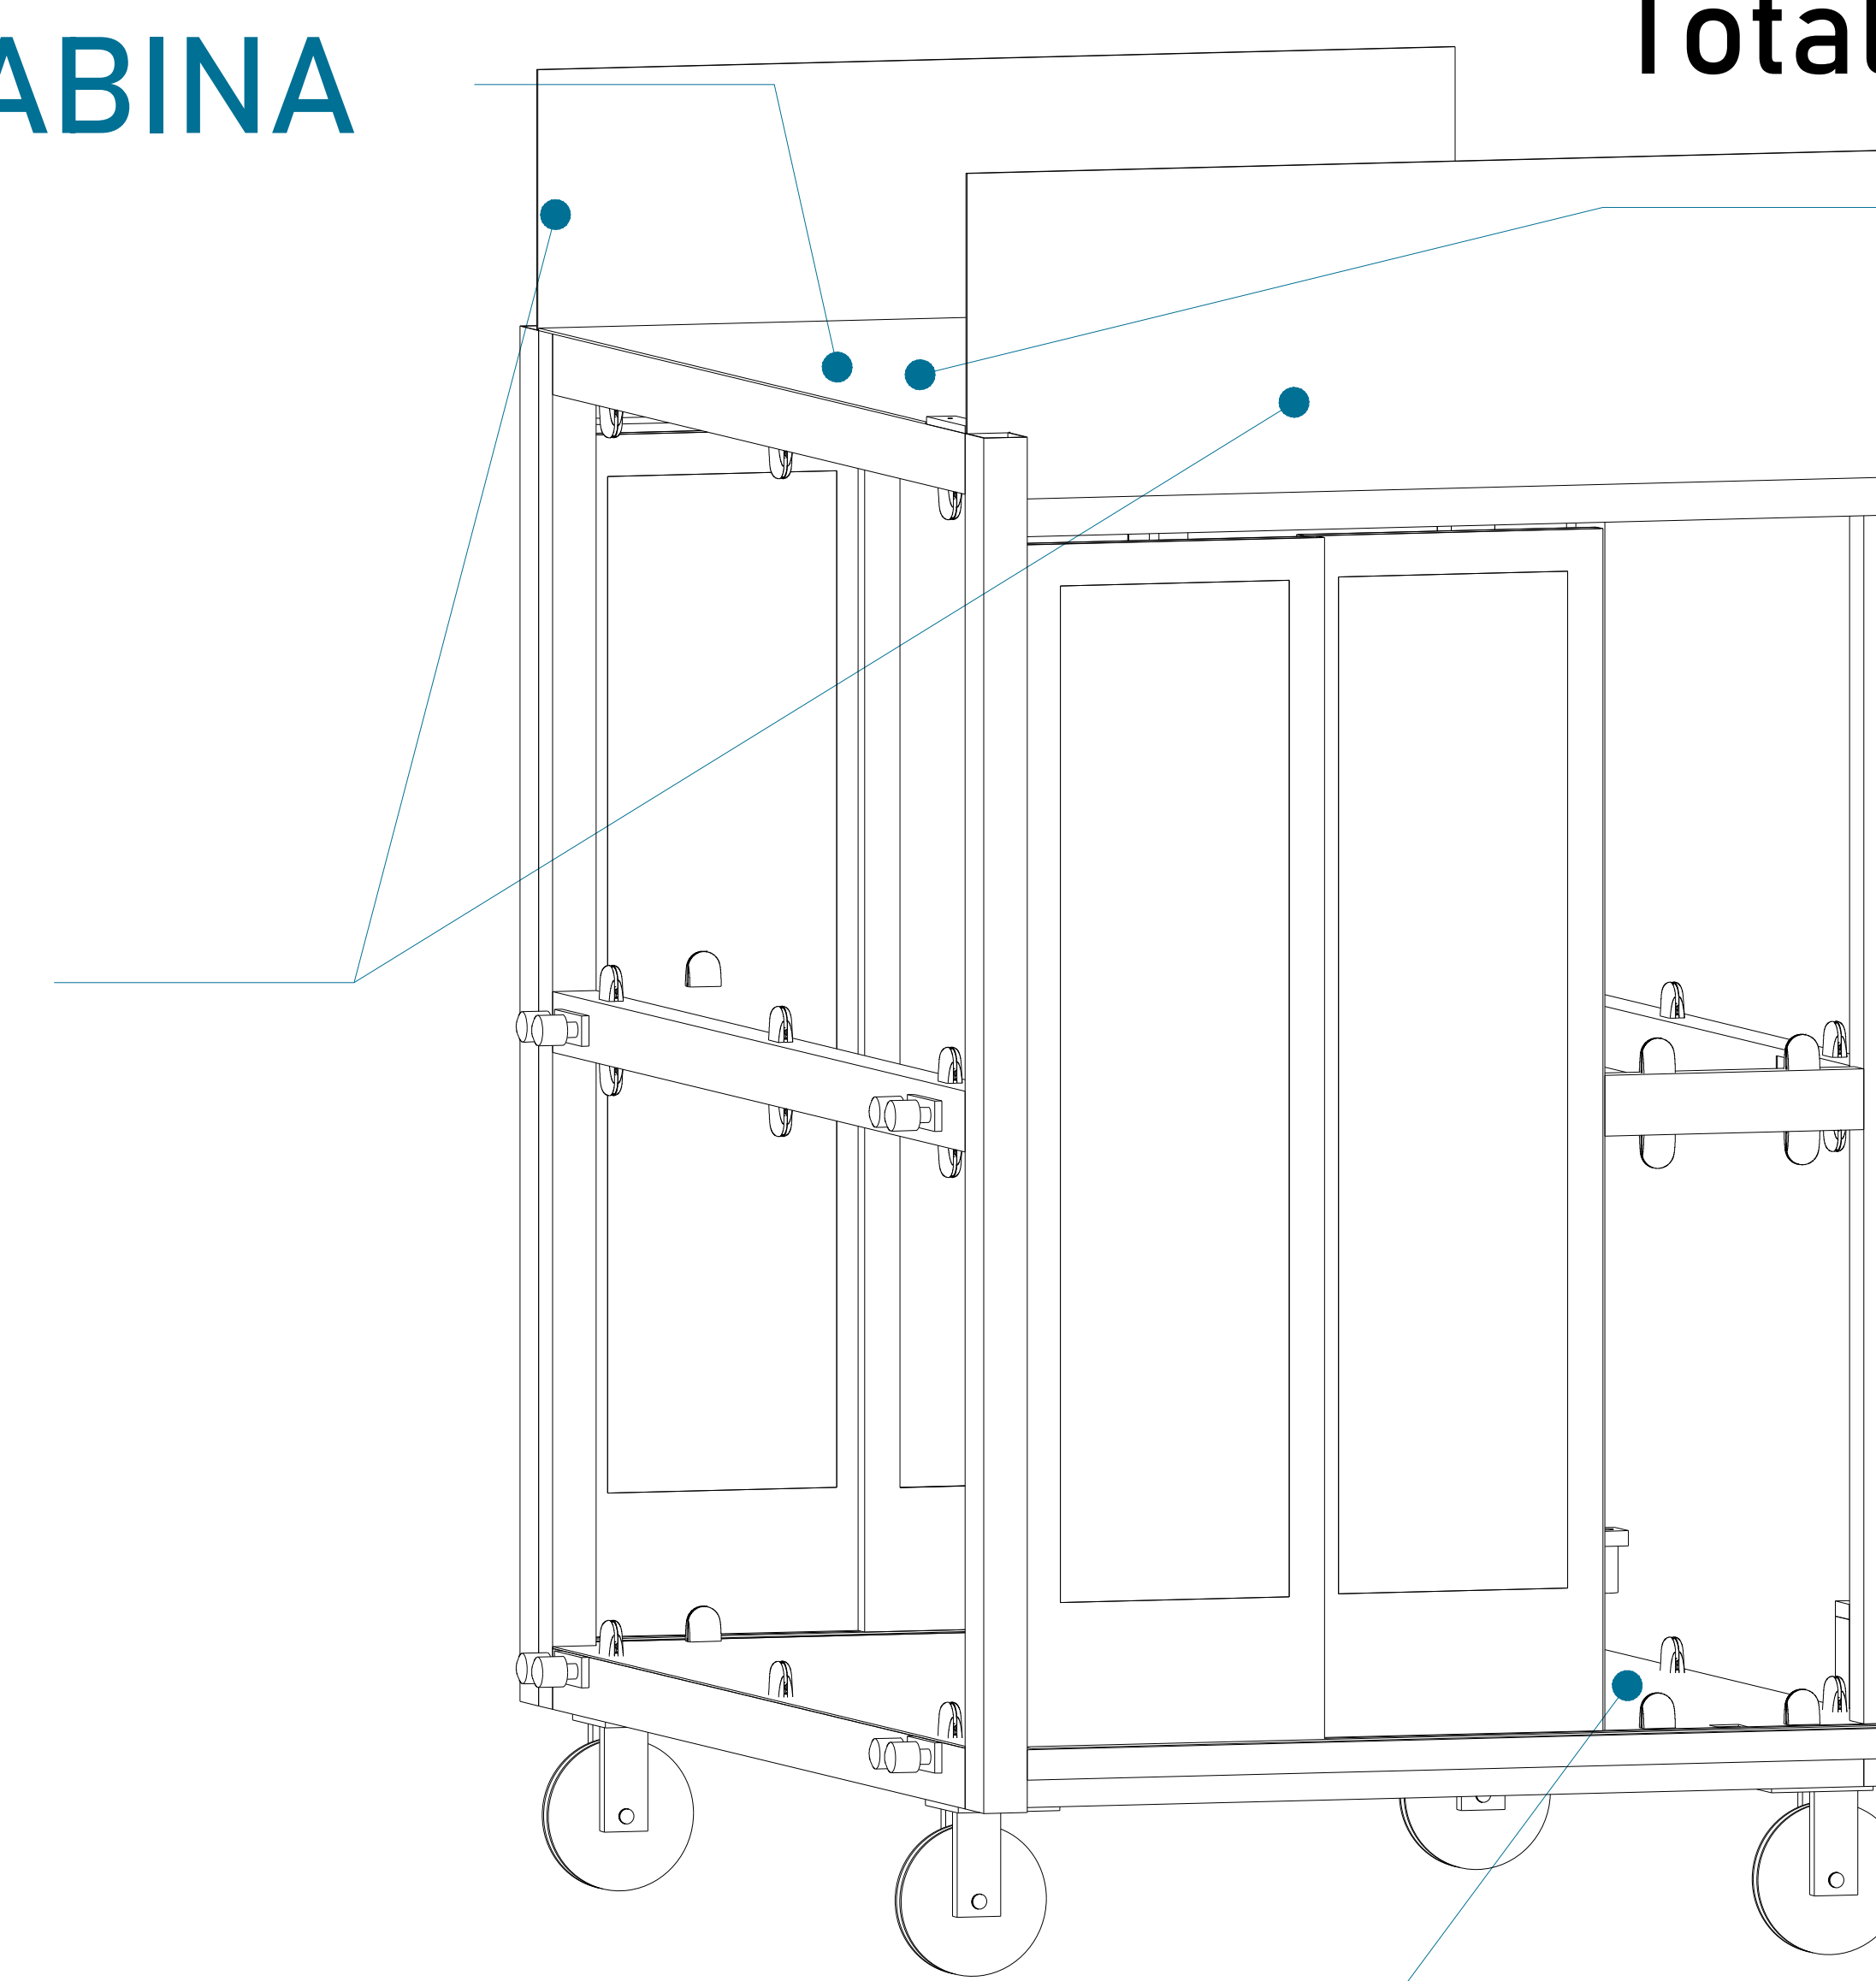


EL EQUIPO NO LLEVA TECHO

PISO DE LAMINA ANTIDERRAPANTE



UBICACION:
Carretera Federal México-Querétaro

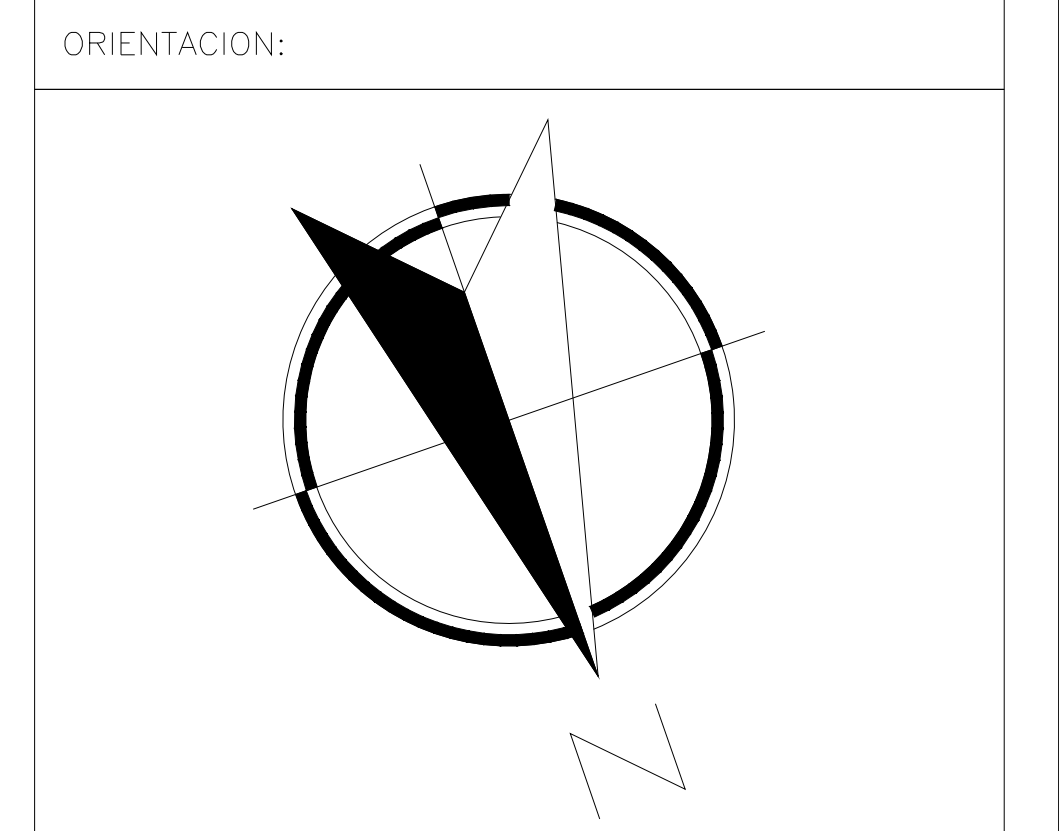

NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

Nº.	FECHA	FECHA


EMPRESA: **TecnoRampa**
INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

RAZÓN SOCIAL: **HR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS**


VOBO: _____ VENDEDOR: _____

FECHA: _____ ELEVADOR: _____

PLANO: **DESCRIPCIÓN DE PARTES** CLAVE: **A-1**

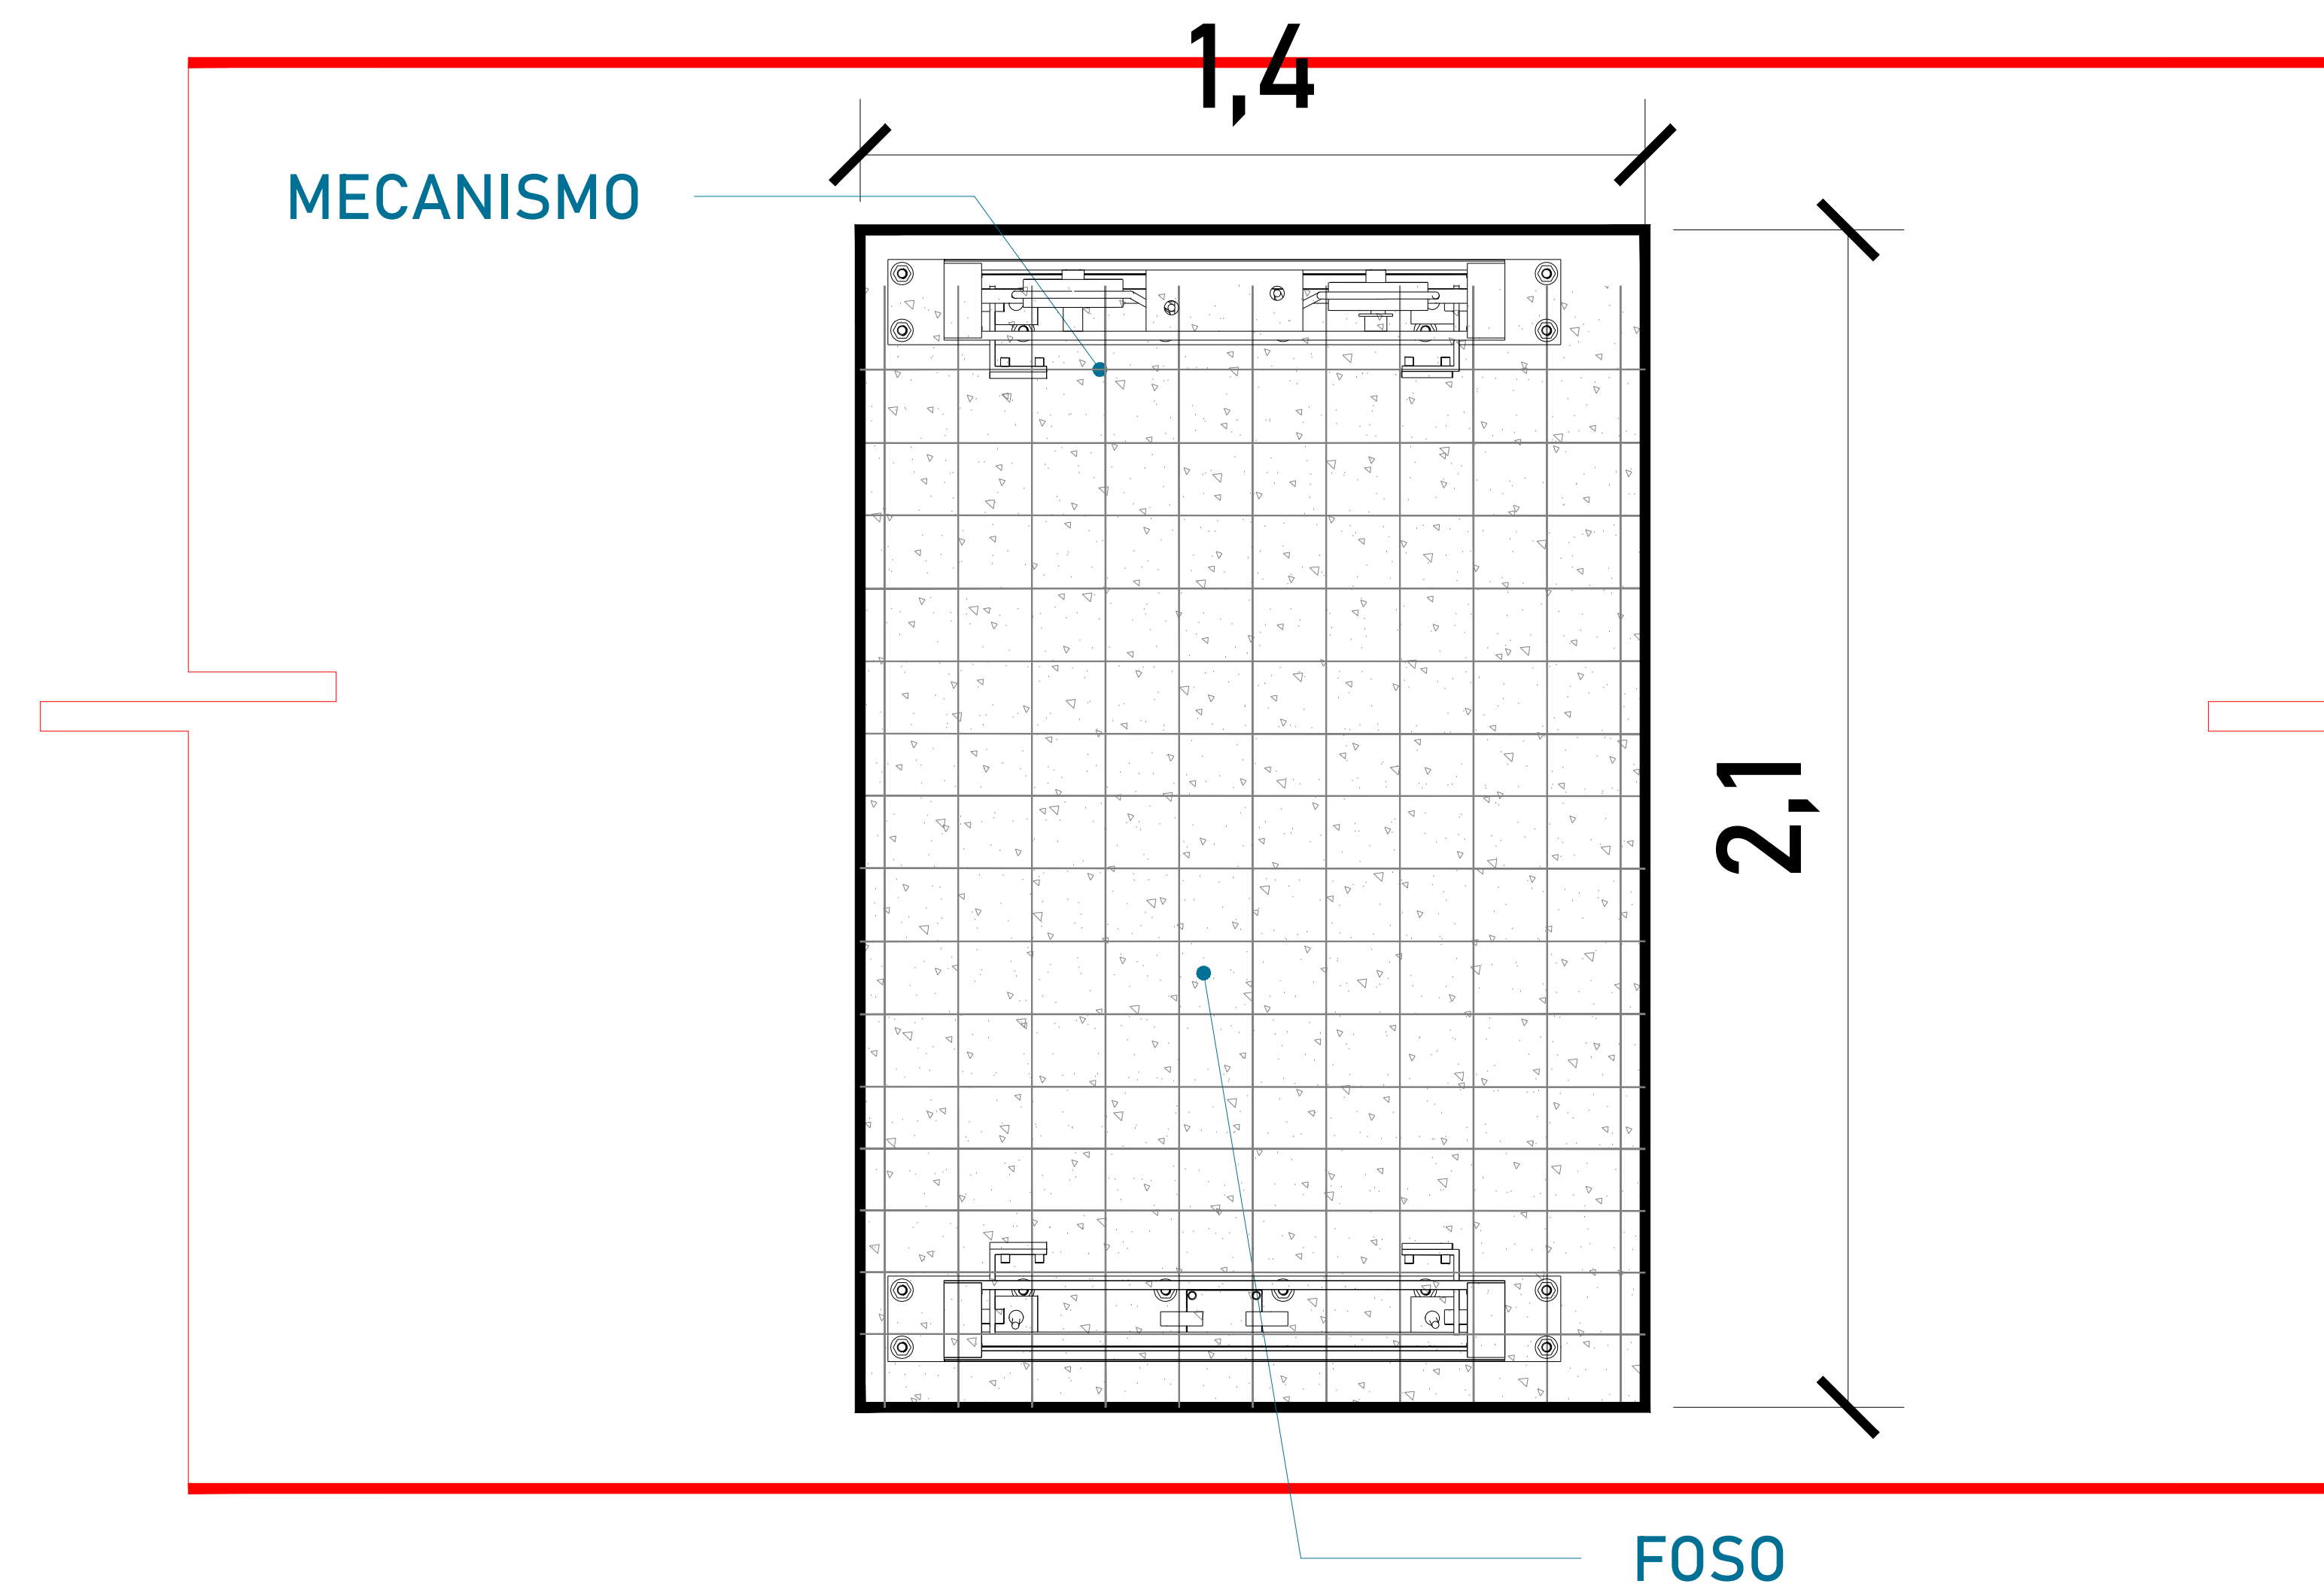


ARMADO (VISTA EN PLANTA)

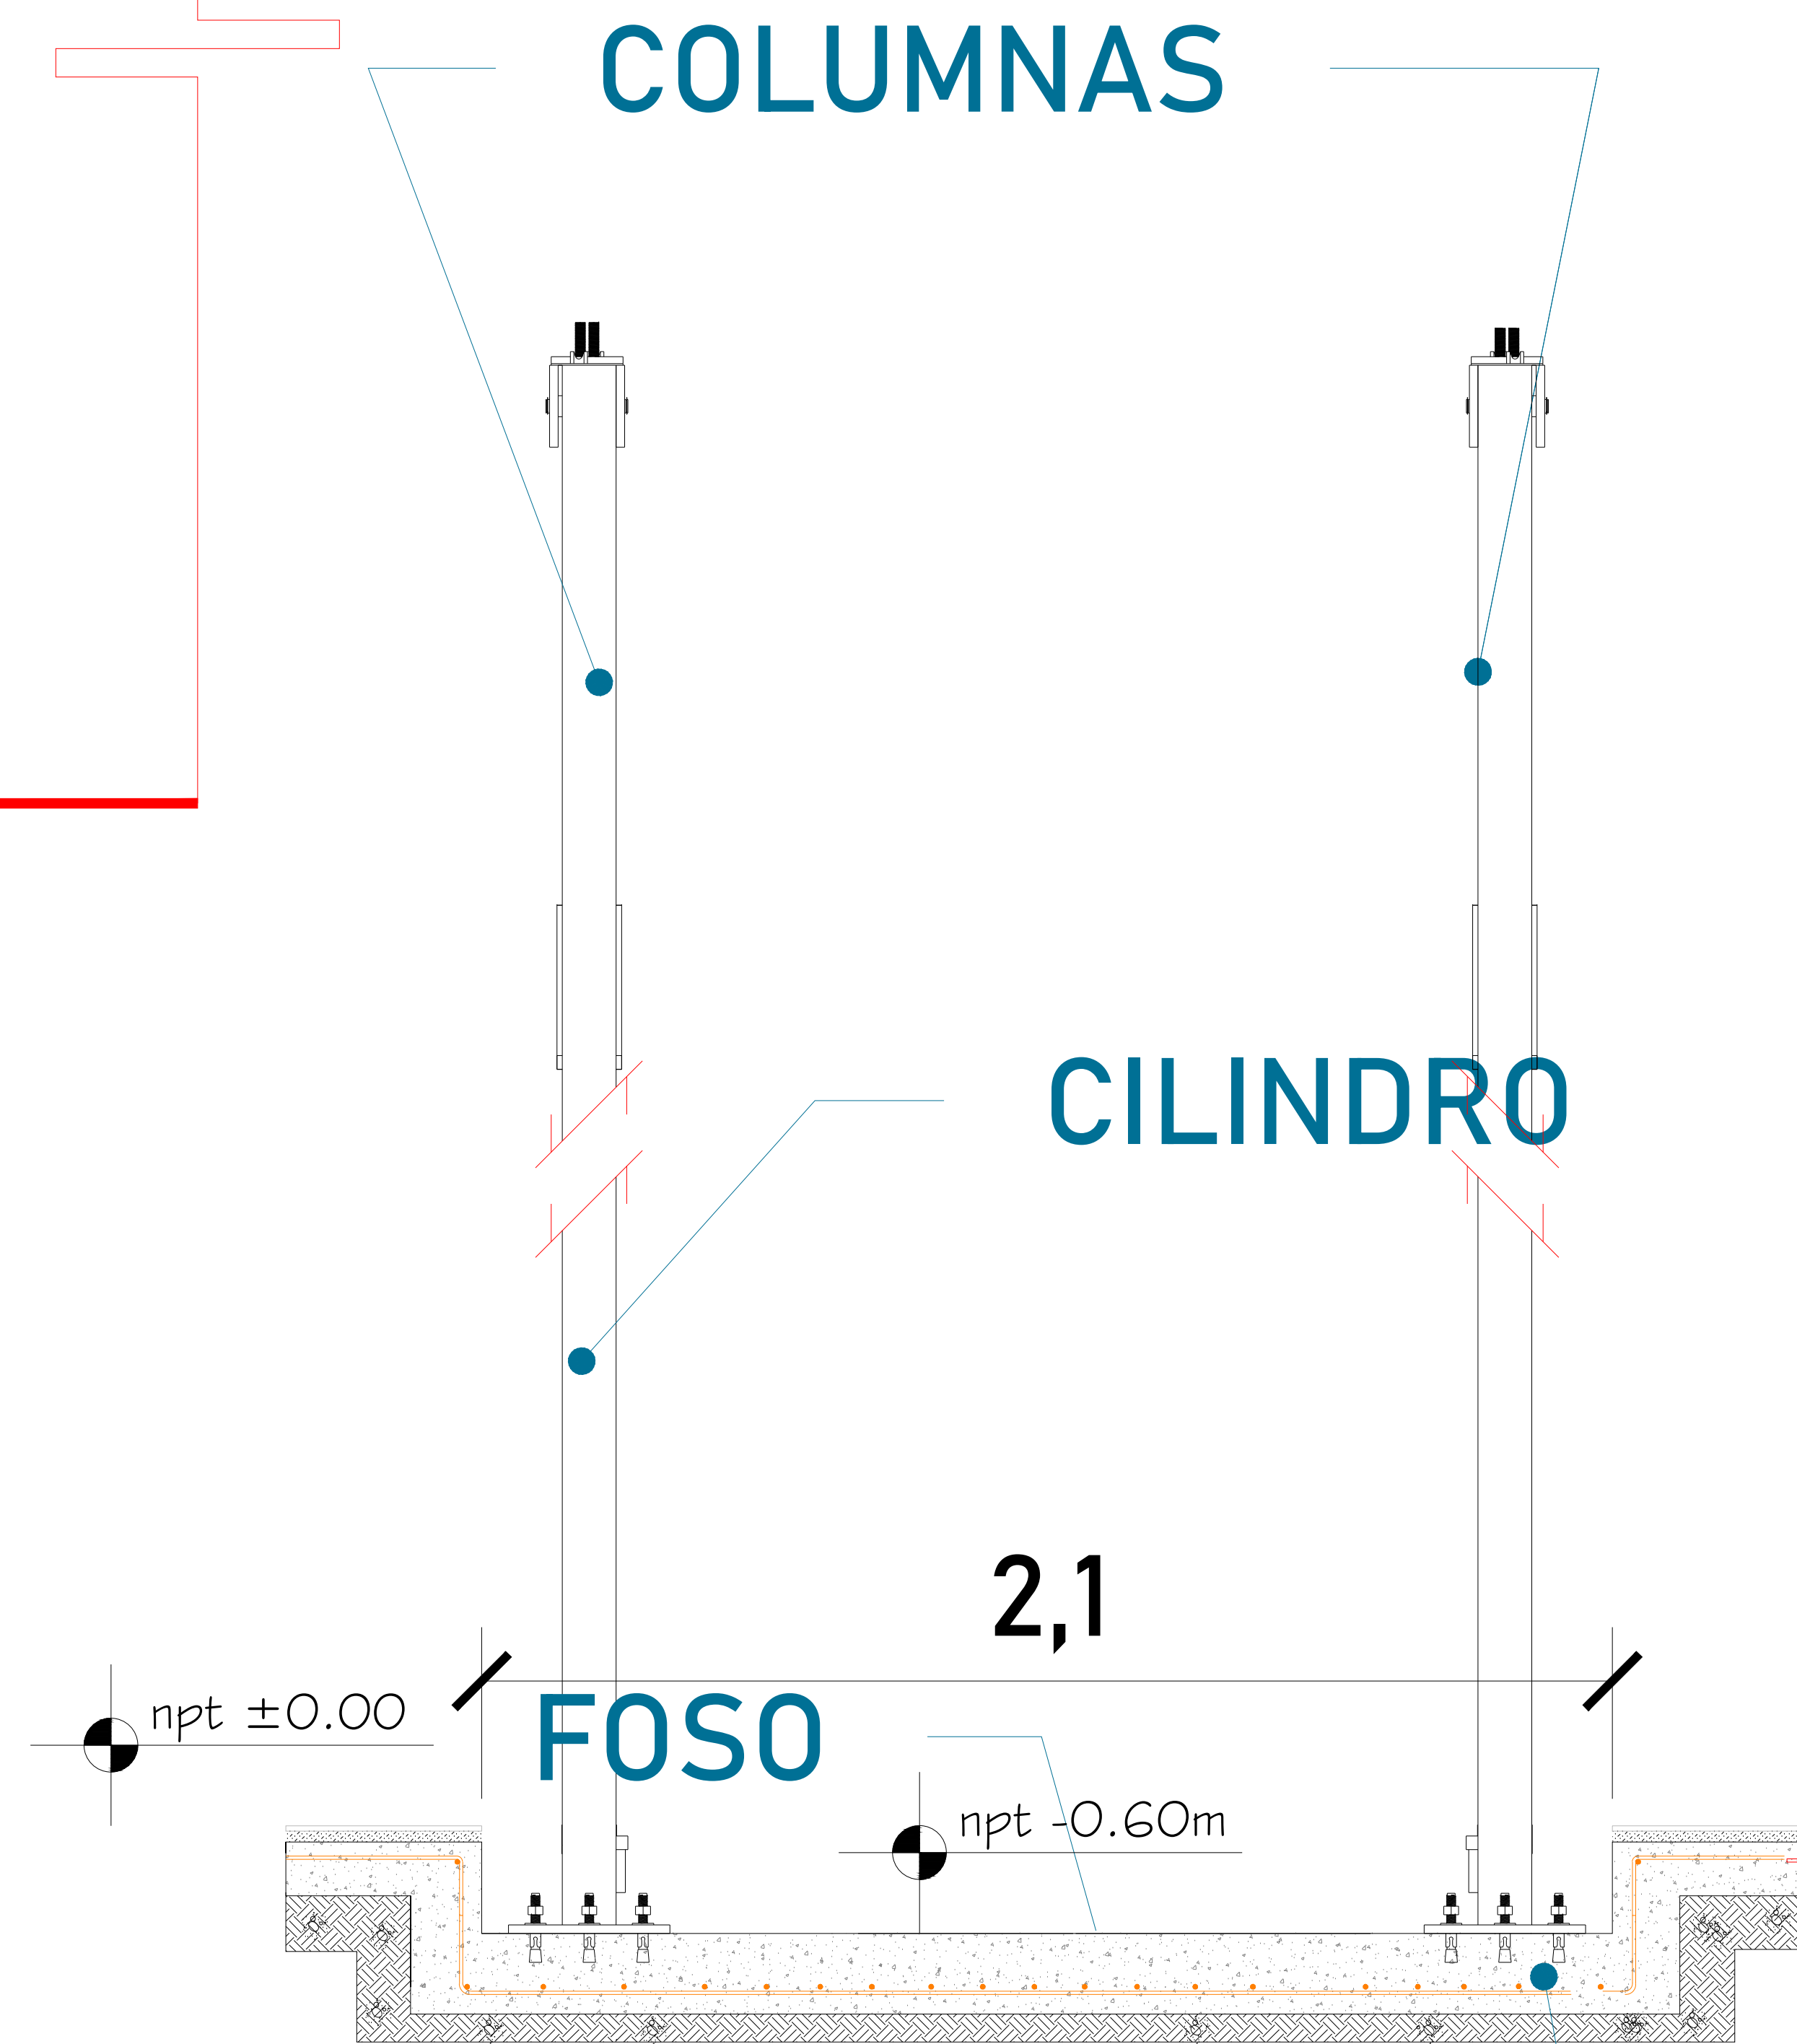


FOSO (VISTA LATERAL)

ESPESOR DE CONCRETO ARMADO CON UNA RESISTENCIA DE F'C 250 kg/cm²

Firme de concreto con una resistencia de F'C= 250 kg/cm². Malla electrosoldada de 6.6.10.10 después de los 10cm

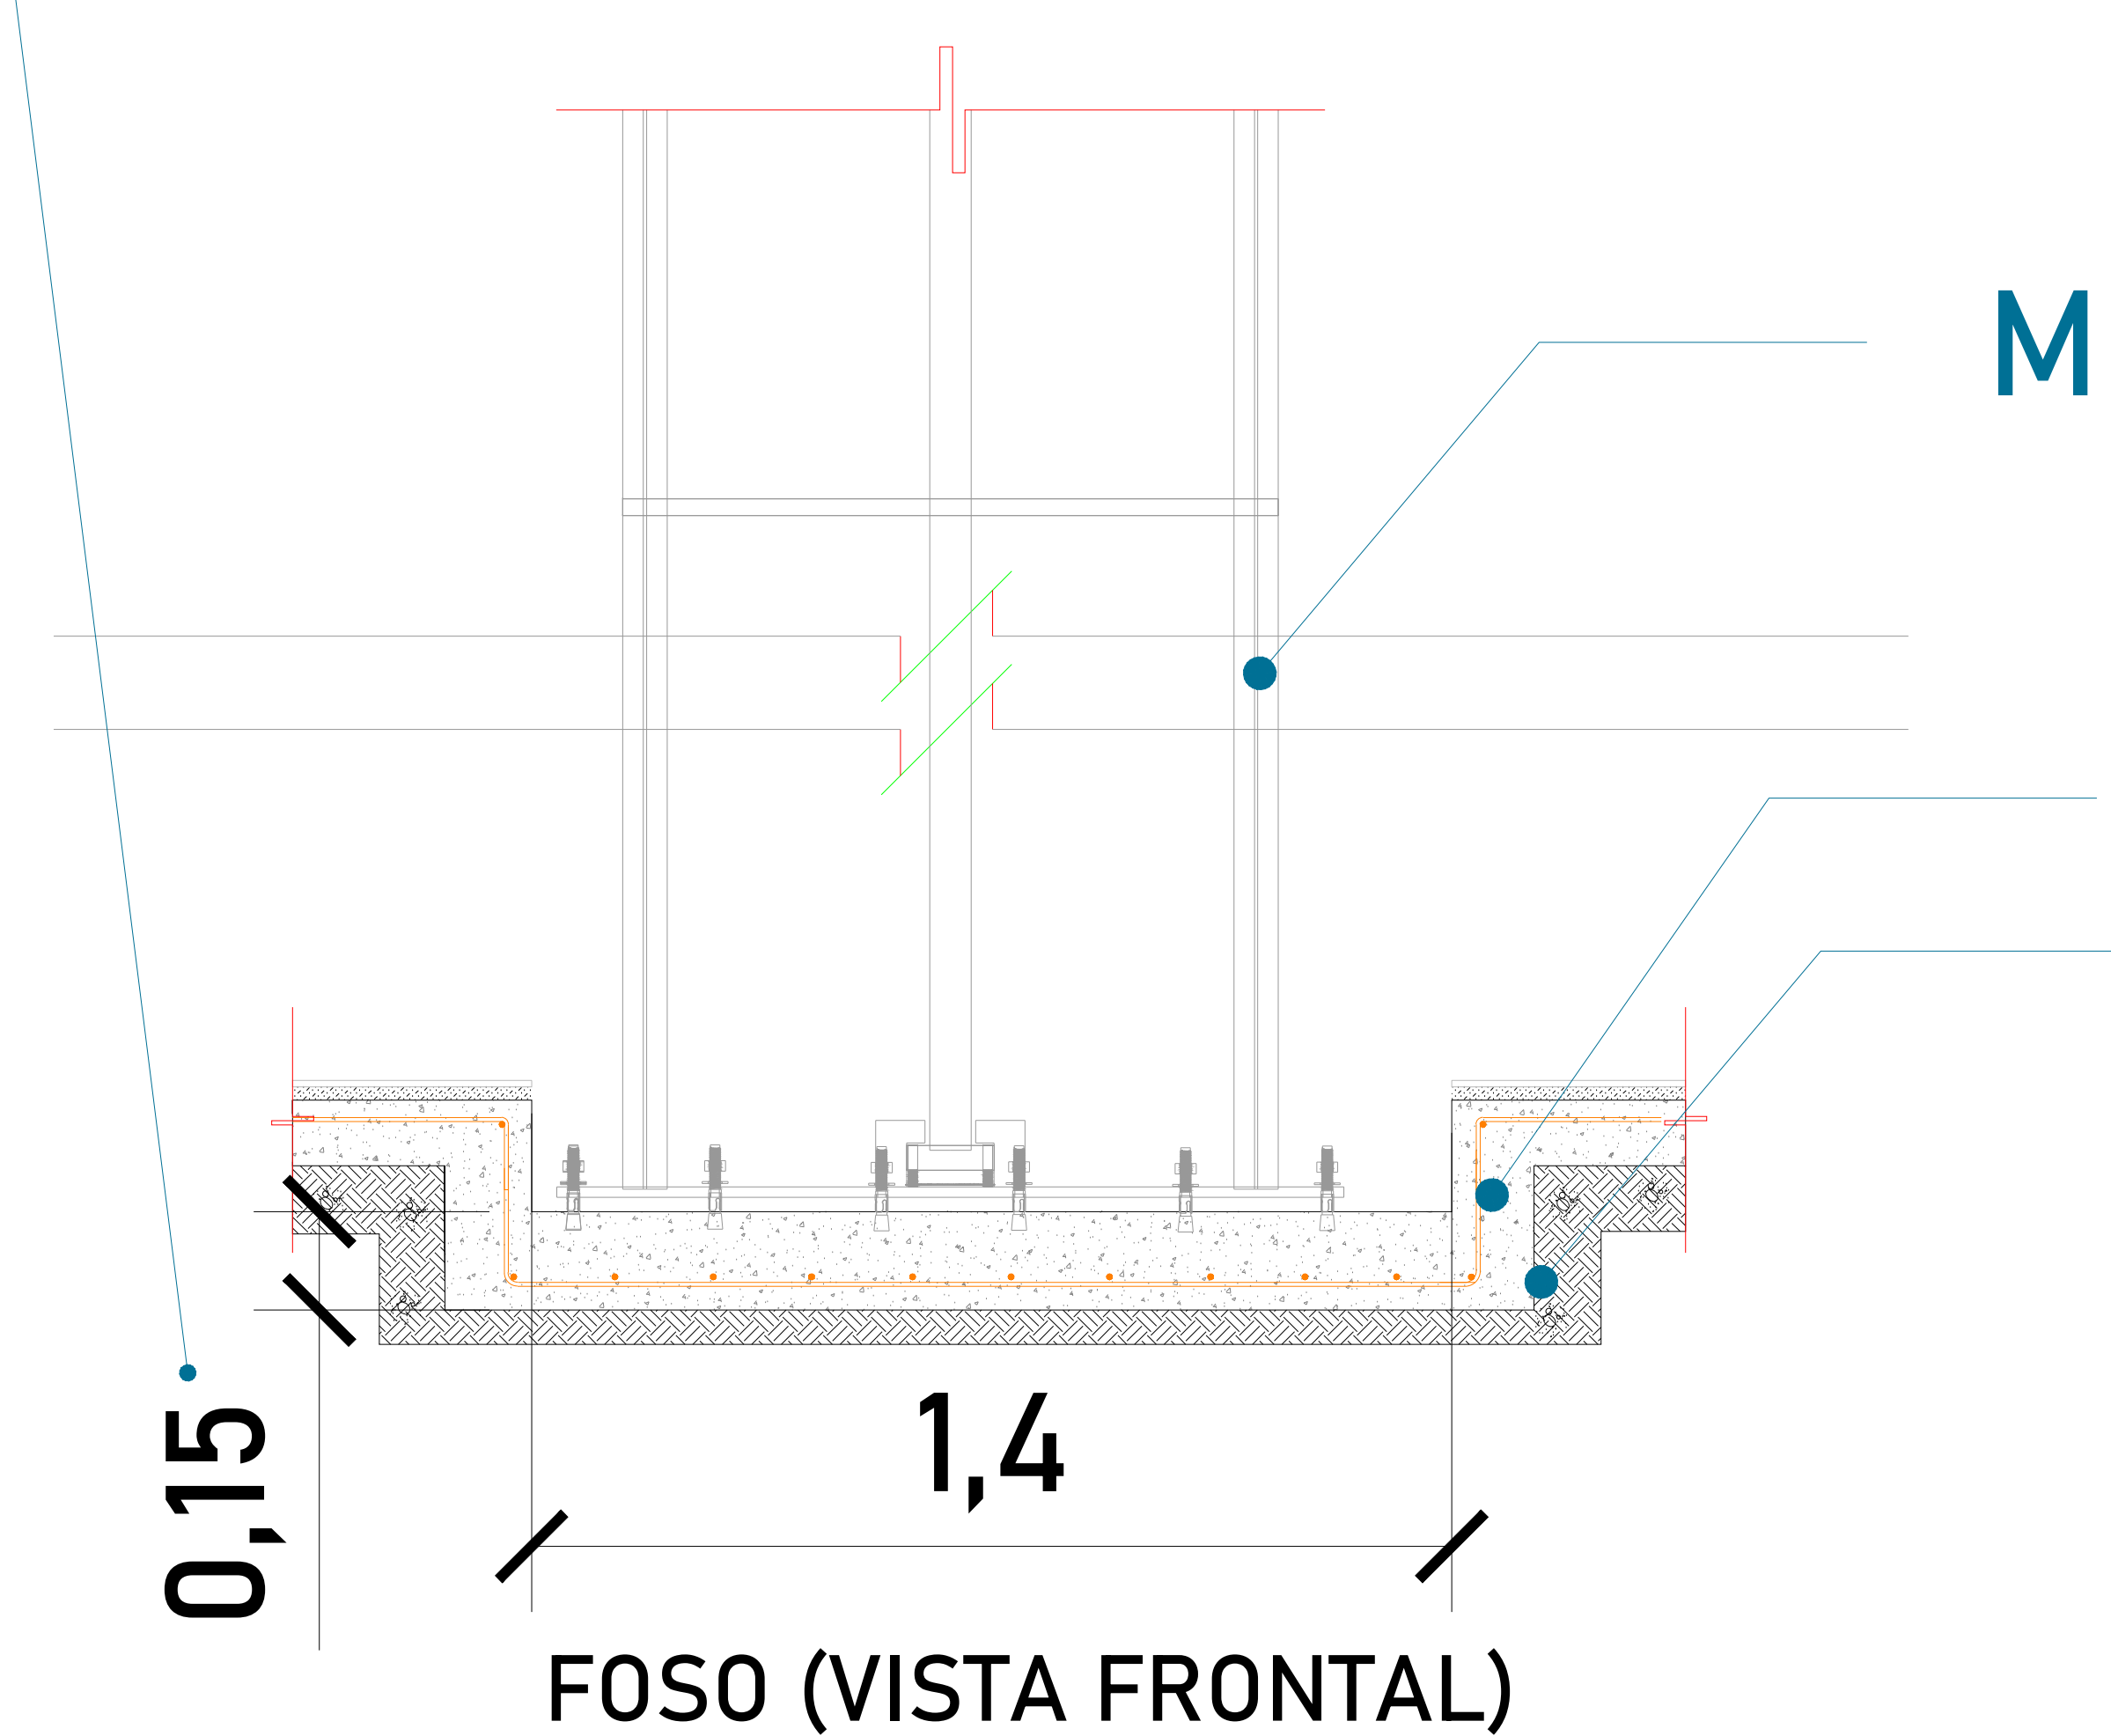

FOSO (VISTA FRONTAL)

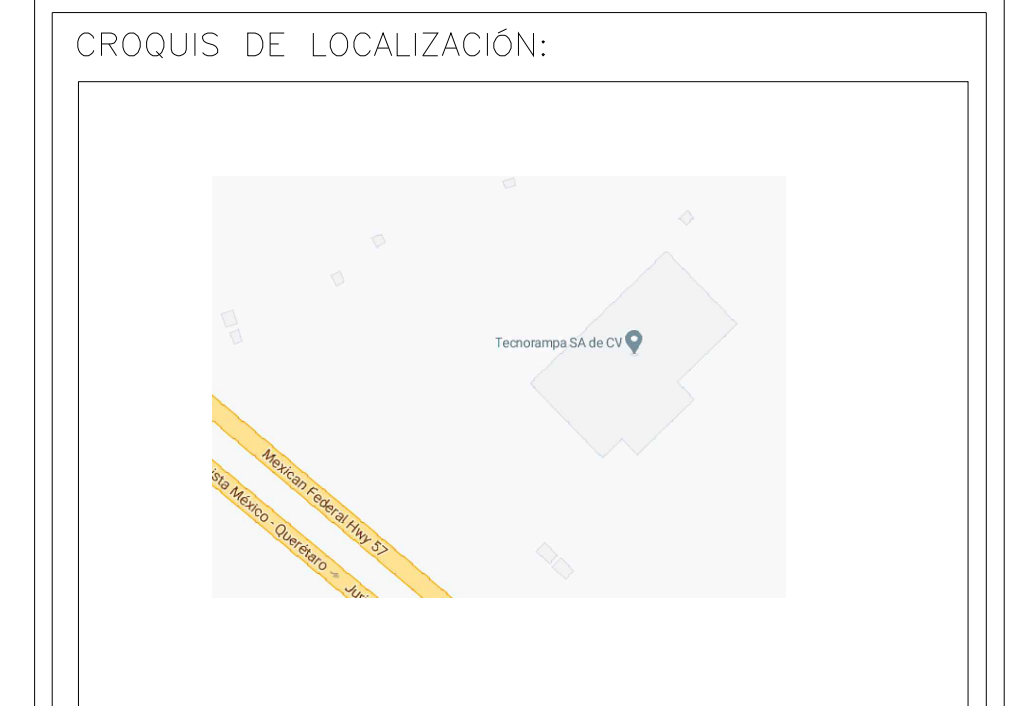

UBICACION:
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:


Nº.	FECHA	FECHA

EMPRESA: **TecnoRampa**
Sociedad por Acciones de Capital Variable

RAZÓN SOCIAL: **HR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS**

VOBO: VENDEDOR:
FECHA: ELEVADOR:


PLANO: **HUECO PARA EL ELEVADOR** CLAVE: **A-2**

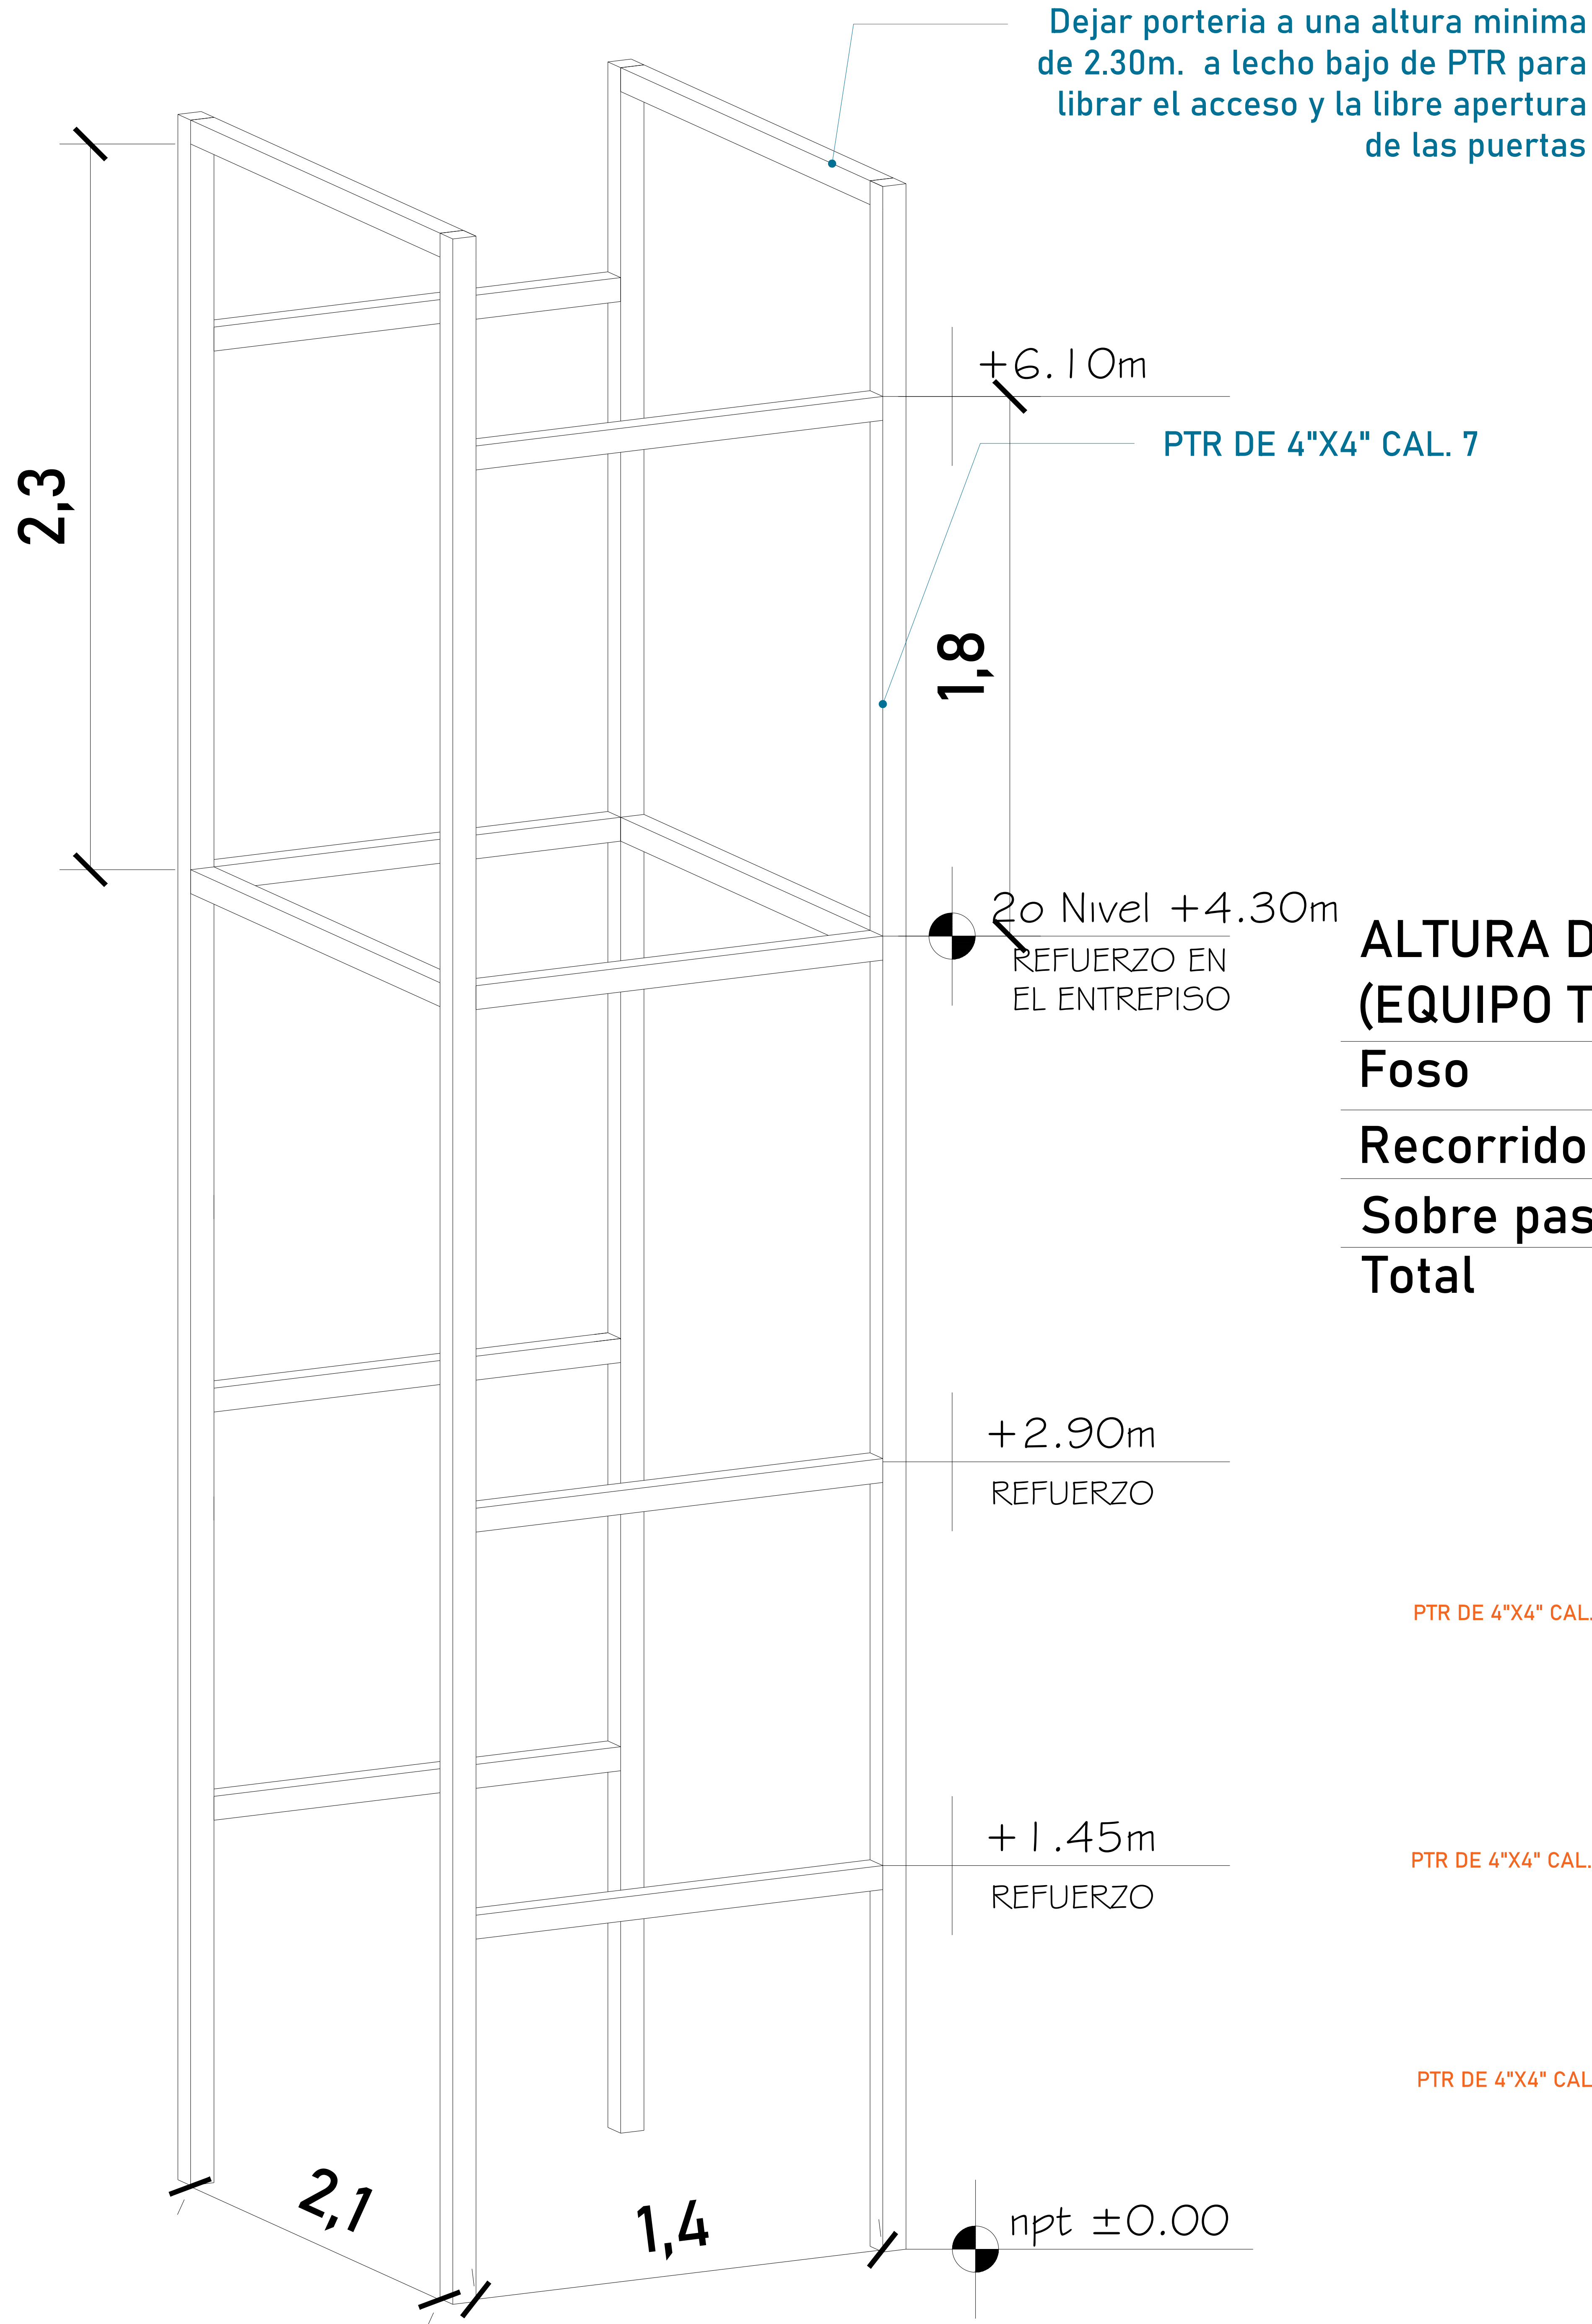



Para la estabilidad del equipo Tecnorampa debera ser anclado aun cierto numero de refuerzos estos serán de acuerdo al recorrido del equipo y a los distintos niveles que se tengan. En la parte alta de la estructura se solicita un refuerzo a 1.80m y del lado de los accesos se solicita una porteria de 2.30 libres, esto para no interferir con la puerta y pueda abrir sin ningún inconveniente. La estructura no esta considerada dentro del foso.

ALTURA DE COLUMNAS (EQUIPO TECNORAMPA)

Foso	0.60m
Recorrido	4.30m
Sobre paso	1.80m
Total	6.70m

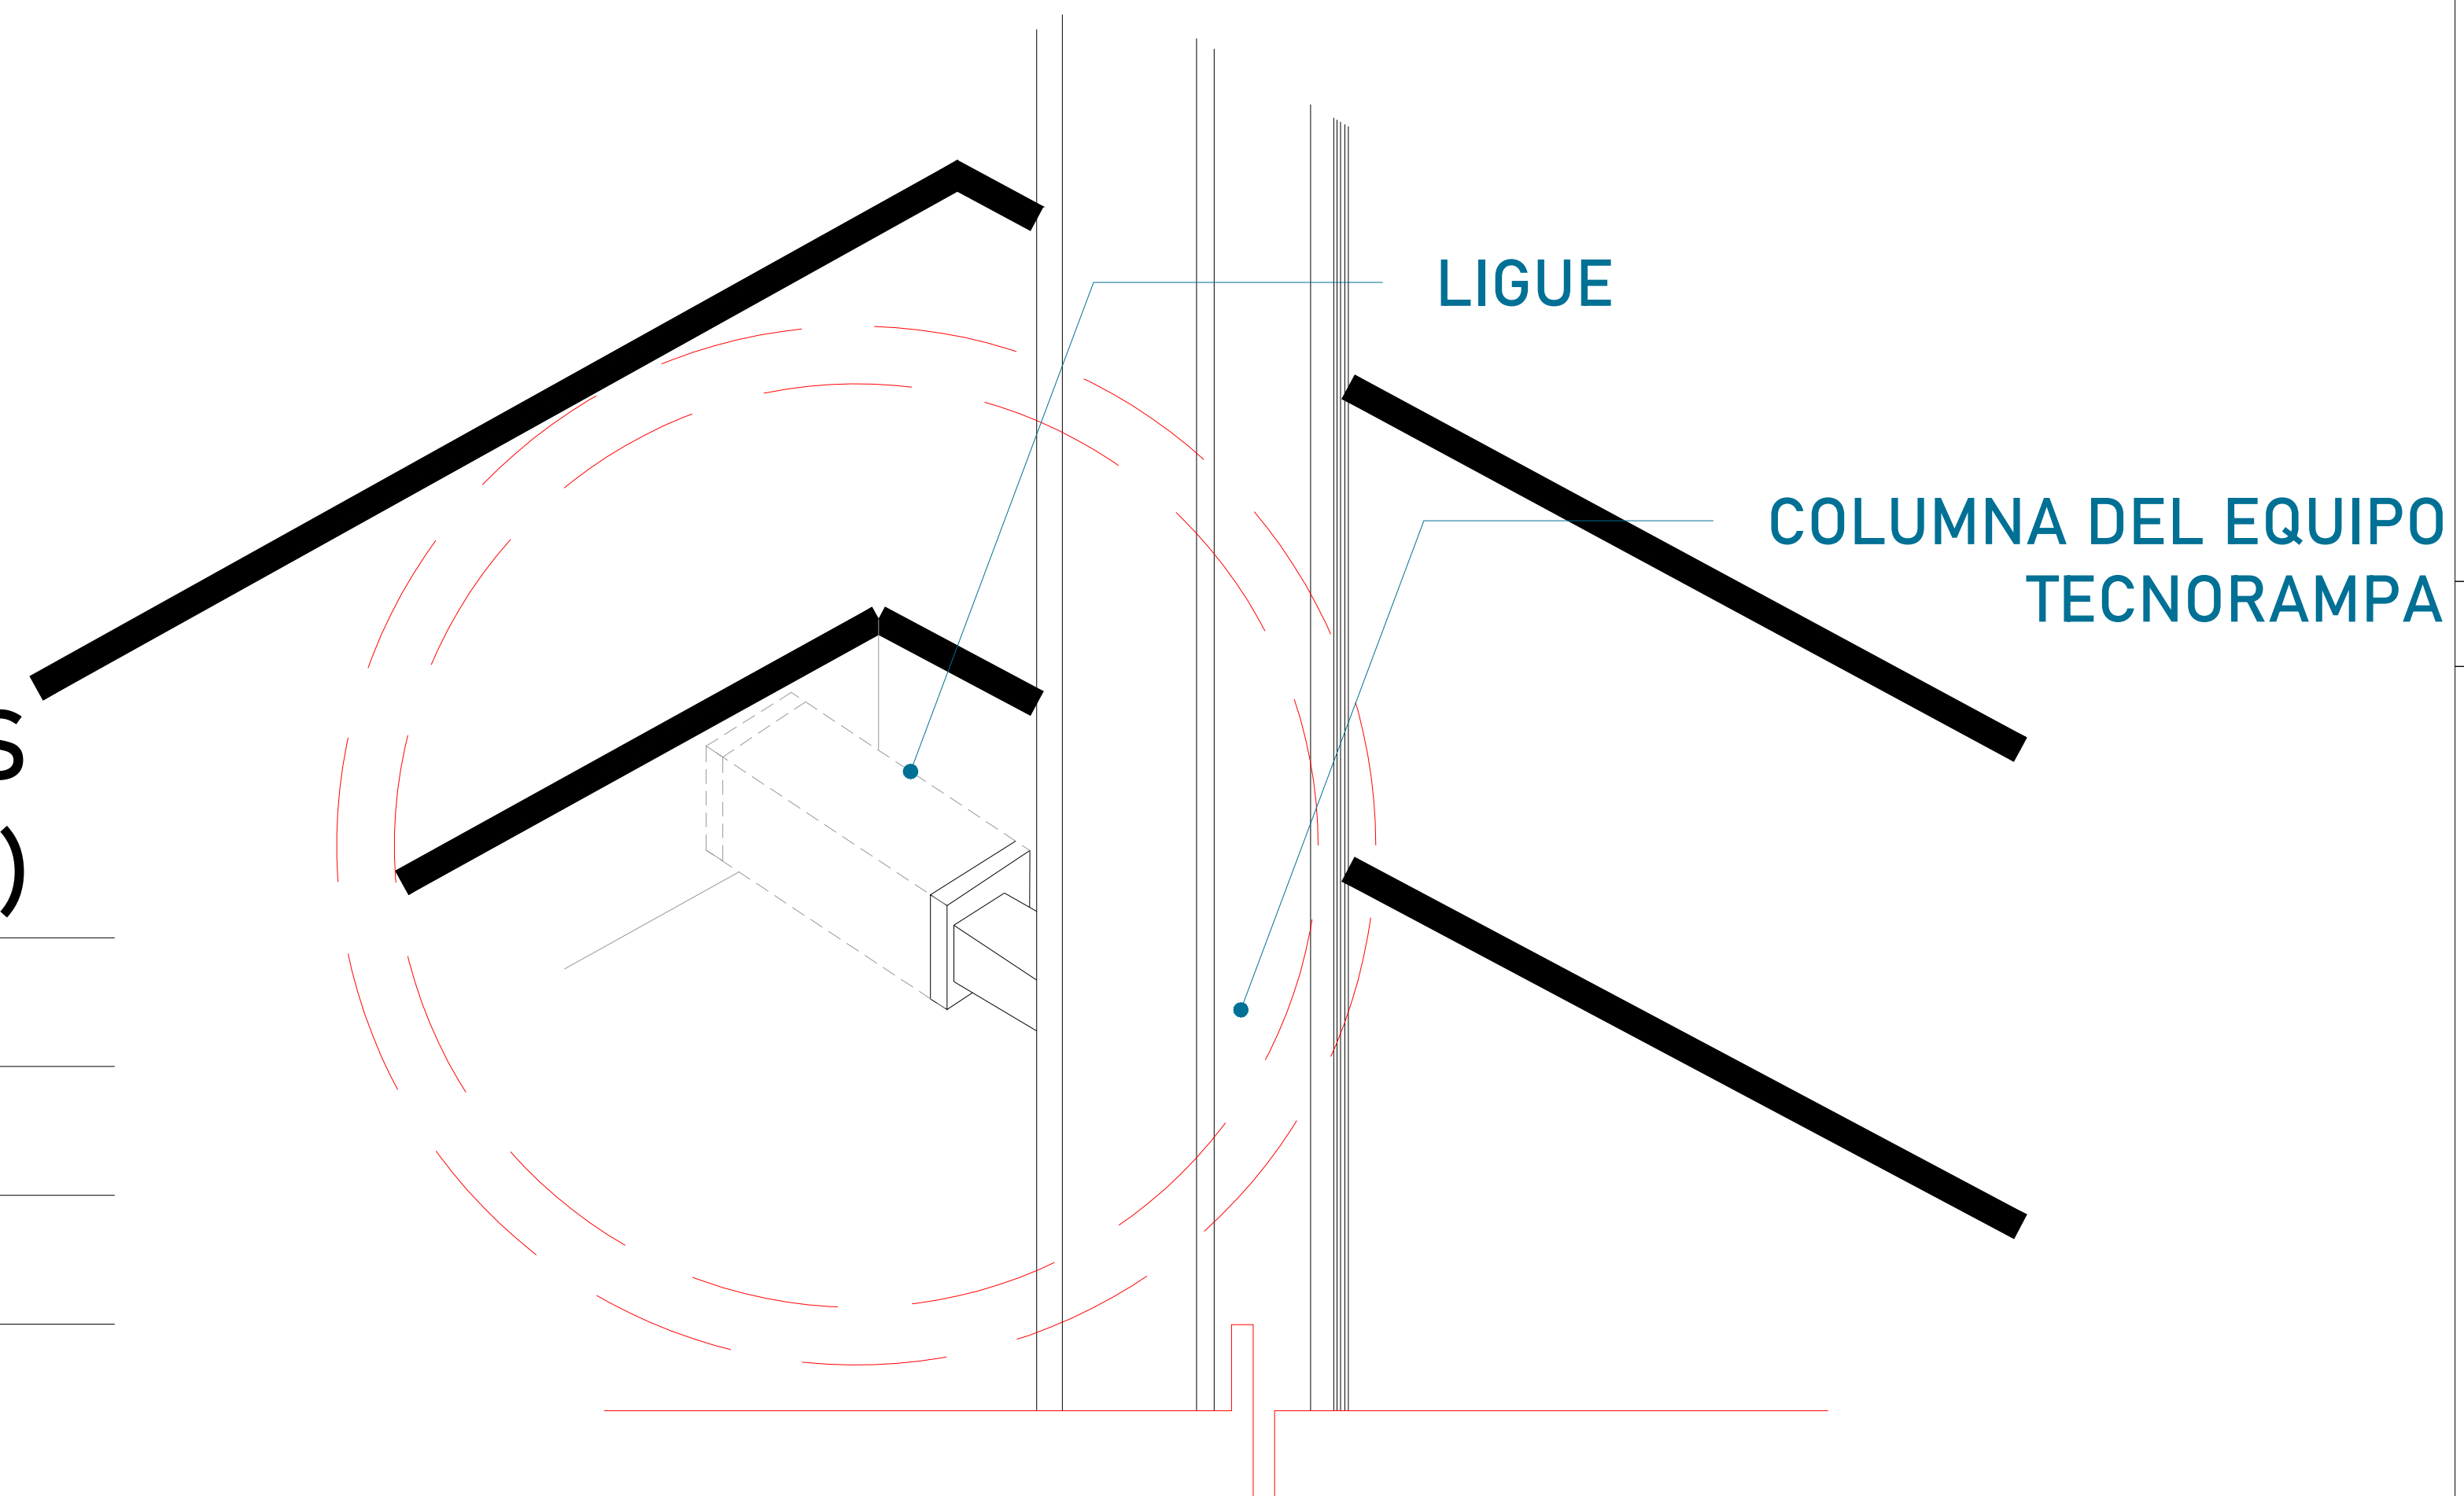

Las columnas del equipo Tecnorampa se ligan a distintas alturas por eso se solicitan los refuerzos, estos son puestos por el cliente.

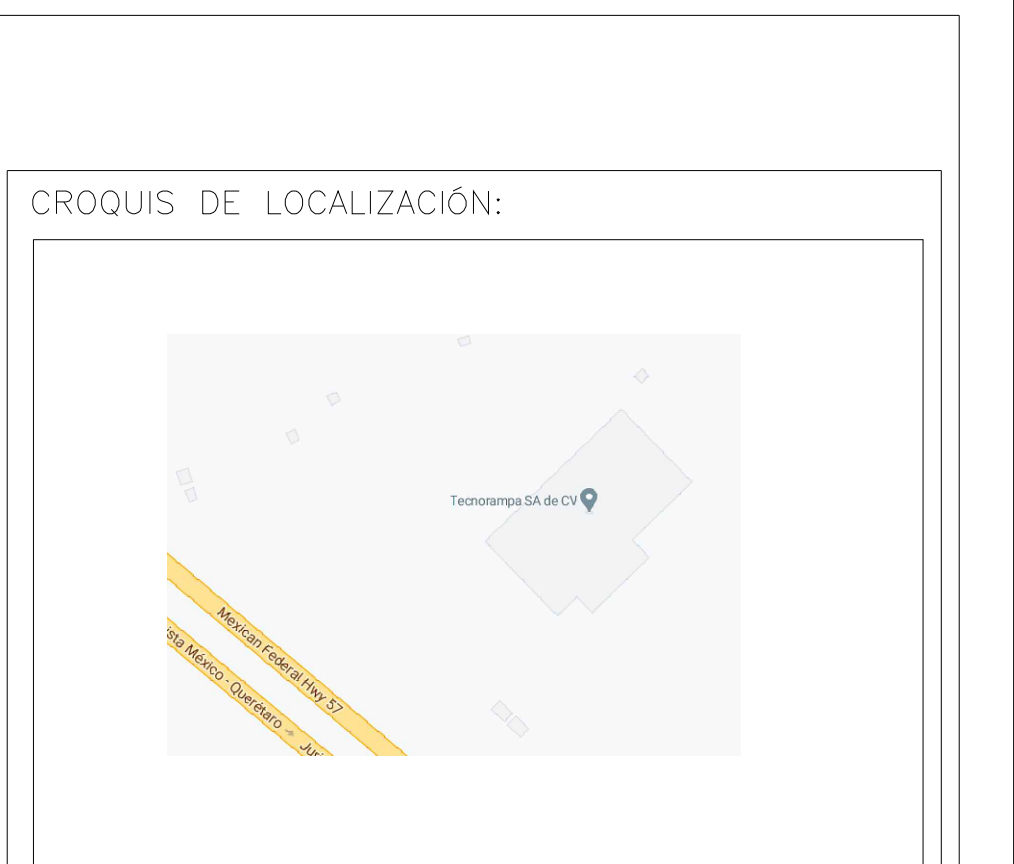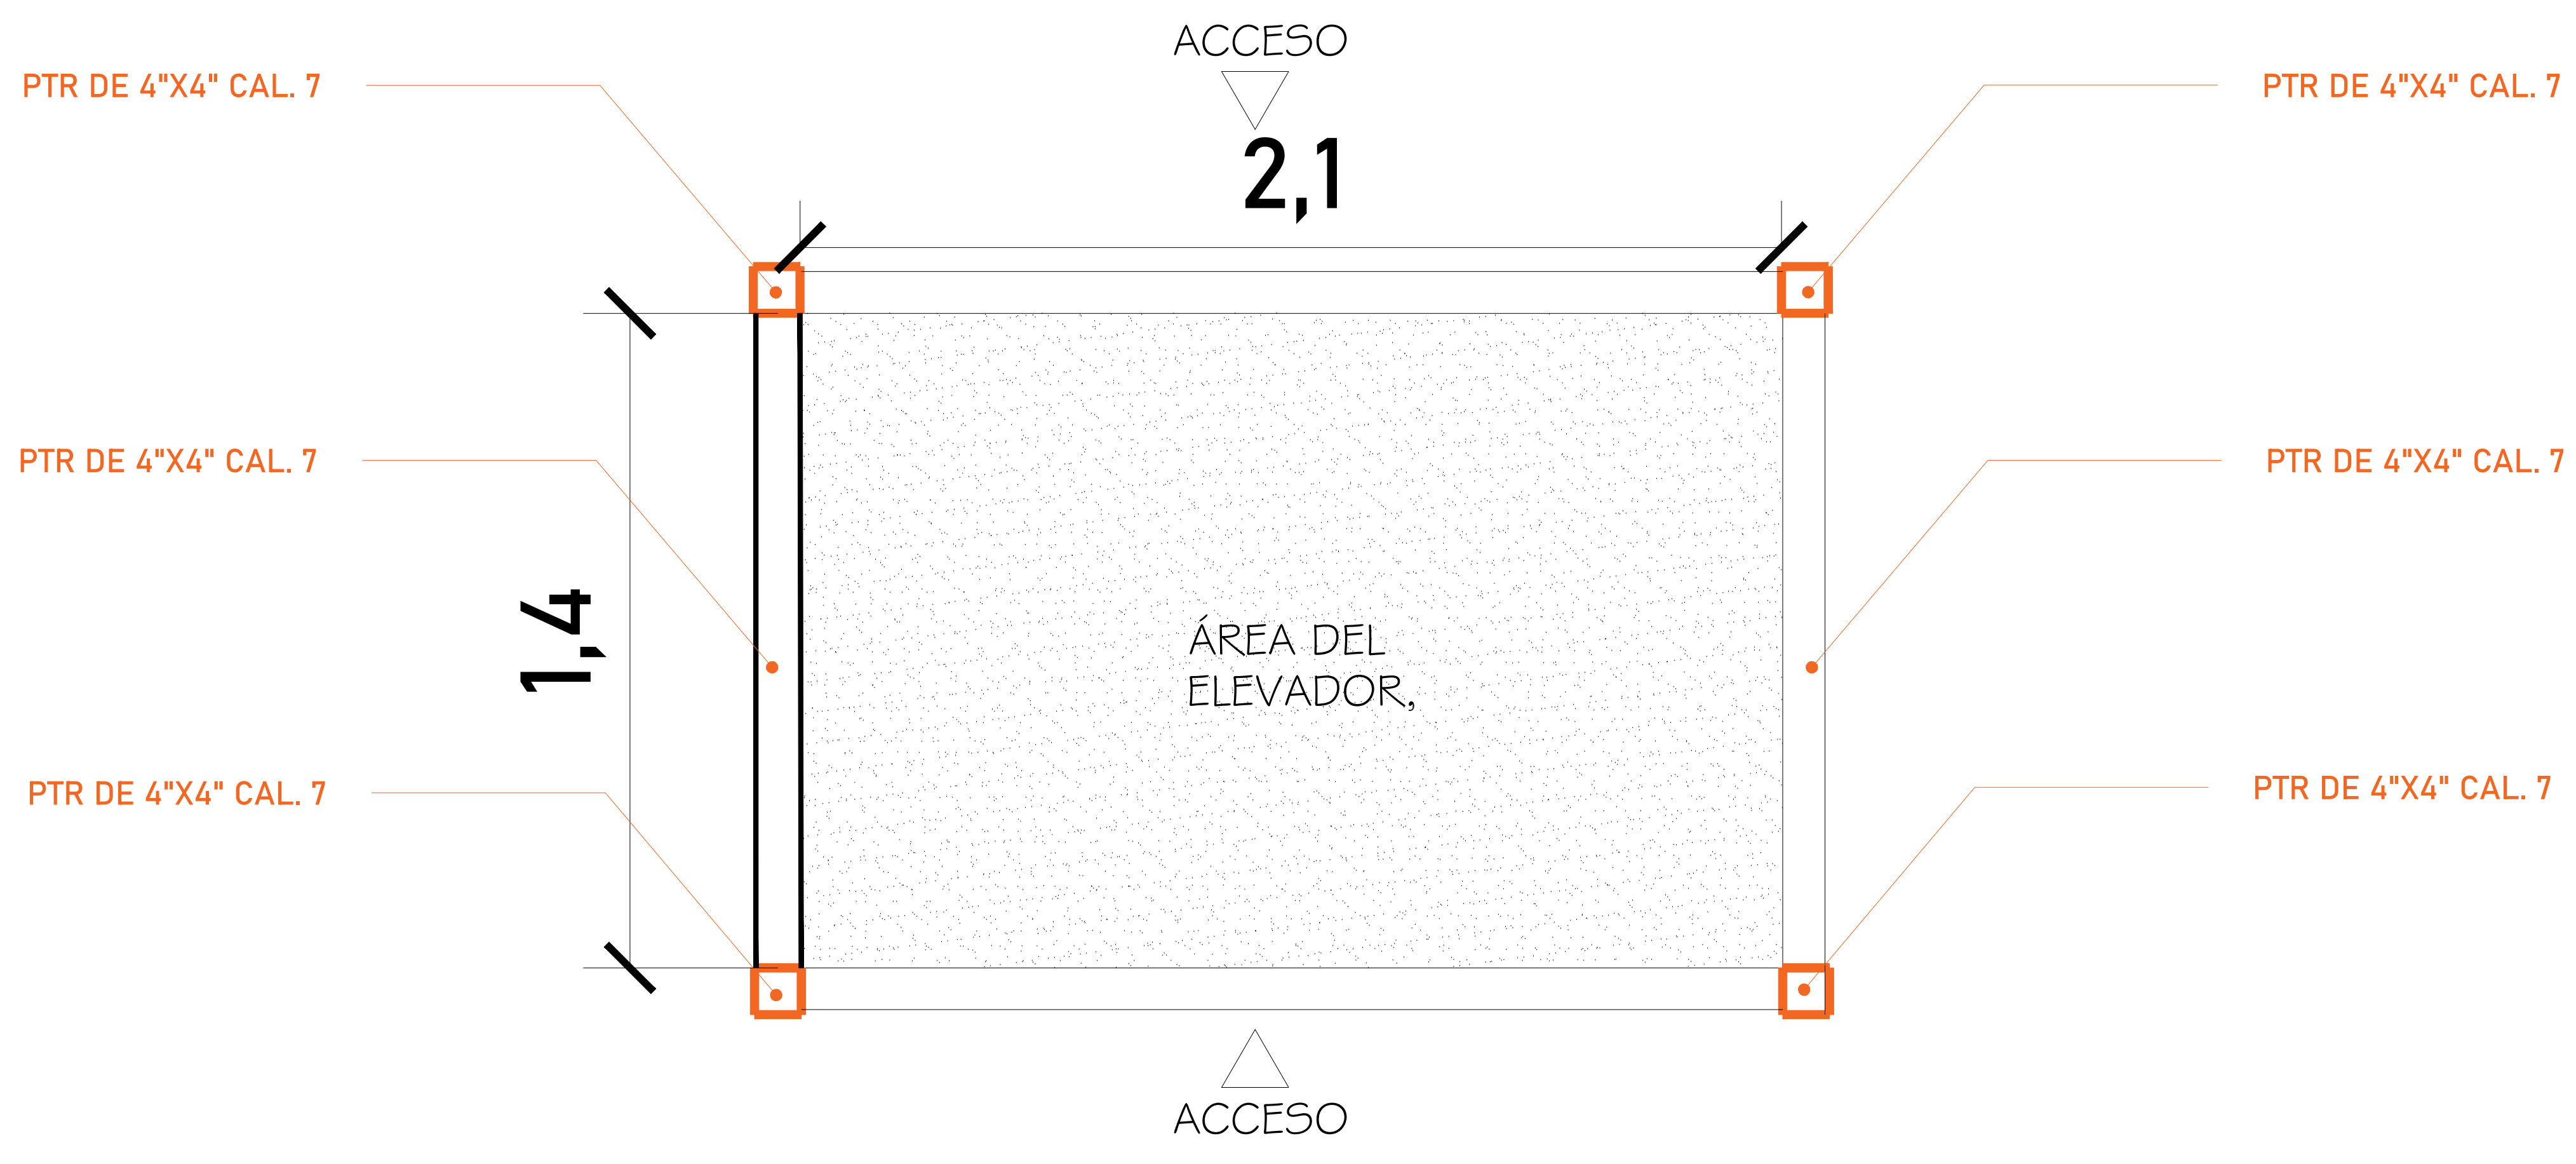

UBICACION:
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	FECHA	FECHA

EMPRESA: **TecnoRampa**
Ingeniería de Construcción y Servicios

RAZÓN SOCIAL: **HR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS**

VOBO: VENDEDOR:

FECHA: ELEVADOR:


PLANO: **HUECO PARA EL ELEVADOR** CLAVE: **A-3**

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRAULICA 10HP	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	3
AMPERS DE CONSUMO	27
WATSS DE CONSUMO	7.4 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68



TABLA DE CALIBRES	
CALIBRE	DISTANCIA
8 AWG	0-10M
6 AWG	11-15 M
- (CONTEMPLAR CALCULO)	16- EN ADELANTE



UBICACION:
Carretera Federal México-Querétaro

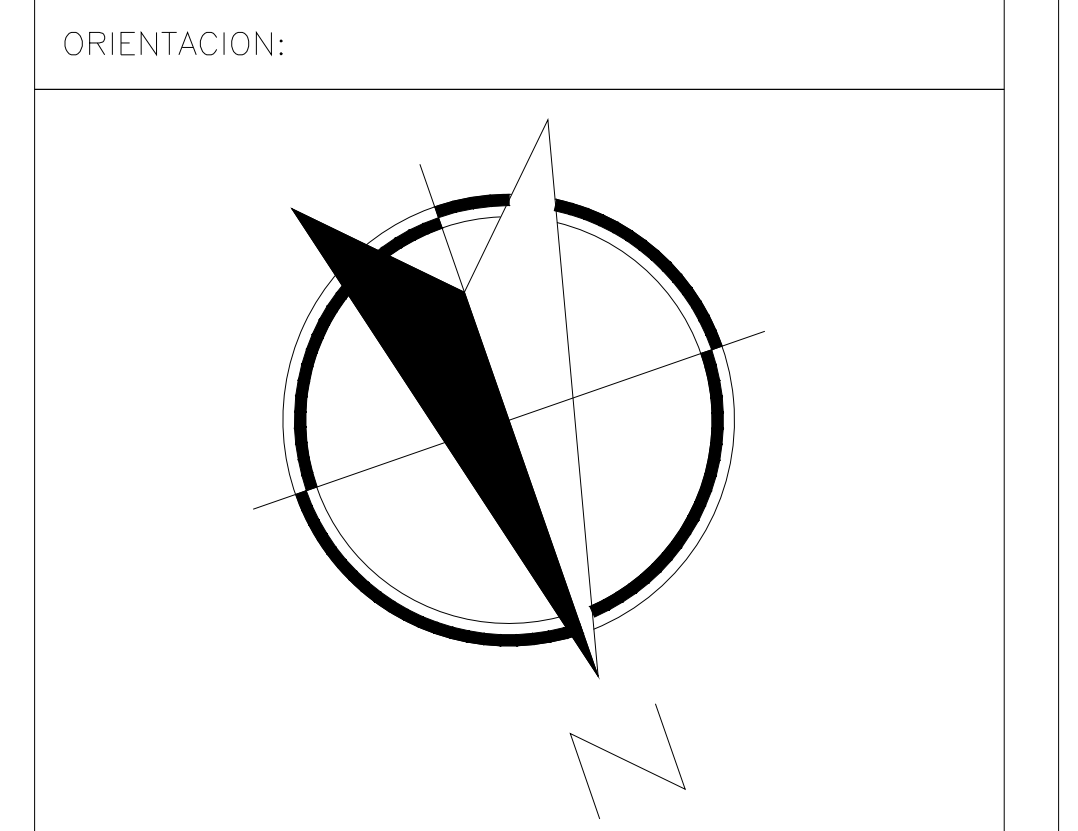

NOTAS GENERALES

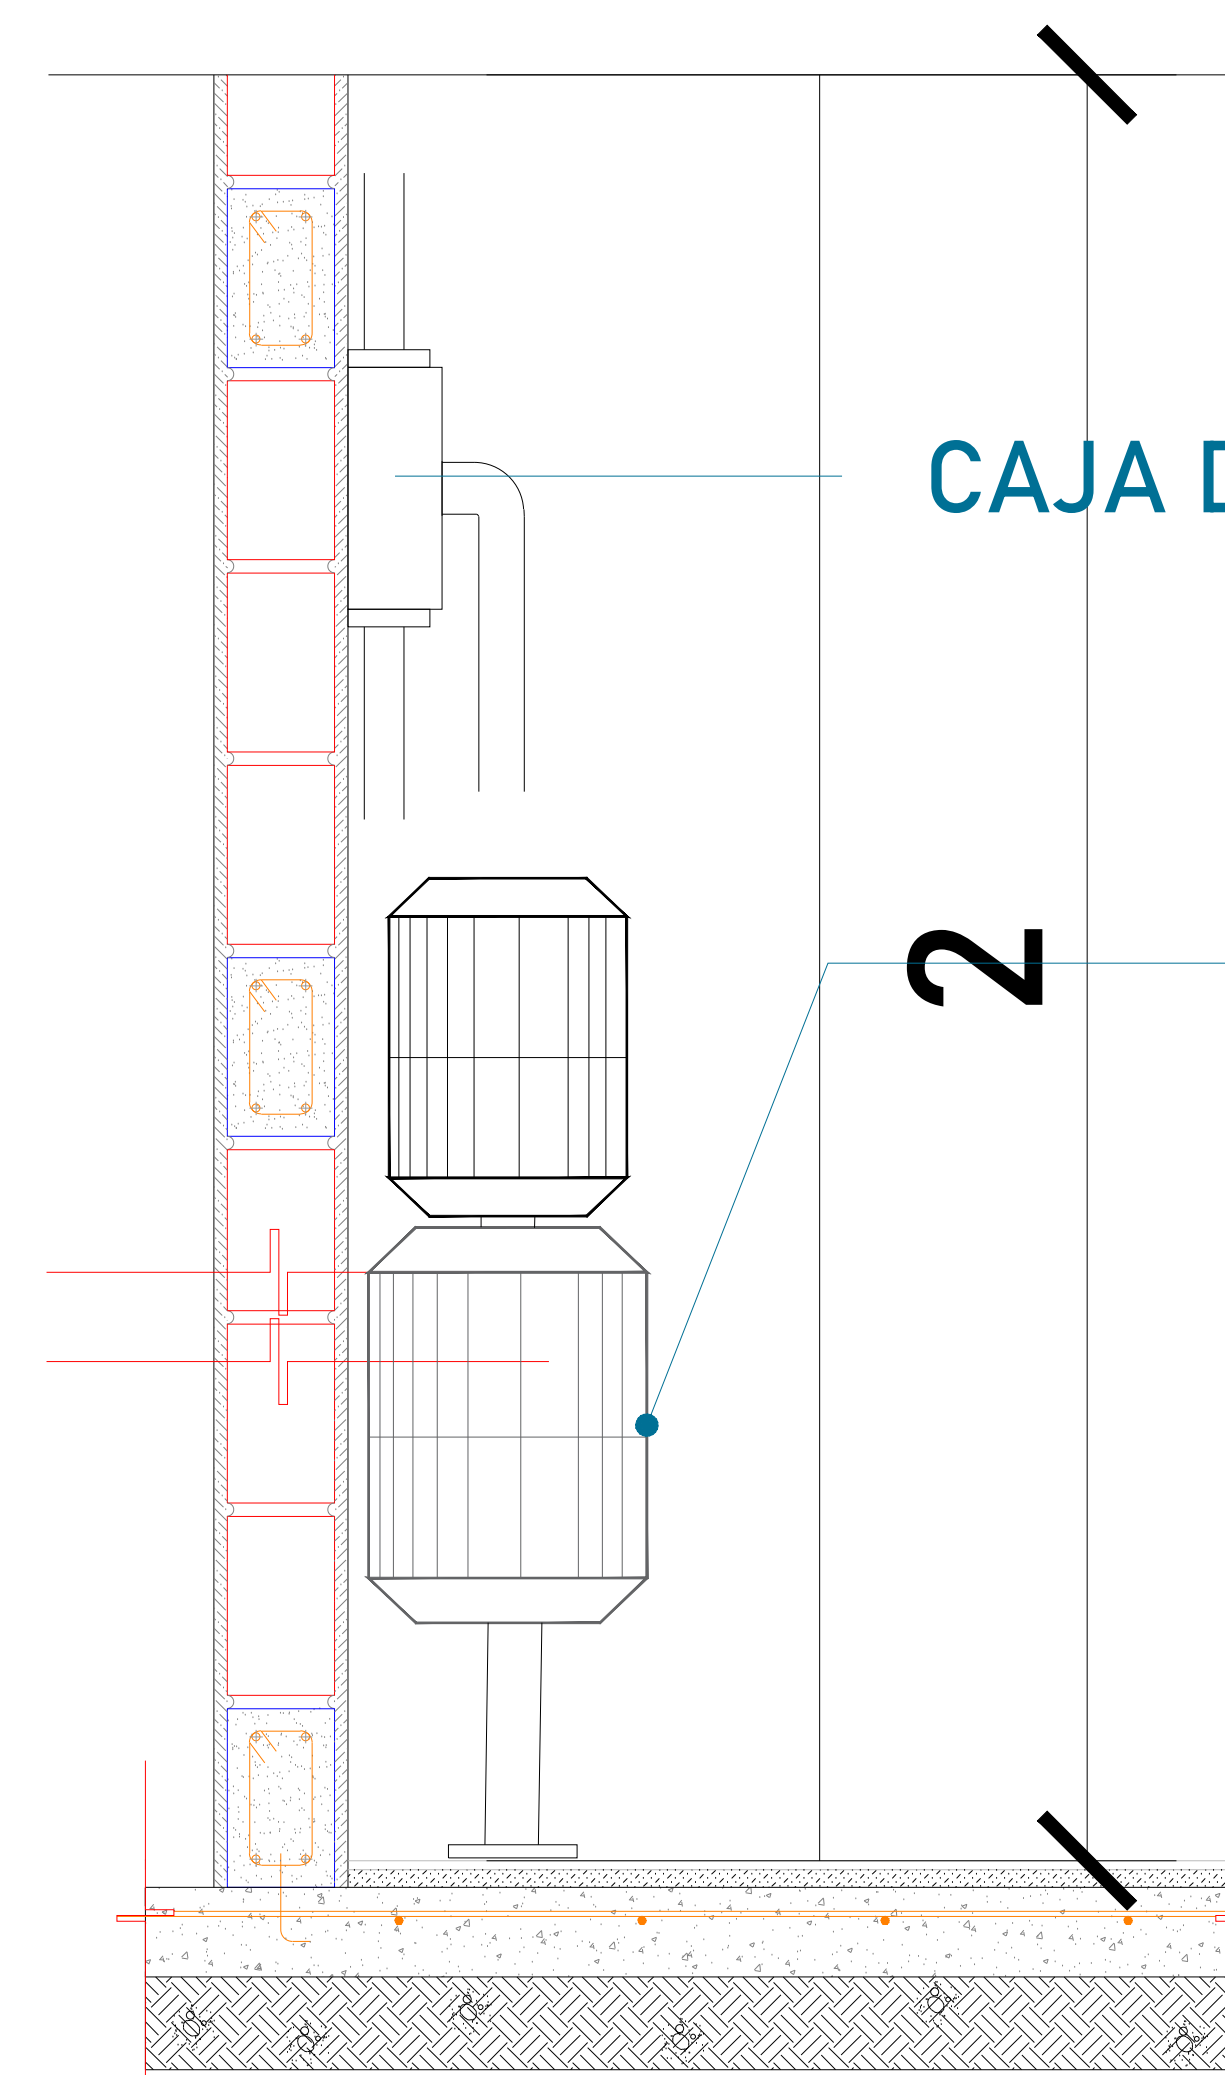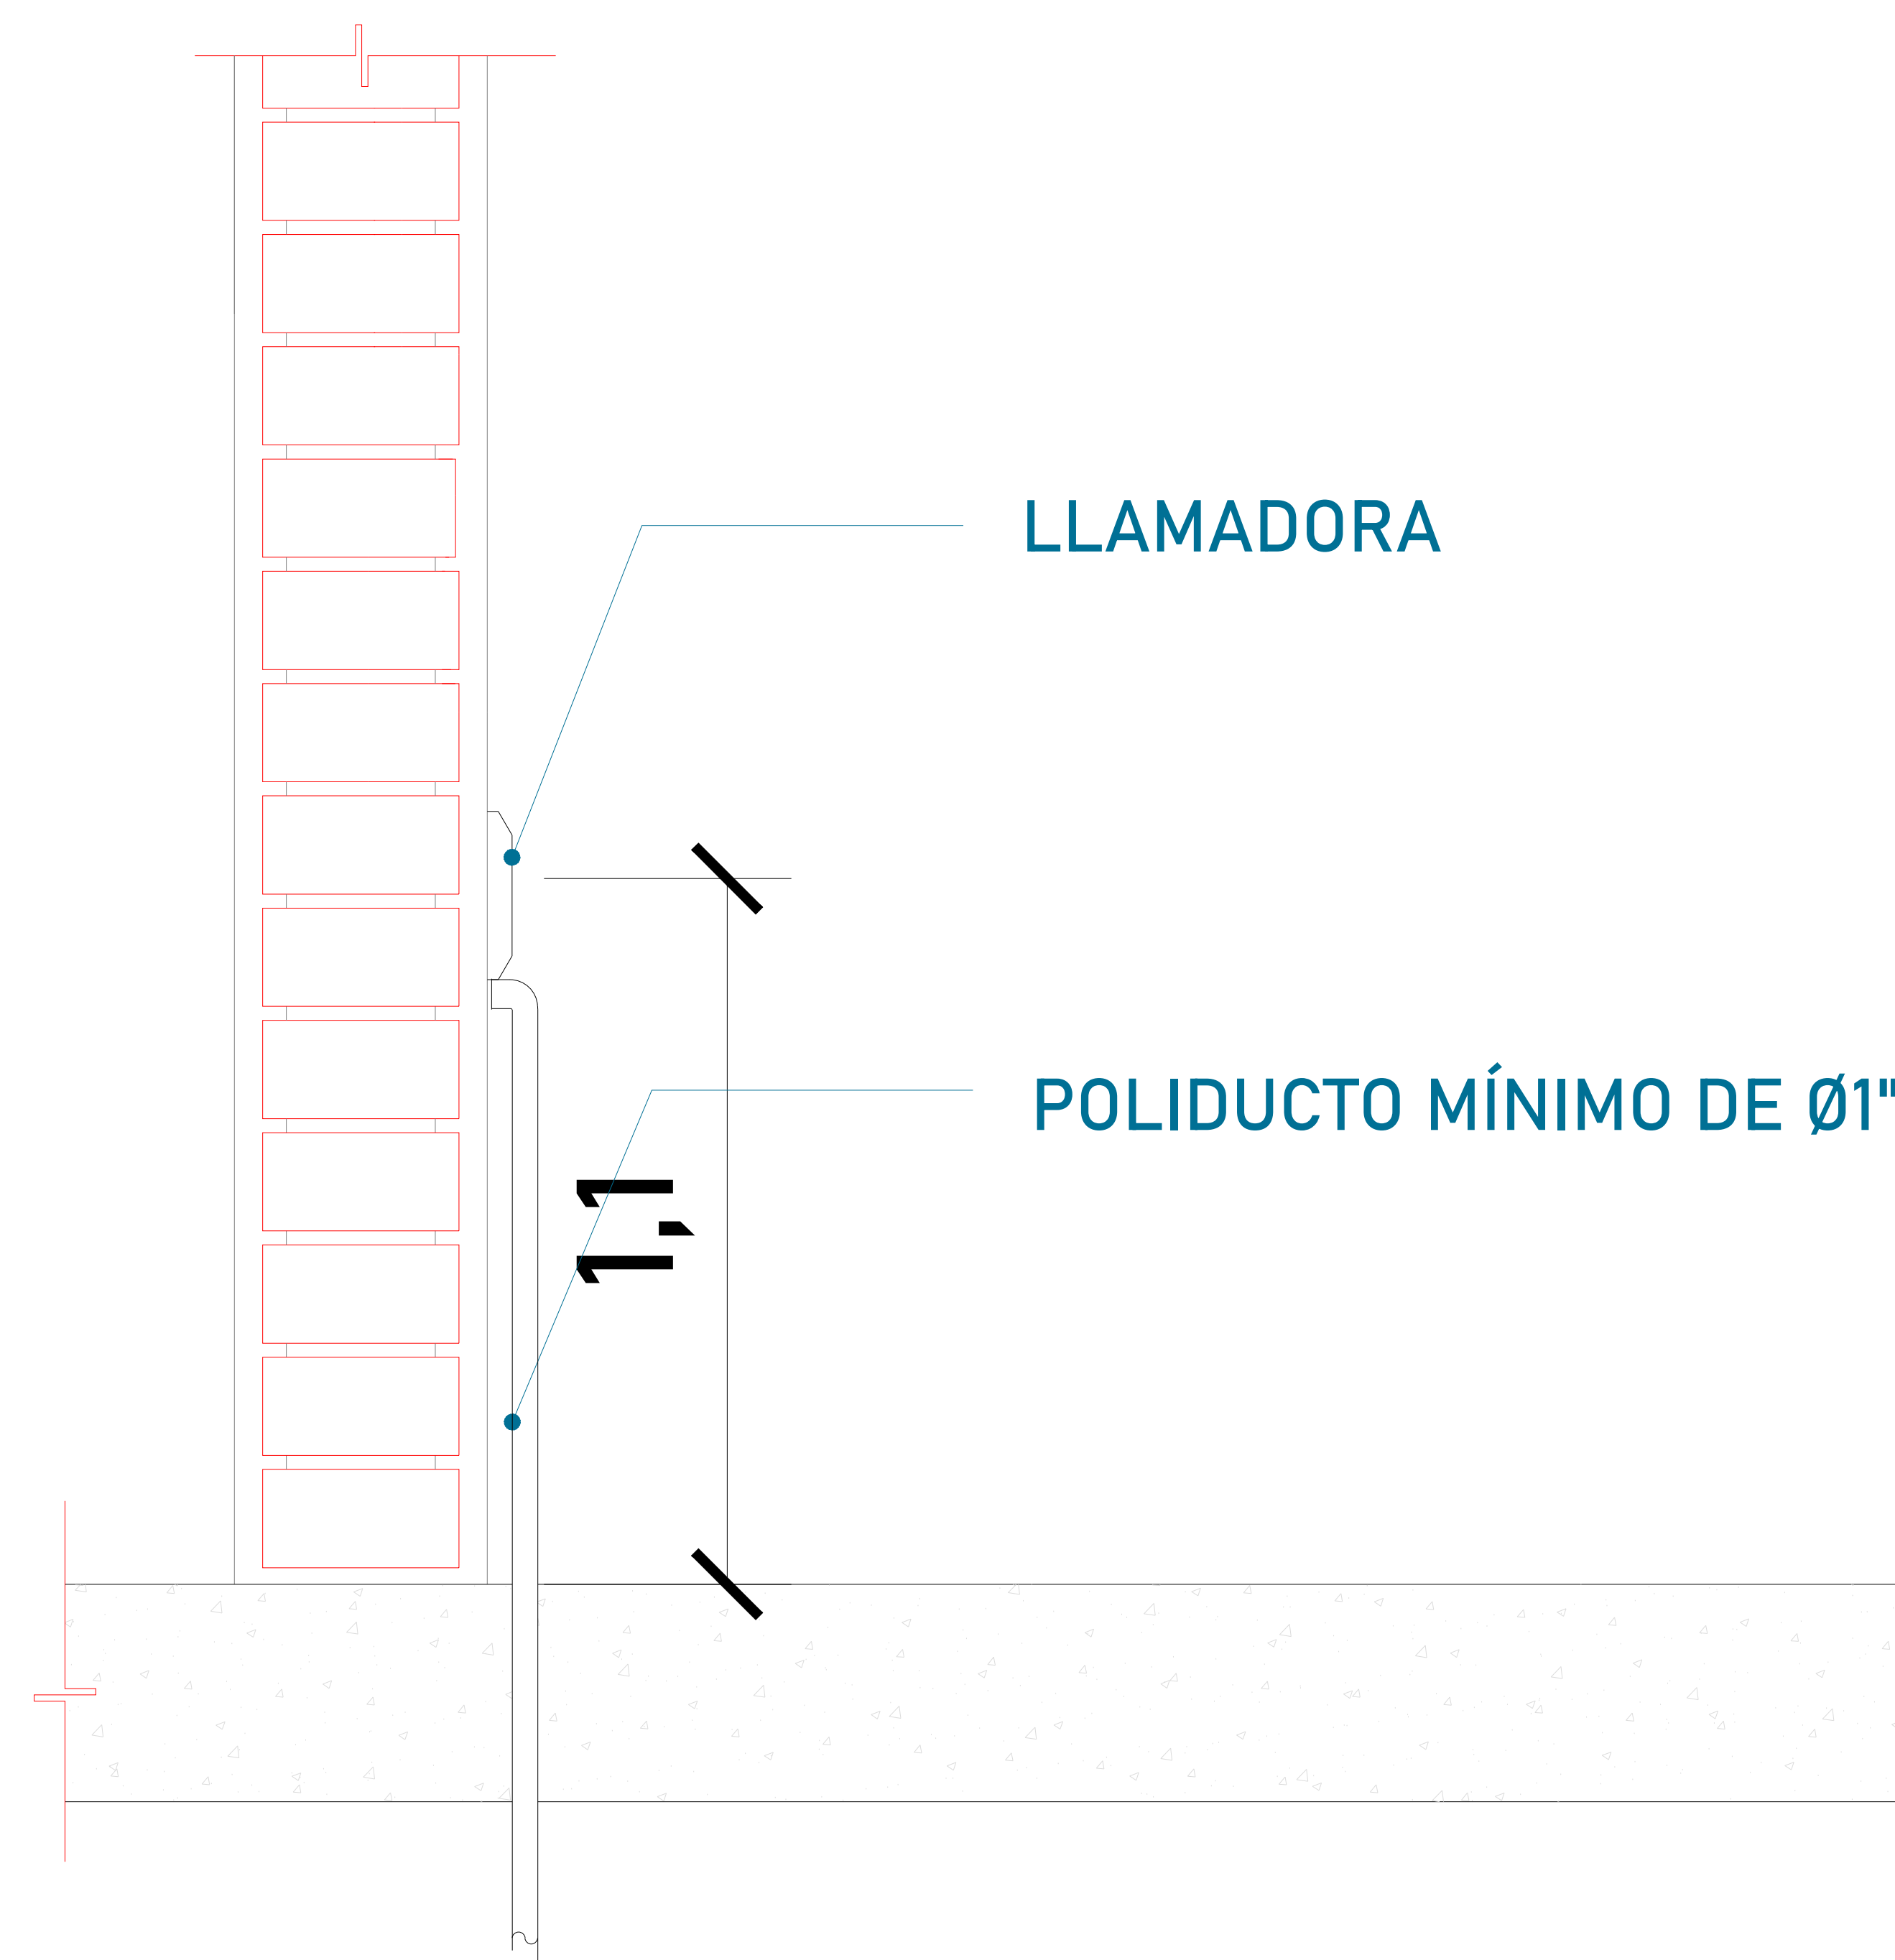

UNIDAD HIDRÁULICA
El motor del equipo Tecnorampa, debe estar protegido del polvo y agua o cualquier sustancia que pudiera contaminar el aceite por eso se solicita un nicho de 1.00mx0.65mx2.00m para su resguardo.

El cliente suministra, instala y energiza centro de carga con alimentación trifásica a 220V.
Neutro y tierra física e interruptor termomagnético de 40 Amp exclusivo para el elevador.

Por seguridad no deberá ser manipulado por personal no autorizado

TABLA DE MODIFICACIONES:		
NO.	FECHA	FECHA

EMPRESA: **TecnoRampa**
ENERGÍA DE TRANSMISIÓN Y SERVICIOS

RAZÓN SOCIAL: **HR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS**

VOBO: _____ VENDEDOR: _____
 FECHA: _____ ELEVADOR: _____

PLANO: **ALIMENTACIÓN Y BOTONERAS** CLAVE: **A-4**

*Al hacer caso omiso de las indicaciones ya dictadas y tenga alguna falla el equipo, Tecnorampa no se hará responsable de estas, además de que el año de garantía no tendría cobertura para estos daños.

PUERTA EXTERIOR

LLEVARA DOS PUERTAS AUTOMÁTICAS EXTERIORES.

UNA POR CADA ESTACIÓN Y UNA EN CABINA

PRECAUCIONES

No operar el elevador cuando exista fuga de fluido hidráulico.

Respetar las indicaciones sin sobrepasar su capacidad de peso 1000kg.

No operar el equipo, sin antes haber sido entregado por un personal asignado de la empresa Tecnorampa.


No utilizar el elevador en casos de incendio.

No operar el elevador en caso de que los cables de acero se encuentren deshilados.

REQUISITOS DE INSTALACION

- 1.- El foso estará en óptimas condiciones
 - a) No encharcamientos
 - b) No objetos ni materiales dentro
 - c) Acceso libre al area de instalación
- 2.- Se necesita energía a 220V, para conectar una maquina de soldar a 2 fases, capacidad de consumo de 60 Amp
*En dado caso de no contar con la alimentación, contacte a su vendedor para dar solución.
- 3.- La obra civil (foso y refuerzos) debera estar lista en la fecha programada de su instalación.
- 4.- Considerar el espacio de accesos y vanos en sitio para


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:

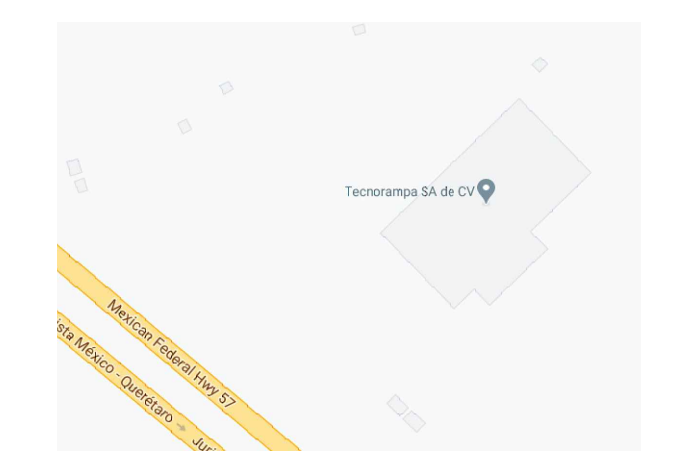

UBICACION

Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:

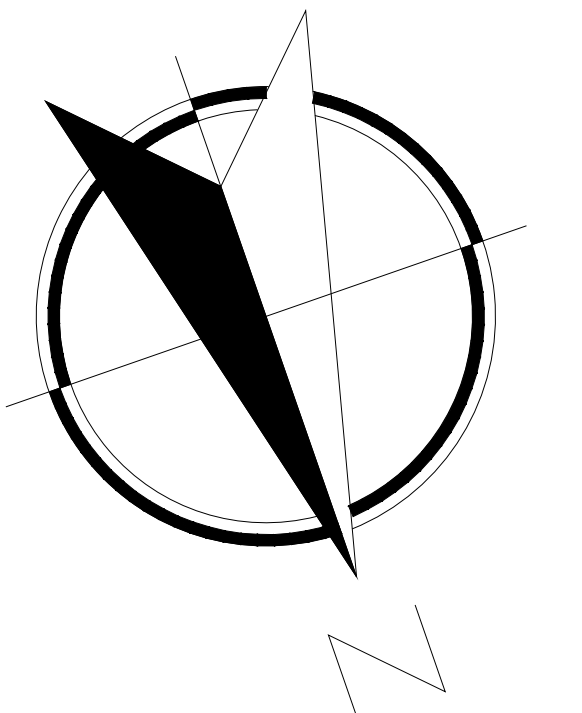

NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	FECHA	FECHA

EMPRESA: **TecnoRampa**
SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y SERVICIOS

RAZÓN SOCIAL: **HR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS**

VOBO: VENDEDOR:

FECHA: ELEVADOR:

PLANO: **COMPLEMENTOS** CLAVE: **A-6**