

TecnoRampa
SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

DIRECCION: AUTOPISTA
MEXICO-QUERETARO KM
175+494 COLONIA EL
SAUZ BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

CARGA-SEMICOMPLETA

CARGA 2,500 KG

RECORRIDO: 8.61 m

UNIDAD HIDRÁULICA: 10 HP

ESTACIONES: 2

VENDEDOR: ARQ. SALVADOR SILVA

RAZON SOCIAL: GLADYS YAZARET CAMPA
ESTRADA

NO. DE CLIENTE: 31802 - 25384

FECHA:02/08/2024

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

TIPO DE ALIMENTACION

TRIFÁSICA 220 VAC
TUBERIA: GRUESA
BOTONERA: CANALIZADA POR TECNORAMPA

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

CABINA: DESARMADA
COLUMNAS: EN DOS PARTES

COMPLEMENTOS

- IMSS
- INE
- 08:00 A.M. A 06:00 P.M.
- LLEVAR GENERADOR

DIMENSIONES DE VANO:

COLOR DEL EQUIPO: SILVER METALLIC

ACABADO: LÁMINA PERFORADA

PUENTE

POLEAS

POLEAS

CILINDRO

COLUMNAS

CABINA

CABINA

PLACAS

POLEAS

ACCESO 2
PA

2,1

2

2,3

2,4

ACCESO 1
PB

DIMENSIONES

EL EQUIPO
NO LLEVA TECHO

PUERTAS DE
CABINA DOS
HOJAS

PISO DE LAMINA
ANTIDERRAPANTE



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
0	LIBERACIÓN DE GUÍA MECÁNICA	02/09/2024


EMPRESA: **TecnoRampa**
EMPRESA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS

RAZÓN SOCIAL:
GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA


VOBO: _____ VENDEDOR:
ARO. SALVADOR SILVA

FECHA: 02/09/2024 ELEVADOR:
CARLOS SILVA

PLANO: DESCRIPCIÓN DE PARTES CLAVE:
A-1

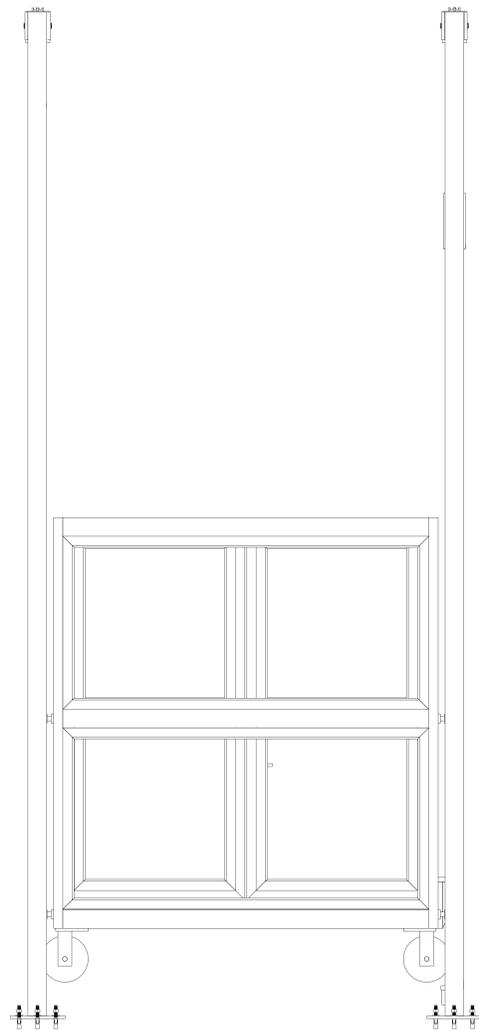


Las dimensiones del área para el elevador en este caso de 2.80m x 2.50m deberá de ser el mismo en todas las estaciones que tenga el sitio.

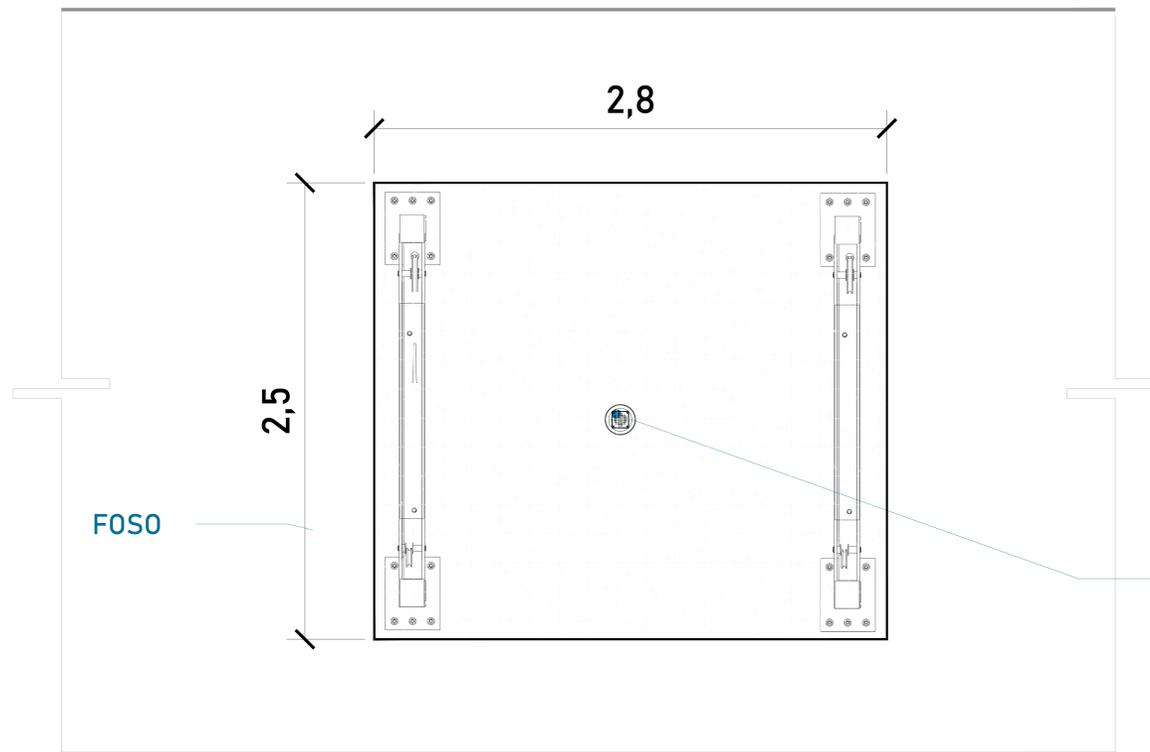


ARMADO (VISTA EN PLANTA)

Firme de concreto con una resistencia de $F'_{C} = 250 \text{ kg/cm}^2$ y varilla de $\frac{3}{8}'' @ 15 \text{ cm}$

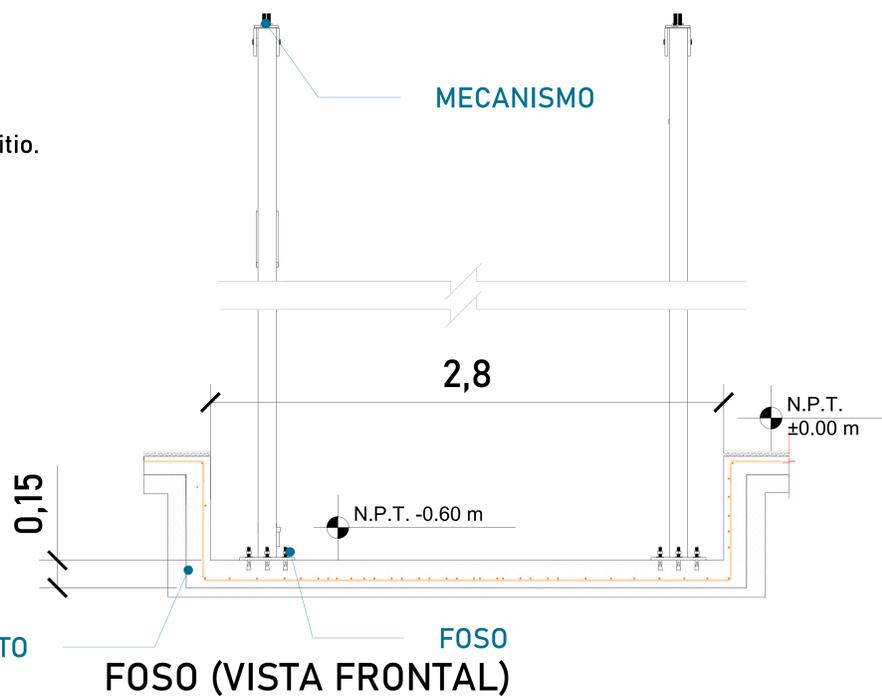

ARMADO DE CONCRETO

FOSO (VISTA FRONTAL)

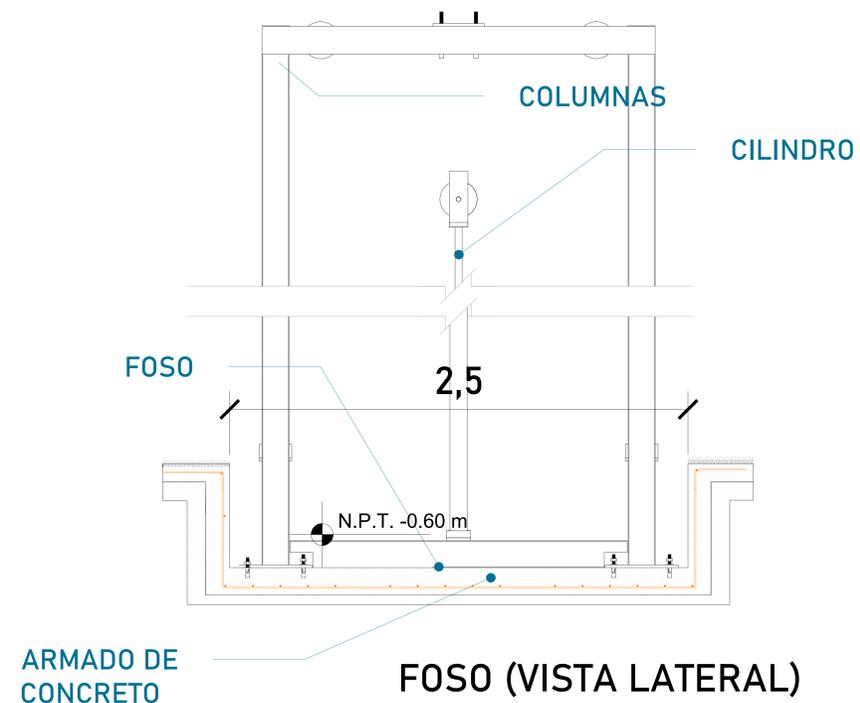

ARMADO DE CONCRETO

FOSO (VISTA LATERAL)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
0	LIBERACIÓN DE GUÍA MECÁNICA	02/05/2024


EMPRESA: **TecnoRampa**
Ingeniería de Rehabilitación y Construcción

RAZÓN SOCIAL:
GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA

VOBO: VENDEDOR:
ARO. SALVADOR SILVA


FECHA: 02/05/2024 ELEVADOR:
CARLOS SEMI

PLANO: HUECO PARA EL ELEVADOR CLAVE:
A-2

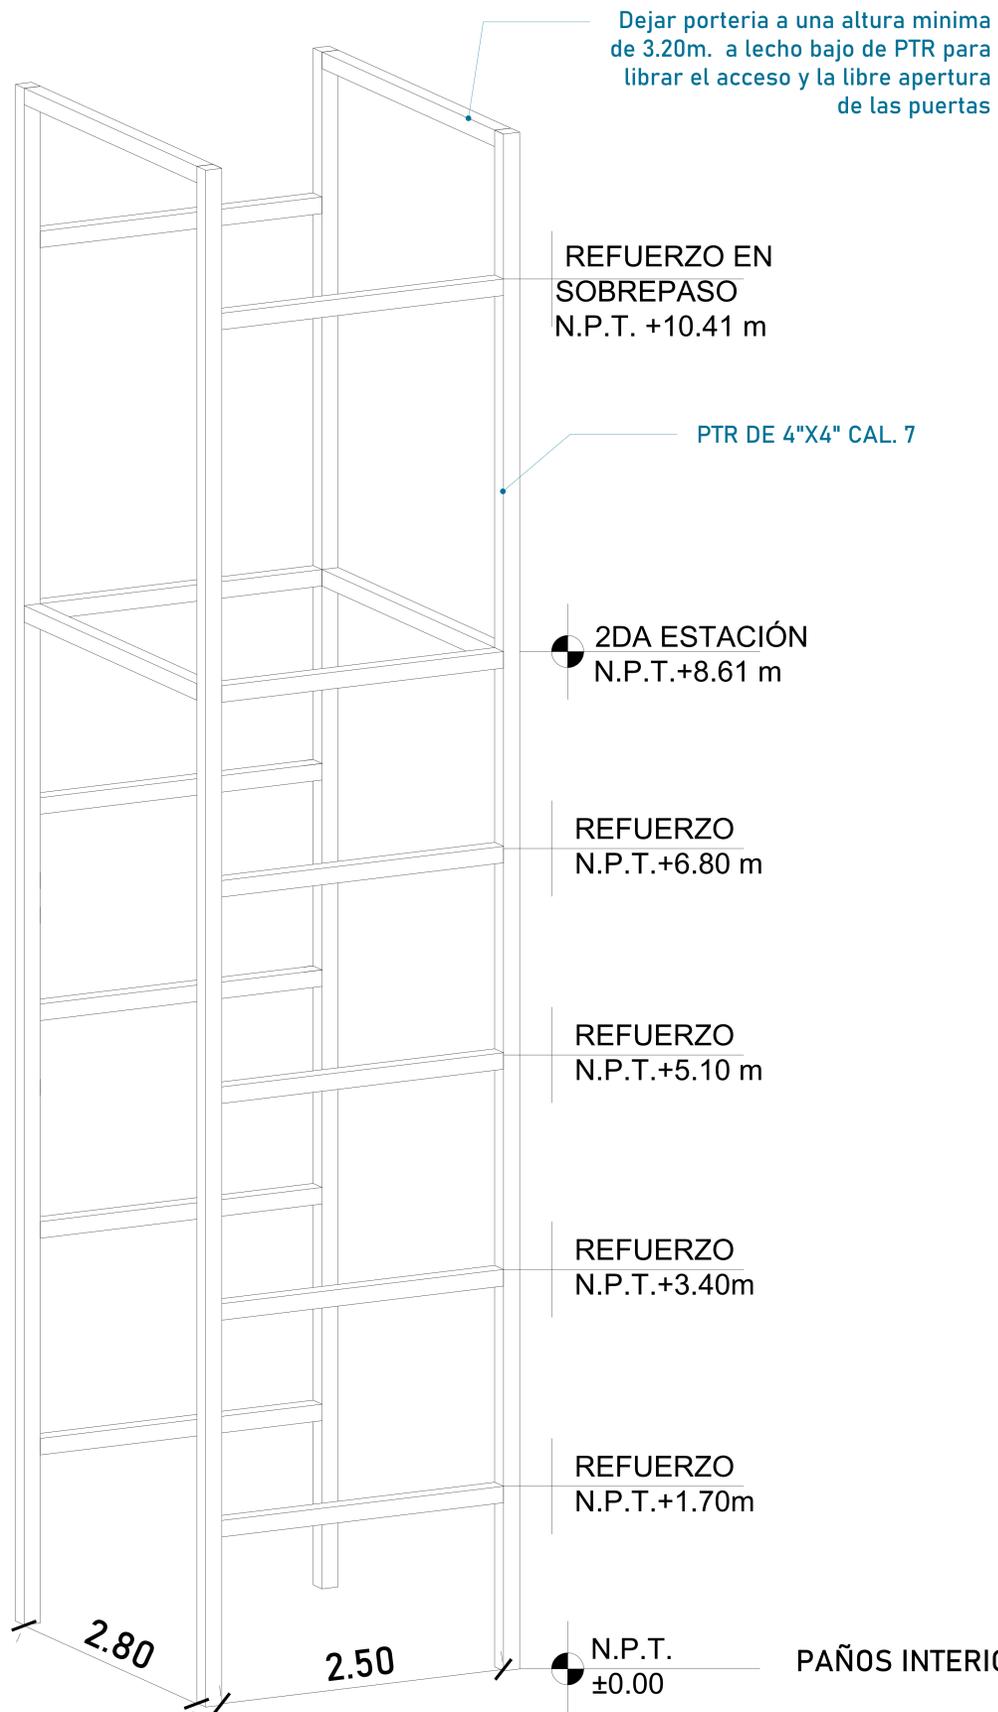

Para la estabilidad del equipo Tecnorampa debera ser anclado aun cierto numero de refuerzos estos serán de acuerdo al recorrido del equipo y a los distintos niveles que se tengan.

En la parte alta de la estructura se solicita un refuerzo a 1.80m y del lado de los accesos se solicita una portería de 2.30 libres, esto para no interferir con la puerta y pueda abrir sin ningún inconveniente. La estructura no esta considerada dentro del foso.

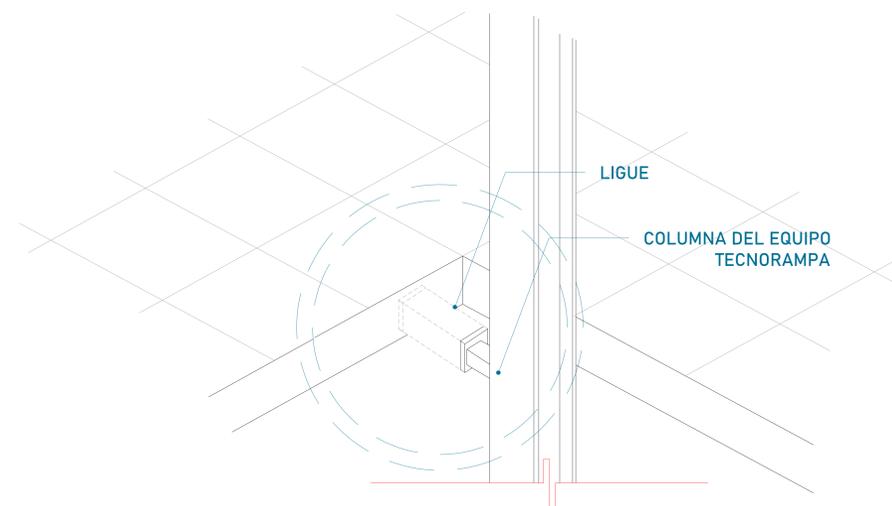


Las columnas del equipo Tecnorampa se ligan a distintas alturas por eso se solicitan los refuerzos, estos son puestos por el cliente.

ALTURA DE COLUMNAS (EQUIPO TECNORAMPA)

Foso	0.60m
Recorrido	8.61m
Sobre paso	1.80m
Total	11.01m



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro

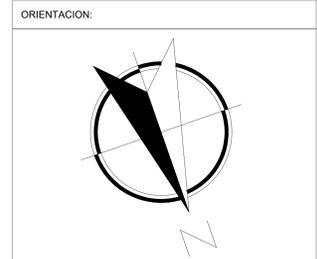

NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
0	LIBERACIÓN DE GUÍA MECÁNICA	02/08/2024

EMPRESA: **TecnoRampa**
SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

RAZÓN SOCIAL: GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA


VOBO: ARD. SALVADOR SILVA

FECHA: 02/08/2024

ELEVADOR: CARLOS SILVA


PLANO: HUECO PARA EL ELEVADOR

CLAVE: A-3

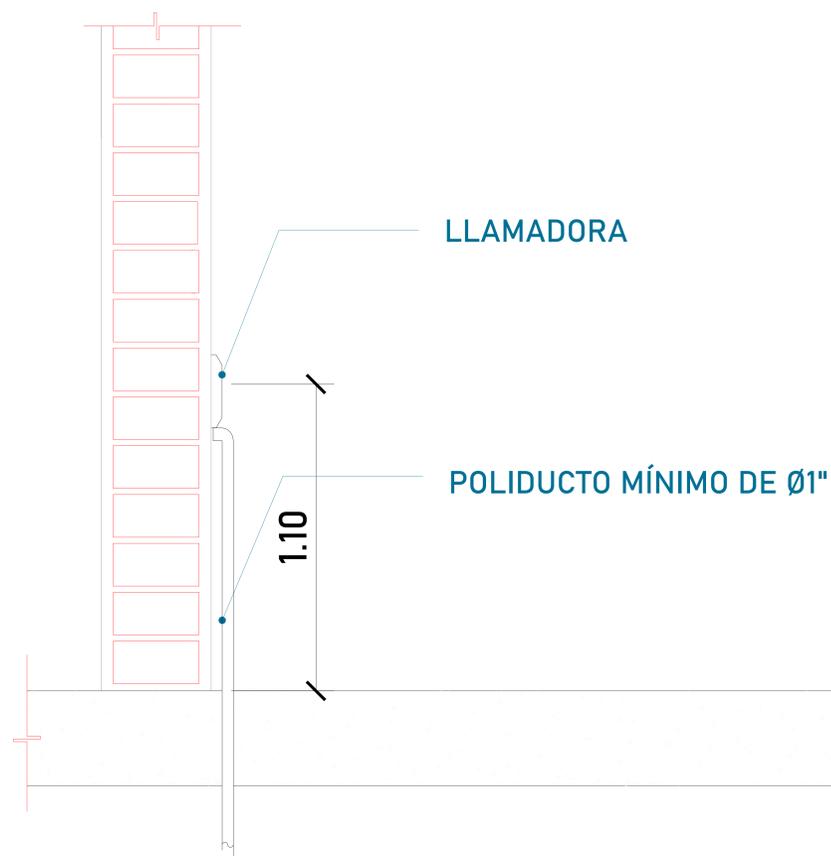

**BOTONERAS SOBREPUESTAS
CANALIZADAS POR TECNORAMPA**

TABLA DE CALIBRES	
CALIBRE	DISTANCIA
8 AWG	0-10M
6 AWG	11-15 M
- (CONTEMPLAR CALCULO)	16- EN ADELANTE

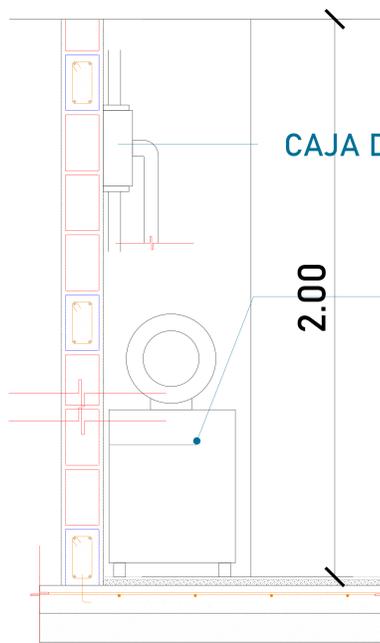

CAJA DE CONTROL

UNIDAD HIDRÁULICA

El motor del equipo Tecnorampa, debe estar protegido del polvo y agua o cualquier sustancia que pudiera contaminar el aceite por eso se solicita un nicho de 1.35mx0.65mx2.00m para su resguardo.

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRAULICA 10HP	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	3
AMPERS DE CONSUMO	27
WATSS DE CONSUMO	7.4 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68
RANGO DE VARIACIÓN DE VOLTAJE	230 VAC+/-8%

El cliente suministra, instala y energiza centro de carga con alimentación trifásica a 220V, con neutro y tierra física, e interruptor termomagnético de 3x 40 Amp exclusivo para el elevador, al igual que la canalización de botoneras, las cuales rematan a una caja registro, lo anterior y el centro de carga deberán colocarse en el área donde se ubique la unidad hidráulica y control eléctrico proporcionado por TECNORAMPA a no mayor de 5.00m del área del equipo.

Por seguridad no deberá ser manipulado por personal no autorizado

*Al hacer caso omiso de las indicaciones ya dictadas y tenga alguna falla el equipo, Tecnorampa no se hará responsable de estas, además de que el año de garantía no tendría cobertura para estos daños.



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:		
NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
0	LIBERACIÓN DE GUÍA MECÁNICA	02/08/2024

EMPRESA: **TecnoRampa**
ENERGÍA DE TRANSMISIÓN Y SERVICIOS

RAZÓN SOCIAL:
GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA

VOBO: _____ VENDEDOR:
ARQ. SALVADOR SILVA

FECHA:
02/08/2024

ELEVADOR:
CAROLINA SERRA

PLANO:
ALIMENTACIÓN Y BOTONERAS

CLAVE:
A-4

