

**TecnoRampa**  
SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

DIRECCION: AUTOPISTA  
MEXICO-QUERETARO KM  
175+494 COLONIA EL  
SAUZ BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

**DESCRIPCION DEL EQUIPO:**

**ELEVADOR DISCAPACITADOS - MEDIA**

**CARGA: 400 KG**

**RECORRIDO: 3.20 M**

**ESTACIONES: 2**

**UNIDAD HIDRÁULICA: 2HP**

**VENDEDOR: LIC. LUIS FRANCISCO VILLA E.**

**RAZON SOCIAL: RAYMUNDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ**

**NO. DE CLIENTE:**

**FECHA: 26/08/2024**

**FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:**

**CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO**

**CABINA: ARMADA**

**COLUMNAS: LARGAS**

**DIMENSIONES DE VANO:**

**COLOR DEL EQUIPO**

**EQUIPO: BLANCO**

**ACABADOS: CRISTAL CLARO, ESMERILADO**

**TIPO DE ALIMENTACION**

**MONOFÁSICA 110 VAC**

**TUBERIA: GRUESA**


**COMPLEMENTOS**

- INE
- 08:00 A.M. A 06:00 P.M.
- CON PANEL DE SEGURIDAD
- SENSOR BAJO LA TRABE



Firme de concreto con una resistencia de  $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ .  
Malla electrosoldada de 6.6.10.10 después de los 10cm

OBRA CIVIL POR PARTE DEL CLIENTE

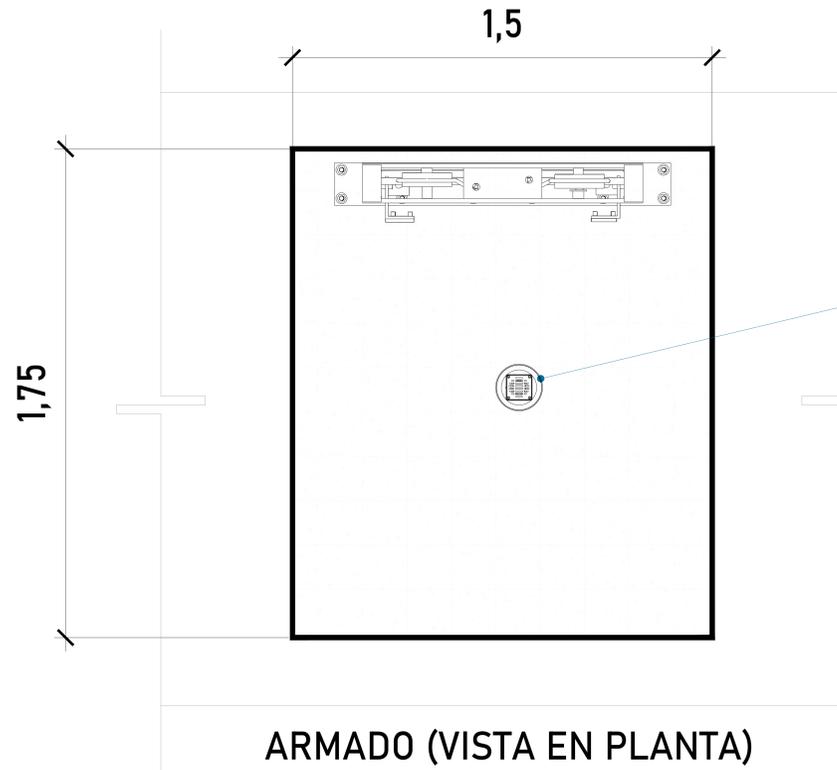

Por motivos de seguridad ante posibles acumulaciones de agua se recomienda la instalación de una salida de drenaje (coladera)


ALTURA DE COLUMNAS	
Foso	0.20m
Recorrido	3.20m
Sobre paso	1.80m
Total	5.20m



UBICACION  
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

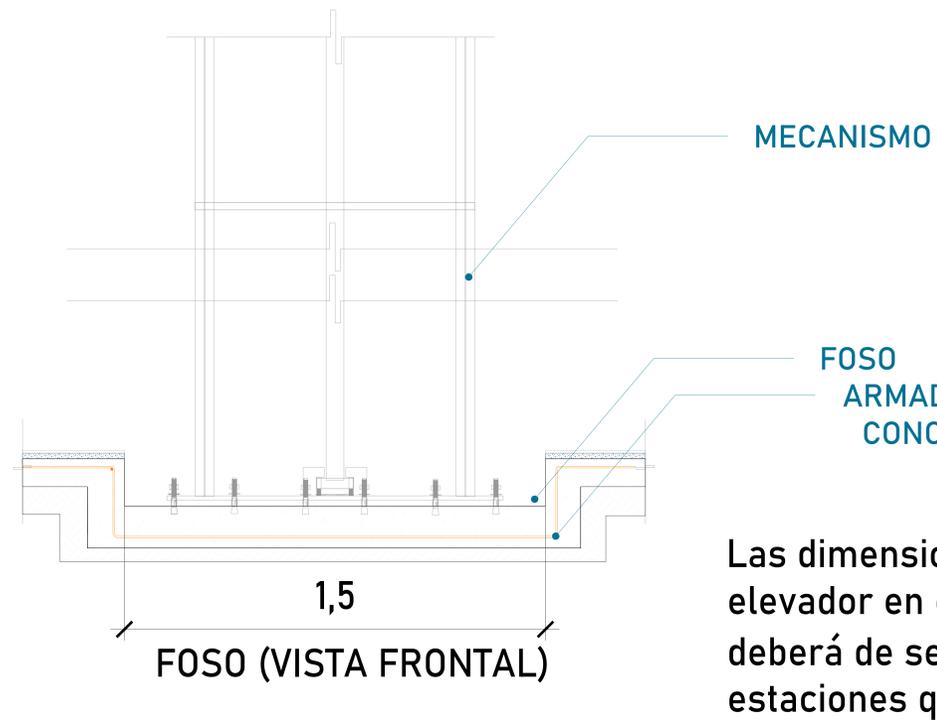

Las dimensiones del área para el elevador en este caso de 1.50m x 1.75m deberá de ser el mismo en todas las estaciones que tenga el sitio.

ESPESOR DE FIRME DE CONCRETO ARMADO RESISTENCIA DE  $F'c = 250 \text{ KG/CM}^2$


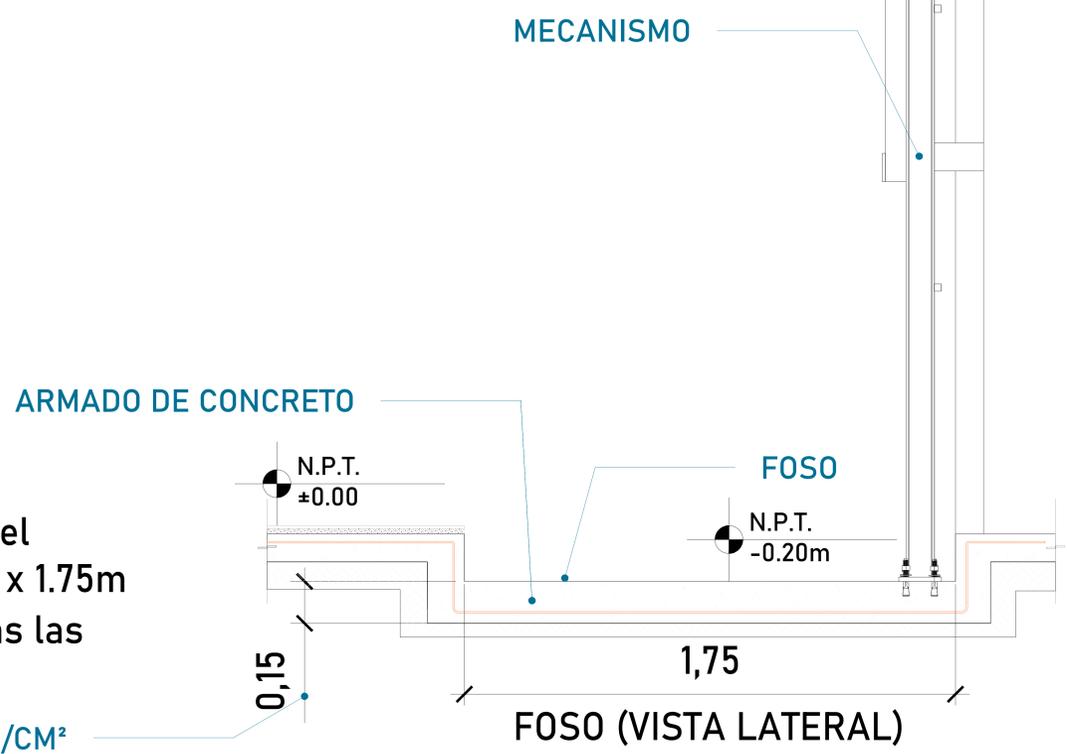


TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCION	FECHA
0	LIBERACION DE GUIA REGULAR	26/08/2024
1	CAMBIA RECORRIDO Y SE AGREGA SENSOR	05/09/2024


EMPRESA: **TecnoRampa**  
 RAZÓN SOCIAL: RAYMUNDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ  
 VENDEDOR: LIC. LUIS FRANCISCO VILLA E.  
 FECHA: 20/08/2024 ELEVADOR: DISEÑO: MEDINA  
 PLANO: HUECO PARA EL ELEVADOR CLAVE: A-2

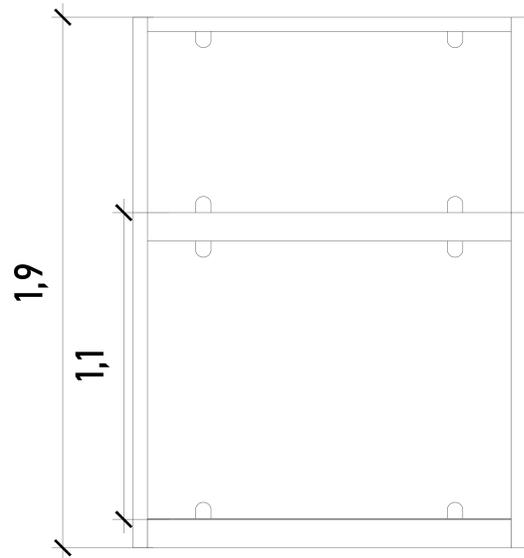

CABINA (VISTA EN LATERAL)

ALTURAS DEL EQUIPO:


ALTURA CABINA	1.90 M
ALTURA DE PUERTA	1.06 M

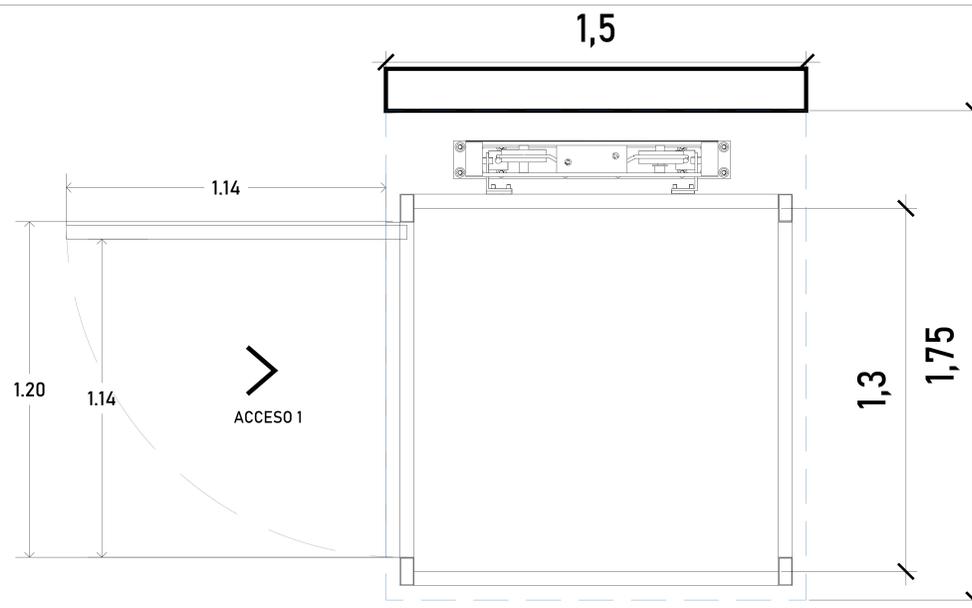

ACCESO Y ABATIMIENTO


DIMENSIONES DE ACCESO

DIMENSIÓN DE PUERTA	1.20 M
DIMENSIÓN DE ACCESO LIBRE	1.14 M

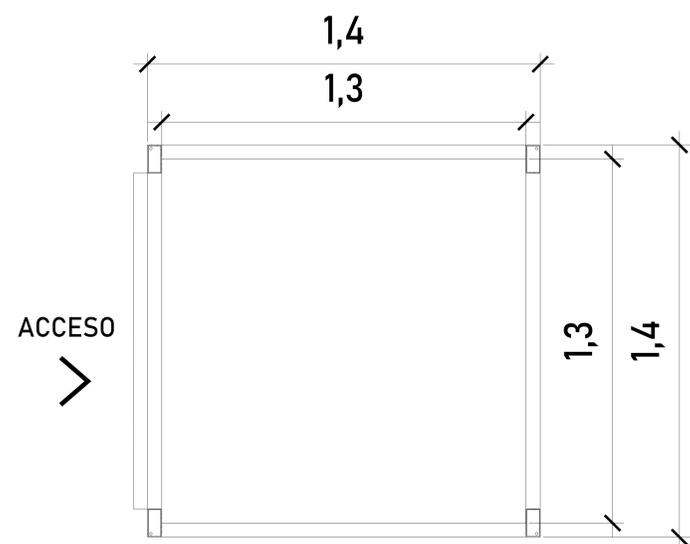

CABINA (VISTA EN PLANTA)

Para el acceso se tiene una pestaña de 5cm, por lo tanto se pide que el área del elevador este nivelado y a plomo en cada una de sus estaciones.

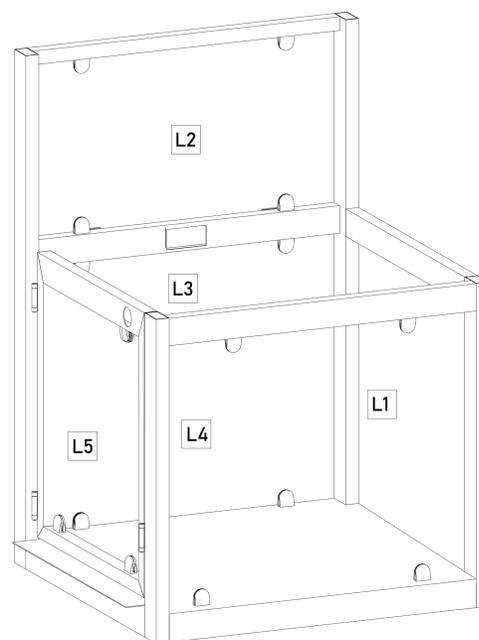

ACABADOS

ACABADOS DEL EQUIPO:

L1	CRISTAL CLARO
L2	CRISTAL ESMERILADO
L3	CRISTAL ESMERILADO
L4	CRISTAL CLARO
L5	CRISTAL CLARO

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:



UBICACION  
Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
0	LIBERACIÓN DE GUÍA REGULAR	26/08/2024
1	CAMBIA RECORRIDO Y SE AGREGA SENSOR	05/09/2024

EMPRESA: **TecnoRampa**  
SOLUCIONES EN TRANSPORTACIÓN Y ACCESIBILIDAD

RAZÓN SOCIAL:  
RAYMUNDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ

VENDEDOR:  
LIC. LUIS FRANCISCO VILLA E.  
FECHA:  
20/08/2024  
ELEVADOR:  
DISC. MEDIA

PLANO:  
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO  
CLAVE:  
A-3



