



DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 110 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 30 AMP LIBRES DE CONSUMO


W2 EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

W3 SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.


- PANEL DE SEGURIDAD
- BOTONERA EMPOTRADA
- BRAILLE
- DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 5.00M

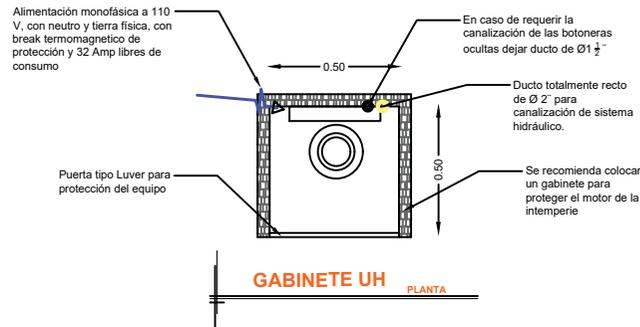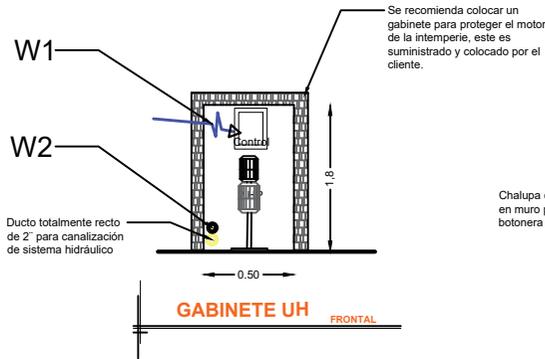

NOTA: Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

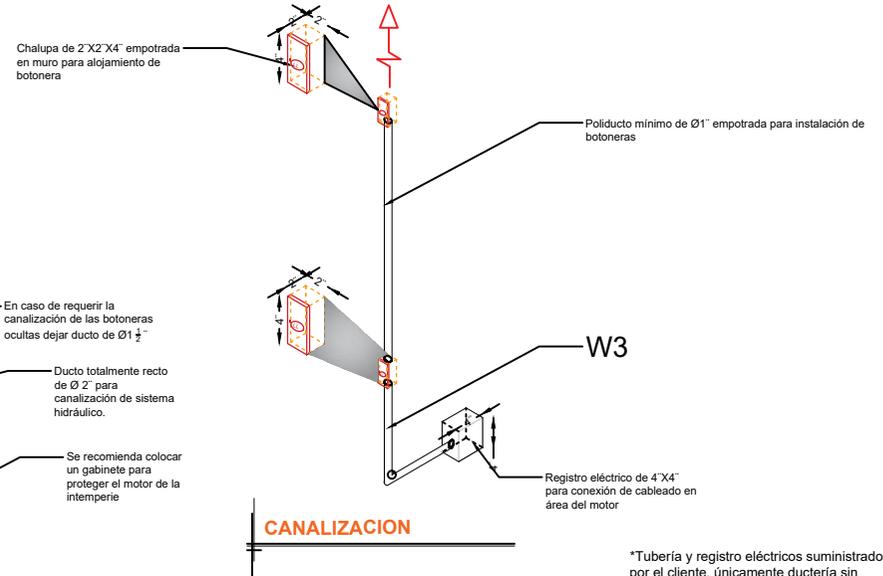

*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado

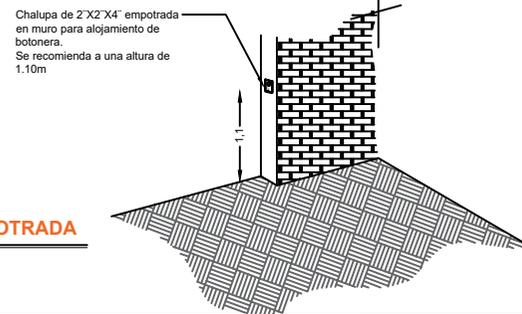

RAZON SOCIAL: **CHENA INMOBILIARIA S.A. DE C.V.**

ELEVADOR: **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO:
Arq. Salvador Silva S.

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **14551**

NOMBRE:
Ing. Ivan Sanchez

TIPO: **MEDIA**

CARGA: **500 KG** UH: **2 HP**

UBICACIÓN: **Alfonso Zaragoza M. #1980 des Urbano 3 Rios**

ELEVACION: **4.30 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **DELGADA**

ELECTROHIDRAULICO

SIN-003-L