




DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

W2- EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"


W3- SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

- PANEL DE SEGURIDAD
- BOTONERA EMPOTRADA
- DEJAR PREPARACIÓN EN CAJA DE CONTROL PARA INSTALAR POSTERIORMENTE ELECTROIMANES

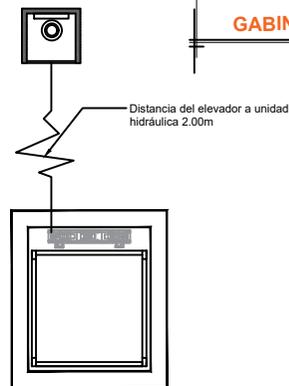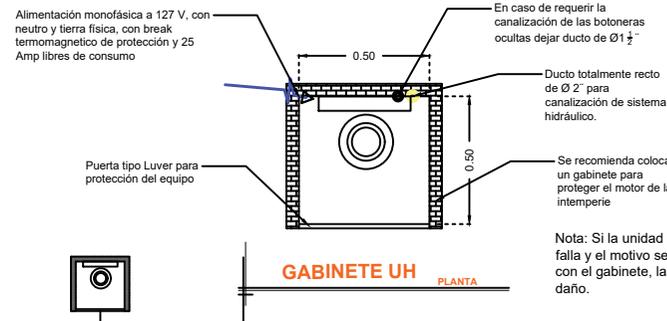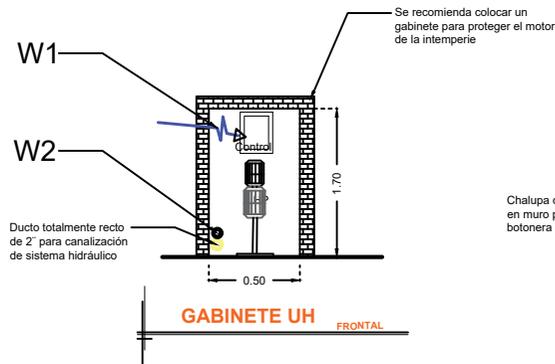


NOTA: Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y deberá de continuar la tubería hasta esta.

Chalupa de 2"X2"X4" empotrada en muro para alojamiento de botonera



Poliducto mínimo de Ø1" empotrada para instalación de botoneras



W3

Registro eléctrico de 4"X4" para conexión de cableado en área del motor

*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado

Nota: Si la unidad hidráulica, tiene alguna falla y el motivo sea por no que no cuenta con el gabinete, la empresa no cubre este daño.

Chalupa de 2"X2"X4" empotrada en muro para alojamiento de botonera. Se recomienda a una altura de 1.10m



BOTONERA EMPOTRADA

RAZON SOCIAL: DOMINGUEZ GARCIA V. ALEJANDRO

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO:
Lic. Francisco Villa E.

FIRMA:

N. DE CLIENTE:

NOMBRE:
Dominguez G V. Alejandro

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA:
500 KG UH : **2 HP**

FIRMA:

UBICACIÓN: **Asunción #130 Casa 10 Col. San Jernonimo**

ELEVACION: **2.70 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **Delgada**

ELECTROHIDRAULICO

MEX-003-L