



DESCRIPCIÓN

ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNÉTICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

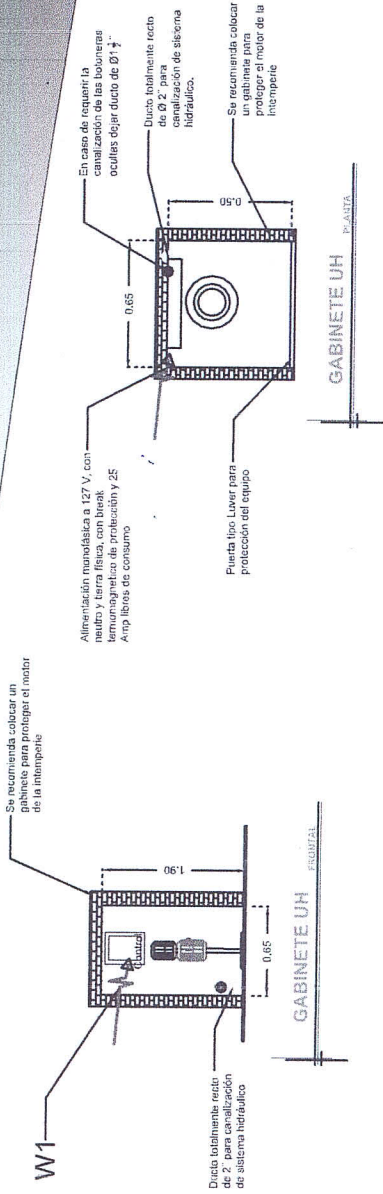

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACIÓN	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68




NOTA:

BOTONERAS SOBREPUESTAS

-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS, PERO QUEDARA SOBREPUESTAS AL IGUAL QUE LAS BOTONERAS (PREVIA NOTIFICACION DE QUE SE TENDRA QUE HACER).



CONSTRUCTORA Y PROMOTORA SATELITE S.A.
Blvd. Tuxtilla Oriente 10-F, Col. Barrio Sate, Tuxtilla Edo. de México
54900. Tel. 5668-1975 E-mail: infocopsa@copssa.com.mx

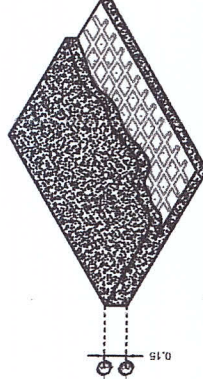

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRÁULICA

ING. VICTOR REYNAGA C.

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA Y PROMOTORA SATELITE S.A. DE C.V.
 N. DE CLIENTE: 13838
 NOMBRE: Arq. Mario Gtz. Ing. Victor R.
 UBICACIÓN: Calle Tito de la Esperanza s/n Ciudad Administrativa Zacatecas Zac.

ELEVADOR: DISCAPACITADOS
 TIPO: COMPLETA
 ELEVACION: 4.60 MTS
 No. DE NIVELES: 2

LEVANTAMIENTO: Arq. Salvador Silva S.
 CARGA: 500 KG
 UH: 2 HP
 TUBERIA: GRUESA

FIRMA:
 ELECTROHIDRAULICO

ZAC-003-L
 ELEVADOR 2