


DESCRIPCIÓN


W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

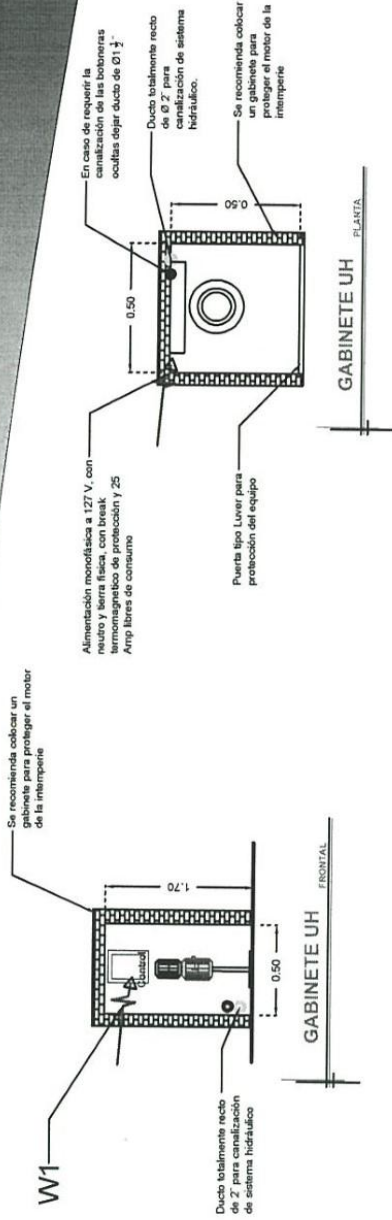

NOTA:

BOTONERAS SOBREPUESTAS

-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARÁ SOBREPUESTAS AL IGUAL QUE LAS BOTONERAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

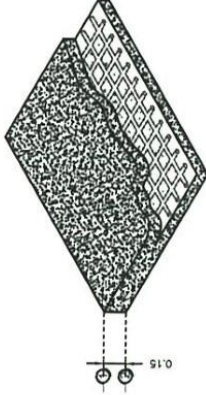

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

RAZON SOCIAL: MULTIFUNCIONES ESPECIALIZADAS DEL CENTRO

N. DE CLIENTE:

NOMBRE: Luis Miguel Fdz.

UBICACIÓN: Sabes El Vicario, Apaseo El Grande Guanajuato

ELEVADOR: DISCAPACITADOS

TIPO: SEMICOMPLETA

ELEVACION: 3.30 MTS

No. DE NIVELES: 2

LEVANTAMIENTO: Arq. Mariana M. Olvera U

CARGA: 500 KG

UH: 2 HP

TUBERIA: Gruesa

FIRMA:

ELECTROHIDRAULICO

GTO-003-L

ETAPA 2 - PROYECTO 1

DESCRIPCIÓN

X1- ALTURA 2° ESTACIÓN

X2- ACCESO FRONTAL
A1.- 1.25M

X3- ALTURA DE COLUMNAS DEL EQUIPO


DESCRIPCIÓN DE EQUIPO

X11) CABINA COLOR SILVER METALLIC

X12) CRISTAL TINTEX

X13) CABINA ARMADA

X14) COLUMNAS COMPLETAS

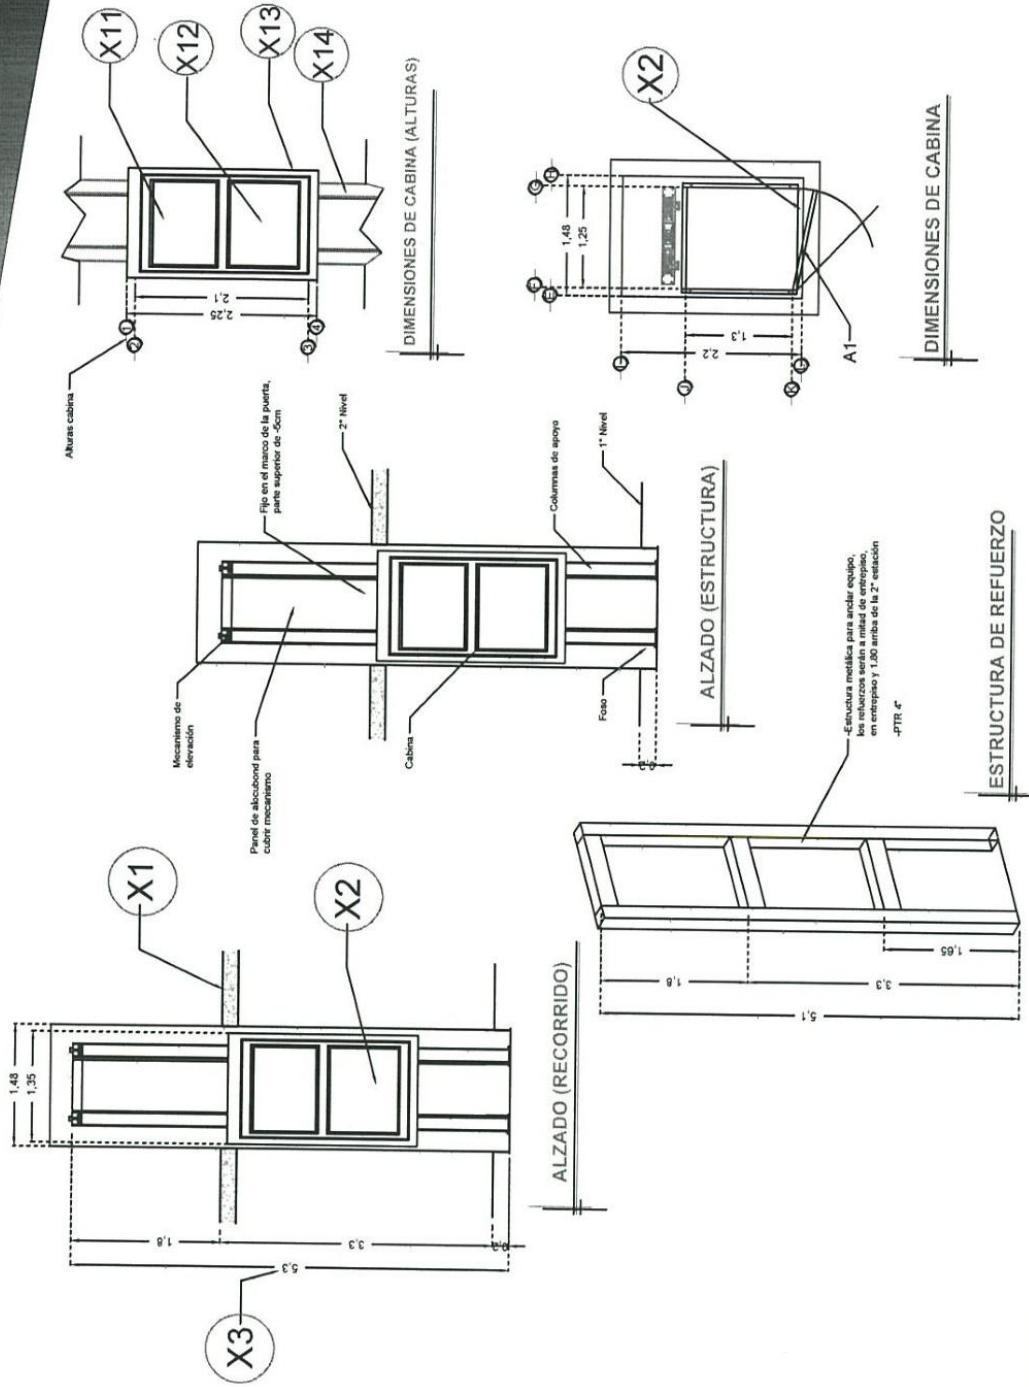

RAZON SOCIAL: MULTIFUNCIONES ESPECIALIZADAS DEL CENTRO

NOMBRE: Luis Miguel Fdz.

UBICACIÓN: Sabes El Vicario, Apaseo El Grande Guanajuato

ELEVADOR: DISCAPACITADOS

TIPO: SEMICOMPLETA

ELEVACION: 3.30 MTS

No. DE NIVELES: 2

LEVANTAMIENTO: Arq. Mariana M. Olvera U.

CARGA: 500 KG

UH: 2 HP

TUBERIA: Gruesa

FIRMA: [Signature]

EQUIPO

GTO-002-L

ETAPA 2 - PROYECTO 1